



SÚBEH VODOVODU S JESTV. ELEKTR. PODZEMNÝM VEDENÍM

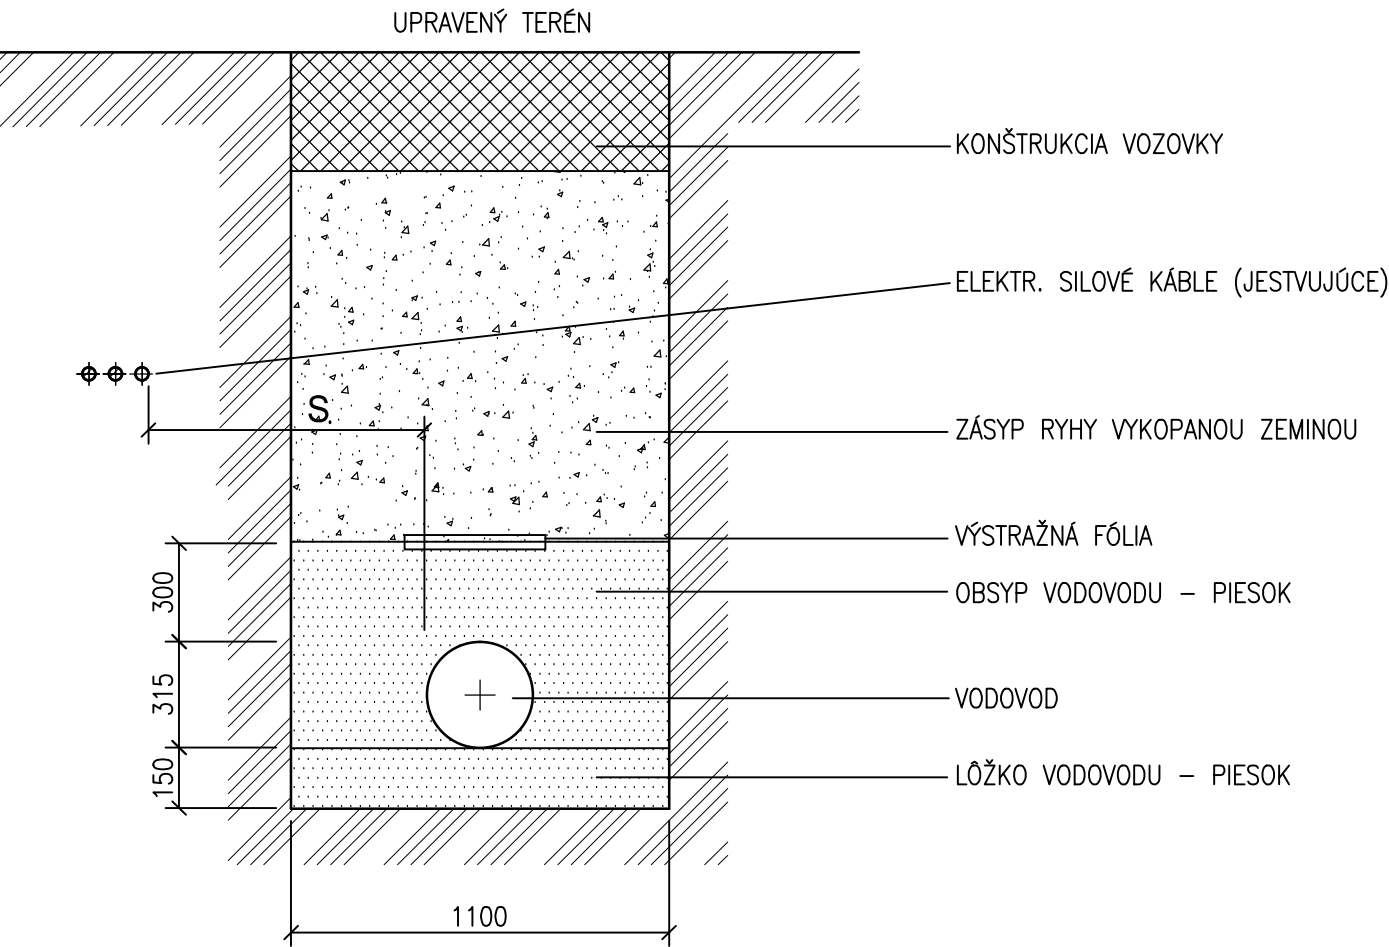

KRIŽOVANIE VODOVODU S JESTV. ELEKTR. PODZEMNÝM VEDENÍM

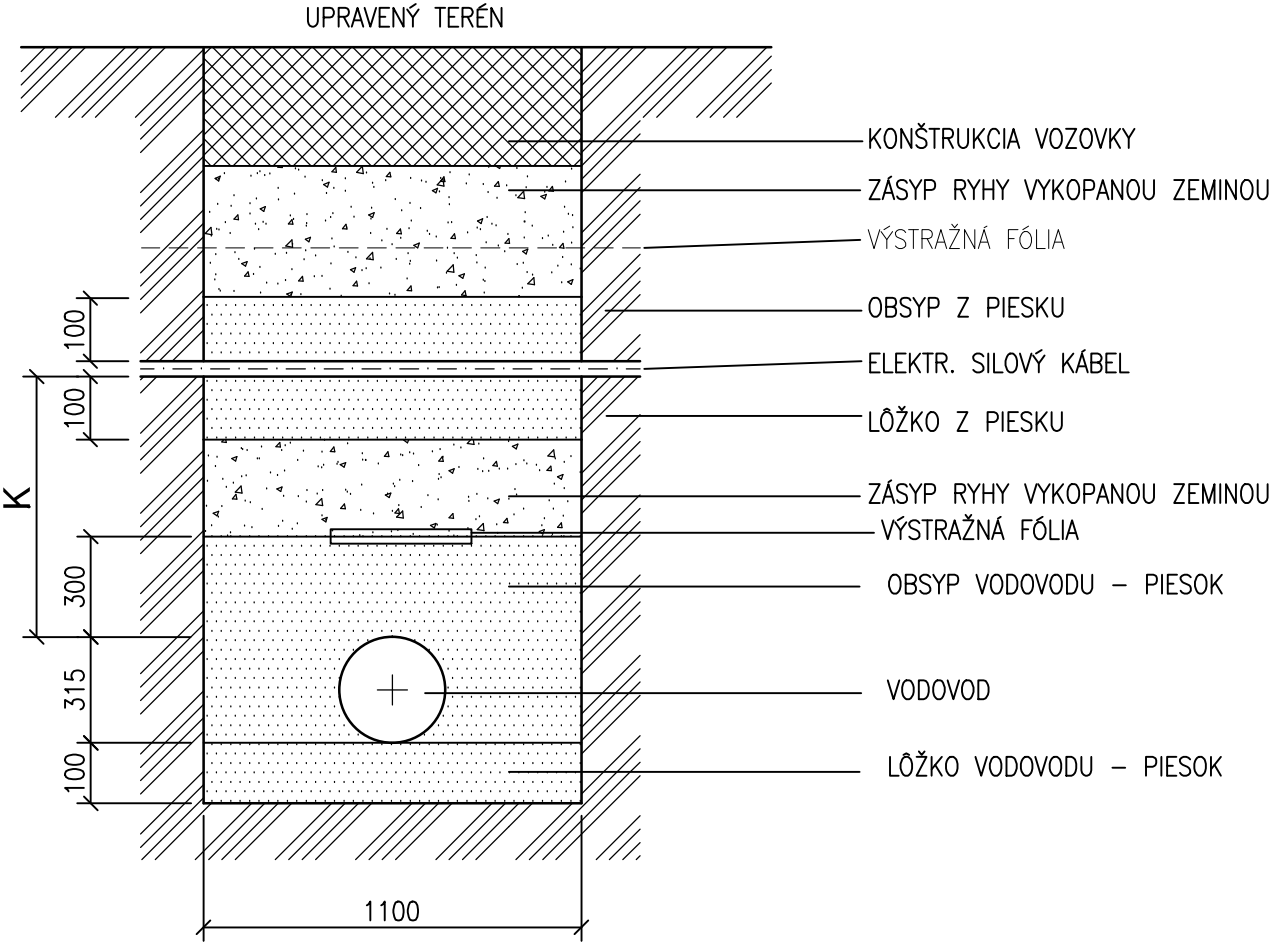

UPOZORNENIE:

- V ZMYSLE ZÁKONA Č. 656/2004 O ENERGETIKE, §36, JE OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTR. PODZEMNÉHO VEDENIA DO 110 kV VO VZDIALENOSTI 1,0 M NA OBIDVE STRANY OD KRAJNÉHO KÁBLA.
- PRE ULOŽENIE ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH KÁBLOV PLATÍ STN 33 2000-5-52, STN 73 6005
- V MIESTACH STYKU PREVÁDZAŤ VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNE, POD DOZOROM ZODPOVEDNÉHO PRACOVNÍKA VSE.
- ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK VSE ODKONTROLUJE VYKONANIE OCHRANY PODZEMNÉHO VEDENIA A SPÄTNÝ ZÁSYP RYHY, O ČOM SA UROBÍ ZÁPIS DO STAVEBNÉHO DENNÍKA.
- PRI KRIŽOVANÍ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSŤ "S" A "K" MEDZI POTRUBIAMI PODLA STN 73 6005, POZRI TABULKU

ELEKTR. SILOVÉ KÁBLE	"S" SÚBEH	"K" KRIŽOVANIE
1 kV	0,4 m	0,4 m/0,2 m
10 kV	0,4 m	0,4 m/0,2 m
35 kV	0,4 m	0,4 m/0,2 m
110 kV	0,4 m	0,4 m

0,4 m/0,2 m = nechránené/uložené v chráničke podľa STN 341100

ZODP.PROJEKTANT: ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL: ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY 2 2 2 2	B+B projekt s.r.o. Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR mobil: 0910/935390 e-mail:ivan.bača@slovanet.sk
STAVEBNÍK: OBEC KOPRIVNICA 126, 086 43 KOPRIVNICA			ČASŤ: I.O.
MIESTO STAVBY: KOPRIVNICA			FORMÁT: 2xA4 STUPEŇ: DSP
NÁZOV STAVBY: ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKÉHO SKUPINOVÉHO VODOVODU K O P R I V N I C A -ROZVOD VODY			DÁTUM: September 2020
OBJEKT: SO 01 ROZVODNÉ POTRUBIE 2. ETAPA			ARCH.Č: 12/20
OBSAH: SÚBEH A KRIŽOVANIE VODOVODU S JESTVUJÚCIM KÁBLOM			MIERKA: 1 : 20
			VÝKRES Č: 20