


POHLAD "B"

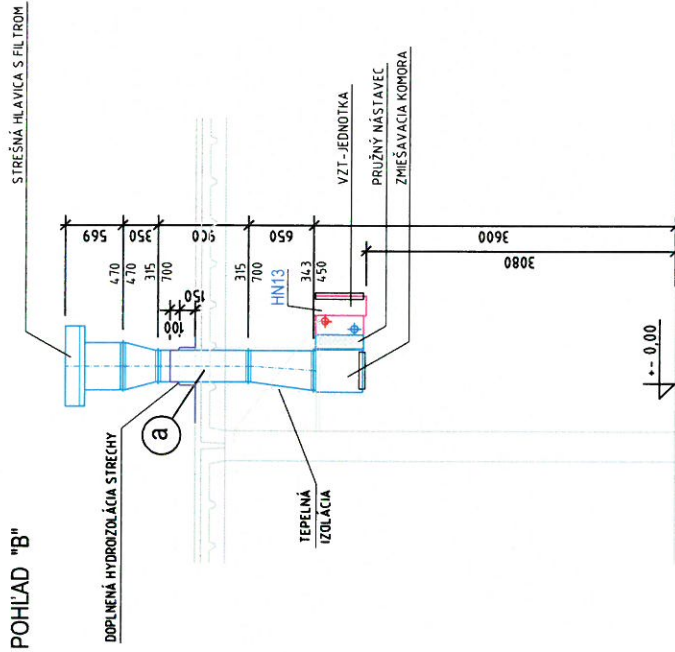

VZT - POTRUBIE VETANIA HYGIENICKÝCH PRIESTOROV
AL-FLEXIBILNÉ NADICE

PEVNÉ KRUIHOVÉ VZT - POTRUBIE SPIRO

ŠTVORHRANNÉ VZT - POTRUBIE

a) PRESTUP 700x35mm PRE VZT - POTRUBIE PRÍVODU VZDUCHU ČEZ STREŠNÝ PANEL
OTVOR MUSÍ BYŤ SITUOVANÝ SYMETRICKY MEDZI MALÝMI REBAMÍ STREŠNÉHO PANELU SZD 34. 120/600 !
PRI ZRIADENÍ PRESTUPU VYRÝTANÍM, REZANÍM - NE SEKANÍM! POSTUPOVAŤ S MAXIMÁLNOU OPATRNOSŤOU!
PRESNÚ POLOHU PRESTUPU OVERIŤ PŘAHO NA STAVBE !!!

VEDÚCI PROJEKTANT		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY		
INVESTOR Domov sociálnych služieb Čeláre - Kírtf 189 991 22 Bušince					
STAVBA REKONŠTRUKCIA PRÁČOVNE DSS Čeláre - Kírtf					
MESTO STAVBY Čeláre - Kírtf 189, 991 22 Bušince					
ČASŤ PD VZDUCHOTECHNIKA					
OBSAH REZ "A-A", POHLAD "B"					
Ing. Róbert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šavof 53 0905 862 879				DÁTUM 10/2017	
				FORMÁT 2x A4	
				STUPEŇ PD	
				MIERKA ČÍVÝKR	2
				1:50	