


PRÍZEMIE

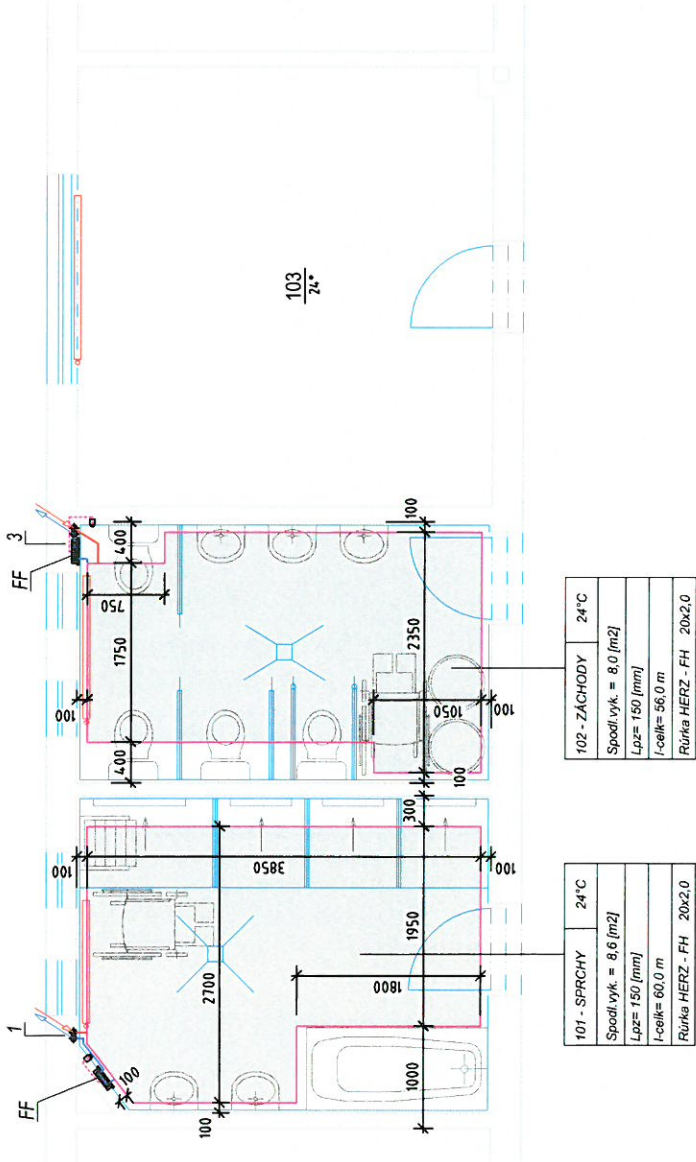

LEGENDA

ROZVODY ÚK (PRÍVOD, SPIATOČKA)

OBRYS PODLAHOVEJ SLUČKY

FF

REGULAČNÁ SADA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE "FLOOR-FIX" 18100 11  
(NASTAVENÁ TEPLOTA MÉDIA : 30°C)  
• TERMOSTATICKÁ HLAVICA S DIAĽKOVÝM NASTAVENÍM 19352 00  
IDLŽKA KAPILÁRY : 2000mm

PODLAHOVÚ VYKUROVACIU PLOCHU TREBA DILATOVAŤ TAK, ABY NAJVAČŠIA  
SUVISLÁ PLOCHA NEBOLA VÄČŠIA AKO 40,0 m2  
PRI PRECHODE ČEZ DILATAČNÚ ŠKÁRU VYKUROVACIE TRUBKY  
TREBA VIEŠŤ V CHRÁNIČKE

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

|                   |   |  |                       |              |   |
|-------------------|---|--|-----------------------|--------------|---|
| VEDÚCI PROJEKTANT |   |  | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL   | Ing. Róbert NAGY<br>Projektovanie TZB<br>985 41 Šávoľ 53<br><br>0905 852 879            |
| ING. N. TÓTH      |   |  | ING. R. NAGY          | ING. R. NAGY |   |
|                   |   |  |                       |              |   |
| INVESTOR          | Domov sociálnych služieb Čeláre – Kirt 189, 991 22 Bušince                                  |  |                       |              | FORMÁT<br>2x A4<br>DÁTUM<br>09/2017<br>STUPEŇ<br>PD na SP<br>MIERKA<br>Č. VÝKR.<br>UK-2 |
| STAVBA            | Rekonštrukcia sociálnych zariadení v počte 4,<br>v budove Breza, v areáli DSS Čeláre – Kirt |  |                       |              |   |
| OBSAH             | Pôdorys PRÍZEMIA<br>PODLAHOVÉ VYKUROVANIE   |  |                       |              |   |