



PRÍZEMIE

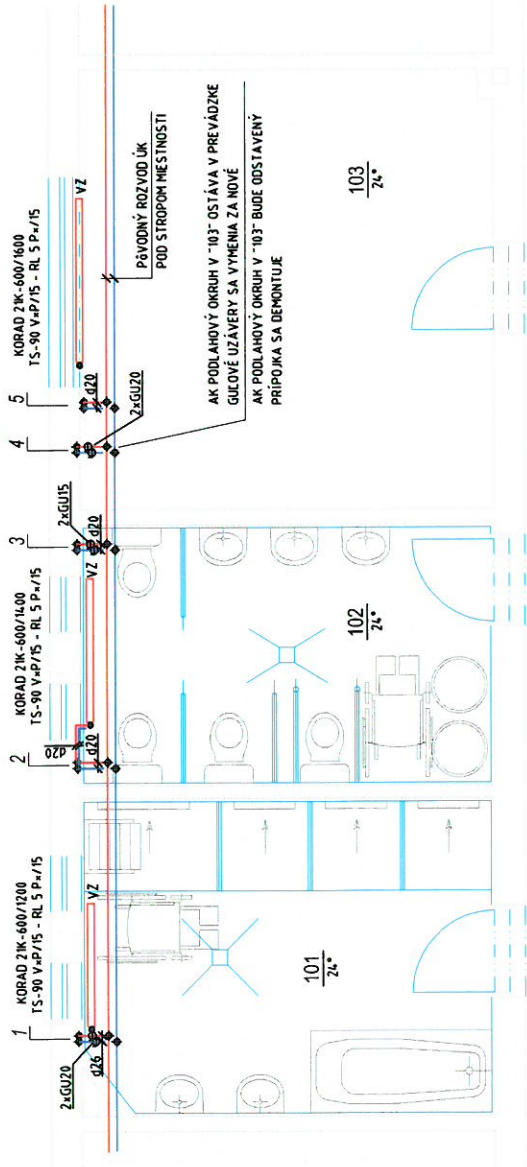

PODKROVIE

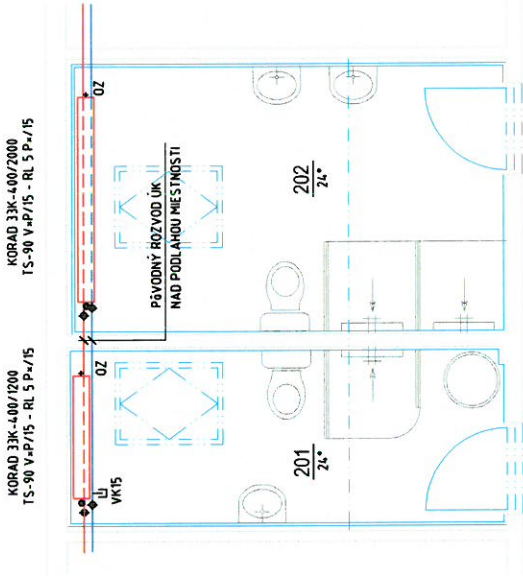

POPIS VYKUROVACIEHO TELESÁ KORAD S BOČNÝM PRIPOJENÍM

- POČET PANELOV
POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV
TYP: KORAD S BOČNÝM PRIPOJENÍM
STAVEBNÁ VÝŠKA TELESÁ V mm
STAVEBNÁ DĺŽKA TELESÁ V mm
- 21 K - 600 / 1200
- TS-90 V-P/15 — RADIÁTOROVÝ VENTIL TS-90 V S PREDNASTAVENÍM - NA PRÍVODE
PREVEDENIE : PRIAME ; DN 15
- RL 5 P/15 — RADIÁTOROVÉ ŠROBENIE RL-5 S PREDNASTAVENÍM - NA SPIAČOČKE
PREVEDENIE : PRIAME ; DN 15

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Róbert NAGY Projektovanie TZB 985 41 Šávoľ 53
ING. N. TÓTH	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY	
INVESTOR	Domov sociálnych služieb Čeláre – Kirt 189, 991 22 Bušince		
STAVBA	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v počte 4, v budove Breza, v areáli DSS Čeláre – Kirt		
OBSAH	Pôdorys prízemia a podkrovia vykurovacieho telesa		
FORMÁT	2x A4	Č. VÝKR	UK-1
DÁTUM	09/2017	PD na SP	
STUPEŇ	MIERKA	1 : 50	