






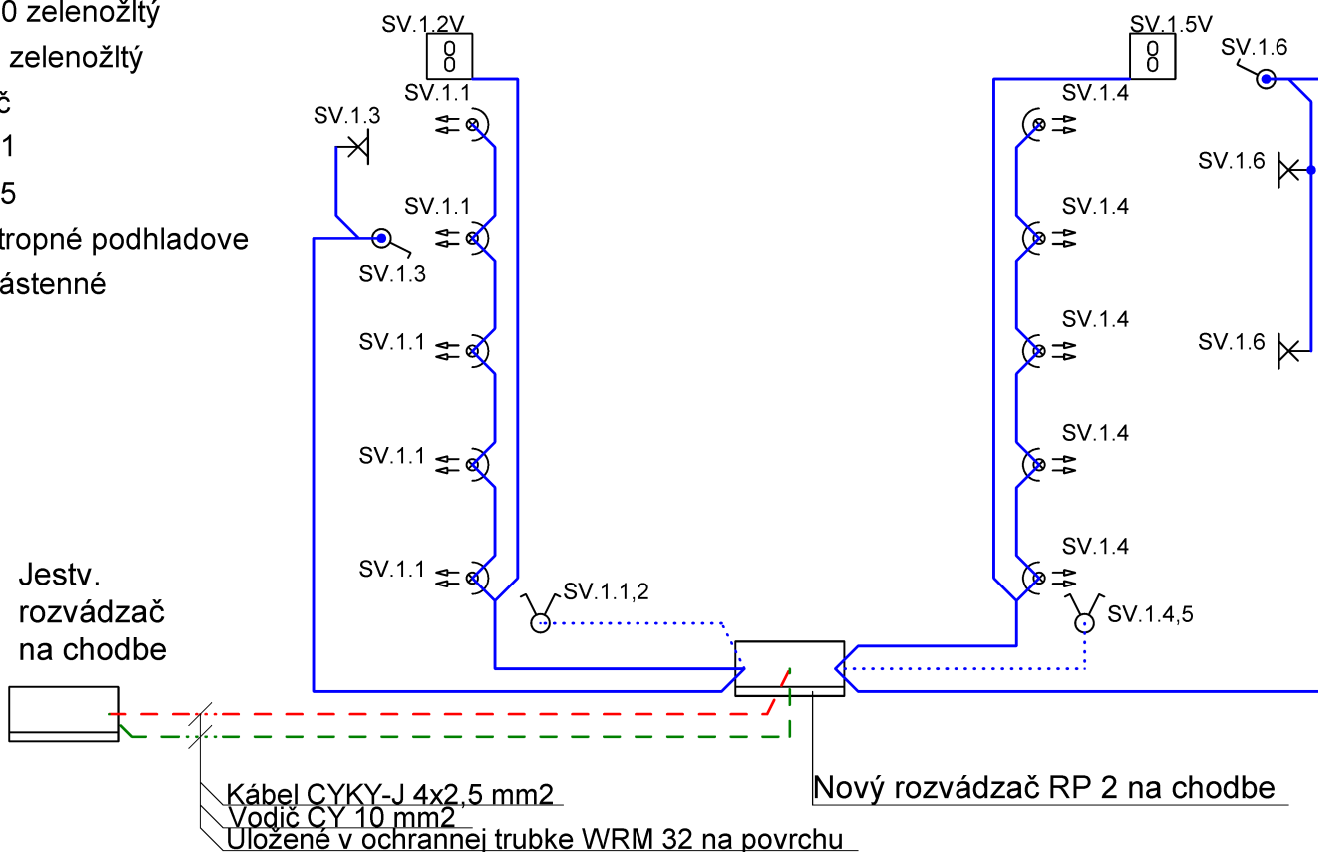


# LEGENDA :

-  Zásuvka 230V
- Kábel CYKY-J 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- Kábel CYKY-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- ⋯ Kábel CYKY-O 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- - - Vodič CY10 zelenožltý
- ⋯ Vodič CY4 zelenožltý
-  Rozvádzač
-  Vypínač č.1
-  Vypínač č.5
-  Svietidlo stropné podhladove
-  Svietidlo nástenné
-  Ventilátor



Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je riešená v zmysle STN 33 2000-4-41 nasledovne: 3+PEN/NPE~50Hz, 400/230V/TN-C-S  
 - v normálnej prevádzke: - ochrana izolovaním, ochrana krytmi , - pri poruche: - ochrana samočinným odpojením napájania

Investor : Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirt' 189 991 22 Čeláre - Kirt'	Názov výkresu : Poschodie : Svetelné obvody	Stupeň : SP	Veľkosť : 1A4	Schválil : Ing.Vajko Attila
Názov stavby : Rekonštrukcia sociálnych zariadení v počte 4, v budove Breza v areáli DSS Čeláre - Kirt'	Číslo výkresu : Príloha č. 5	Dátum : 9/2017	Mierka : .....	Vypracoval : Ing.Vajko Attila