








PODORYS 6. N.P.

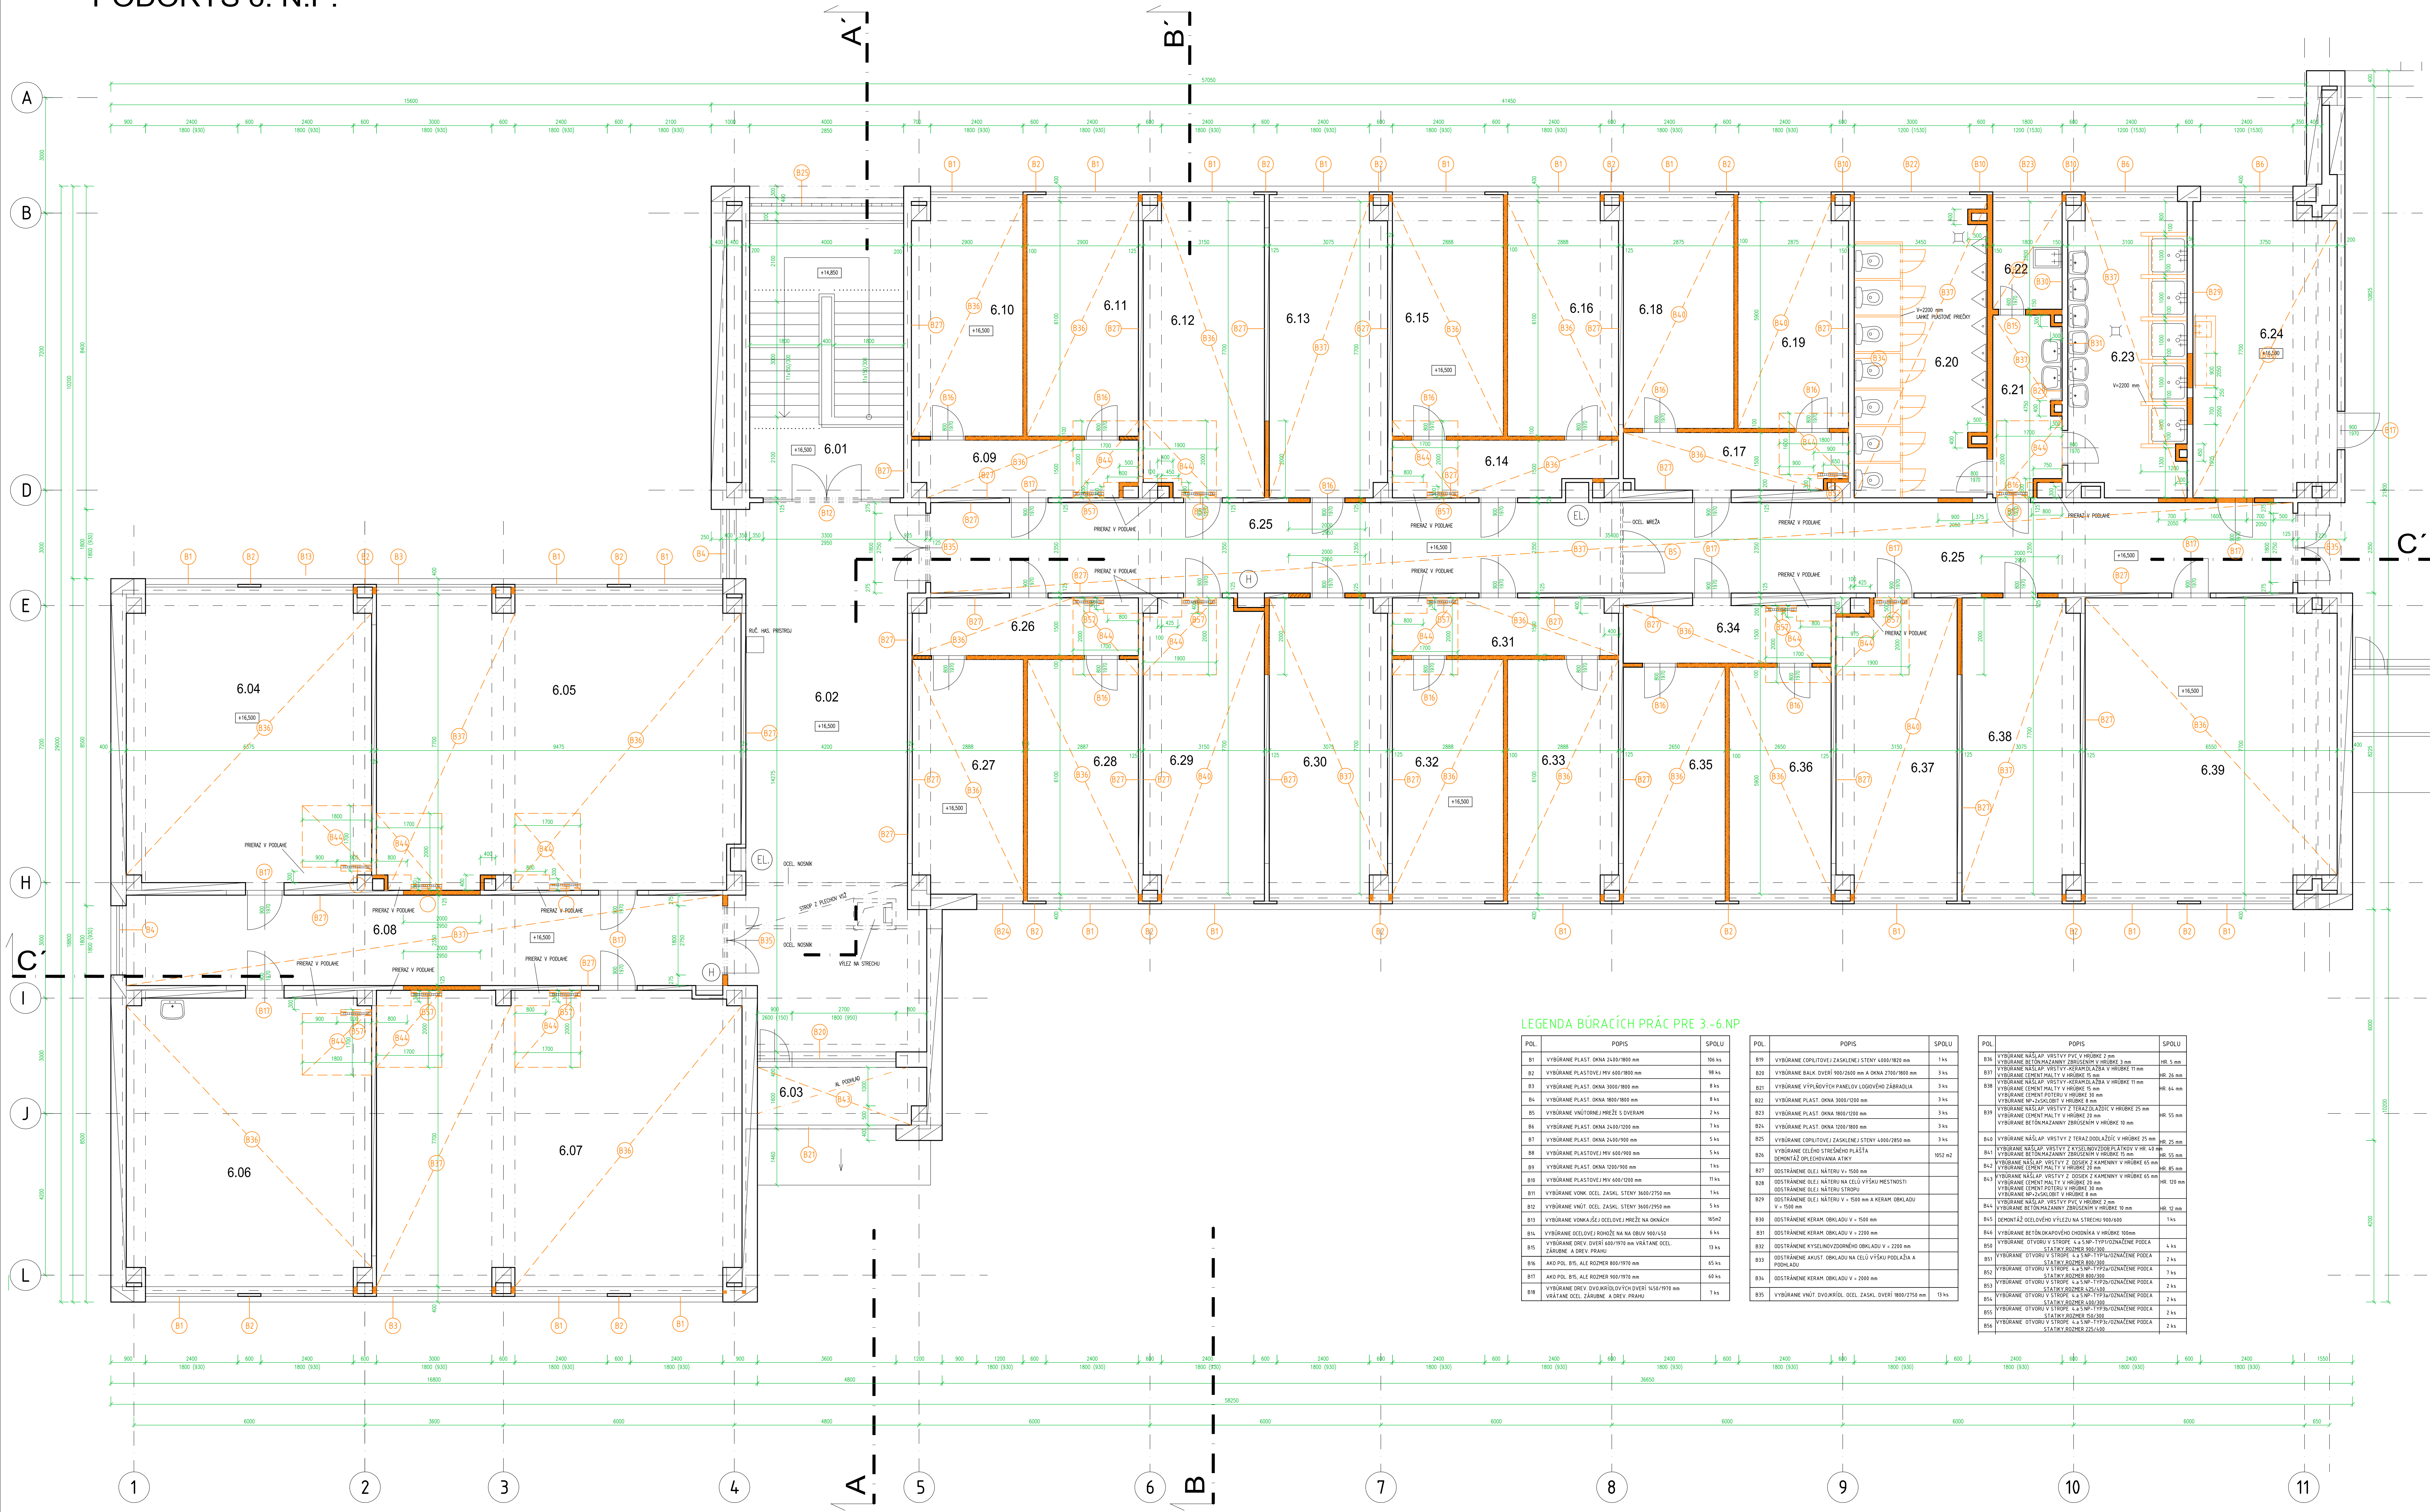






LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ - 6.NP

[illegible]

LEGENDA MATERIÁLOV

- | | |
|---|---|
|  | ŽB PREFABRIKOVÝ MONTOVANÝ SKELETOVÝ A PREFABRIKOVÝ OBVOD. PĽAŠŤA HR. 400 mm |
|  | SPOKOPEČNÉ PŘECHY HR. 125 mm A POKROBT. PANEĽY STIEŠ. PĽAŠŤA HR. 150 mm |
|  | MURIVO Z TEHAL, ČD MVA, ČD MVA, PK ČD |
|  | DREVENÉ PŘÍKRY |
|  | PROSTÝ BETON |
|  | TEPELNÁ ISOLÁCIA |


LEGENDA BÚRACÍCH PR

- | | |
|---|---|
|  | VYBÍRÁNÉ KONSTRUKCE V REZE A V POHLADE |
|  | VYBÍRÁNÉ KONSTRUKCE NAD SVÝM REZU |
|  | VYBÍRÁNÉ KONSTRUKCE PODLÁH |
|  | POLOŽKY BŮRACÍCH PRÁČ |
|  | VYBÍRÁNÉ OTVORY V STROPE SPŮSOB PODCHYTENIA STROP V PROFESI STATIKA PODLA TYPU OTVORU |

POZNÁMKA

- VYBÍRÁNÉ VNĚJŠÍHO MĚŘÍTKY V ROZSAHU 50% Z CELKOVÉ PLOCHY.
- ODBĚRY VNĚJŠÍHO MALBY V ROZSAHU 100% Z CELKOVÉ PLOCHY.
- BÚRAJÍ SA VŠETKY DVEŘE A OKNÁ OKREM 2 KS OVLIVŇOVANÝCH M.C. 3.12 A 3.13
- ODBRÁNÍ STARÝCH NÁTER, OČISTÍ A ODMŇSTÍ POVRCH OCELOVÝCH PRVKOV.
- OTVORY V ŽB STŘEPNÝCH DOSKÁCH A V ŽB STĚNÁCH REALIZOVÁ POUŽITÍM REZACEJ A VRTACEJ. TECHNICKY JE NEPŘÍPUŠTNÉ POUŽÍTI BÚRAČKY KLADIVO PŘED VYŘEZANÍM OTVORU!
- PŘESNÝ POSTUP BÚRAČNÝCH PRÁČ – VÍD PO STATIKA

revízia	dátum	popis
REVÍZIA 01	11 2023	zpracovanie prípojeniek súťažiacich

[illegible]