



SO.01-EXISTUJÚCI OBJEKT

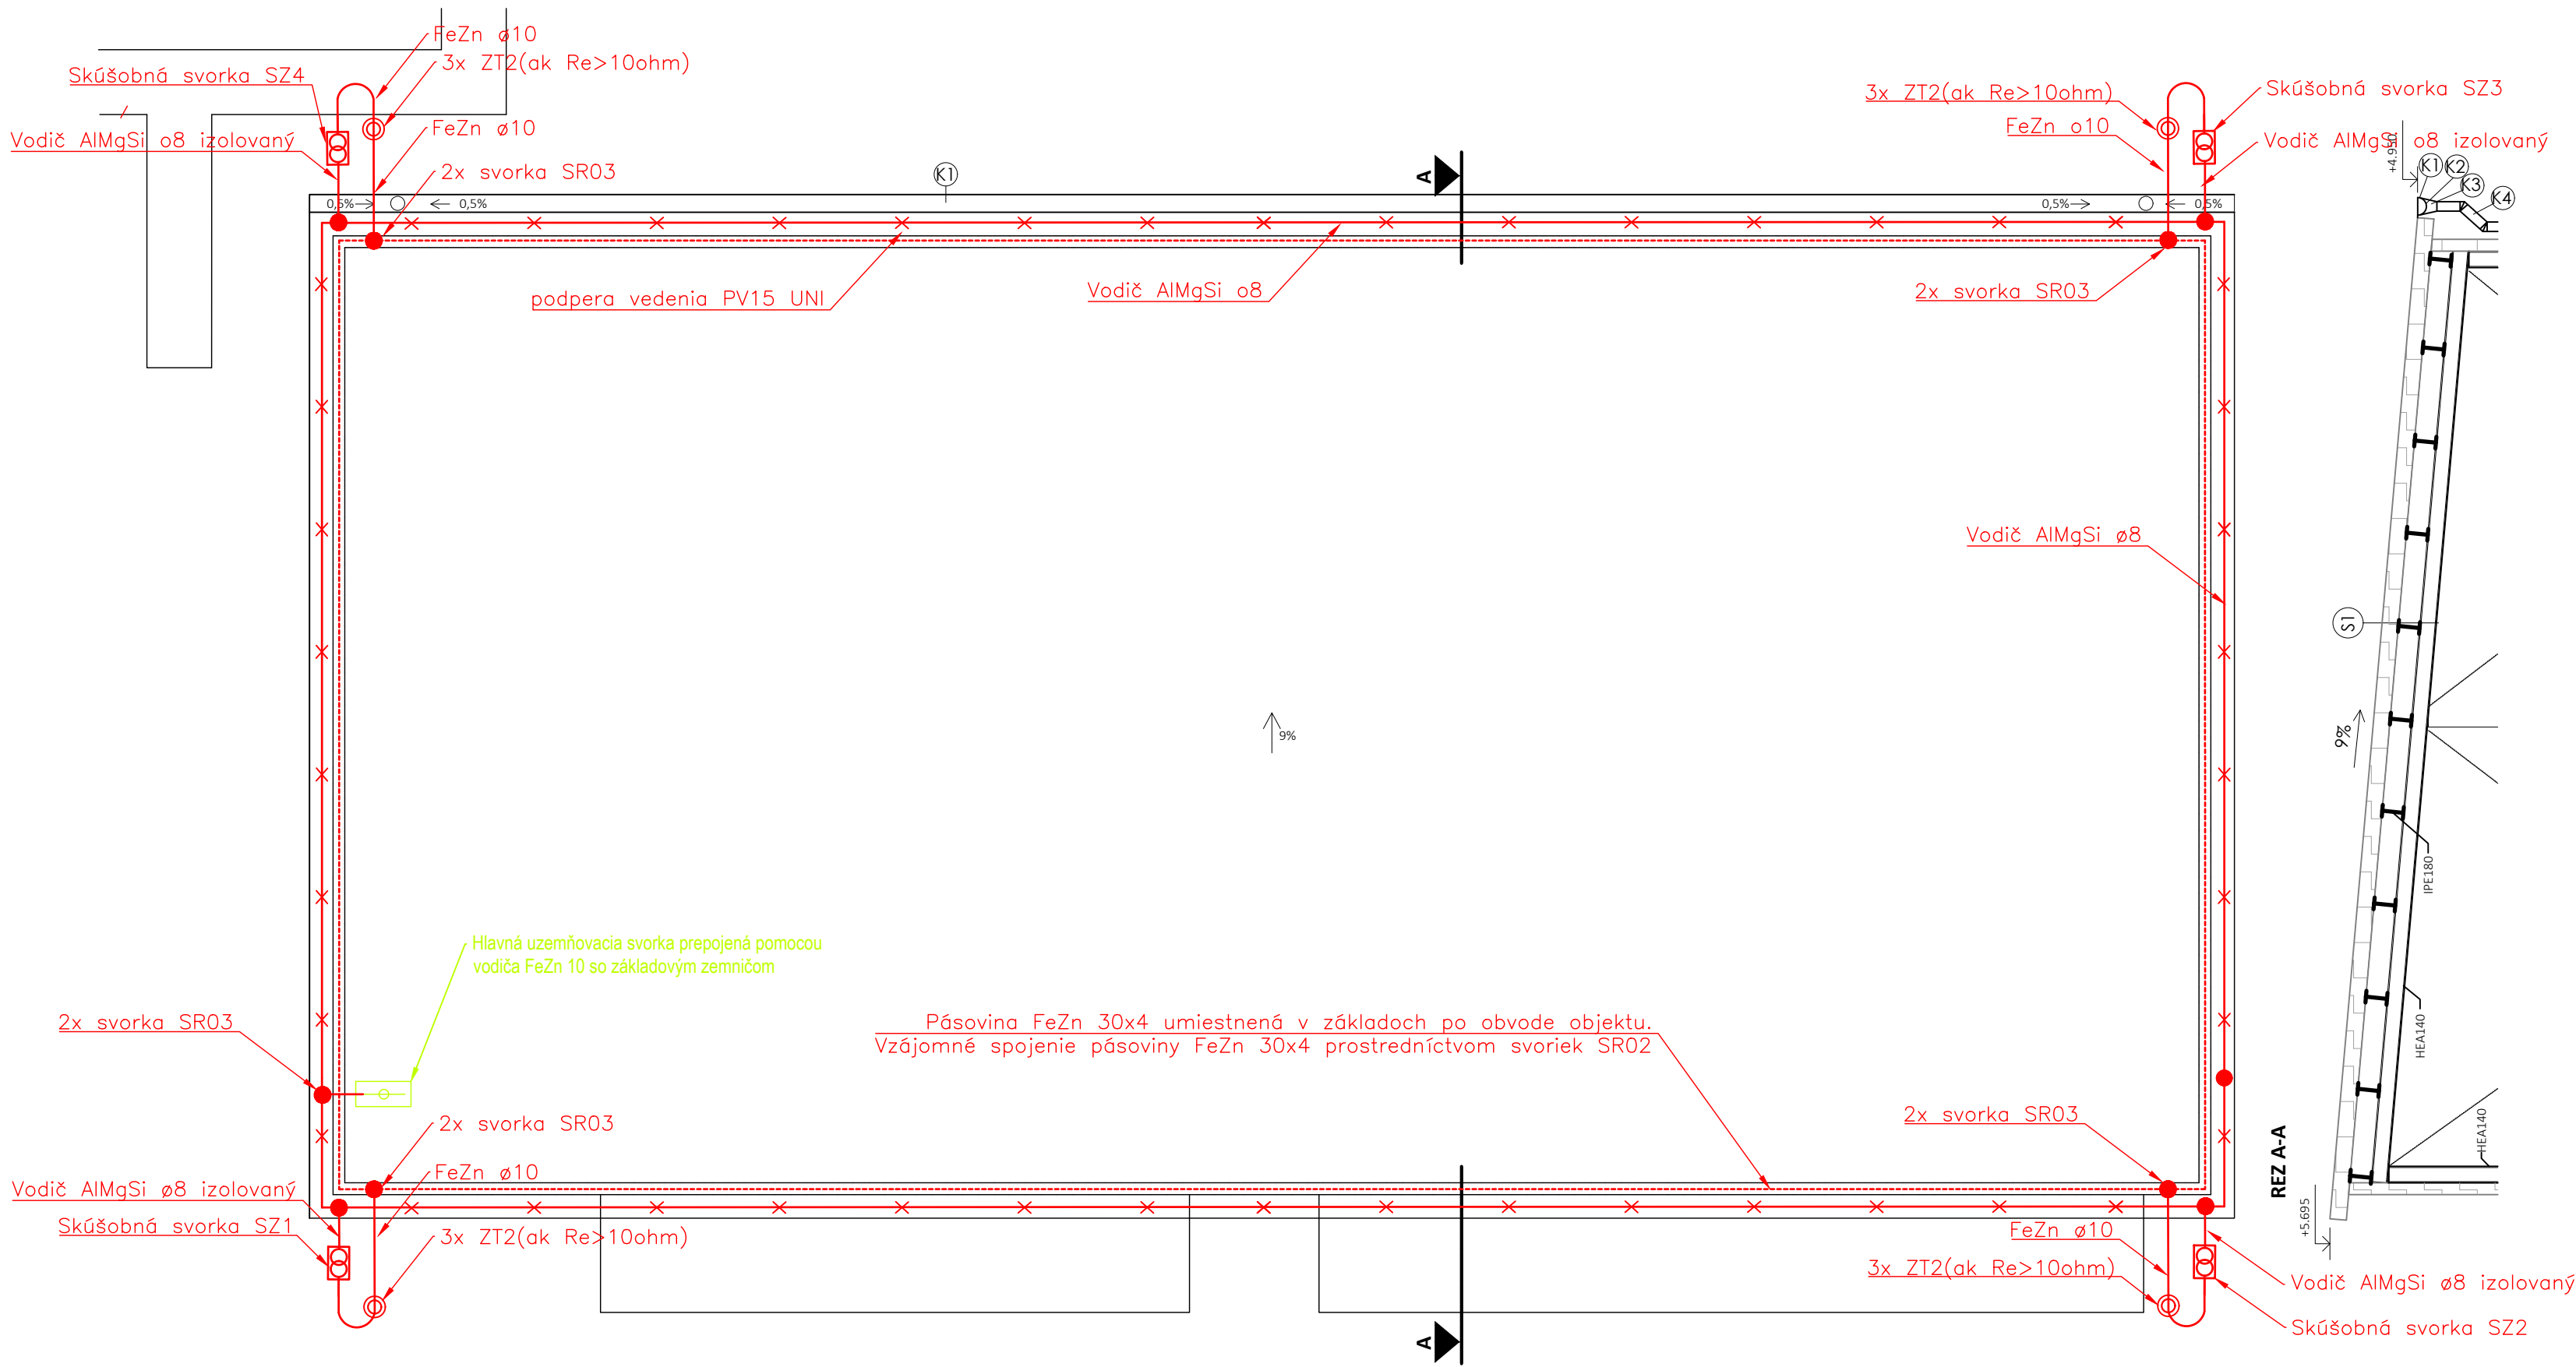

vzory spojov -križovanie, odbočenie

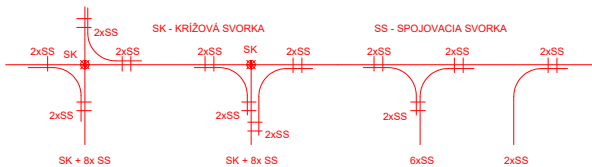

- LEGENDA :
- SZ - Skúšobná svorka
 - SZ - Skúšobná svorka, zapustená, v krabici prebleskozvod
 - ZT2 - Zemniaca tyč 2m
 - JP10 - Jímacia (zachytávacia) tyč 1m
 - PV15 UNI - Podpera vedenia na plochú strechu
 - SR02 - Spojovacia svorka páska 30x4 /paska 30x4
 - SR03 - Spojovacia svorka páska/drôt, 2X na každý spoj
 - Hlavná uzemňovacia svorkovnica
 - Uzemňovací drôt AlMgSi s priemerom 8 mm
 - Uzemňovací drôt izolovaný AlMgSi s priemerom 8 mm
 - Uzemňovacia páska FeZn 30 x 4 mm
 - Uzemňovací drôt s priemerom AlFe 10 mm (prepoj SZx - páska 30x4)

- S1 - SKLADBA STRECHY
- SENDVIČOVÝ STREŠNÝ PANEL S PIR JADROM 150 MM
 - PROFIL IPE180 V POZDLŽNOM SMERE
 - PROFIL HEA140 V PRIEČNOM SMERE

- LEGENDA MATERIÁLOV
- OPLÁŠŤOVACÍ PANEL S PIR VÝPLŇOU



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišková	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Žarnovský Peter	VYPRACOVAL: Ing. Kolcun Martin	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	ISO 9001
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	MIESTO STAVBY: Košice	NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže	ČÍSLO ZAKÁZKY: FORMÁT: STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DÁTUM: DIEL:	01-10-2022 3x44 DSP/DRS DECEMBER 2022 EI
NÁZOV OBJEKTU: SO.02 Garáž	NÁZOV PRÍLOHY: Pôdorys strechy - Bleskozvod	MIERKA: 1:50	PRÍLOHA ČÍSLO: E.5	

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.