


SO.01-EXISTUJÚCI OBJEKT

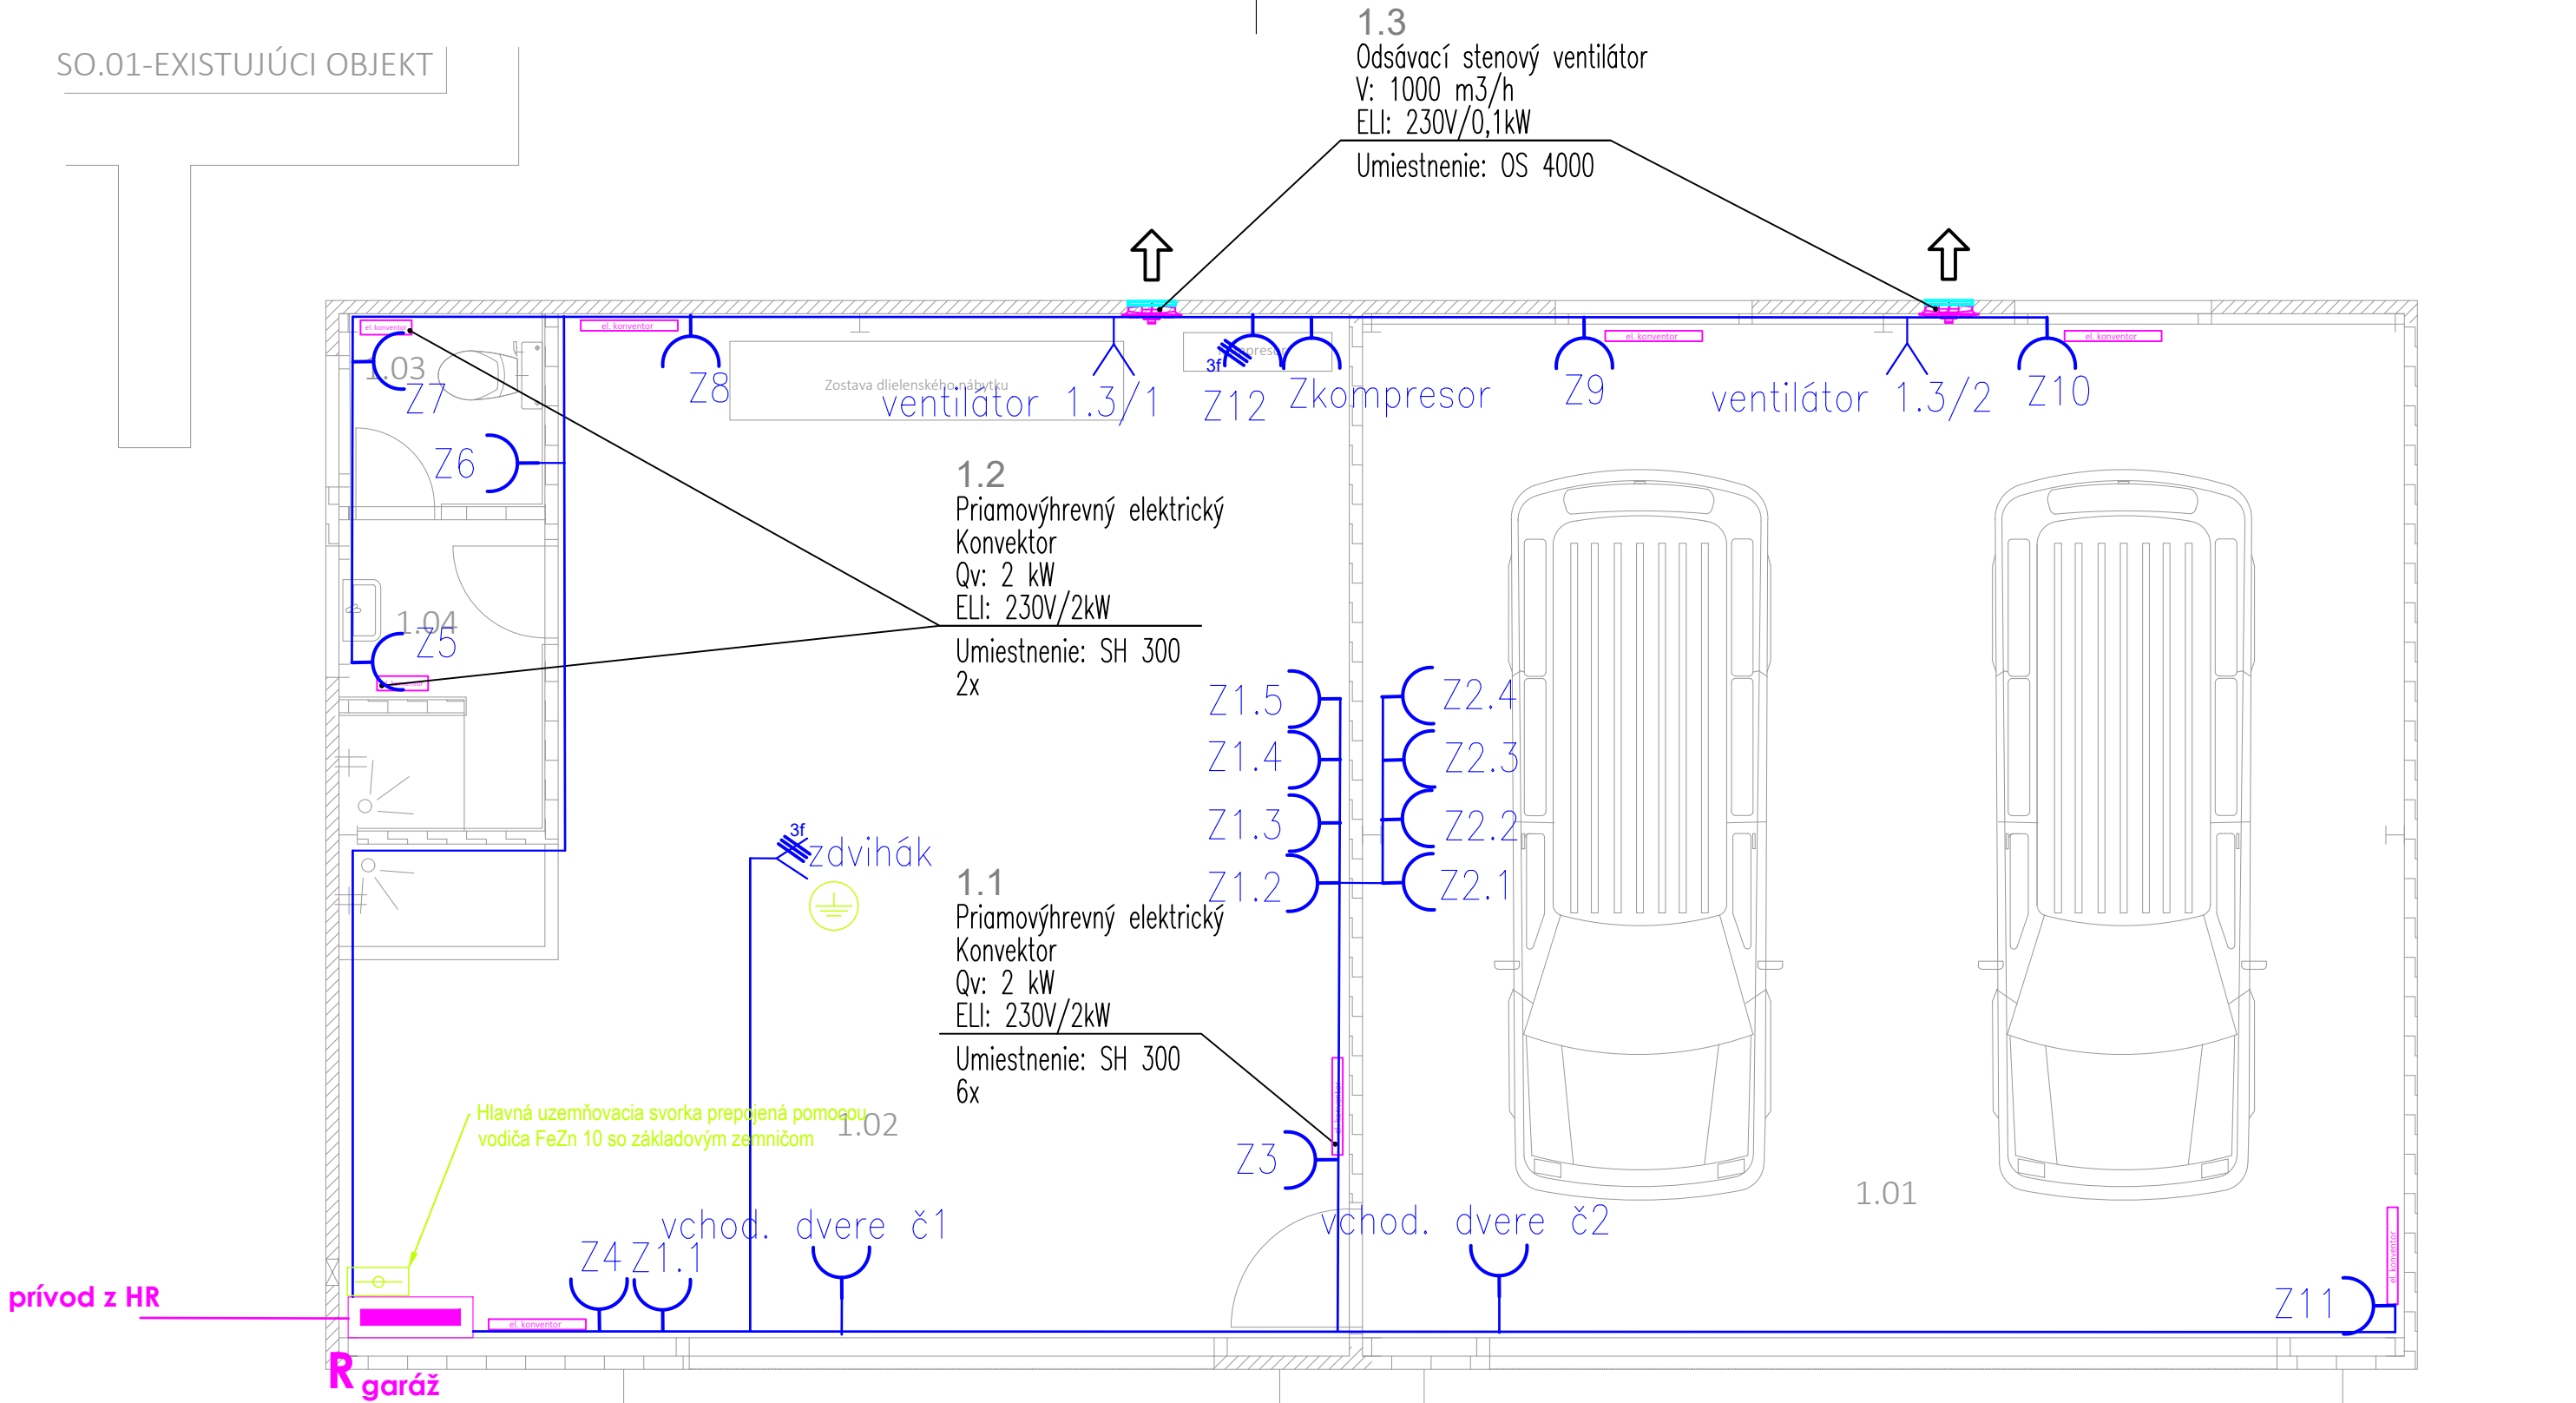

prívod z HR

R garáž

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.m.	Názov miestnosti	Plocha (m²)
1.01	GARÁŽ	63,76
1.02	MIESTNOSŤ NA OBHLIADKU VOZIDIEL	47,84
1.03	WC	2,36
1.04	SPRCHA	3,82



3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

412 - Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2019)  
412.1 - Ochrana izolovaním živých častí 412.2 - Ochrana zábranami alebo krytmi  
412.5 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

413. - Ochrana pred dotykom neživých častí, alebo ochrana pri poruche  
413.1 - Ochrana samočinným odpojením napájania  
413.2 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II

Kategória prostredia: III

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišková	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Žarnovský Peter	VYPRACOVAL PROFESIE: Ing. Kolcun Martin		
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk			ČÍSLO ZÁKÁZKY:	01-10-2022
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			FORMÁT:	3x44
MIESTO STAVBY: Košice			STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže			DÁTUM:	DECEMBER 2022
NÁZOV OBJEKTU: SO.02 Garáž			DIEL:	E1
NÁZOV PRÍLOHY: Pôdorys Garáž - Elektroinštalácia (zásuvkové obvody)			MIERKA:	1:50
			PRÍLOHA ČÍSLO:	E.1

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.