

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1


ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS11

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 18 MODULOV, 30118
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPATIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - PОВRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x300x125 mm


POZNÁMKA:

PLATÍ PRE ROZVÁDZAČE RS11, RS31

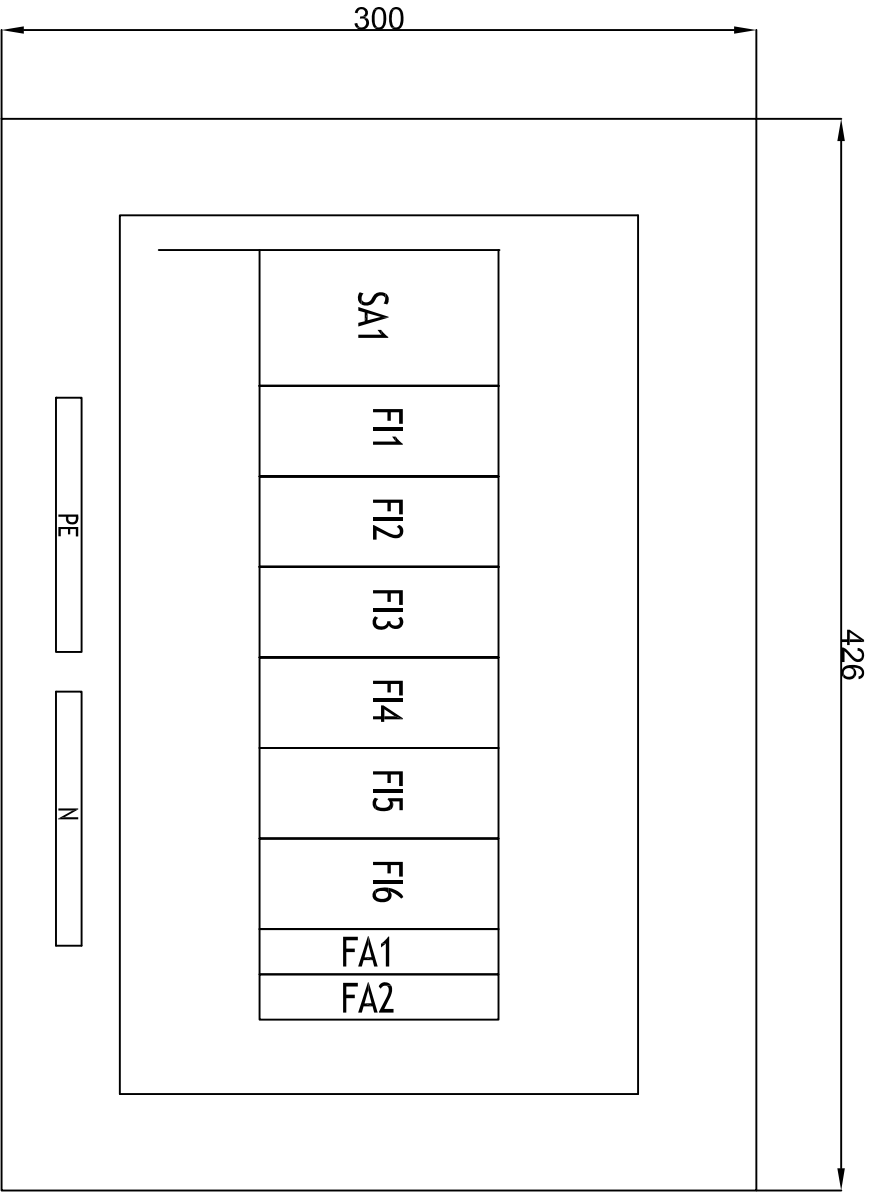

AUTORIZÁCIA

AUTOR NÁVRHU:			ING. MARTIN FEDOR			
ZODP. PROJEKTANT:			ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.			
PROJEKT. STAVBY:			ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.			
VYPRACOVAL:			ING. MARTIN FEDOR			
KONTROLOVAL:			ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.			
STAVEBNÍK:			MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE			
Miesto STAVBY:	KRAJ: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE I	FORMÁT			
	KAT. ÚZEMIE: SEVERNÉ MESTO	Č. PARCELY: 7230				STUPEŇ
NÁZOV STAVBY:	ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH ÚČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU ZŠ POLJANSKA 1, KOŠICE		DÁTUM			NOVEMBER / 2018
			Č. ZÁKAZKY			11/2018/PROJ
			ARCH. ČÍSLO			P 0022018
STAVEBNÝ OBJEKT:						
Časť:	ELI - ELEKTROINŠTALÁCIA		MIERKA:			
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ RS21, POLOHOPIIS		ČÍSLO VÝKRESU:			
			ELI.03			

 **EMPROSTAV s.r.o.**

SYDNIČKA 6, 040 11 KOŠICE
tel.: +421 (0)911 942 520
e-mail: emprostav@emprostav.sk
milos.singovszki@gmail.com
www.emprostav.sk

! Akékoľvek zmeny, doplnky, pokračovanie alebo rozmožňovanie tejto dokumentácie je v zmysle autorského zákona bez súhlasu projektanta neprijateľné. !
! Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia. Nie je vypracovaná v rozsahu realizačného projektu. !