

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSADOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY



- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2

- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS21

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 36 MODULOV, 30218
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPATIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - PОВRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x450x125 mm

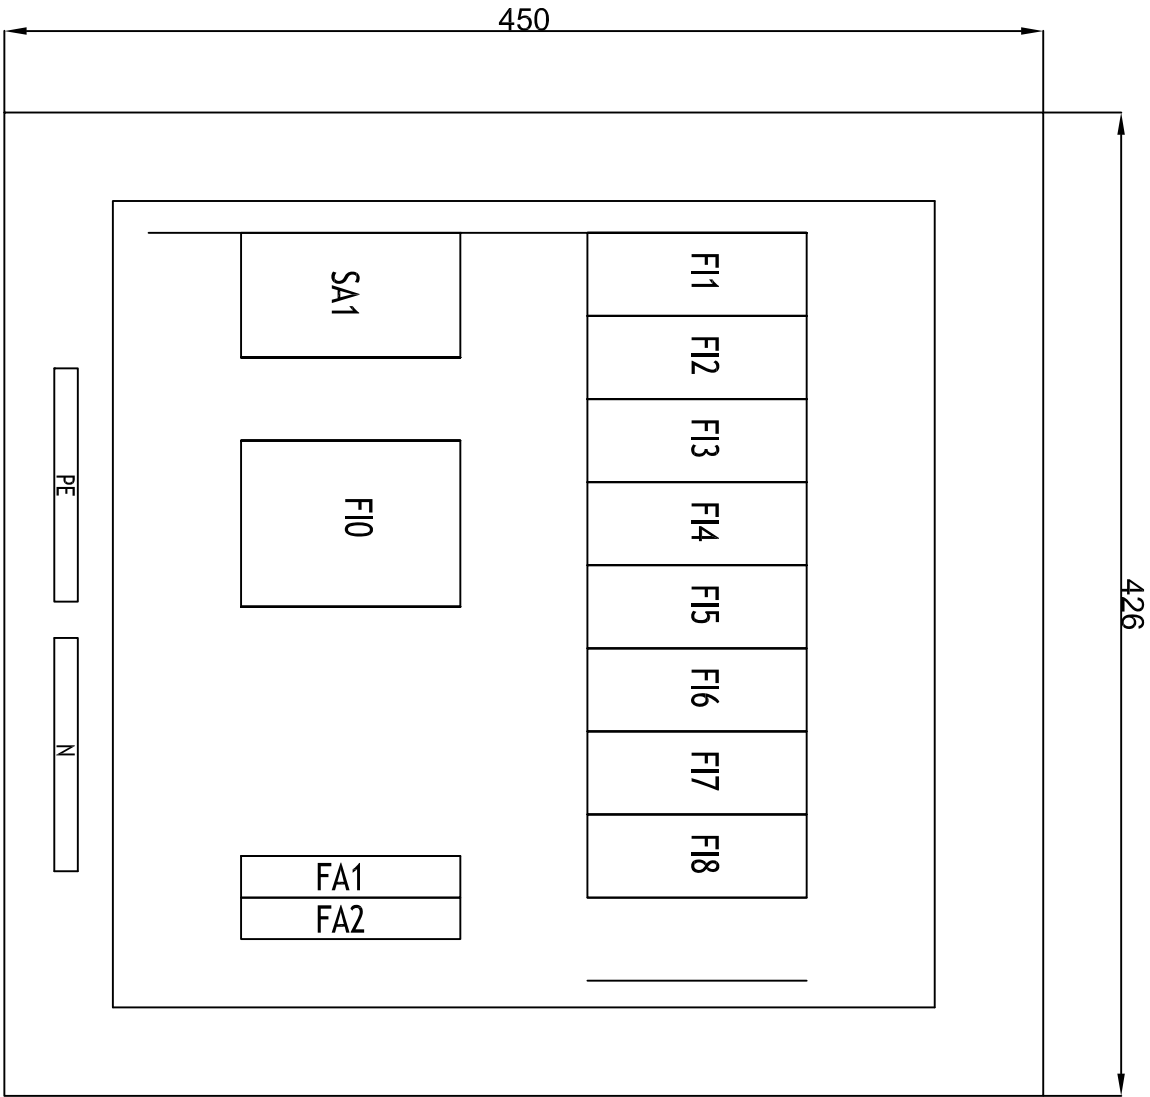

AUTOR NÁVRHU: ING. MARTIN FEDOR

ZODP. PROJEKTANT: ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.

PROJEKT. STAVBY: ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.

VYPRACOVAL: ING. MARTIN FEDOR

KONTROLOVAL: ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.

STAVEBNÍK: MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE

MIESTO STAVBY:

KRAJ: KOŠICKÝ OKRES: KOŠICE I OBEC: KOŠICE - SEVER Č. PARCELY: 7230

NAZOV STAVBY: ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA

ODBORNÝCH ÚČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU

ZŠ POLJANSKA 1, KOŠICE

STAVEBNÝ OBJEKT:

ČASŤ: ELI - ELEKTROINŠTALÁCIA

OBSAH VÝKRESU:

ROZVÁDZAČ RS21, POLOHOPIŠ

EMP **EMPROSTAV s.r.o.**

SVIDNÍČKA 6, 040 11 KOŠICE
tel.: + 421 (0)911 942 520
e-mail: emprostav@emprostav.sk
mllos.singovskii@gmail.com
www.emprostav.sk

FORMÁT: A3

STUPEŇ:

DÁTUM: NOVEMBER / 2018

Č. ZÁKAZKY: 111/2018/PROJ

ARCH. ČÍSLO: P 0022018

MIERKA:

ČÍSLO VÝKRESU:

ELI.05

! Akékoľvek zmeny, doplnky, prekršťovanie alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie je v zmysle autorského zákona bez súhlasu projektanta neprijateľné. !
! Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia. Nie je vypracovaná v rozsahu realizačného projektu. !