

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
  - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
  - ZÁBRANY ALEBO KRYTY

- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
  - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
  - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2

- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
  - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1


ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:


ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS31

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 13 MODULOV, 30113
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPÄTIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - POVRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 336x300x123 mm

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

PLATÍ PRE ROZVÁDZAČE RS1, RS2

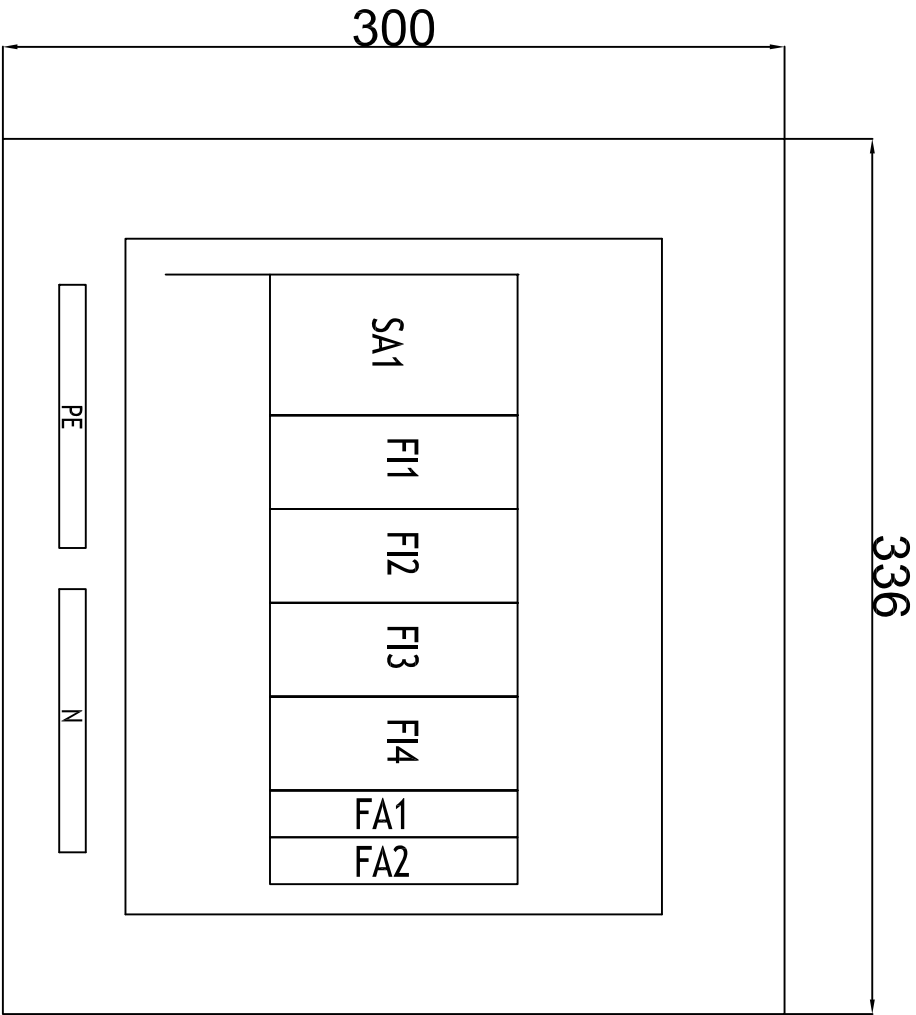

AUTOR NÁVRHU:	ING. MARTIN FEDOR					<div><b>EMPROSTAV s.r.o.</b> SVIDNICKA 6, 040 11 KOŠICE tel.: + 421 (0)911 942 520 e-mail: emprostav@emprostav.sk milos.singovszki@gmail.com www.emprostav.sk</div>	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.						
PROJEKT. STAVBY:	ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.						
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN FEDOR						
KONTROLOVAL:	ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.						
STAVEBNÍK:	MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE					FORMÁT	A3
MESTO STAVBY:	KRAJ:	KOŠICKÝ	OKRES:	KOŠICE I	OBEC:	KOŠICE - STARÉ MESTO	STUPEŇ
	KAT. ÚZEMIE:	HUŠŤÁKY	Č. PARCELY:				
NÁZOV STAVBY:	ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBOBNÝCH UČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU ZŠ NÁM. L. NOVOMESKÉHO 2, KOŠICE					DÁTUM	NOVEMBER / 2018
						Č. ZÁKAZKY	11/2018/PROJ
						ARCH. ČÍSLO	P 0022018
STAVEBNÝ OBJEKT:							
ČASŤ:	EI1 - ELEKTROINŠTALÁCIA					MIERKA:	
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ RS11					1:50	ČÍSLO VÝKRESU: <b>E1.03</b>

Copyright © 2017 EMPROSTAV spol. s r.o. Košice

! Akékoľvek zmeny, doplnky, prekršťovanie alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie je v zmysle autorského zákona bez súhlasu projektanta neprípustné. !

! Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia. Nie je vypracovaná v rozsahu realizačného projektu. !