

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
  - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
  - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
  - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
  - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
  - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1


ZÁKLADNÉ TECHNICKE ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS11

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 18 MODULOV, 30118
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPATIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - PОВRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x300x125 mm

POZNÁMKA:

PLATÍ PRE ROZVÁDZAČE RS11, RS41, RS31

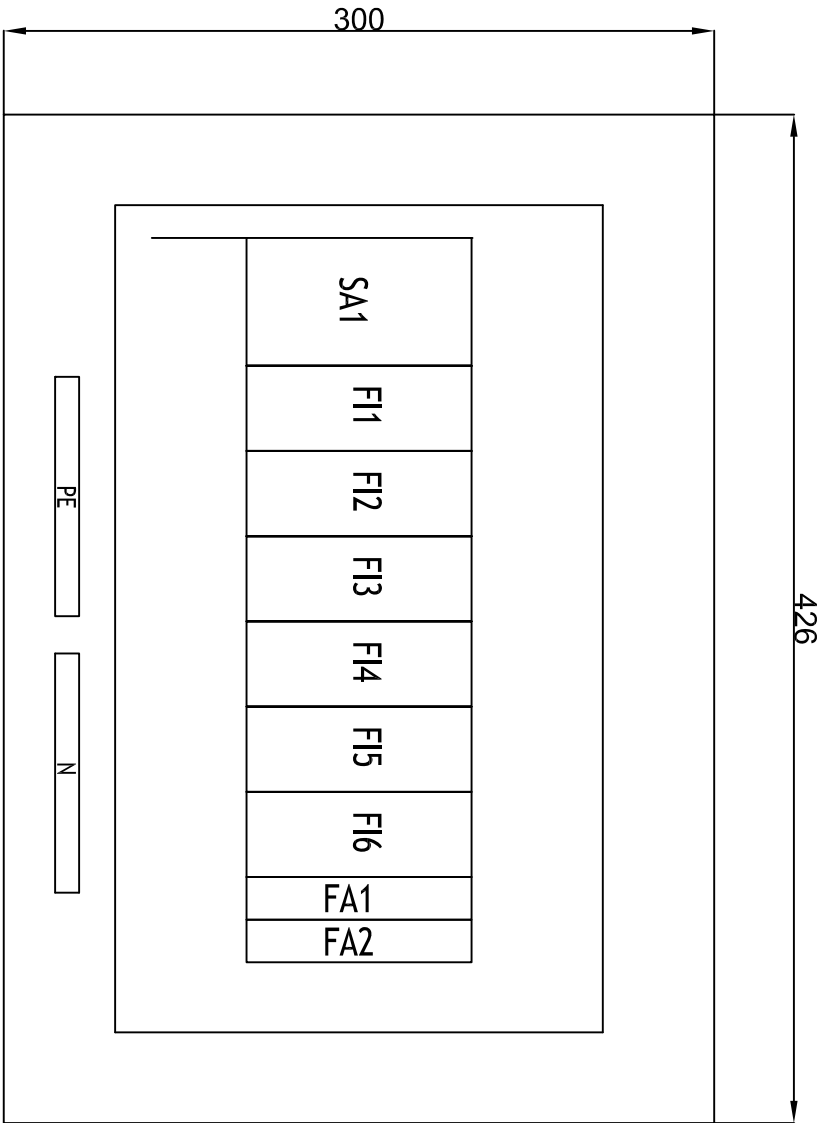

AUTORIZÁCIA

AUTOR NÁVRHU:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.	
ZODP. PROJEKTANT:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.	
PROJEKT. STAVBY:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.	
VYPRACOVAL:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.	
KONTROLOVAL:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.	
STAVEBNÍK:				MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE	
MIESTO STAVBY:		KRAJ: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE IV	OBEC: KOŠICE - JUH	
		KAT. ÚZEMIE: JUŽNÉ MESTO		Č. PARCELY: 2796/1	
NÁZOV STAVBY:		ZLEPŠENIE TECHNICKEHO VYBAVENIA ODBOBNÝCH ÚČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU ZŠ STANIČNÁ 13, KOŠICE			
		DÁTUM		NOVEMBER / 2018	
		Č. ZÁKAZKY		11/2018/PROJ	
		ARCH. ČÍSLO		P 0022018	
STAVEBNÝ OBJEKT:					
ČASŤ:		ELI - ELEKTROINŠTALÁCIA			
OBSAH VÝKRESU:		ROZVÁDZAČ RS11, POLOHOVIS			
				<div><div><div></div></div><div><b>EMPROSTAV s.r.o.</b></div><div>SVIDNÍČKA 6, 040 11 KOŠICE</div><div>tel.: + 421 (0)911 942 520</div><div>e-mail: emprostav@emprostav.sk</div><div>mls.singovszki@gmail.com</div><div>www.emprostav.sk</div></div>	
		FORMÁT	A3		
		STUPEŇ			
MIERKA:		ČÍSLO VÝKRESU: <b>ELI.04</b>			