

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1


ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS11

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 18 MODULOV, 30118
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPÄTIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - POVRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x300x125 mm

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

PLATÍ PRE ROZVÁDZAČ RS11, RS21, RS31

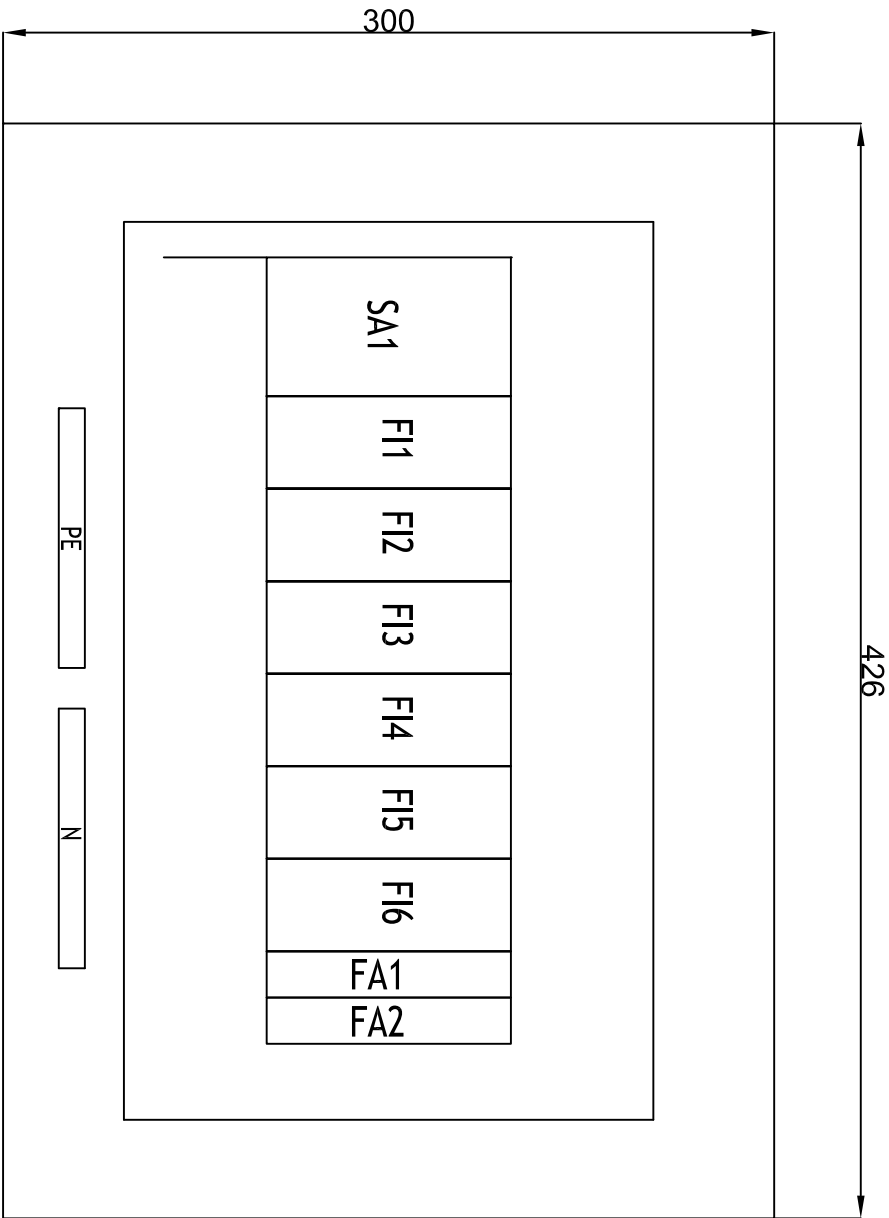

AUTOR NÁVRHU:			ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.		
ZODP. PROJEKTANT:			ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.		
PROJEKT. STAVBY:			ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.		
VYPRACOVAL:			ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.		
KONTROLOVAL:			ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PHD., a.s.i.		
STAVEBNÍK:			MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE		
MIESTO STAVBY:			KRAJ: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE IV	OBEČ: KOŠICE - NAD JAZEROM
			KAT. ÚZEMIE: JAZERO		Č. PARCELY: 4260/1
NÁZOV STAVBY:			ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBOBNÝCH UČEBNÝ RÔZNEHO DRUHU ZŠ JOZEFA URBANA, JENISEJSKÁ 22, KOŠICE		
STAVEBNÝ OBJEKT:					
ČAŠŤ:			ELEKTORINŠTALÁCIA		
OBSAH VÝKRESU:			ROZVÁDZAČ RS11, POLOHOPIS		
MIERKA:			FORMÁT		
			STUPEŇ		A3
DÁTUM			NOVEMBER / 2018		
Č. ZÁKAZKY			11/2018/PROJ		
ARCH. ČÍSLO			P 0022018		
ČÍSLO VÝKRESU:			ELI.04		