

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S


OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS41

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 36 MODULOV, 30218
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPATIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - POVRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x450x125 mm

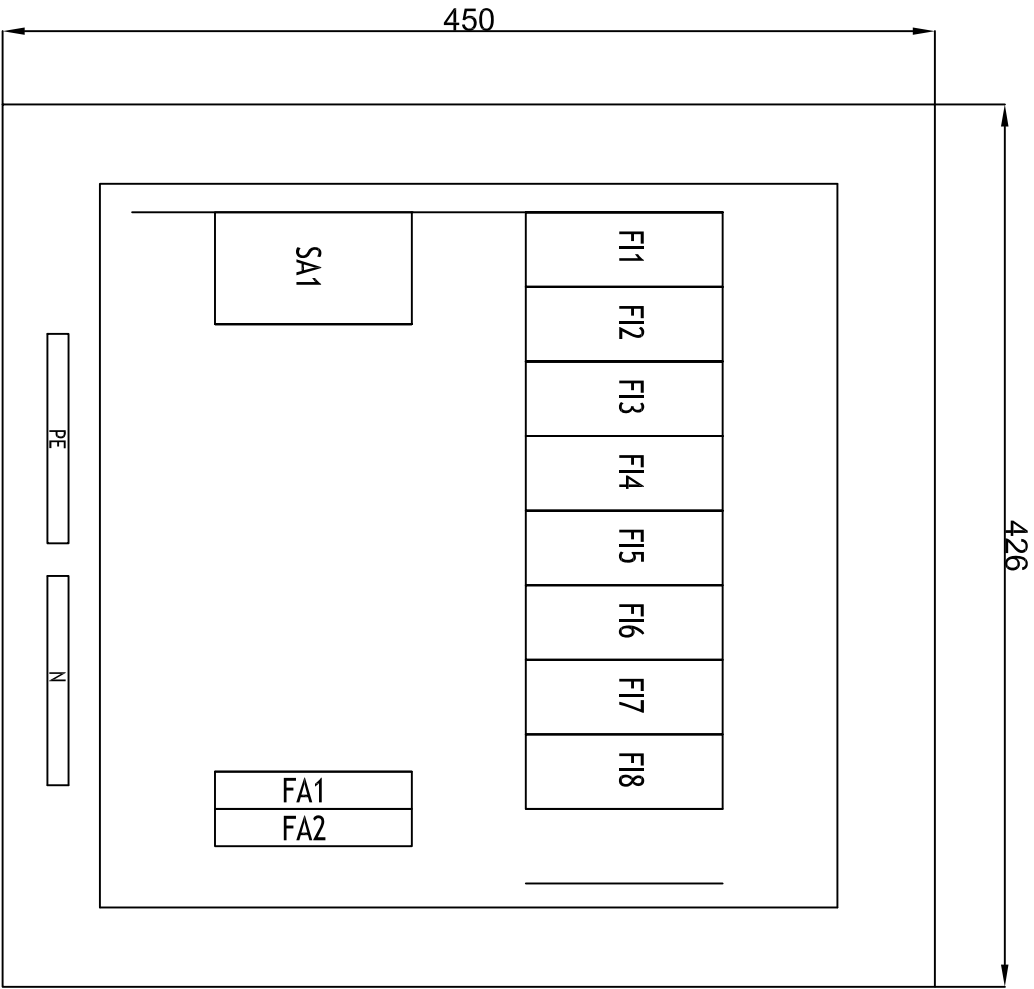

AUTORIZÁCIA

AUTOR NÁVRHU:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.			
ZODP. PROJEKTANT:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.			
PROJEKT. STAVBY:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.			
VYPRACOVAL:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.			
KONTROLOVAL:				ING. MILOŠ SINGOVŠZKI, Ph.D., a.s.i.			
STAVEBNÍK:				MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE			
MIEŠTO STAVBY:		KRAJ: KOŠICKÝ		OKRES: KOŠICE IV		OBC: KOŠICE - JUH	
		KAT. ÚZEMIE: JUŽNÉ MESTO		Č. PARCELY: 2796/1			
NÁZOV STAVBY:		ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH ÚČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU ZŠ STANIČNÁ 13, KOŠICE					
STAVEBNÝ OBJEKT:							
ČASŤ:		ELI - ELEKTROINŠTALÁCIA					
OBSAH VÝKRESU:		ROZVÁDZAČ RS41, POLOHOPIŠ					

Copyright © 2017 EMPROSTAV spol. s r.o. Košice
! Akékoľvek zmeny, doplnky, prekresľovanie alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie je v zmysle autorského zákona bez súhlasu projektanta neprípustné. !
! Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia. Nie je vypracovaná v rozsahu realizáčného projektu. !