

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S


OCHRANA PRED ZÁSAAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS41

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 36 MODULOV, 30218
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPATIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - PОВRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x450x125 mm

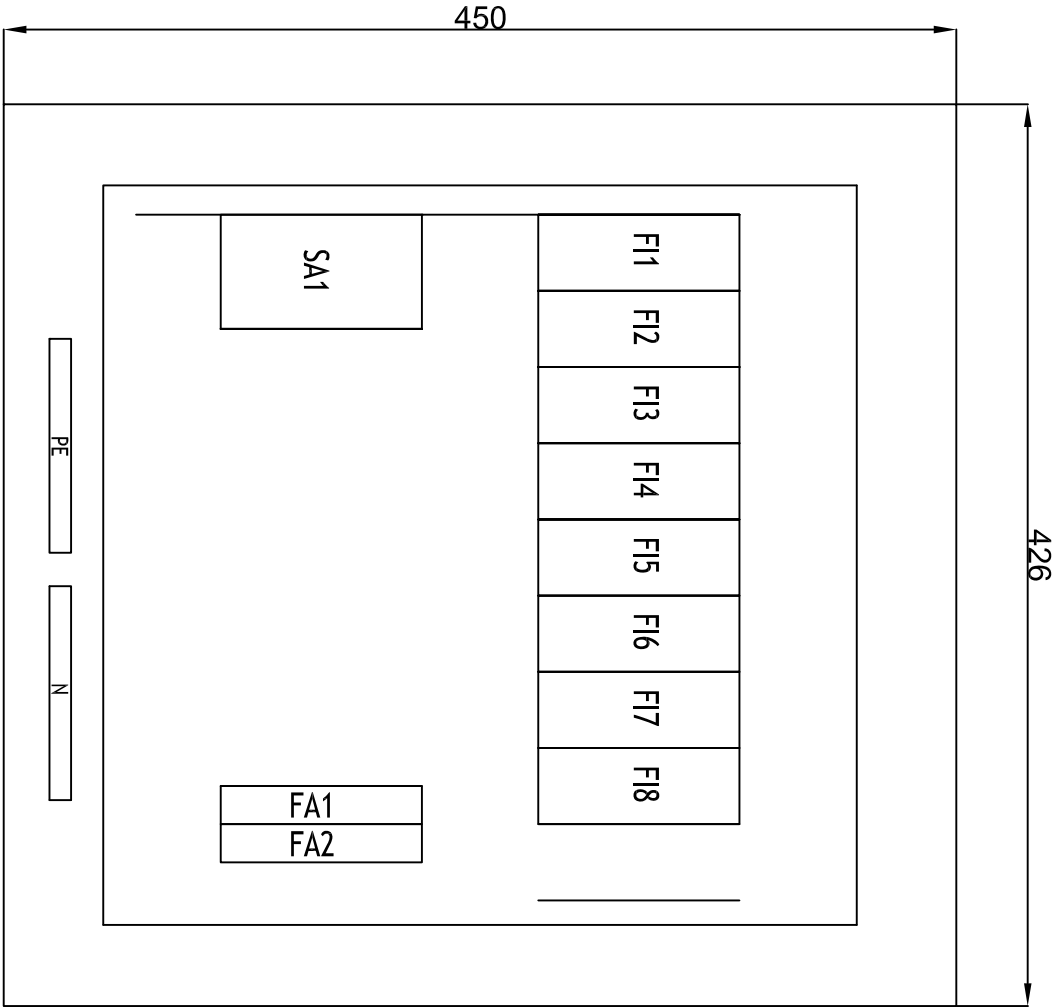

AUTOR NÁVRHU:		ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
ZODP. PROJEKTANT:		ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
PROJEKT. STAVBY:		ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
VYPRACOVAL:		ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
KONTROLOVAL:		ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
STAVEBNÍK:		MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE	
MIESTO STAVBY:	KRAJ: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE III	OBEC: KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV
	KAT. ÚZEMIE: FURČA	Č. PARCELY: 2845	
NÁZOV STAVBY:		ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU ZŠ KROSNĽANSKA 2, KOŠICE	
STAVEBNÝ OBJEKT:			
ČASŤ:		ELEKTORINŠTALÁCIA	
OBSAH VÝKRESU:		ROZVÁDZAČ RS11, POLOHOPIS	
		MIERKA:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	

AUTORIZÁCIA
