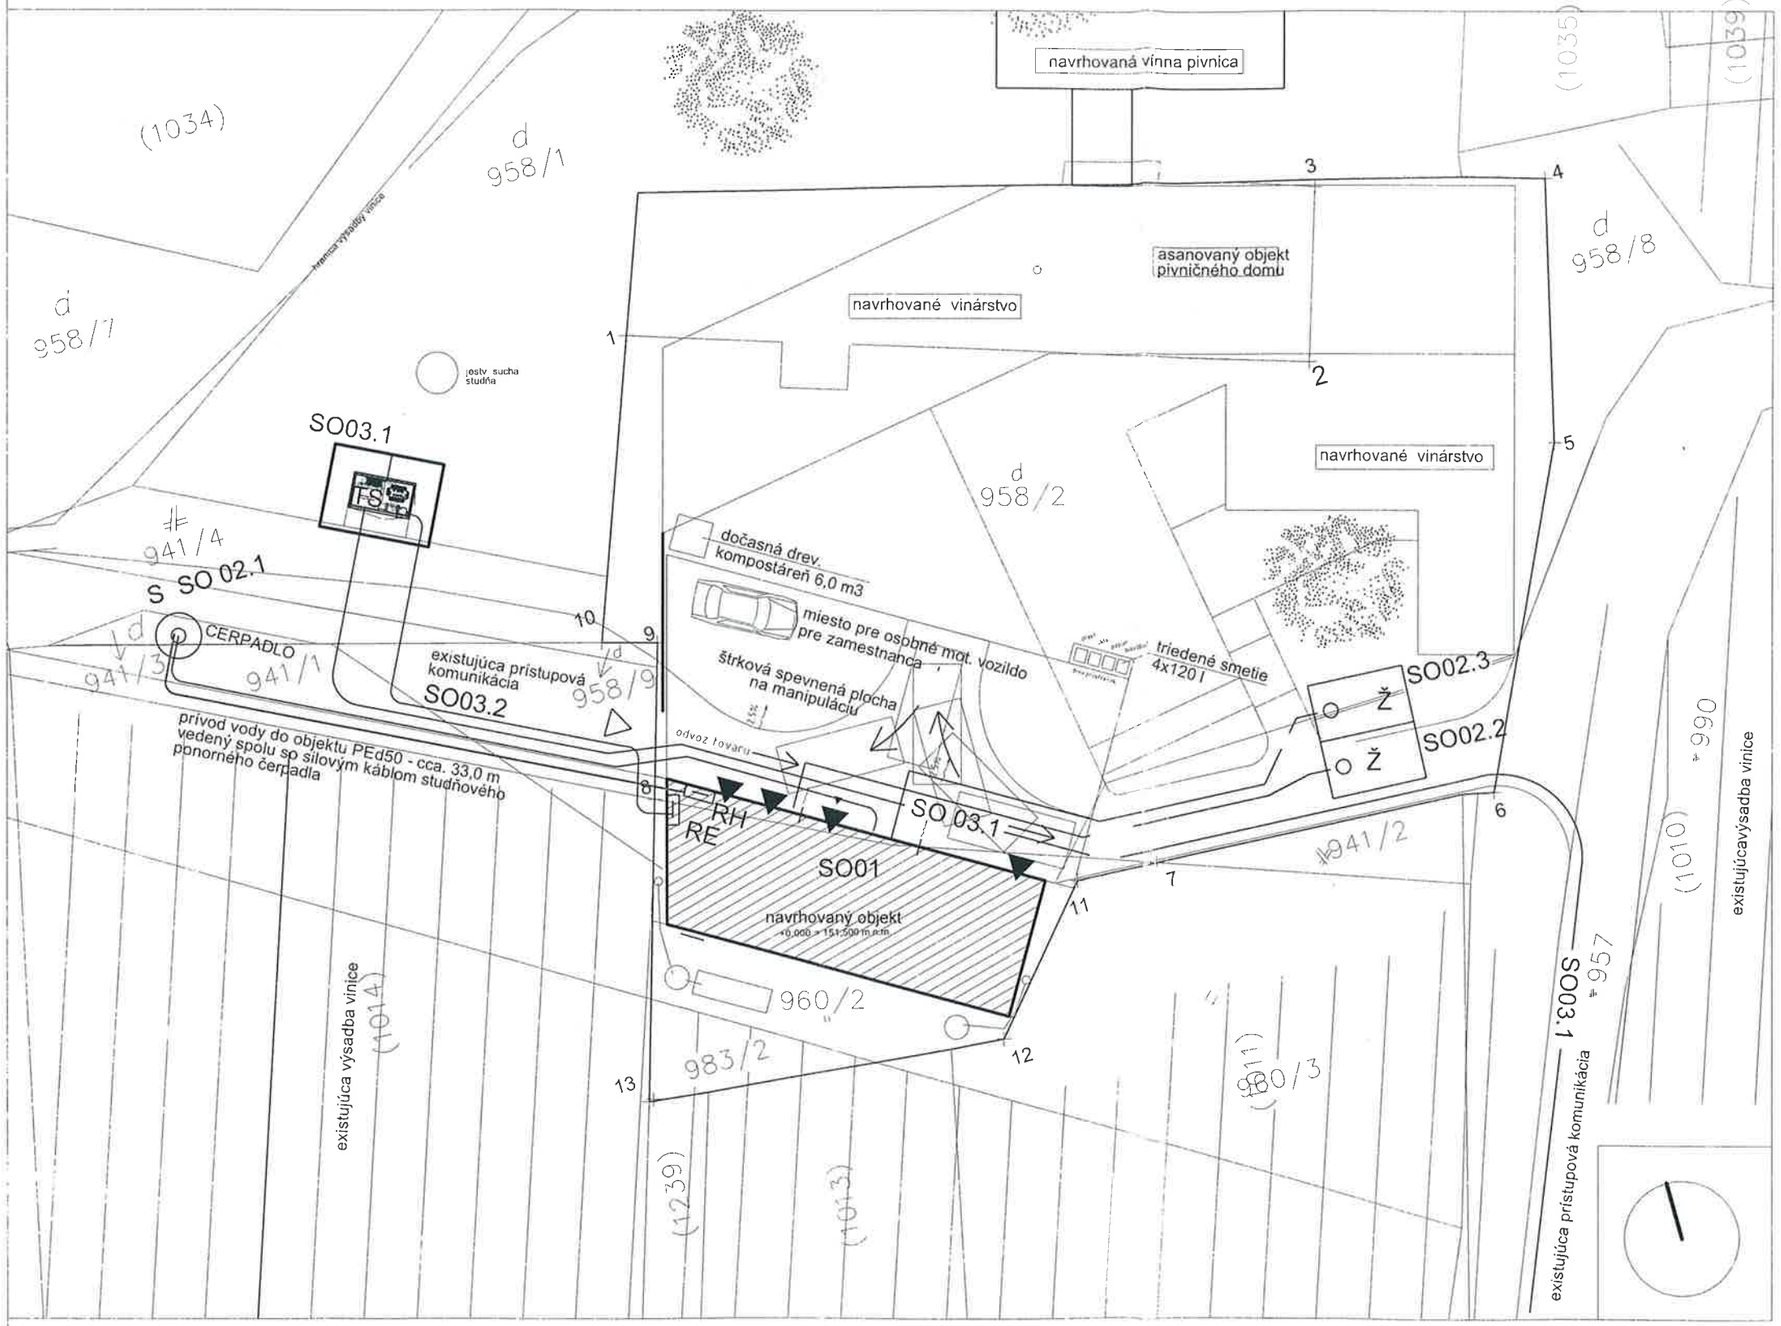

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 01	Vlastný objekt na parc.č. 958/2, 960/2
SO 02.1	Studňa - zdroj pitnej a technologickej vody - na parc.č. 941/3
SO 02.2	Žumpa splaškovej kanalizácie - na parc.č. 958/2
SO 02.3	Žumpa na odkanalizovanie technologickej vody - na parc.č. 958/2
SO 03.1	Trafo a VN ELI prípojka - na parc.č. 958/1
SO 03.2	NN ELI prípojka

LEGENDA

CYKY 5Cx10	navrhované ELI napojenie elektromerového rozvádzača RE
	kanalizačná prípojka žúmp PVC-U SN8, DN150 (d160)
	vodovodné potrubie PE100TS, WAVIN TS DN40 (d50)
	prívod elektriny ku studňovému čerpadlu
	dažďová kanalizácia PVC-U SN8, DN70 (d75) prepadom na teren
	drenáž opereného múru- perforované potrubie DN100 z PVC alebo HDPE pre hĺbku drenáže max. od U.T. cca 4,0 m
S	jestv. studňa - vrt hĺbky 60 m, nie je riešený v tejto PD
TS	VN - trafostanica
RE	ELI - elektromerový rozvádzač
	ŽUMPA - BETÓNOVÁ, PREJAZDNÁ objemu 12m3, ukončená vstupným kónusom a poklopom
	navrhovaný objekt - zastavaná plocha 91,0 m2 - +0,000 = 151,500 m.n.m.
	vstup do navrhovaného objektu
	hranica stavebného pozemku
	prístup na pozemok z pozemnej účelovej komunikácia

POZNÁMKY

- pred začatím prác je stavebník povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území
- pri prevádzaní prac postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu a pri prevádzaní inšt. a stav. prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, bezp. predpisy
- pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosti v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005

Pozn.: Všetky výškové a dĺžkové rozmery je potrebné kontrolovať počas priebehu prác na stavbe. Vykázané stavebné úpravy (prestupy, priebehy, drážky, niky, dilatácie) je nutné konfrontovať s jednotlivými profesiami. Pred objednaním použitých materiálov je potrebné presne zamerať zhotoviteľom skutočné rozmery na stavbe. Jednotlivé detaily budú riešené po výbere dodávateľov v rámci dodávateľských dokumentácií alebo v rámci realizačnej dokumentácie. Pri výstavbe sa budú striktne dodržiavať technické listy a technologické postupy jednotlivých dodávateľov. Všetky nejasnosti a doplňujúce riešenia sa budú včas konzultovať s projektantom a so stavebno-technickým dozorom, môžu sa realizovať na základe písomného súhlasu projektanta. V prípade neakceptovania uvedenej požiadavky, projektant nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky zrealizovanej stavby. Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta. Počas prác musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Táto dokumentácia slúži pre potreby vydania stavebného povolenia. Pred realizáciou je povinnosťou dodávateľa vypracovať dielenskú dokumentáciu a dať odsúhlasiť zodpovedným projektantom stavby.

Projekt pre stavebné povolenie

+0,000 = 151,500 m.n.m.

INVESTOR:	EuroGeo - CADaster s.r.o. ,Czambelova 2 ,Košice 040 01
MIESTO STAVBY:	k.ú. Slovenské Nové Mesto, C KN parc.č. 941/3, 958/1, 958/2, 960/2
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Vladislav Dufala
VYPRACOVAL:	Ing. Vladislav Dufala

STAVBA: **Vinárstvo TOKAJ DEMIAN**

OBJEKT: **Objekt na spracovanie a odbyt hrozna a vína**

NÁZOV VÝKRESU: **Situácia elektro**

MIERKA:	1:250
FORMÁT:	2xA4
DÁTUM:	01/2023
Č.VÝKR.:	**01**