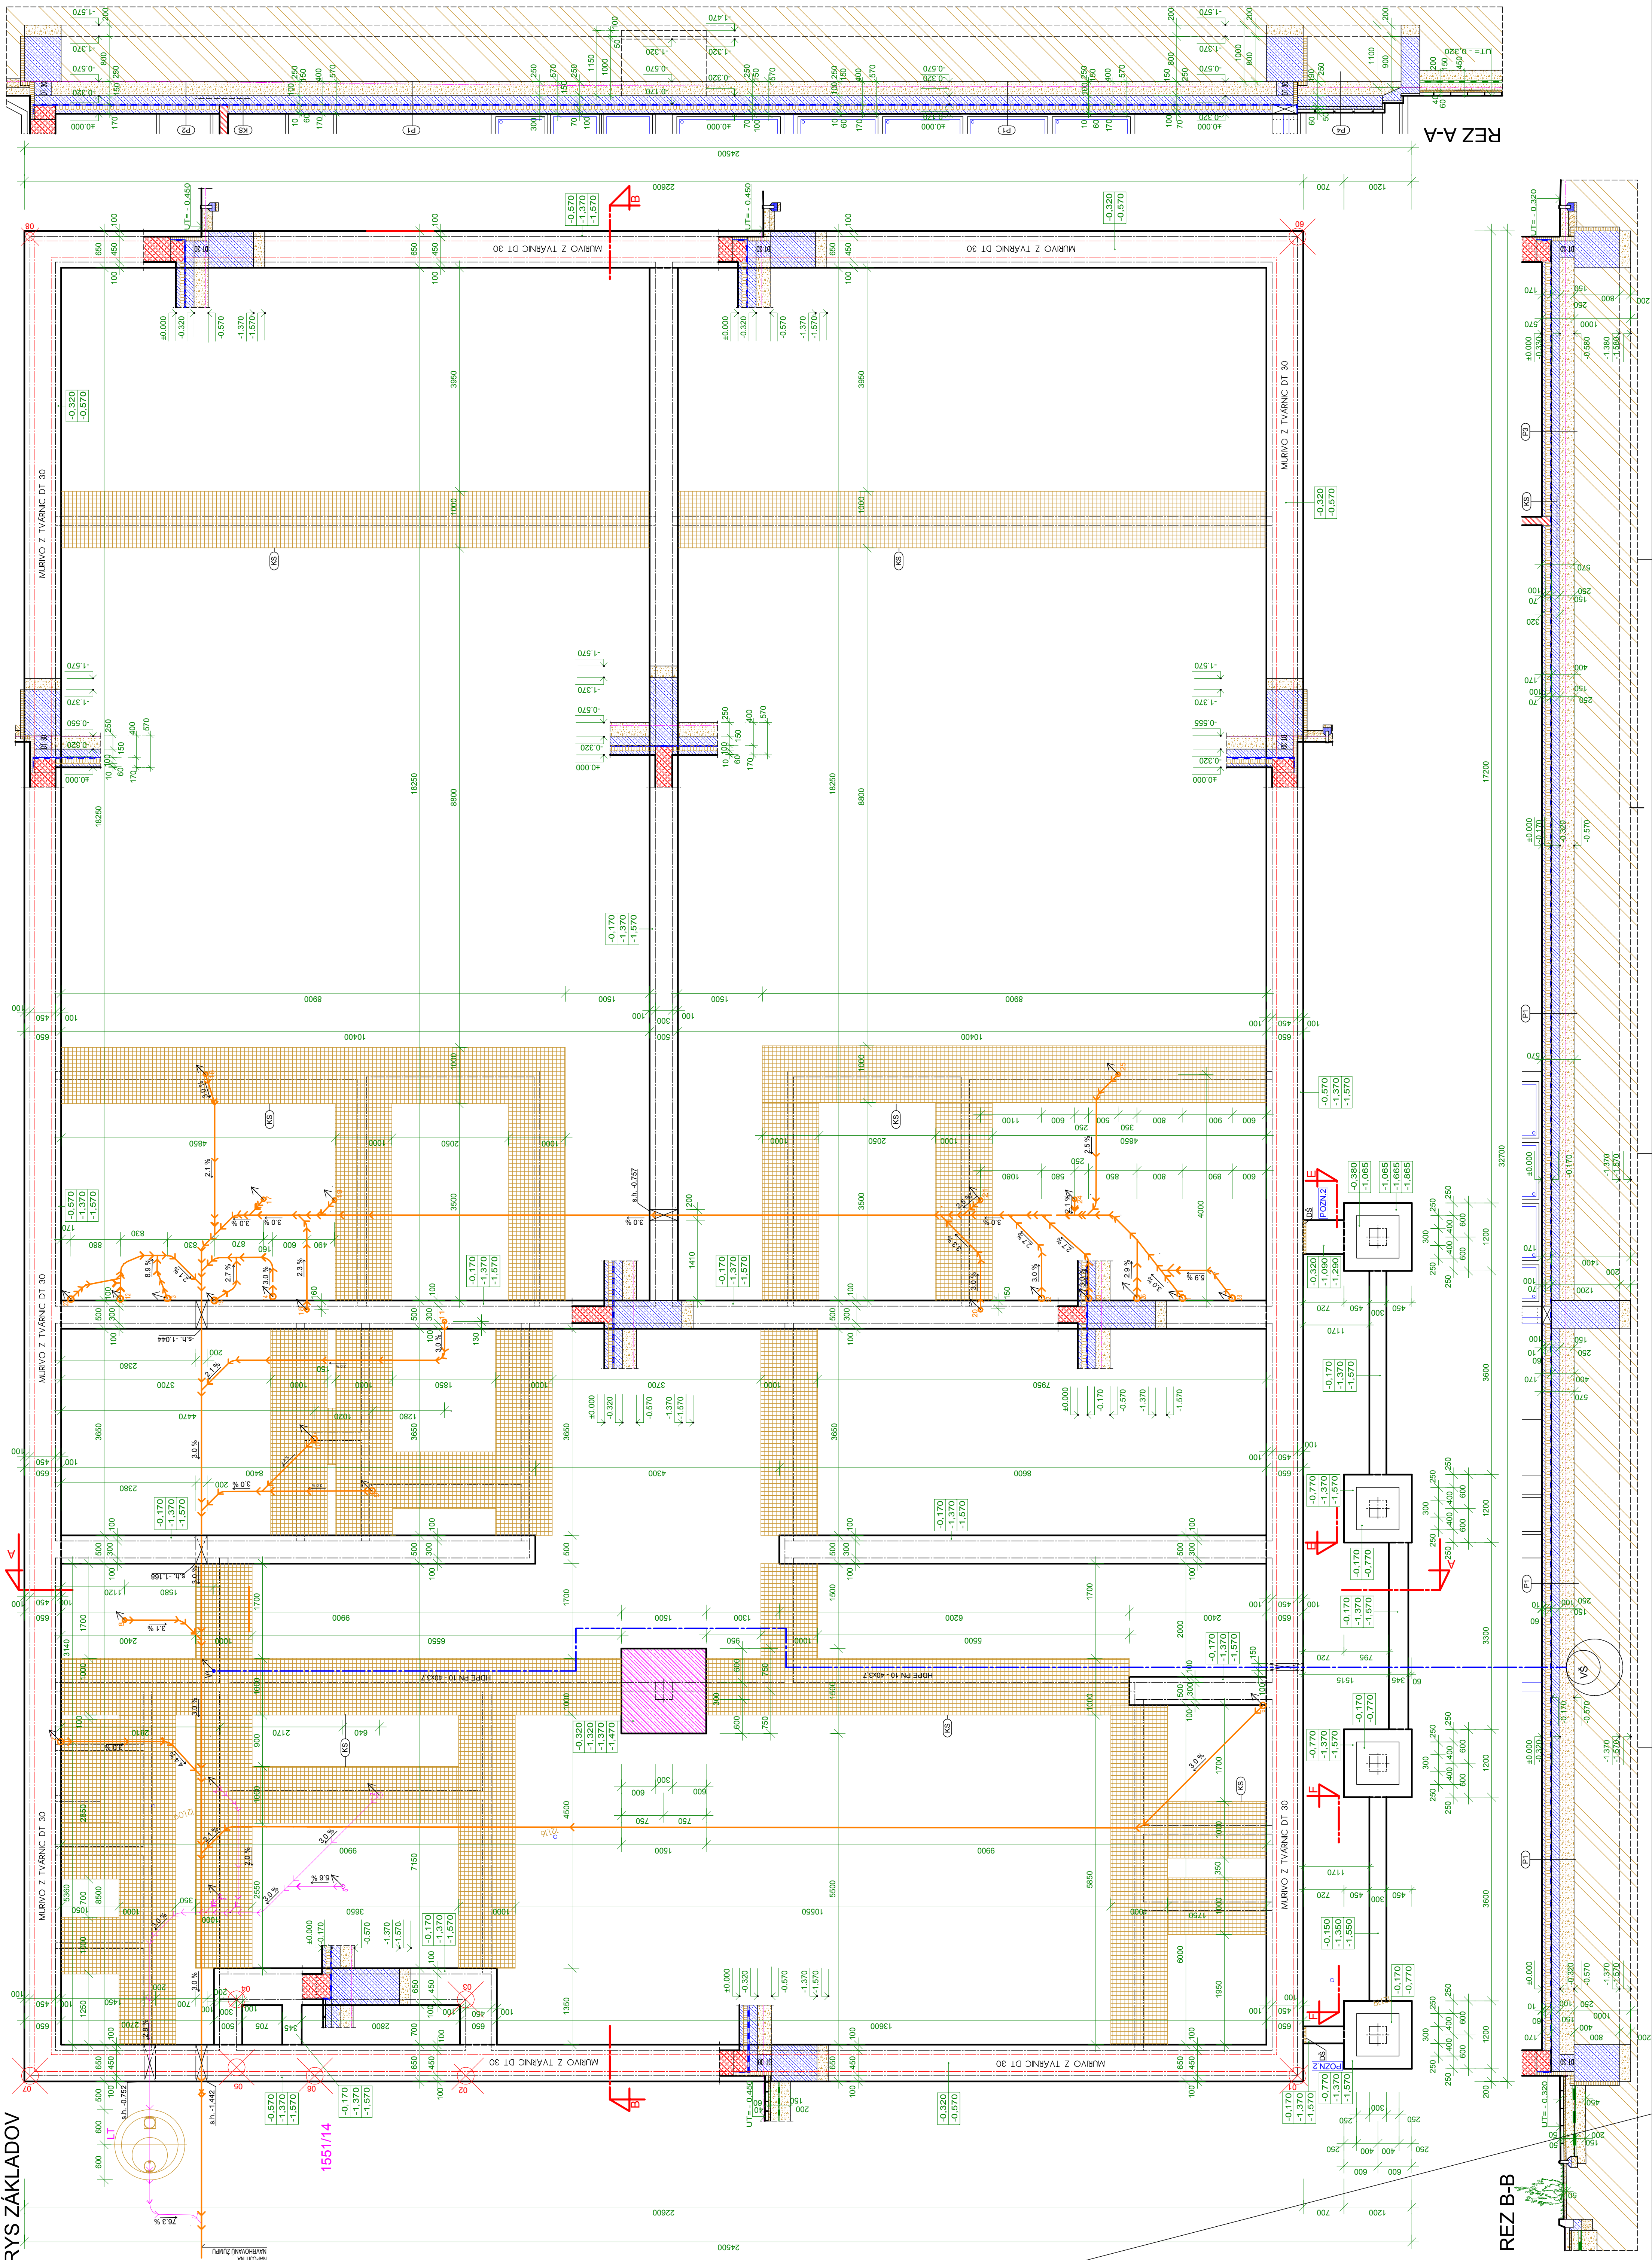
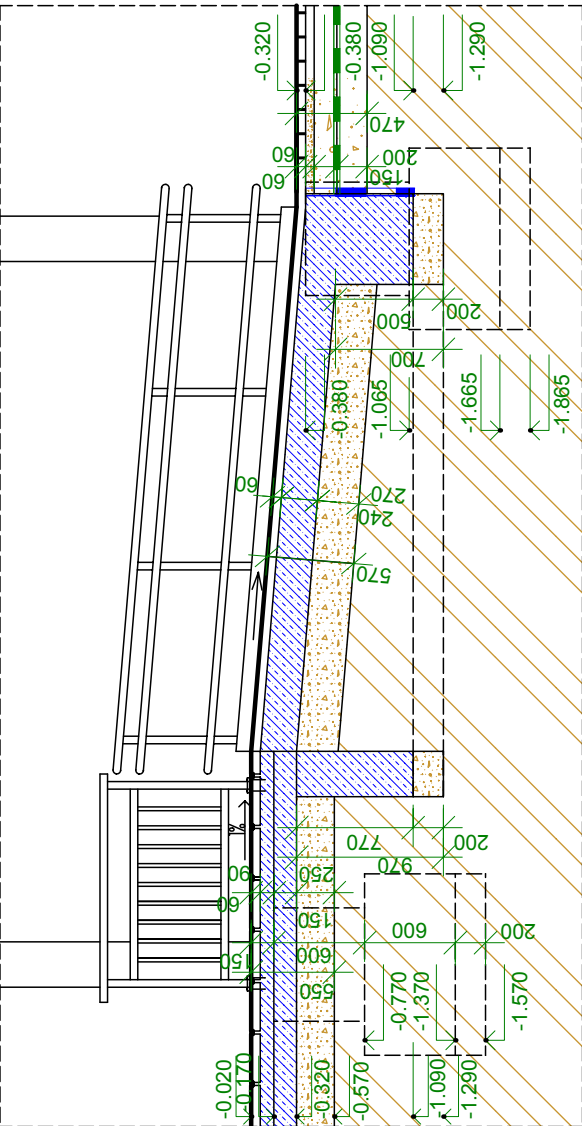



PÔDO
M 1:50













REZ E-E



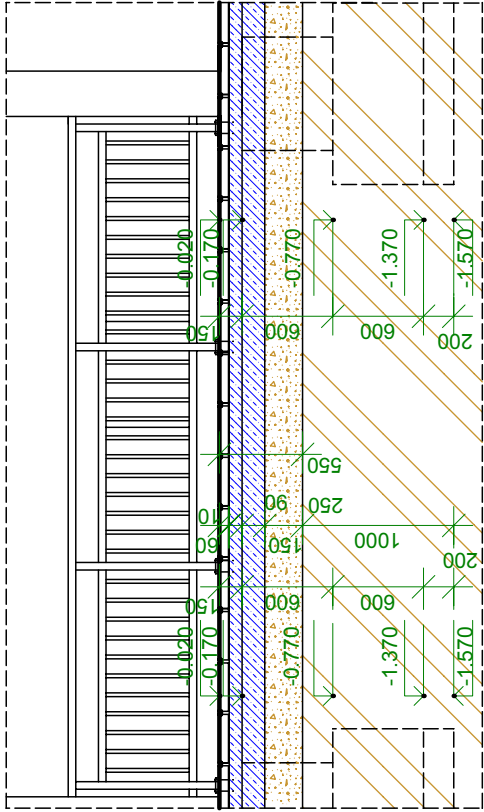REZF-F



LEGENDA MATERIÁLOV


- | | |
|---|--|
|  | - NAVRHOVANÉ OVKOVANÉ MURIVO H8 450 mm, R _u =300, 450, 600, 750 mm, R _u =5,84 m ² /K/W, PEVNOST f _{td} =2,2 N/A ² , MARIHOVANÉ TUNDOVÉ ISOLATORSTVO, LEPAČU MALTU |
|  | - NAVRHOVANÉ NDRASÉ MURIVO H8 375 mm, R _u =300, 450, 600, 750 mm, R _u =5,84 m ² /K/W, PEVNOST f _{td} =2,2 N/A ² , MARIHOVANÉ TUNDOVÉ ISOLATORSTVO, LEPAČU MALTU |
|  | - NAVRHOVANÉ Y TUNDOVÉ TĚKOVÉ LEPAČU MALTU |
|  | - BETON PROSTĚJE, B 15 - C 12-15, zn1 |
|  | - ZELEZOBETON |
|  | - ZATEPLENÉ PODLAHY HR. 100 mm |
|  | - HYDROIZOLANT ASFALTOVÝ PÁS - 2 x HYDROBIT |
|  | - GEOTEXTILIA 200 g/m ² |
|  | - RASTLÝ TĚREN |
|  | - ZHUTNĚNÝ STŘKOVÝ VANKOS |
|  | - LAPAC TUKOVÝ ACO NS 1/5 |
|  | - STĚPACÉ PŮBIRBE VODOVODU |
|  | - NAVRHOVANÁ DOMOVÁ VODOMĚRNÁ SACHTA PASTOVÁ 1000x400 mm |
|  | - PŮBIRBE Z PVC A HT PŘE TUKOVÝ KANALIZÁČU |
|  | - PŮBIRBE PŘEPOJOVACÉ Z HT |
|  | - PŮBIRBE Z PVC PŘE VNITROVNÍ KANALIZÁČU |
|  | - PŮBIRBE PŮBIRBE IDEJE PN10 40x3,7 |
|  | - OZNACENÉ STĚPACÍCH PŮBIRBE PŘE NAVRHOVANÝ BRUSKOVÝ KANALIZÁČU |
|  | - OZNACENÉ STĚPACÍCH PŮBIRBE PŘE NAVRHOVANÝ TUKOVÝ KANALIZÁČU |
|  | - KATASTRÁLNÍ ČÍSLO |
|  | - JEŠTĚJÍCÍ VÝŠKOVÉ KOTY |
|  | - KARI SET 6/100x100 mm |
|  | - CHRÁNČNÁ PŘESTUPNÍ ZAKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI |

POPIS:

- VĚTKY ZAKLADOVÉ PÁSY MAJÚ SPOBIEŤ HRANÚ V NEZMÄRNEJ VEĽKÉ
- POD VĚTKY ZAKLADOVÉ PÁSY JE POTREBNÉ PŘIŠŤIŤ STRNÁKOVÉ VANKOŠE HR. 200 mm, PŘETO JE POTREBNÉ VYKOPAT VÝŠ VĚHĚTÍ HLÚBŠE AŽ 50 CM, VÝZNAMNÉ VO VÝKRES ZAKLADOVÉ
- PŘED BÝVACÍM ZAKLADOVÝM OSAZENÍM V MĚSTÁCH PŘÍSLUŠNÝCH JEDNOTLIVÝCH VĚSTEV ZŤI
- CHYBNÝCH PORIA PŘÍSLUŠNÝCH VÝKRESOV ZŤI
- ZAKLADOVÉ PÁSY PŘEVIESŤ Z BETÓNŮ PROSTĚHO 8 15" - C 12/15
- ZAKLADOVÉ VO VÝSKĚ REALIZOVANÉ V JEDNOM PRACOVNOM ZABĚH
- VO MAJÚ OKOLNÉ MURIVO SA VĚHĚTÍ DĚLAČNÉ TVARNICE DŤI 30 CM VYSTUŽIŤ 2xR2i.
- ZAKLADY SA NAVRHNÚŤ ZATEPIŤ Z VONKÁŠNEJ STRANY TEPIŤNOU IZOLÁČIOU Z POLYSTYRÉNU
- VĚSTVY SPOBIEŤ HR. 80 mm A OSABIT NOPOVOJŤ FOLIOU

POZNÁMKY:

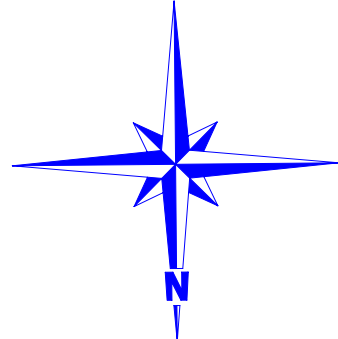- **POZN.1** - POD NAVRHOVANE PŘECKY ZOSILIT BETÓN KARI SEŤOLÍ: 6/700x100 mm
- **POZN.2** - DILATAČNÁ ŠKÁRA VYPLNENÁ S XPS STYRODUR HR. 20 mm
- **POZN.3** - PŘED ZAČATÍM STAVEBNÍCH PRÁČ NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ VYTYČIť VŠETKY VEDENIA JESTVUJÚCICH INŽINERSKÝCH SEŤÍ



VYFARBAVAL: INC. KERAMIČAR ZAKLADNICA		PROJEKTANT: APROR. J. RA Kladivna 536/4 101 01 Ljubljana e-mail: stobrevski141@gmail.com				1 ČISLO KOPJE 10 x A4	
ZODPOVED PROJEKTA INC. JIN STAS		PROJEKTANT SVETILN		INC. JAN STAS		SVETILN FORMAT	
INVESTOR NAZIV SVETILN		OBEC PARCHOVANY MESTNA OBČINA NAZIV SVETILN		PARCELA 03.0/1551/12, 1951/14		DATUM MERA 1:50	
03.03.21		SO 01-MATERSKA SKOLA		VARNOSTNA PREPROBNA ZAPOSLOVANJE NA MESTU PRILIPNEGA DELA		ČISLO ZNAKY 17/2019/01	
05.04		PODOKR. ZAKLADNICA		NAVRHOVAVANJE		1 2	
ČIST		STAVBA		ČISLO VV		102	
0 129+A.1							