PÔDORYS III.NP

PÔDORYS NA KÓTE +7,100 (V ASR II.NP)

OBRYS JESTVUJÚCEJ BUDOVY NEMOCNICE

*N4.7-III°

POZNÁMKY

V ZMYSLE § 95 ODS. 4 VYHLÁŠKY Č. 94 POŽIADAVKY NA POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE POŽIARNEHO ÚSEKU, V KTOROM JE UMIESTNENÁ JEDNOTKA INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI, ANESTÉZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÉ ODDELENIE A OPERAČNÉ ODDELENIE (N3.01, N3.02) BOLI URČENÉ PODĽA SUSEDNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU S NAJVYŠŠÍM STUPŇOM PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI ZVÝŠENÝM O JEDEN STUPEŇ (V IV. STUPNI PBS), T.J 90 MINÚT (NADZEMNÉ PODLAŽIE).

VETRANIE CHÚC C BUDE ZABEZPEČENÉ NEZÁVISLÝM VZT ZARIADENÍM V ZMYSLE PRÍLOHY Č. 7 ODS. 3 VYHLÁŠKY Č. 94 PRETLAKOVÉ UMELÉ, KTORÉ VYTVÁRA PRETLAK VZDUCHU MEDZI PRIESTOROM ÚNIKOVEJ CESTY A POŽIARNOU PREDSIEŇOU, S HODNOTOU OD 15 PA DO 50 PA A MEDZI POŽIARNOU PREDSIEŇOU A VEDĽAJŠÍMI POŽIARNYMI ÚSEKMI S HODNOTOU OD 10 PA DO 30 PA TAK, ABY BOL DODRŽANÝ TLAKOVÝ SPÁD Z PRIESTORU ÚNIKOVEJ CESTY DO PREDSIENE.
ČINNOSŤ VETRACIEHO ZARIADENIA, KTORÉ ZABEZPEČUJE VETRANIE CHÚC C MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÁ PO DOBU MIN. 90 MINÚT. VETRANIE PREDSIENE CHÚC C BUDE ZABEZPEČENÉ PRETLAKOVÉ NEZÁVISLÉ PO DOBU 90 MIN. (I.NP, II.NP), RESP. 240 MINÚT (III.NP, IV.NP).
PREDSIEŇ CHÚC C ZÁROVEŇ TVORÍ PREDSIEŇ (FILTER) V ZMYSLE § 95 ODS. 3 VYHLÁŠKY Č. 94 MEDZI POŽIARNYMI ÚSEKMI N3.01, N3.02, N4.01, N4.02 (JIS, ARO, OPERAČNÉ ODDELENIE). PRE CHÚC C VRÁTANE PREDSIENE JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤ DODÁVKU ELEKTRICKEJ ENERGIE NAJMENEJ Z DVOCH NEZÁVISLÝCH NAPÁJACÍCH ZDROJOV. AKO DRUHÝ NEZÁVISLÝ ZDROJ NAPÁJANIA BUDE ZÁLOŽNÝ ZDROJ.

V ZMYSLE § 86 ODS. 4 VYHLÁŠKY Č. 94 Z KAŽDEJ CHRÁNENEJ ÚNIKOVEJ CESTY (N1.01/N5, N1.02/N4, N2.01/N4) BUDE ZABEZPEČENÝ PRÍSTUP NA STRECHU.

NA MIESTE STYKU OBVODOVEJ STENY S POŽIARNYM STROPOM BUDE V OBVODOVEJ STENE VYHOTOVENÝ VODOROVNÝ POŽIARNY PÁS VYSOKÝ 1200 MM (POŽ. ÚSEKY N1.06, N1.08, N4.02), RESP. 900 MM (OKREM POŽ. ÚSEKOV N1.06, N1.08, N4.02). NA MIESTE STYKU OBVODOVEJ STENY S POŽIARNOU STENOU BUDE V OBVODOVEJ STENE VYHOTOVENÝ ZVISLÝ POŽIARNY PÁS ŠIROKÝ 1200 MM (POŽ. ÚSEKY N1.06, N1.08, N4.02), RESP. 900 MM (OKREM POŽ. ÚSEKOV N1.06, N1.08, N4.02).

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIA S PRIEREZOVOU PLOCHOU OTVORU VÄČŠIE AKO 0,04 M2 PRECHÁDZAJÚCE POŽIARNYMI STENAMI, RESP. POŽIARNYMI STROPMI BUDÚ VYBAVENÉ POŽIARNYMI KLAPKAMI PODĽA PRÍSLUŠNÉHO STUPŇA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI POŽIARNEHO ÚSEKU, KTORÝMI PRECHÁDZAJÚ.

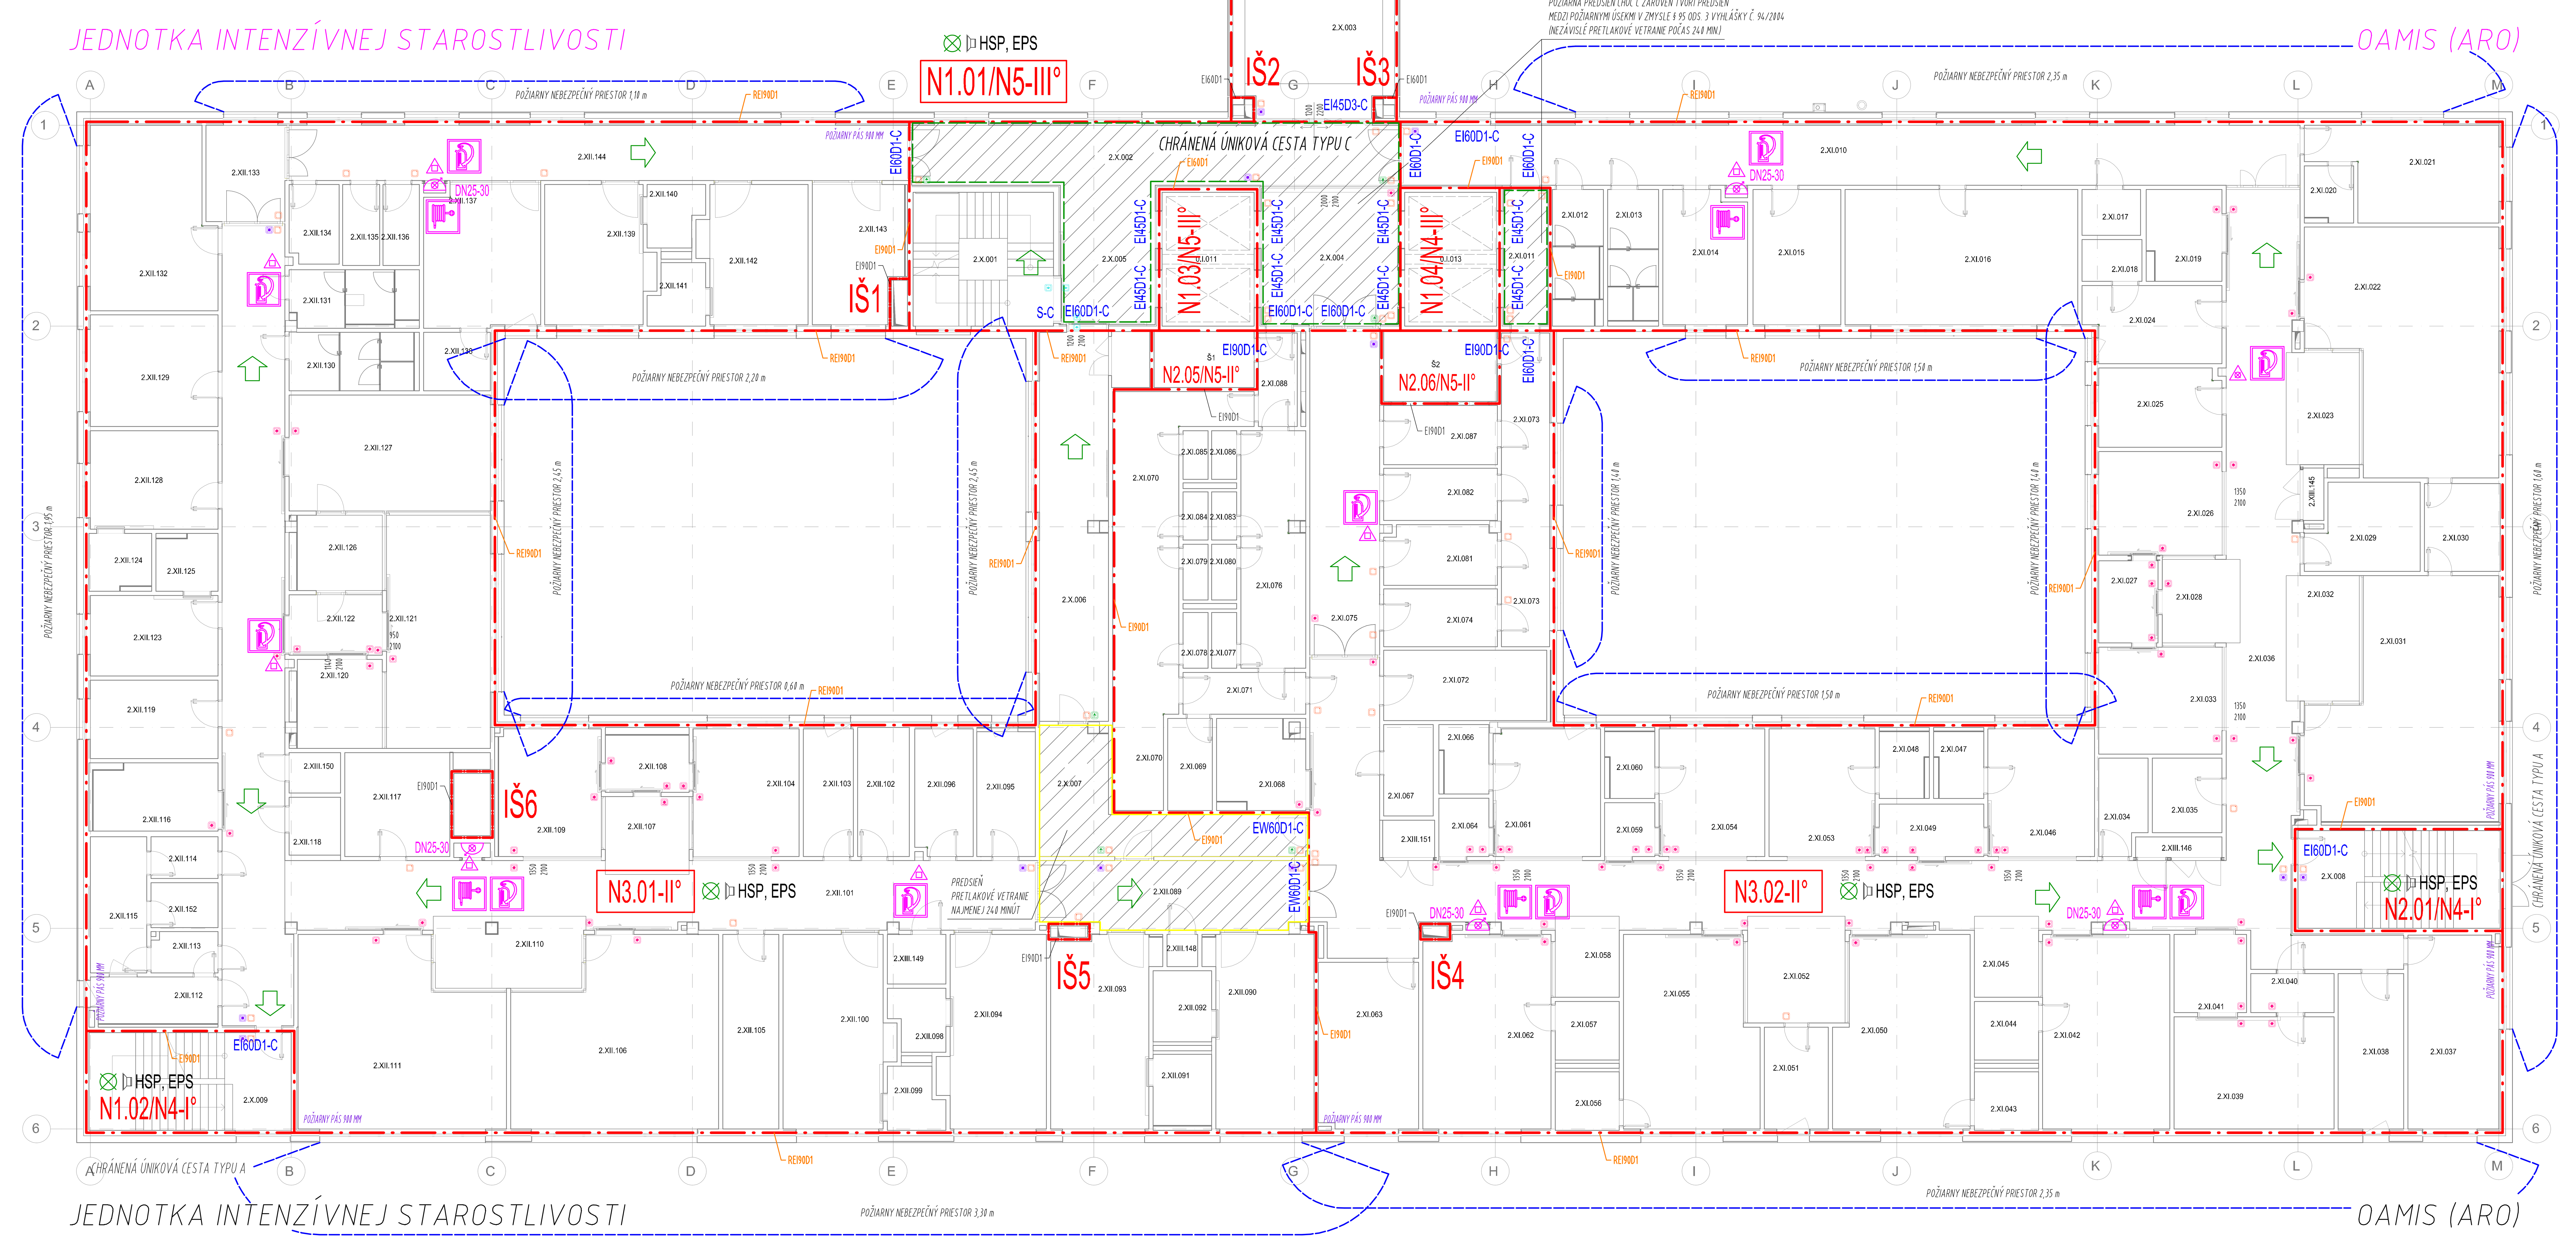

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP – PBS		
OZNAČ.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.NP		
2.X.001	Schodisko	24.19 m²
2.X.002	Chodba	37.60 m²
2.X.003	Spojovací krčok	69.38 m²
2.X.004	Komunikačná hala s výťahmi	23.98 m²
2.X.005	Predsieň	17.00 m²
2.X.006	Čakareň	34.16 m²
2.X.007	Šatňa návštev, chodba	22.00 m²
2.X.008	Schodisko	24.48 m²
2.X.009	Schodisko	25.38 m²
X. KOMUNIKAČNÉ JADRO: 9		278.18 m²
2.NP		
2.XI.010	Chodba	69.54 m²
2.XI.011	Chodba	7.76 m²
2.XI.012	WC muži personal	8.36 m²
2.XI.013	WC ženy personal	8.60 m²
2.XI.014	Kancelária	14.32 m²
2.XI.015	Kancelária	15.28 m²
2.XI.016	Lekárska izba	40.50 m²
2.XI.017	Upratovačka	3.45 m²
2.XI.018	Hygiena	3.23 m²
2.XI.019	Očistná miestnosť	8.62 m²
2.XI.020	Hygiena	3.46 m²
2.XI.021	Službukonajúci lekár	20.18 m²
2.XI.022	ARO	52.92 m²
2.XI.023	Stanovisko sestier	8.53 m²
2.XI.024	Službukonajúci lekár	13.26 m²
2.XI.025	Vrchná sestra	12.45 m²
2.XI.026	ARO izolačka	16.46 m²
2.XI.027	Filter	6.27 m²
2.XI.028	Kontrolné stanovisko	6.90 m²
2.XI.029	Príprava infúzií	11.76 m²
2.XI.030	Čistiaca miestnosť	8.55 m²
2.XI.031	ARO	51.35 m²
2.XI.032	Stanovisko sestier	9.54 m²
2.XI.033	ARO izolačka	16.95 m²
2.XI.034	Kuchyňka výdaj stravy	5.75 m²
2.XI.035	Príprava infúzií	6.69 m²
2.XI.036	Chodba	176.78 m²
2.XI.037	Denná miestnosť sestry	22.55 m²
2.XI.038	Pracovňa konziliárov	13.10 m²
2.XI.039	Zákroková miestnosť	23.10 m²
2.XI.040	Dekontaminačná miestnosť	4.19 m²
2.XI.041	Príprava pacienta	7.28 m²
2.XI.042	JIS	31.81 m²
2.XI.043	Hygiena	4.83 m²
2.XI.044	Hygiena	4.83 m²
2.XI.045	Kontrolné stanovisko	5.52 m²
2.XI.046	JIS izolačka	17.50 m²
2.XI.047	Hygiena	4.02 m²
2.XI.048	Hygiena	4.02 m²
2.XI.049	Filter	7.03 m²
2.XI.050	JIS	32.46 m²
2.XI.051	Príprava liekov	8.39 m²
2.XI.052	Stanovisko sestier	11.64 m²
2.XI.053	JIS izolačka	17.39 m²
2.XI.054	JIS izolačka	17.39 m²
2.XI.055	JIS	32.18 m²
2.XI.056	Hygiena	4.83 m²
2.XI.057	Hygiena	4.83 m²
2.XI.058	Kontrolné stanovisko	5.52 m²
2.XI.059	Filter	3.47 m²
2.XI.060	Hygiena	4.02 m²
2.XI.061	JIS izolačka	17.56 m²
2.XI.062	JIS	31.79 m²
2.XI.063	Konzultačná miestnosť	21.38 m²
2.XI.064	Filter	3.76 m²
2.XI.066	Hygiena	4.16 m²
2.XI.067	Čistiaca miestnosť	5.81 m²
2.XI.068	Sanitačná miestnosť	9.58 m²
2.XI.069	Galoše	5.28 m²
2.XI.070	Šatňa ženy personal	37.16 m²
2.XI.071	Predsieň	6.60 m²
2.XI.072	Sklad prístrojov	14.77 m²
2.XI.073	Chodba	19.41 m²
2.XI.074	Sklad ŠZM	8.46 m²
2.XI.075	Chodba	29.00 m²
2.XI.076	Šatňa muži personal	19.54 m²
2.XI.077	Hygiena	1.80 m²
2.XI.078	Hygiena	1.80 m²
2.XI.079	Hygiena	1.80 m²
2.XI.080	Hygiena	1.80 m²
2.XI.081	Sklad liekov	8.57 m²
2.XI.082	Sklad špinavého pradla	7.64 m²
2.XI.083	WC muži	1.55 m²
2.XI.084	WC ženy	1.55 m²
2.XI.085	WC ženy	1.58 m²
2.XI.086	WC muži	1.58 m²
2.XI.087	Sklad čistého pradla	8.66 m²
2.XI.088	Predsieň	4.69 m²
XI. OAMIS: 78		1176.61 m²

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP – PBS		
OZNAČ.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.NP		
2.XII.089	Chodba	23.04 m²
2.XII.090	Izba pacienta - 2 lôžko rooming-in	25.11 m²
2.XII.091	Hygiena	5.36 m²
2.XII.092	Hygiena	5.36 m²
2.XII.093	Izba pacienta - 2 lôžko rooming-in	24.70 m²
2.XII.094	Izba pacienta - 2 lôžko rooming-in	24.83 m²
2.XII.095	Sklad čistého pradla	9.40 m²
2.XII.096	Sklad špinavého pradla	9.46 m²
2.XII.098	Hygiena	4.23 m²
2.XII.099	Hygiena	4.23 m²
2.XII.100	Izba pacienta - 2 lôžko rooming-in	25.74 m²
2.XII.101	Chodba	132.32 m²
2.XII.102	Čistiaca miestnosť	8.56 m²
2.XII.103	Čajová kuchyňka	8.23 m²
2.XII.104	JIS neonatologická izolačka	17.38 m²
2.XII.105	Sklad ŠZM	14.02 m²
2.XII.106	JIS neonatologická	46.47 m²
2.XII.107	Stanovisko sestier	6.90 m²
2.XII.108	Filter	6.15 m²
2.XII.109	JIS neonatologická izolačka	16.75 m²
2.XII.110	Stanovisko sestier	10.83 m²
2.XII.111	JIS neonatologická	46.54 m²
2.XII.112	Mliečná kuchyňka - špinavá časť	7.50 m²
2.XII.113	Filter	3.45 m²
2.XII.114	Sklad sušeného mlieka	3.60 m²
2.XII.115	Mliečná kuchyňka - čistá časť	9.89 m²
2.XII.116	Očistná miestnosť	10.66 m²
2.XII.117	Sklad prístrojov	13.93 m²
2.XII.118	Upratovačka	3.84 m²
2.XII.119	Príprava liekov	12.88 m²
2.XII.120	Neonatológia inkubátory izolačka	9.73 m²
2.XII.121	Neonatológia inkubátory	31.16 m²
2.XII.122	Filter	7.29 m²
2.XII.123	Kancelária	13.20 m²
2.XII.124	Hygiena	4.45 m²
2.XII.125	Hygiena	4.40 m²
2.XII.126	Stanovisko sestier	8.24 m²
2.XII.127	Novorodenci	30.06 m²
2.XII.128	On-call service	16.17 m²
2.XII.129	Denná miestnosť sestry	18.30 m²
2.XII.130	WC ženy personal	9.40 m²
2.XII.131	WC muži personal	9.11 m²
2.XII.132	Lekárska izba	28.35 m²
2.XII.133	Filter	9.75 m²
2.XII.134	Upratovačka	4.97 m²
2.XII.135	Sklad špinavého pradla	3.84 m²
2.XII.136	Sklad čistého pradla	3.77 m²
2.XII.137	Konzultačná miestnosť	20.98 m²
2.XII.138	Kuchyňka	5.04 m²
2.XII.139	Izba sprievodu - 2 lôžko	18.41 m²
2.XII.140	Hygiena	4.19 m²
2.XII.141	Hygiena	4.19 m²
2.XII.142	Izba sprievodu - 2 lôžko	18.41 m²
2.XII.143	Čajová kuchyňka - miestnosť rodičov	15.60 m²
2.XII.144	Chodba	44.18 m²
2.XII.152	Banka mat.mlieka	3.87 m²
XII. JIS NEONATOLOGICKÉ: 56		888.39 m²
2.NP		
2.XIII.145	ELI rozvadzáč	1.39 m²
2.XIII.146	ELI rozvadzáč	2.29 m²
2.XIII.148	ELI rozvadzáč	1.26 m²
2.XIII.149	ELI rozvadzáč	3.73 m²
2.XIII.150	ELI rozvadzáč	2.68 m²
2.XIII.151	ELI rozvadzáč	2.49 m²
2.XIII.153	ELI rozvadzáč	2.74 m²
XIII. TECHNICKÉ PRIESTORY: 7		16.58 m²
		2359.76 m²

LEGENDA PRÍSTUPOVÉHO A ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU
- BEZDOTYKOVÁ ČÍTAČKA
- TLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ
- NÚDZOVÉ TLAČIDLO PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU
- AUDIO / VIDEO VRÁTNIK
- RADAROVÁ JEDNOTKA

PODLAŽIE NA KÓTE +14,900 V ZMYSLE § 5 ODS. 2 PÍSM. b) VYHLÁŠKY Č. 94 NIE JE POŽIARNYM PODLAŽÍM, JEDNÁ SA O TECHNICKÉ PODLAŽIE - NENACHÁDZA SA V ŇOM TRVALÉ, RESP. DOČASNÉ PRACOVNÉ MIESTO

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ STAVBY V RIEŠENÍ ASR A PBS NIE JE TOTOŽNÉ		
PODLAŽIE V ARCHITEKTONICKO STAVEBNOM RIEŠENÍ	PODLAŽIE NA KÓTE	PODLAŽIE V RIEŠENÍ PBS
I.PP	±0,000	I.NP
I.NP	+3,300	II.NP
II.NP	+7,100	III.NP
III.NP	+10,900	IV.NP
STRECHA	+14,900	PODLAŽIE V ZMYSLE § 5 ODS. 2 PÍSM. b) VYHLÁŠKY Č. 94 NIE JE POŽIARNYM PODLAŽÍM

LEGENDA

Značka	Popis
	HRANICE POŽIARNEHO ÚSEKU
	HRANICE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU POŽIARNEHO ÚSEKU
N1.01 - III°	POŽIARNY ÚSEK - STUPEŇ PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
	POŽIARNY UZÁVER
DN25-30	HADICOVÉ ZARIADENIE - HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVO STÁLOU HADICOU, DĹŽKY HADICE 30 m
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S NÁPLŇOU 6 kg
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ S NÁPLŇOU 9 kg
CO2	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ CO2 S NÁPLŇOU 5 kg
	SMER ÚNIKU
	ÚNIKOVÁ CESTA
	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
45	POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
45	POŽIARNA ODOLNOSŤ VODOROVNEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
ZOTS	ZARIADENIA NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA V POŽIARNOM ÚSEKU
EPS	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA V POŽIARNOM ÚSEKU
HSP	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU V POŽIARNOM ÚSEKU
PANIK	PANIKOVÝ VÝCHODOVÝ UZÁVER
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - STANOVIŠTE
	HADICOVÉ ZARIADENIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MV SR Č. 94/2004 Z.z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V NÁVÄZNOSTI NA STN 92 0201-1 AŽ 4

VÝKRESOVÁ ČASŤ RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI NENAHRÁDZA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

UPOZORNENIE:
VSETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOZNE NAHRADIT OBDOBNYMI MATERIALMI S PODOBNYMI STAVEBNOTECHNICKYMI A FYZIKALNYMI VLASTNOSTAMI INYCH CERTIFIKOVANYCH VYROBCOV !!!

schéma/plan | orientacia/orientation: S

± 0,000 = 486,50 m.n.m. BPV

revízia/revision	datum/date	obsah/contents

investor/client	Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves	Jána Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves	Miriama Letovanec, Ing. Jaroslav Šipoš, Ing. Viktor Korba, Ing. Paulína Šťastná, Ing. Marek Klimko — SVET ZDRAVIA
author/desinger	DutchHealthArchitects	Wilhelminakade 310, 3072 AR Rotterdam, The Netherlands, www.dutchhealtharchitects.nl	DHA
co-author/desinger	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jiráskova 38, Prešov; Atelier: Popradská 80, Košice; Tel: +421 55 644 4397; atelierdga@mail.t-com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos, Ing. Martin Kušnírik, Ing. Peter Cimbal, Ing. Matúš Chomjak, Ing. Ľubomíra Šimková — DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE
vypracoval/drawn by	Ing. Július JUHÁSZ	Sídlo: Južná Trieda 34, 040 01, Košice; Tel: +421 903 626 984; juhaszgyula1966@gmail.com	Ing. Július JUHÁSZ
generálny projektant/general desinger	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		autorizácia/authorisation
zodpovedný projektant/responsibledesigner	Ing. Július JUHÁSZ		
hip/gpe	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		

projekt/project	DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
miesto/place	Spišská Nová Ves, Jána Janského 1, 052 01; Katastrálne územie: Spišská Nová Ves; Parcela č.: 1094/1, 1094/17, 1094/81, 1094/82, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18
stavebný objekt/building	SO 02 HLAVNÝ OBJEKT - DOSTAVBA NsP
výkres/plan	PODORYS III.NP (PODORYS 2.NP V ZMYSLE ASR)
mierka/scale	1 : 100
rozmer výkresu/plan dimension	1400 x 594
výkres/plan	PBS-04
profesia/discipline	ASR
číslo zákazky	2 7 4 R P 0 0 2 0 0 0 8 2 3 (akcia/action, stupeň/stage, st.objekt/building, revízia/revision, datum/date, paré)

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jiráskova 38, 080 05 Presov, atelier Popradska 80, 040 011 Kosice, zapisana v OR OS Presov, oddiel Sro. vlozka 17132/P, tel.+421 55 6444397, mail. atelierdga@mail.t-com.sk, IČO. 36 514 241, DIČ. 202 214 2727