






1:50 vlak z nástupiska 1:50



4



Detail prahu dverí



Vyspravit' po
ještětější



Izolácia zvuku
Konštrukcia šachty musí zodpovedať súčasným požiadavkám na hluk a príslušným predpisom pre susediace miestnosti.

BS=	šírka šachty
TS=	hlbka šachty
BK=	šírka kľetky
TK=	hlbka kľetky
BT=	šírka dveri
HT=	výška dveri
BKS=	šírka vodidla kľetky
BGS=	šírka vodidla protiváhy
BG=	šírka protiváhy
TG=	šírka protiváhy
SG=	hlbka protiváhy
SF=	konzola vodidla protiváhy
SF=	konzola vodidla kľetky
HE=	výška podlažia
HQ=	zdvih
HS=	výška šachty
HSG=	hlbka prieblhne
HSK=	výška hlavy šachty
SKU=	prejazd (spodný)
SKO=	prejazd (horný)

A diagram of a beam splitter. A horizontal line represents the beam path. It enters from the left, passes through a vertical bar (the beam splitter), and exits to the right. The input on the left is labeled F_2 and the output on the right is labeled FF .

Sily F11 a F12 pôsobia v prípade vybavenia zachytávačov
Sily F9 + F10 pôsobia v prípade dosadnutia kletky, alebo protiváhy na nárazníky


Revízia	Modifikácia
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 337 (-----)

ELEKTRICKÉ DÁTA:

Nosnosť (kg)	2000		TN_S
Počet osôb	26	Nominálne napätie	400
Zdvih (m)	15,80	Napájanie osvetlenia	220
Rýchlosť (m/s)	1,00	Hlavná frekvencia	50 +/-
Počet stanic	5		C40A
Vstupy	2		25mm²
Riadenie	KA	Celkový tepelný výkon POW	1.62
Stavebné tolerancie (mm)	+25/-25		
Hmotnosť klieťky GK (kg)	1395	(A)	35,90
GK_INEX	1070	(A)	39,60
Hmotnosť protihávy GG (kg)	2398,000		
Celková hmotnosť GKU (kg)	3402		
	EN81-20/50		

EN81-20/50

Vstup: 4



Osvetlenie (s vypínačom) musí poskytovať min. 200 luxov pri pracovných priestoroch. Lampa umiestnená v rozvádzači zaistí uje požadovaných 200 luxov na pracovnom priestore pred rozvádzačom/LDU.

Vetranie šachty.

Šachta musí byť primerane vetraná.
Nesmie sa využiť na vetranie priestorov
nesúvisiacich s výťahom.
Ak neexistujú príslušné predpisy alebo technické normy,
odporúča sa ventilačné otvory v hornej
časti šachty s minimálnym prierezom
1% vodorovného prierezu šachty.


[illegible]

Uzatvorenie dverného otvoru
(povinnosť stavby)
Dverný otvor musí byť zabezpečený po celej šírke.
Zabezpečenie musí byť jednoducho demontovateľné,
konštruované a namontované v súlade s aktuálnymi
predpismi a normami!

Osvetlenie šachty.
Svietidlá rovnomerne umiestniť.
Osvetlenie šachty v súlade s národnými predpismi.
Nedodávané f. .

Po poklese (sadani) budovy HSK min. a HS min sa nesmie zmenšiť.

Spínač osvetlenia šachty musí byť umiestnený v priehlbni.



* = od úrovne čistej podlahy

Uzemňovací bod je potrebné vytvoriť v priehlbni. Všetky vodičlá musia mať fyzické (kovové) spojenie s týmto uzemňovacím bodom inštalovaný stavbou z elektrickej siete budovy.
Prierez vodiča o ploche 25 mm² podľa miestnych noriem a predpisov.

[illegible]



loEE Cube namontovať s príslušnými obmedzeniami:

- dĺžka kábľa k základovej doske v rozvádzači PCB nesmie byť väčšia ako 5 m
- vzdialenosť od EMC žiarika (frekvenčný menič, motor, brzda, atď.) musí byť väčšia
- vzdialenosť od pohyblivých časť musí byť väčšia ako 25 mm

(hrúbka loEE Cube sa pre inštaláciu účely počíta ak 60 mm)

(hrúbka loEE Cube sa pre inštalačné účely počíta ak 60 mm)

BS= šírka šachty
TS= hĺbka šachty
BK= šírka kľetky
TK= hĺbka kľetky
BT= šírka dverí
HT= výška dverí
BKS= šírka vodiacla
BGS= šírka vodiacla
TG= šírka protiváha
SG= hĺbka protiváha
SF= konzola vodiča
HE= konzola vodiča
HQ= výška podlažia
HS= zdvih
HSG= výška šachty
HSK= hĺbka priebehu
MSK= výška hlavy
SKU= prejazd (spod)
SKO= oreazied (horné)

	Narazníky kabíny	Nárazníky protiváhy
	PS D3	PS D2
(HP)	80	80
HPH/HPHL	72 / 72	72 / 72
HKP/HGP	70	85
HSS1/2	1247	35
HPE	8	8
Množstvo	2	2

00 Automaticky generované cez S

37 (-----)

Vstup: 4




Vstup: 4




Вотуны: 1 1 2 2



Vstupy: -1, 1, 2, 3



Rez B-B 1:75

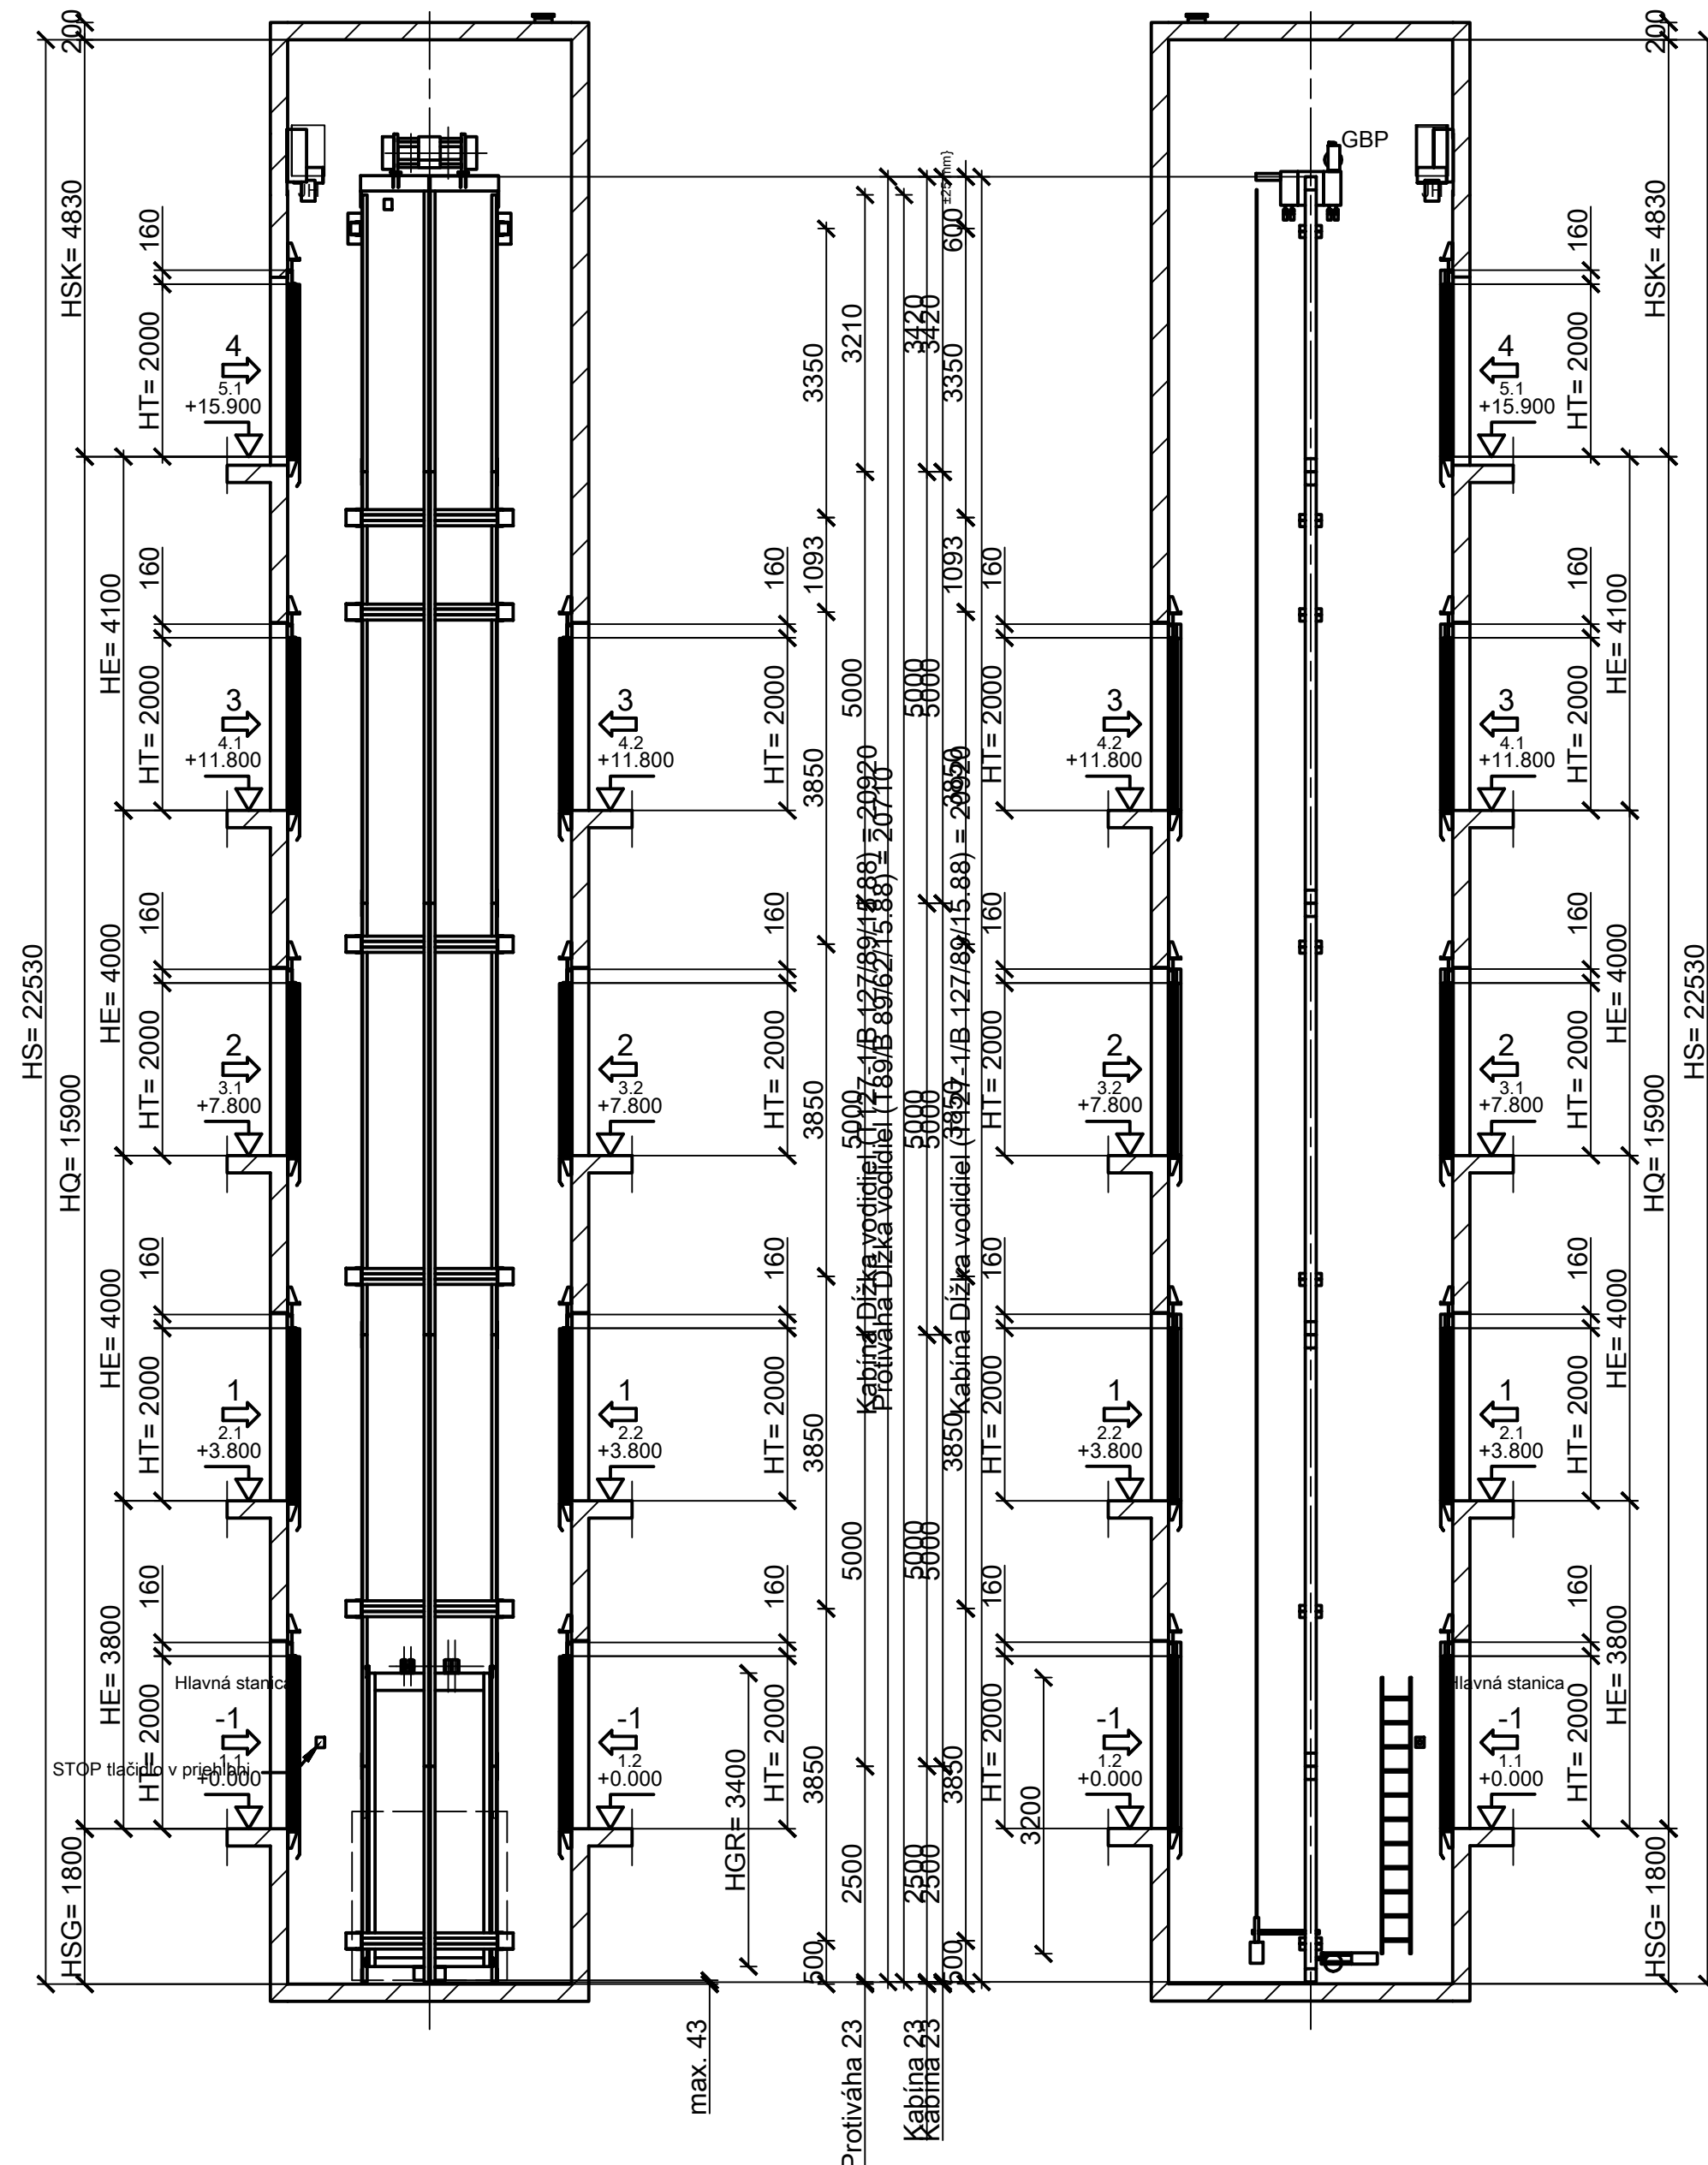

VEŠETÝ NÁVRHOVÝ MATERIÁL JE MOŽNÉ NÁHRADIŤ OBOHODNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKOV. TENTO VÝKRES JE NEJMOTIVNÝM MAJETKOM FIRMY d.p.s. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJNOSTVA FIRMY. PODPIS, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽIŤ NA ÚČELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VÝPISY ALEBO KÓPIE BEZ PÍSMENNEHO SUHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRAV.

$\pm 0,000 = 486,50$ m.n.m. BPV




[illegible]

PS 03 TECHNOLOGIA VÝŤAHOV A PLOŠÍN




TECHNOLÓGICKÝ VÝKRES V1, V2

marks/scale			-			name: yves/jan dimension			840x594			yves/jan			TV-02		
2	7	4	R	P	P	3	0	0	0	9	2	3	port	period/discipline		ASR	
discipline			subject/branch		object/building		media/medium		datum/date			date already					

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Bratislava 38, 080 05 Prievoz, ulica Popradská 80, 040 011 Košice, zpisovna + 08 05 Prievoz, oddiel So, včeka 17132/P, tel.+421 55 6444387, mail. olejendga@gmail.com.sk, IČO. 36 514 241, DIČ. 202 214 272

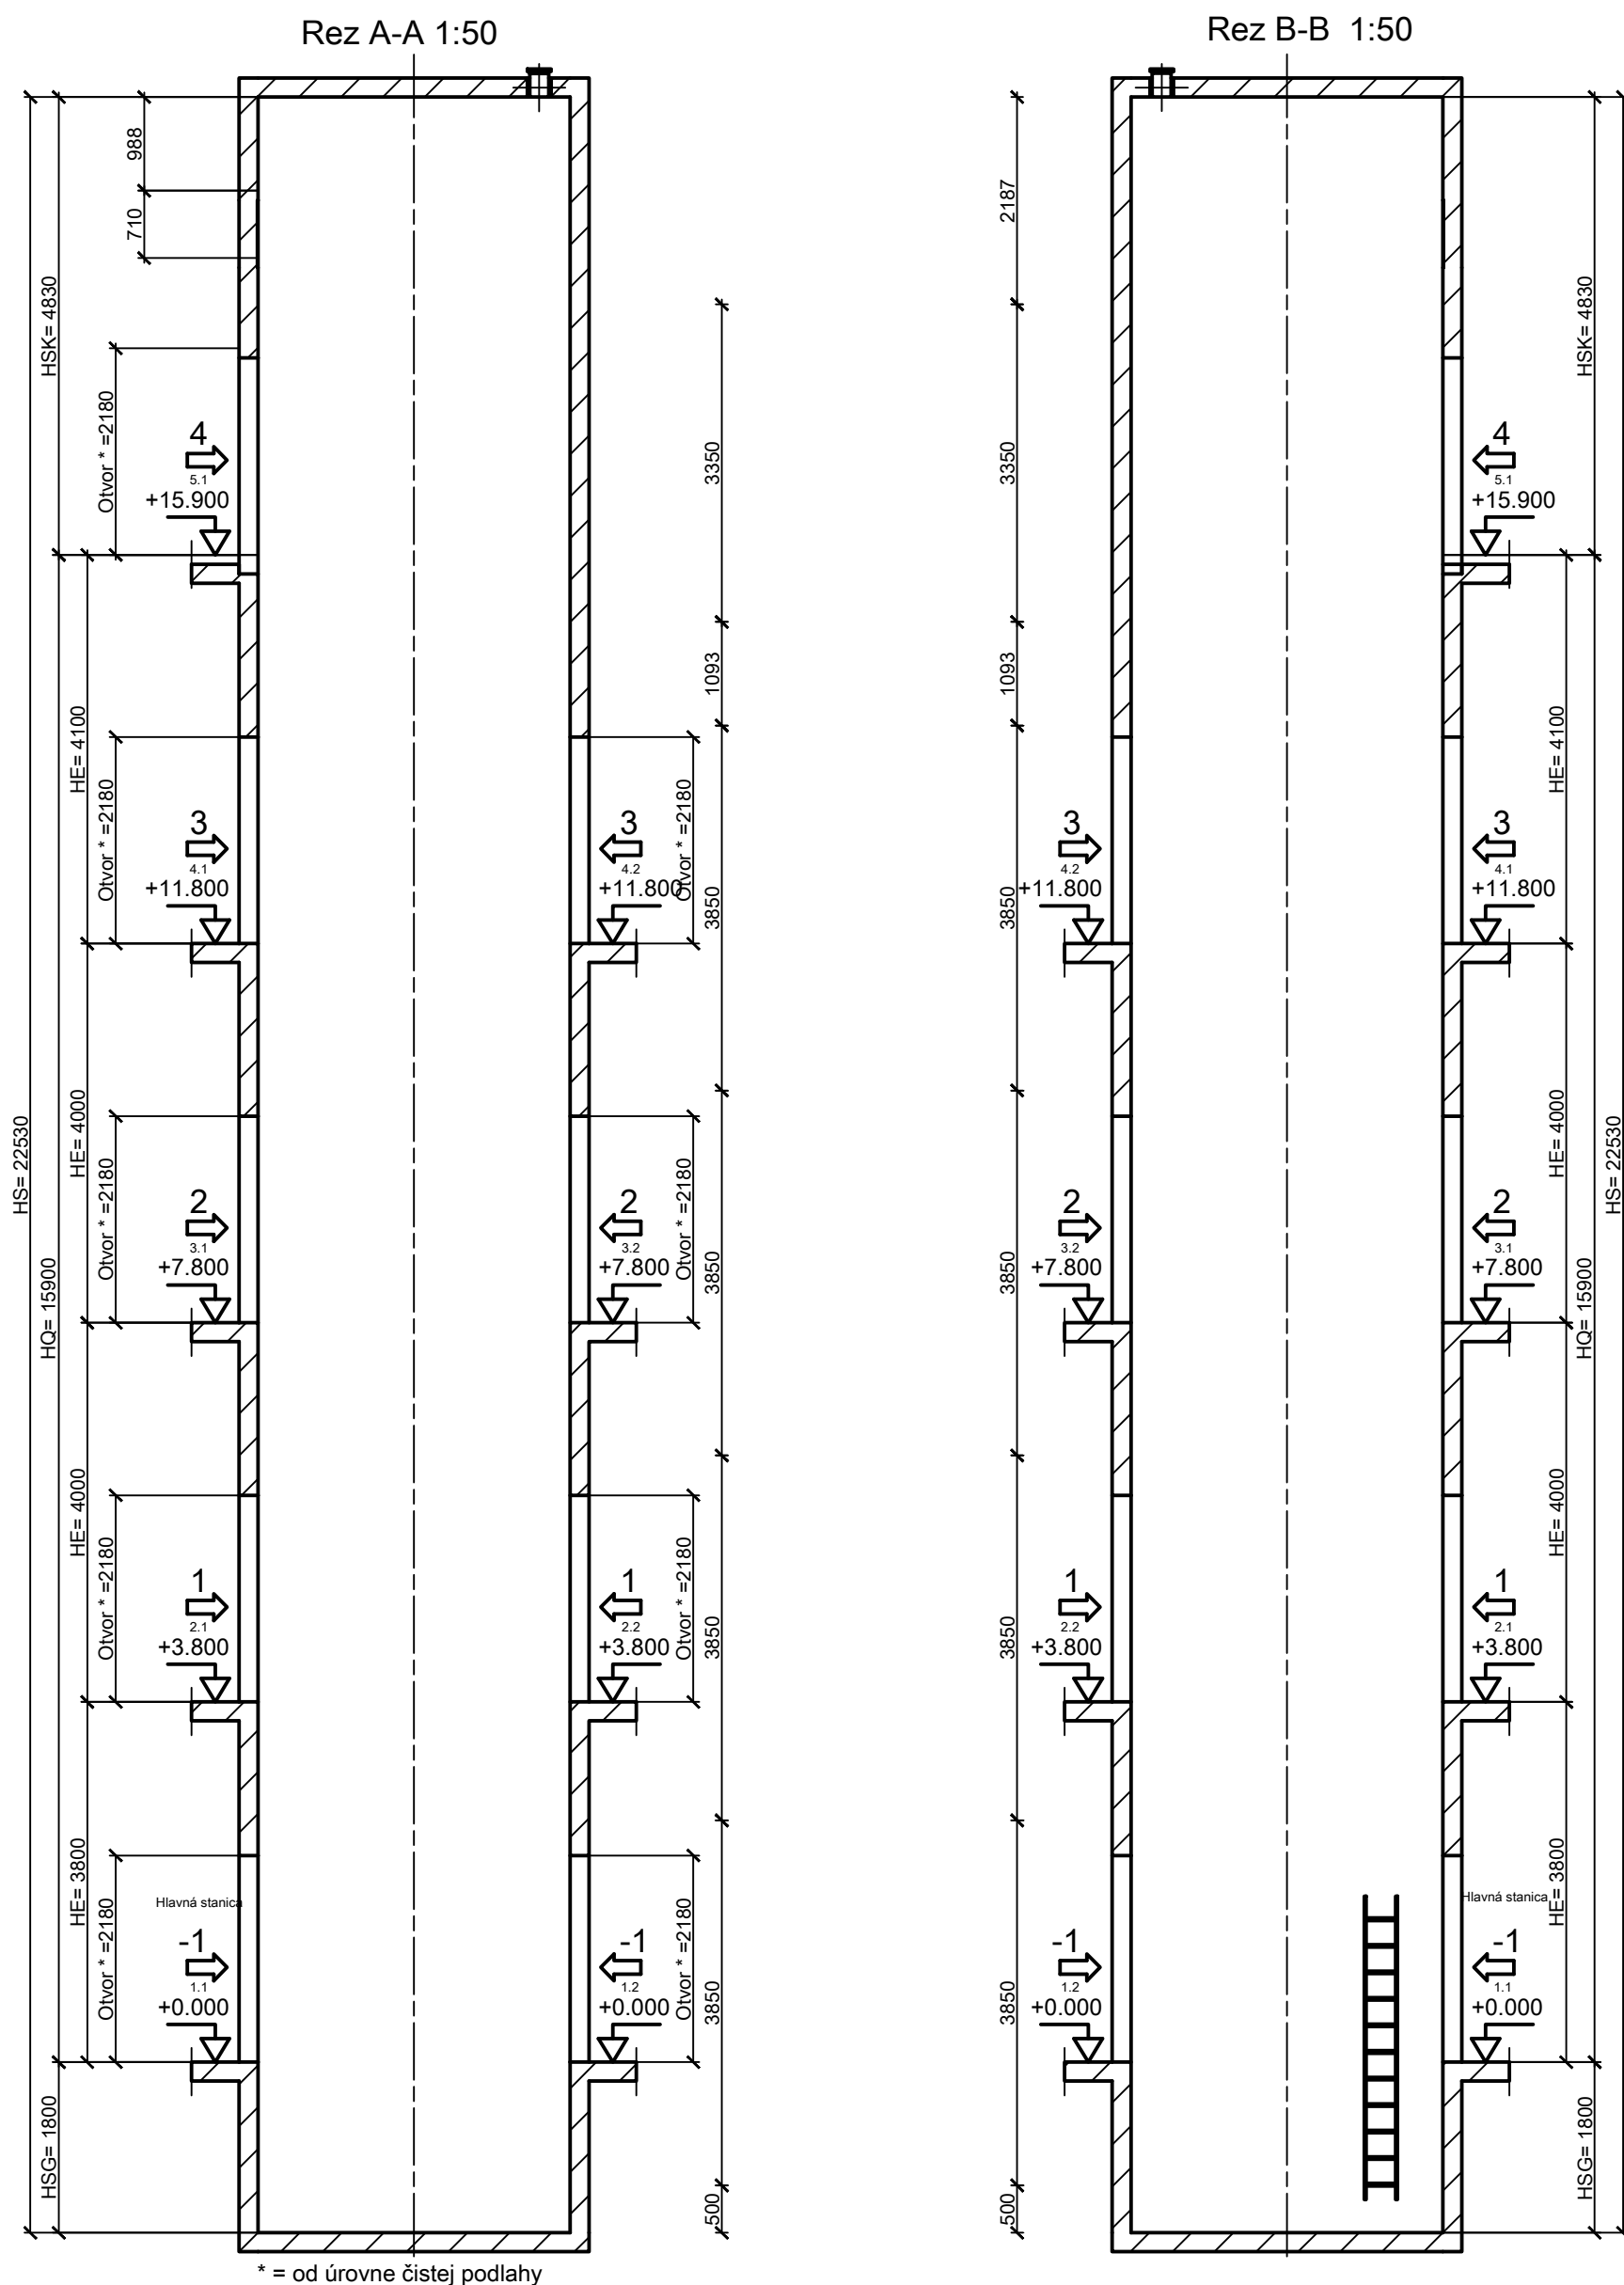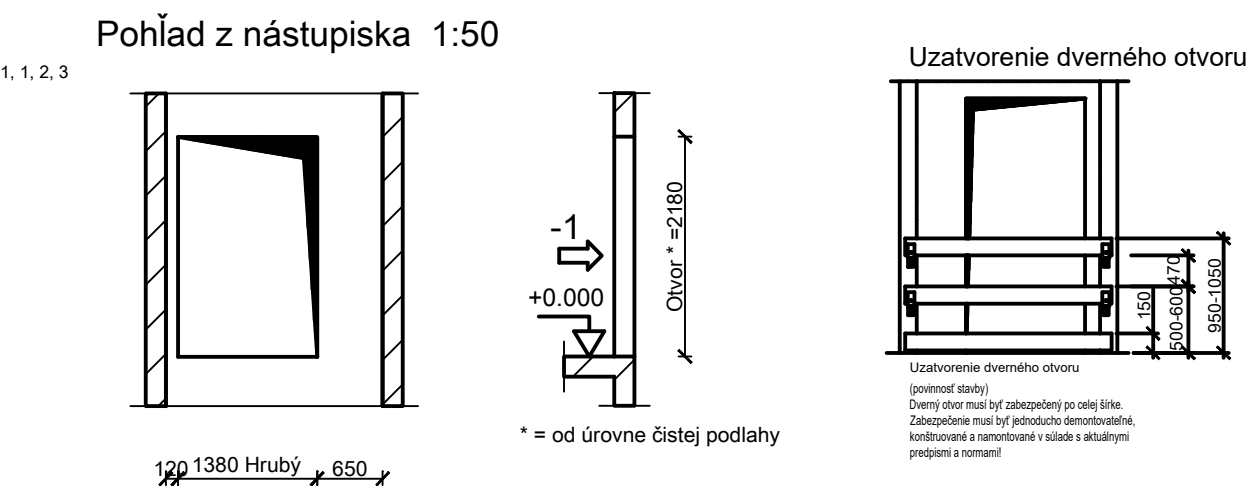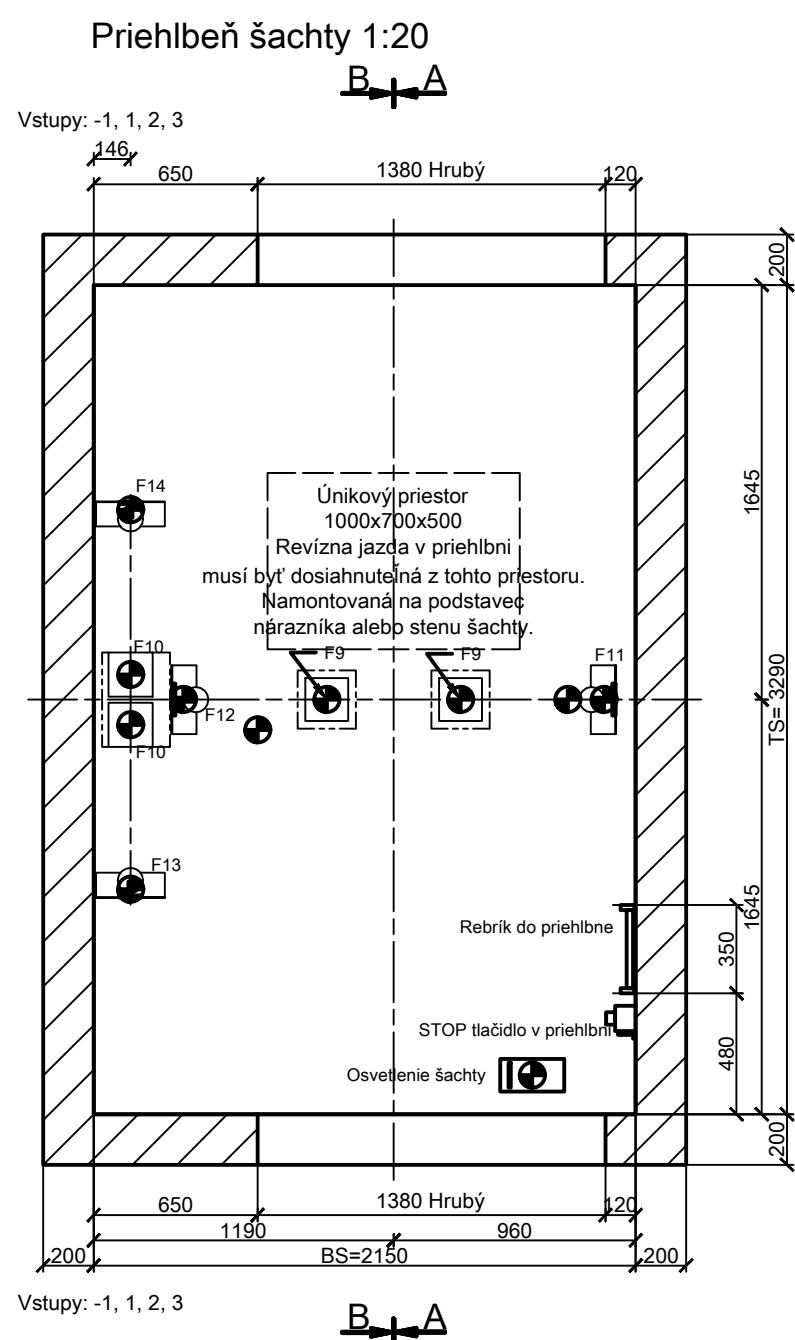

Diely			
Popis	Typ popisu		Množstvo



EN81-1/2, §5.2.3

Vetranie šachty.
Šachta musí byť primerane vetraná.
Nesmie sa využiť na vetranie priestorov
nesúvisiacich s výťahom.
Ak neexistujú príslušné predpisy alebo
odporúča sa ventilačné otvory v hornej
časti šachty s minimálnym prierezom
1% vodorovného prierezu šachty.

Izolácia zvuku
Konštrukcia šachty musí zodpovedať špecifickým požiadavkám na hluk a príslušným predpisom pre susediace miestnosti.

BS= šírka šachty
TS= hĺbka šachty
BK= šírka kľetky
TK= hĺbka kľetky
BT= šírka dveri
HT= výška dveri
BKS= šírka vodiča kľetky
BGS= šírka vodiča protiváh
TG= šírka protiváhy
BG= hĺbka protiváhy
SG= konzola vodiča protiváhy
SF= konzola vodiča kľetky
HE= výška podlažia
HQ= zdvih
HS= výška šachty
HSG= hĺbka prieblne
HSK= výška hlavy šachty
SKU= prejazd (spodný)
SKO= prejazd (horný)

Iné technické údaje: pozri "Stavba zabezpečení"		Zaťaženia (N)			
Sily pôsobiace na vodiace čeluste					
	Kabína	F1 =	F9 = 66602	F15 =	F41 =
	FF1 = 3932 N	F2 =	F10 = 47046	F21 =	F42 = 9720
	FF2 = 3522 N	F3 =	F11 = 66441	F22 =	F43 = 9720
	Protiváha	F4 =	F12 = 66441	F23 =	F44 =
	FF1 = 1645 N	F7 =	F13 = 36516	F24 =	F45 =
	FF2 = 176 N	F8 =	F14 = 36516	F30 =	F46 =

Sily F11 a F12 pôsobia v prípade vybavenia zachytávačom

Sily F9 + F10 pôsobia v prípade dosadnutia klieťky, alebo

Revízia	Modifikácia
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 337 (-----)

HLAVNÉ DÁTÁ:		ELEKTRICKÉ DÁTÁ:	
Možnosť osôb	2000	Nomínačné napätie	TN, S
Zdvih (mm)	20	Napájacie ovládanie	400 220
Rychlosť (m/s)	15,80	Hlavná frekvencia	50 ~ 55 Hz
Počet stáníc	5		C404
Vstup	2		25mm ²
Radienie	KA	Celkový tepelný výkon POW	1,62
Stavebná tolerancia (mm)	+25/-25		
Hmotnosť kliešťa GK (kg)	1395 (A)		35,90
3XJEX	1070 (A)		39,60
Hmotnosť protiváhy CG (kg)	2398/2000		
Celková hmotnosť GKU (kg)	3402		
Výrobcina	EN81-2050		



UPOZORNENIE:

VŠETKY NÁHRADOVÉ MATERIÁL Y SÚ MOŽNÉ NÁHRADIŤ OBODOVÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNYMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKOV. POUŽITIE JE NEHOTOVÝMI MATEMATIKOVI FIRMY (d.d.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJNOSTIA FIRMY. POŽIADAJ, ZVEREJNIENIE, ROZMNOŽENIE, POUŽITIE NA UCELY INEJ STAVBY, UVAŽANÍ Z NEHO DOPISY, VÝPISY ALEBO KOPIE BEZ PÍSOMNEHO SOHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV.


0,000 = 486,000 m.m.m.BPV											
skica/pis				vrištica/orientacion							
naslov/naslov				datum/date		naslov/content					
naslov/titl				naslov/subject							
naslov/autor				Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.		Jana Jamského 1 052 01 Spišská Nová Ves		Miroslav Chovanec Ing. Miroslav Chovanec			
autor/autor				DutchHealthArchitects		Wittehaven 310 3722 AB Rotterdam, The Netherlands www.dutchhealtharchitects.nl					
co-autor/autor				d.g.a. design graphic architecture s.r.o.		Sida: Janskeho 38, Praha Adresa: Pospisova 80, Kolín tel: +421 55 54 4327 diderg@dgah21-com.sk					
vypracoval/by				d.g.a. design graphic architecture s.r.o.		Sida: Janskeho 38, Praha Adresa: Pospisova 80, Kolín tel: +421 55 54 4327 diderg@dgah21-com.sk					
generálny projekt/ general design/ projekt/autorizovaný				Ing mgr arch. Radovan Gones						autorizácia/authenticated	
Ing mgr				Ing mgr arch. Radovan Gones							
projekt/projekt				DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVÉJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKÝH NOVÝH VSI							
mesto/mesto				Spišská Nová Ves, Jána Jamského 1, 052 01 Katastrálne územie: Spišská Nová Ves Parcela č.: 1094/1, 1094/81, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096							
staviteľ/objekt/holding											
PS 03 TECHNOLÓGIA VÝŤAHOV A PLOŠIN											
STAVEBNÝ VÝKRES V1, V2											
výkres/pis				rozmery výkresu/pis dimensions		výkres/pis		TV-03			
matrika/zide				-		840x594					
2 7 4				R P P 3 0 0 0 9 2 3				part			
skica/option				skupina/stage		dĺžka/hĺbka		mriežka/revision			
								Ešte zložený			
								ASR			

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jiráskova 38, 080 05 Přesov, ulica Popradská 80, 040 01 Košice, zapísané v OR OS Přesov, oddiel Sro, vložka 17132/P, IČ: 421 55 6444387, mail: olekardg@tmail.com.sk, IČO: 36 514 241, DIČ: 202 214 2772


B A

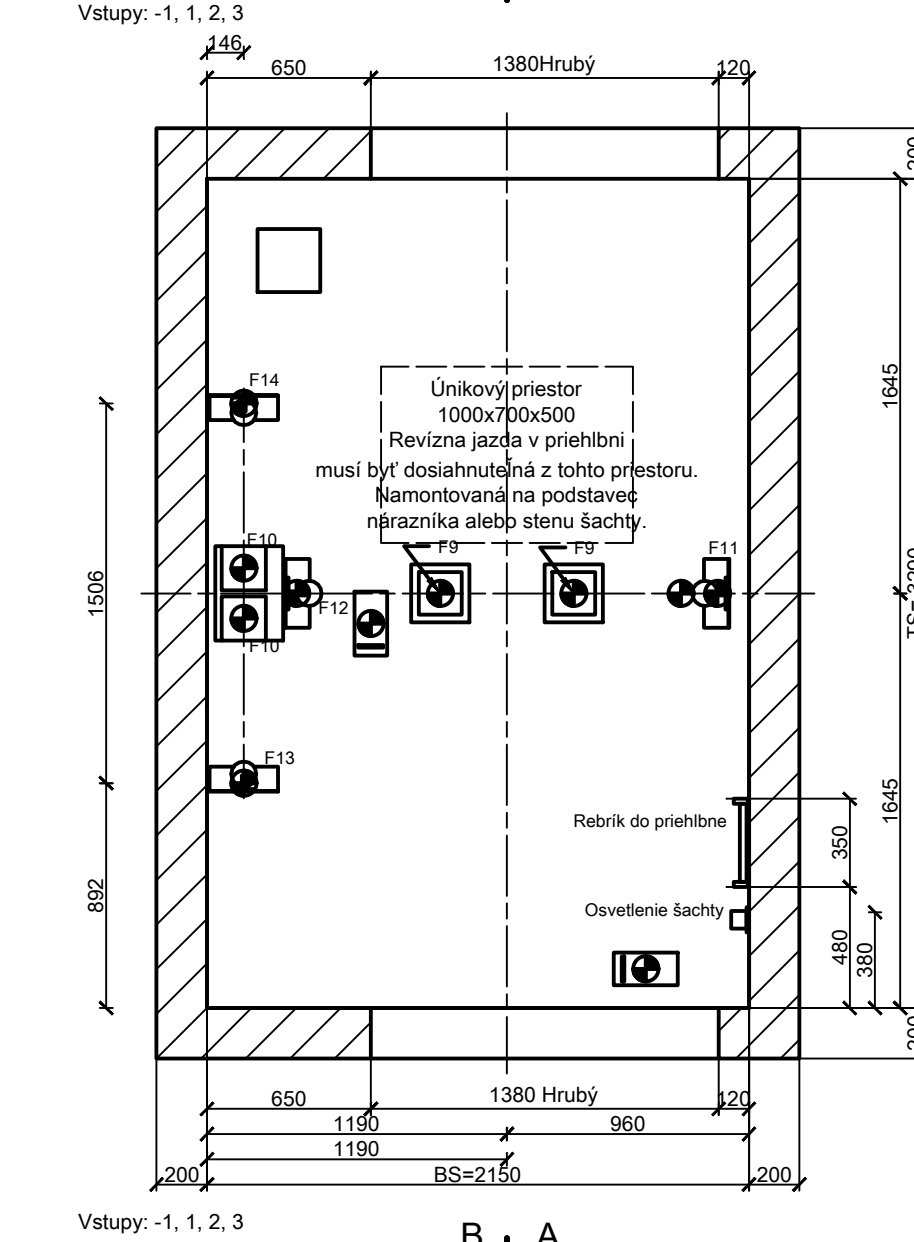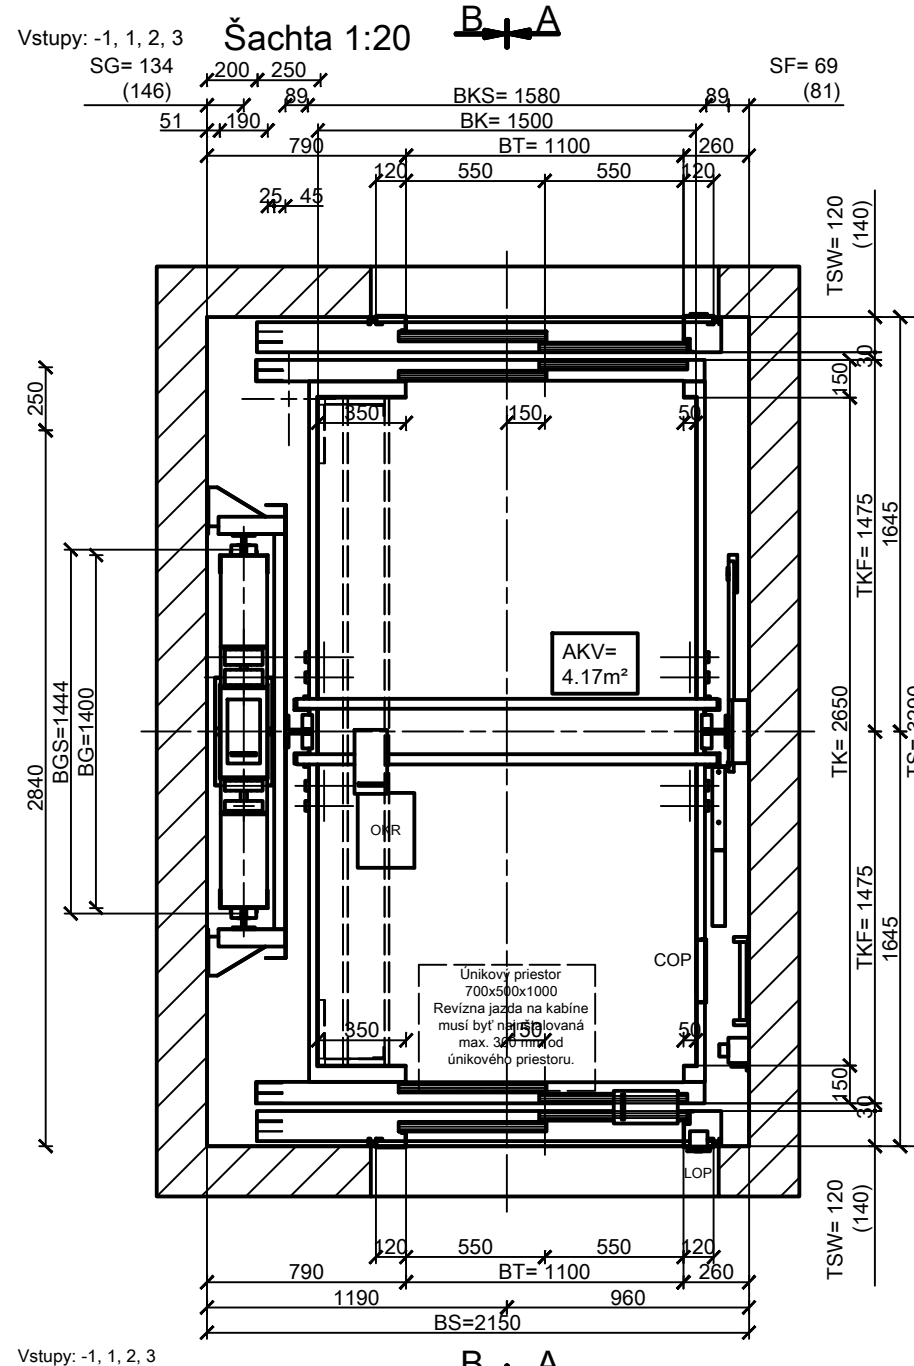


Vstupy: -1, 1, 2, 3

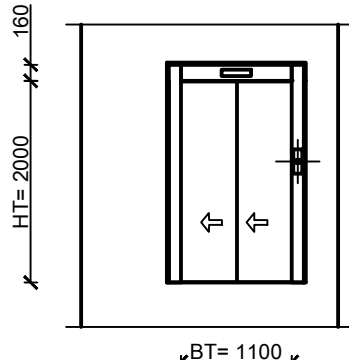

Volume 1 1 2 2

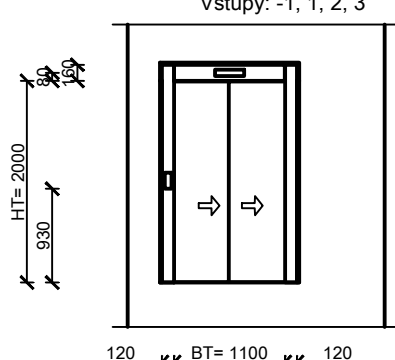


Vstup: 4

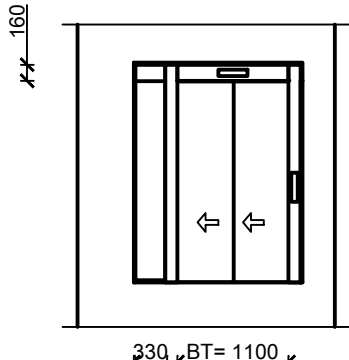


Vstup: 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

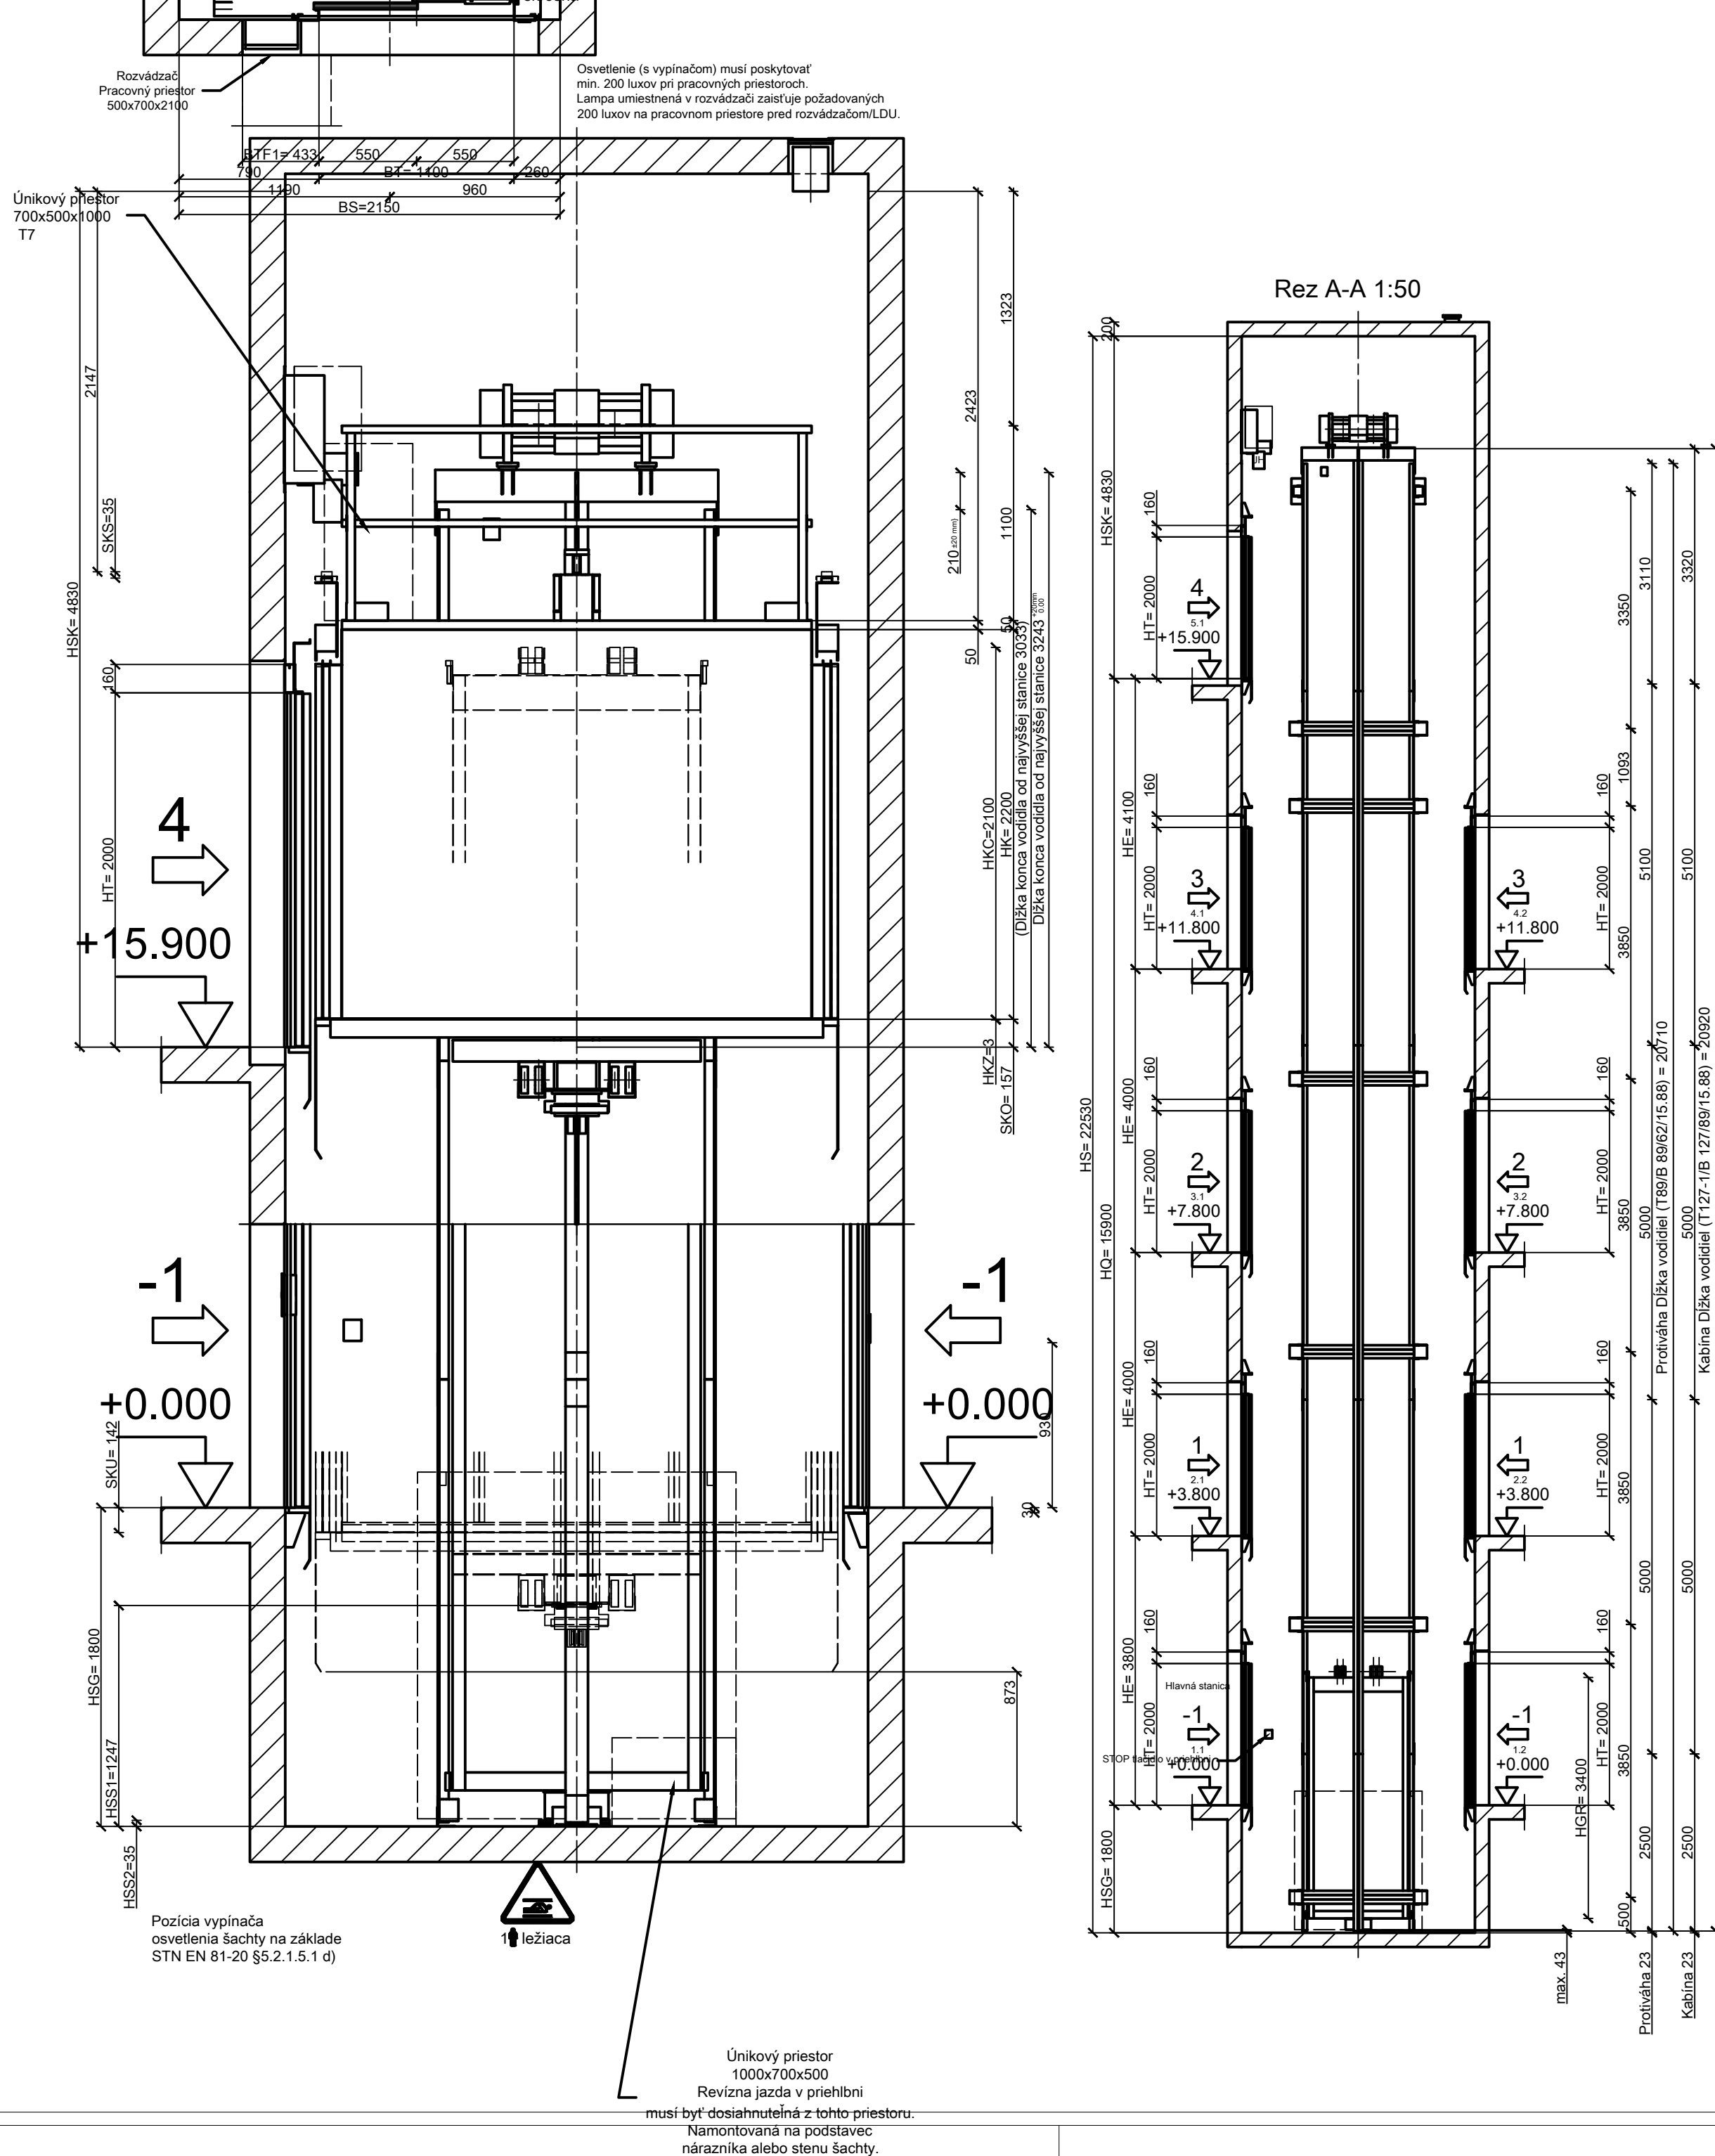

BS= šírka šachty
TS= hĺbka šachty
BK= šírka kľetky
TK= hĺbka kľetky
BT= šírka dveri
HT= výška dveri
BKS= šírka vodičla kľetky
BGS= šírka vodičla protiváhy
BG= šírka protiváhy
TG= hĺbka protiváhy
SG= konzola vodičla protiváhy
SF= konzola vodičla kľetky
HE= výška podlažia
HQ= zdvih
HS= výška šachty
HSG= hĺbka priehtlne
SK= výška hlavy šachty
SKU= prejazd (spodný)
SKO= prejazd (horný)

Pozícia kabíny v najnižšom podlaží Pozícia kabíny v najvyššom podlaží

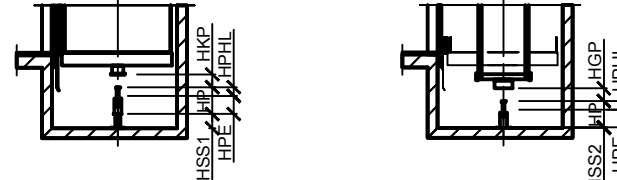


	Nárazníky kabíny	Nárazníky protiváhy
	PS D3	PS D2
(HP)	80	80
HPH/HPHL	72 / 72	72 / 72
HKP/HGP	70	85
HSS1/2	1247	35
HPE	8	8
Množstvo	2	2

Výber konzol

HF max =	Úroveň	Strana OR	Strana CW
		Typ	Typ
Rez hlavou šachty	k 19043 od 14270	2 x Z-BCL1	1 x L0-BC BCL1 1 x O-DLX NDx1
Rez šachtou	k 14269 od 2496	4 x Z-BCL1	4 x O-DLX NDx1
v priehlbli	k 2495 od -1800	1 x Z-F2 *)	1 x O-DLX NDx1

*) Konzoly sú označené štítkom, pokiaľ sa líšia od typu konzol v zbytku šachty.

Iné technické dáta: pozri "Stavba zabezpečí"





<p>Sily pôsobiace na vodiace čeluste</p>	<p>TECHNICKÉ DATA:</p>	
<p>Kabína</p>	<p>Typ bagrovadového stroja</p>	<p>FML200-6DL560</p>
<p>FF1 = 3932 N</p>	<p>COS phi</p>	<p>0,98</p>
<p>FF2 = 3522 N</p>	<p>Priemer trecieho kotúča</p>	<p>150 mm</p>
<p>Protiváha</p>	<p>Uhol opätovania</p>	<p>17°</p>
<p>FF1 = 1645 N</p>		<p>4</p>
<p>FF2 = 176 N</p>		<p>40</p>
	<p>Ochrana pred neúmyselným pohybom kabíny</p>	
	<p>Odstavenie</p>	<p>18-400-1002-004-78</p>
	<p>Číslo certifikátu</p>	<p>AC GSI 201 (SALBIS)</p>
	<p>Dátumka</p>	<p>SC1</p>
	<p>Brzda</p>	<p>ERS VAR15-11-A FT-2500 Type 157 Nm</p>

Revízia	Modifikácia
00	Automaticky generované cez SAP dáta CP 337 (-----)

HLAVNÉ DÁTA:		ELEKTRICKÉ DÁTA:	
Nosnosť (kg)	2000		TN, S
Počet osôb	2	Nomínačné napätie	400
Zvln (mm)	15,60	Nájdavné svetlosti	220
Počet (m/s)	1,06	Nájdavná frekvencia	50 +/- 5%
Počet statick	5		40A
Váhu	2		25mm²
Radenie	KA	Celkový tepelný výkon POW	1,62
Stavebné tolerance (mm)	+25/-25		
Hmotnosť klesky (kg)	395	(A)	35,90
α(NEX)	1070	(A)	39,50
Hmotnosť protihyá (kg)	2398,000		
Celková hmotnosť GKU (kg)	3402		
	EN81-2050		

UPOZORNENIE:

VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ODOBOVNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKALNÝMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKOV. TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJOMSTVA FIRMY. POŽIČAT, ZVEREJŇIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽIŤ NA UCELY INÉJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VÝPISY ALEBO KÓPIE BEZ PÍSOBNÉHO SUHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV.

± 0,00 = 486,50 m.n.m. BPV				
schéma/pán		výšica/národnosť		
rozd./reason		datum/date	dodat./contents	
investor/client	Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s		Jaro Jurešovič 022 311 03448 bud.15	Miroslav Látavský Ing. Miroslav Kiliša
author/designer	DutchHealthArchitects		Wahneindade 310 3102 R8 Rotterdam, The Netherlands www.dutchhealtharchitects.nl	 DUTCHHEALTH ARCHITECTS
co-author/designer	d.g.a. design graphic architecture s.r.o.		Síd. : Slovák 38, Pídel Náder : Porosák 35, Kolár Tel. : +421 55 64 437 dga@dgahp.com.sk	 DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE
výrobnosť/draw by	d.g.a. design graphic architecture s.r.o.		Síd. : Slovák 38, Pídel Náder : Porosák 35, Kolár Tel. : +421 55 64 437 dsd@dgahp.com.sk	 DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE
generálny projektant/ general designer	Ing.mgr.arch. Radvan Gonos			
základný projektant/ responsible designer	Ing.mgr.arch. Radvan Gonos			
hl' /lt	Ing.mgr.arch. Radvan Gonos			
projekt/project	DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVJEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKÉJ NOVEJ VSI			
mesto/place	Spišská Nová Ves, Jána Jurešoviča 1, 052 01 Katastrálne územie: Spišská Nová Ves Parcela č.: 1094/1, 1094/81, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096			
stavby/building	PS 03 TECHNOLOGICKÁ VÝTAHOVÁ A PLOŠIN			
výkres/draw	TECHNOLÓGICKÝ VÝKRES V1, V2			
mesto/date	rozsah výkresu/draw dimension		výška/size	
-		840x594		TV-04
2 7 4		R P P 3		0 0 0 9 2 3
dátum/date		dátum/date		rozd./reason
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date
dátum/date		rozd./reason		datum/date

d.d.A. design graphic architecture s.r.o., Jerskova 38, 080 05 Prešov, ul.Ľ. Papradzke 80, 840 011 Košice, zpisovno = DR 05 Prešov, oddiel Sro, vďaka 17132/P, tel.+421 55 6444397, mail. delyndy@tmail.sk, IČO. 36 514 241, DIČ. 200 214 272