


UPOZORNENIE:

VSETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ OBDOBNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKALNYMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV !!!
TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJOMSTVA FIRMY. POŽIČAŤ, ZVEREJŇIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽIŤ NA UCELÝ INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VYPÍSAŤ ALEBO KOPIE BEZ PÍSMENNEHO SUHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRAV!!!

orientacia/orientation



± 0,000 = 486,50 m.n.m. BPV

revízia/revision	datum/date		obsah/contents											
investor/client	Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves	Jána Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves	Miriama Ing. Jolana Klimko											
author/desinger	DutchHealthArchitects	Wilhelminakade 3002 AR Rotterdam Netherlands dutchhealtharchitects.nl												
co-author/desinger	d.g.a. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jiráskova 38, Atelier Popradska 80, Košice 041 21 55 644 atelierdga@mail.t-com.sk	Ing. mgr. arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kušnírik Ing. Peter Cimbal Ing. Matúš Chomjak Ing. Lubomira Šímková											
vypracoval/drawn by	Montin s.r.o.	Žriedlová 28, Košice Tel: +421 55 550 16 12 montin@montin.sk www.montin.sk	Ing. Dana Wagnerová Ing. Jozef Király, PhD.											
generalný projektant/ desinger zodpovedný projektant/ project designer	Ing. mgr. arch. Radovan Gonos			autorizácia/authorisation										
hip/gpe	Ing. mgr. arch. Radovan Gonos													
projekt/project	DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI													
miesto/place	Spišská Nová Ves, Jána Janského 1, 052 01 Katastrálne územie: Spišská Nová Ves Parcela č.: 1094/1, 1094/17, 1094/81, 1094/82, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18													
stavebný objekt/building	PO 10 PARKOVACÍ SYSTÉM													
vykres/plan	Rozvádzač R-P2													
mierka/scale	-	rozmer vykresu/plan dimension	3x A4	vykres/plan PS-03										
2	7	4	R	P	0	1	0	0	0	0	8	2	3	profesia/discipline PS
akcia/action		stupeň/stage		st. objekt/building		revízia/revision		datum/date		paré		zákazky		

ROZVÁDZAČ R-P2

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3NPE~50Hz, 400V,230V/TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

DVOJITOU ALEBO ZOSILNENOU IZOLÁCIOU

PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM RCD 30mA

SPRACOVATEL:



AUTOR:



OBJEKT:

SO 02 HLAVNÝ OBJEKT – DOSTAVBA NsP

DÁTUM: 08/2023

MIERKA: –

LIST: 2/3


Č.ZÁK.:

274

Č.VÝKRESU:

03

ROZVÁDZAČ R-P2

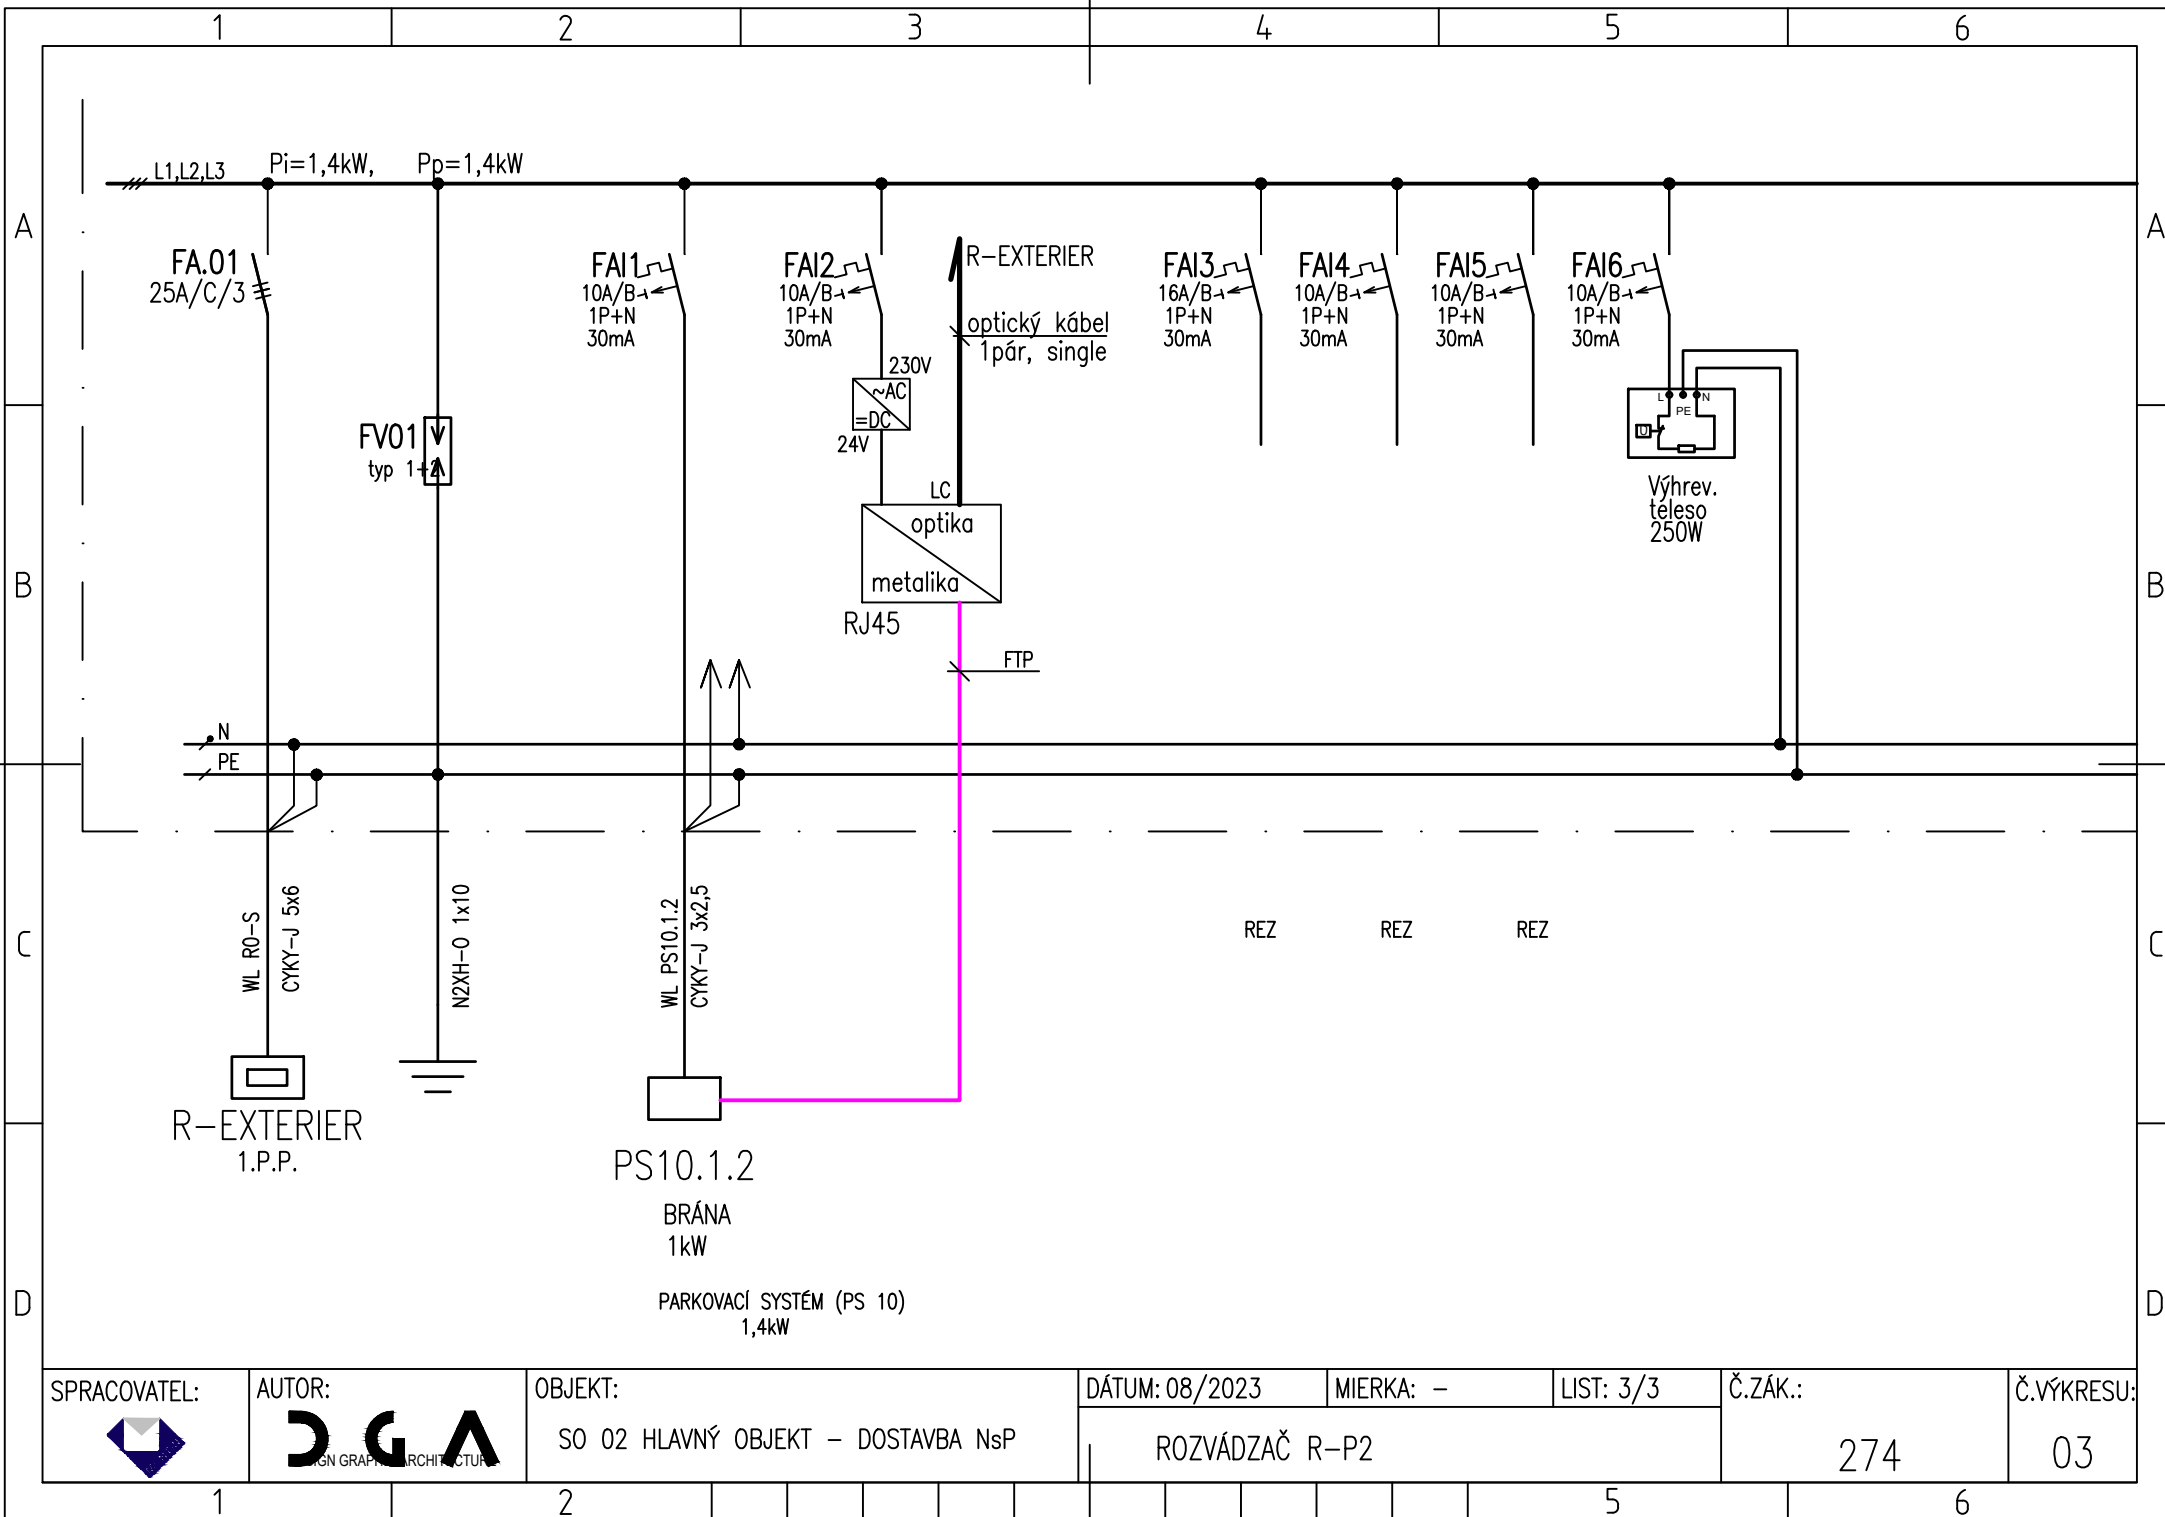

SPRACOVATEL:



AUTOR:



OBJEKT:

SO 02 HLAVNÍ OBJEKT – DOSTAVBA NsP

DÁTUM: 08/2023

MIERKA: –

LIST: 3/3

Č.ZÁK.:

Č.VÝKRESU:

ROZVÁDZAČ R-P2

274

03