



TYP ULOŽENÍ POTRUBÍ

KRYTÍ PLYNOVODNÍ TRUBKY VE VOZOVCE - 110 cm
KRYTÍ PLYNOVODNÍ TRUBKY - OSTATNÍ - 80 cm

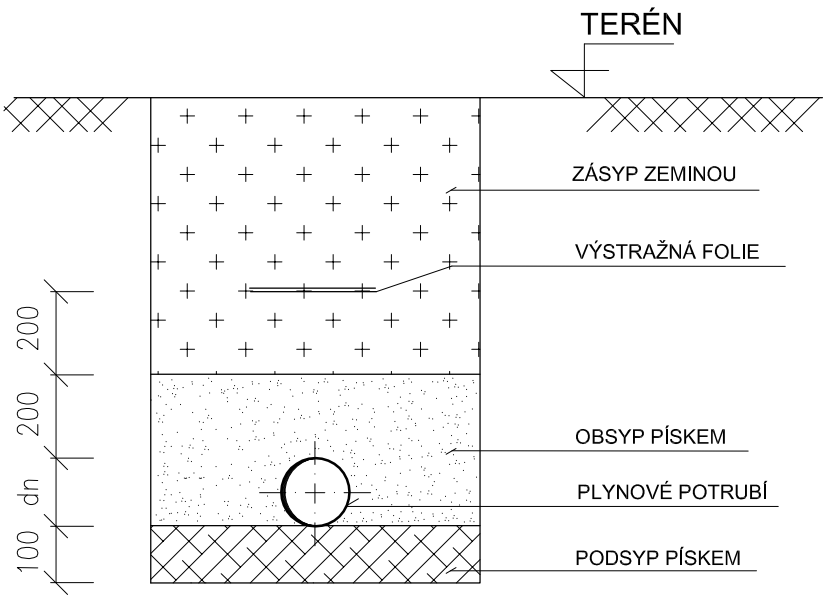


IZOLACE MIRALEN
POTRUBÍ OCEL / Cu
PROFIL L 50*50
VYSEKANÁ DRÁŽKA VE ZDIVU


ULOŽENÍ U1

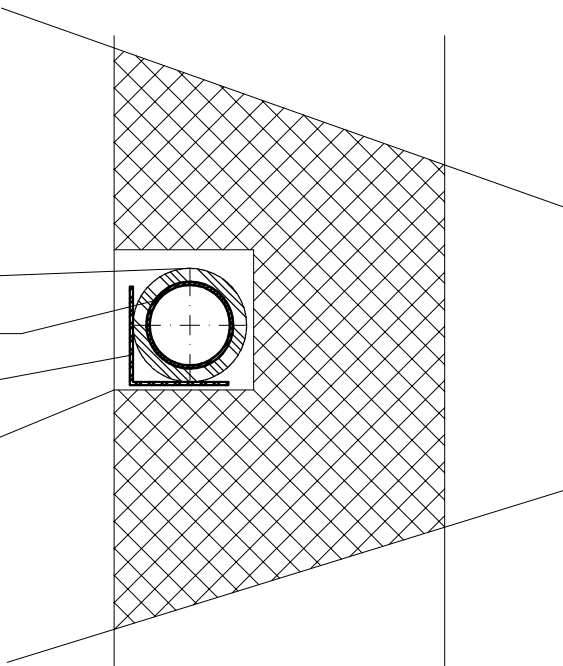

ULOŽENÍ U2

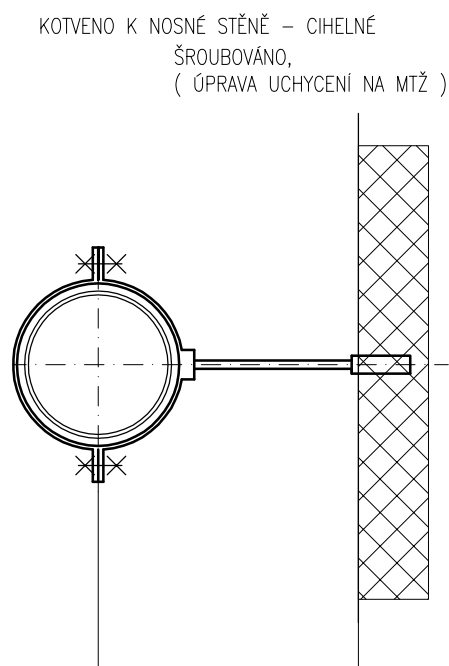


ULOŽENÍ U3

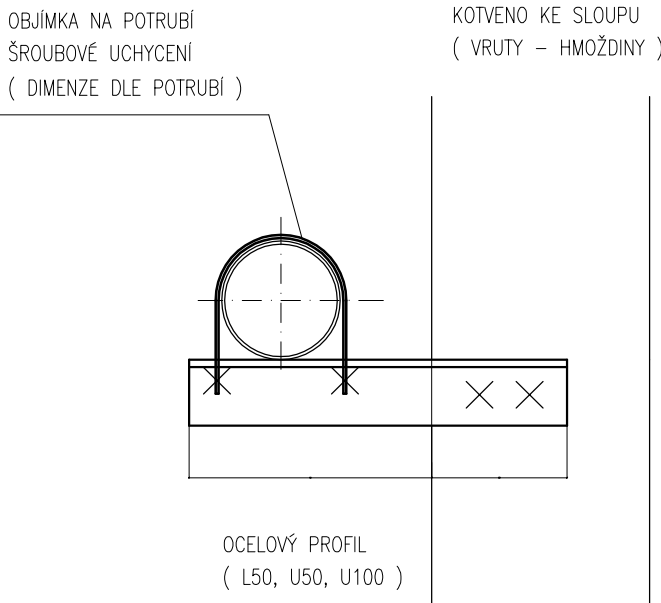


PŘI ULOŽENÍ VYLOŽENÍ KOMPENZÁTORU – PEVNÉ ULOŽENÍ

SOUBĚH A KŘÍŽENÍ DLE ČSN 736005

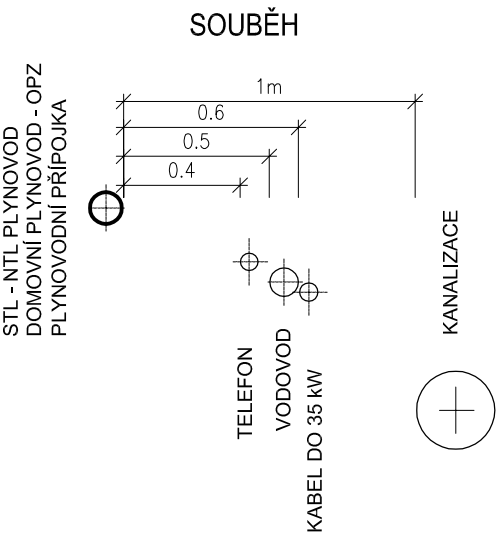

KŘÍŽENÍ

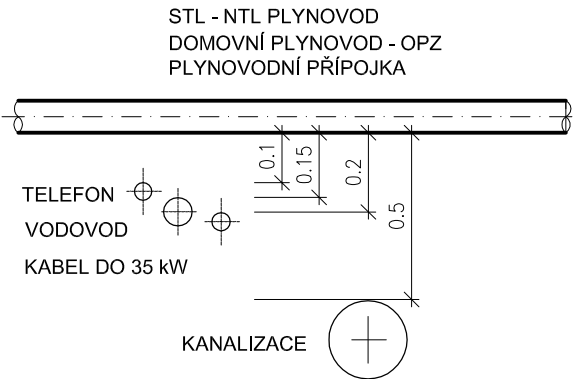

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = ±0,00 m

M 1 :-

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| Projektant | Ing. KUNERT R. | Odp.projektant | Ing. KUNERT R. | Ing. Roman KUNERT IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612 Bryksova 489/36 | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|