

PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005




[illegible]

PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ		SÍLOVÉ KABELY DO			SÍLOVČÁRŇSKÉ KAB.	PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STORY	KOLEKTORY	
		1 W	10 W	35 W	NECHRAŇNÉ V TECHN. KAVULU BETON CHRAŇNÝCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRAŇNÉ BETON CHRAŇNÝCH					
SÍLOVÉ KABELY	1 W	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	10W	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
	35W	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
SÍDL. KABELY – NECHRAŇNÉ		0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80	0,50	0,30
SÍDL.KABELY – V TECHN. KAVULU NEBO BETON. CHRAŇNÝCH		0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50	0,30

VYPRACOVAL Pavel Šmutek,DiS.	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Luděk Cíkr		
OKRES: Olomouc		OBEC: Šternberk			
INVESTOR: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk					
II/445 ŠTERNBERK - CHODNÍKY UL. JESENICKÁ SO 113 - CHODNÍK TRASA C SO 402 - přeložka VO trasa B				FORMAT	A3
				DATUM	04/2019
				STUPEN	DPS
				MERITKO	
Details - zemní práce pro sloupy VO výšky 8m				ZAK.CÍSLO: 19-04-08	
				ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU 505

ULOŽENÍ KABELU POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU

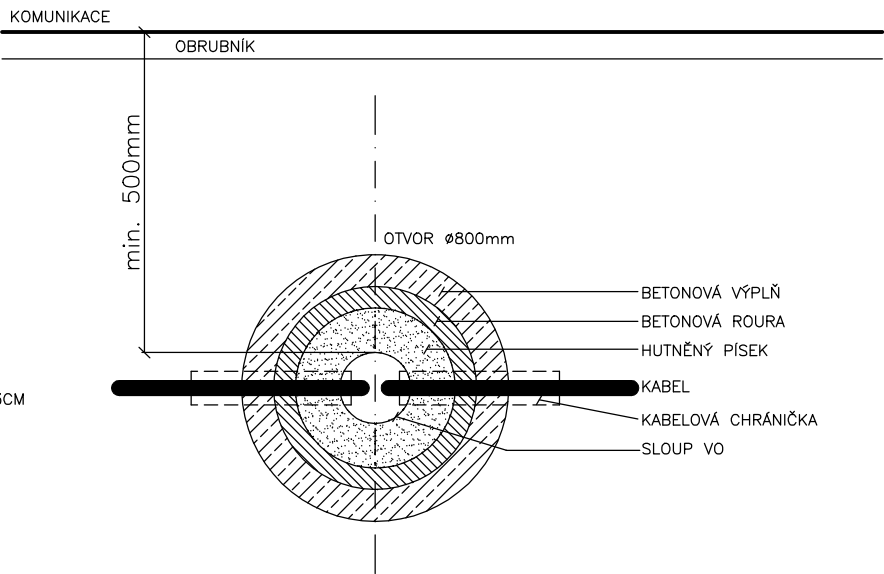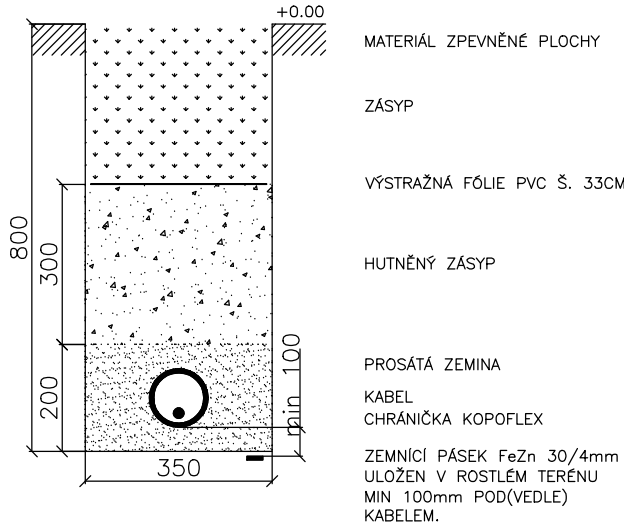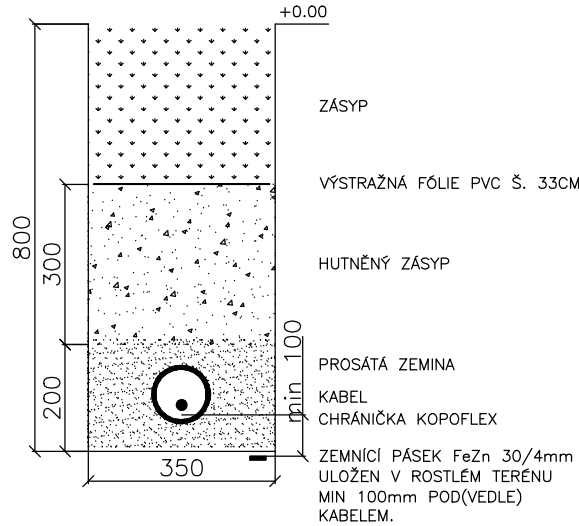

Sadový stožár bezpaticový třístupňový – AMAKO
typ K6 bez výložníku, výška 6m.

