


PÔDORYS 1NP

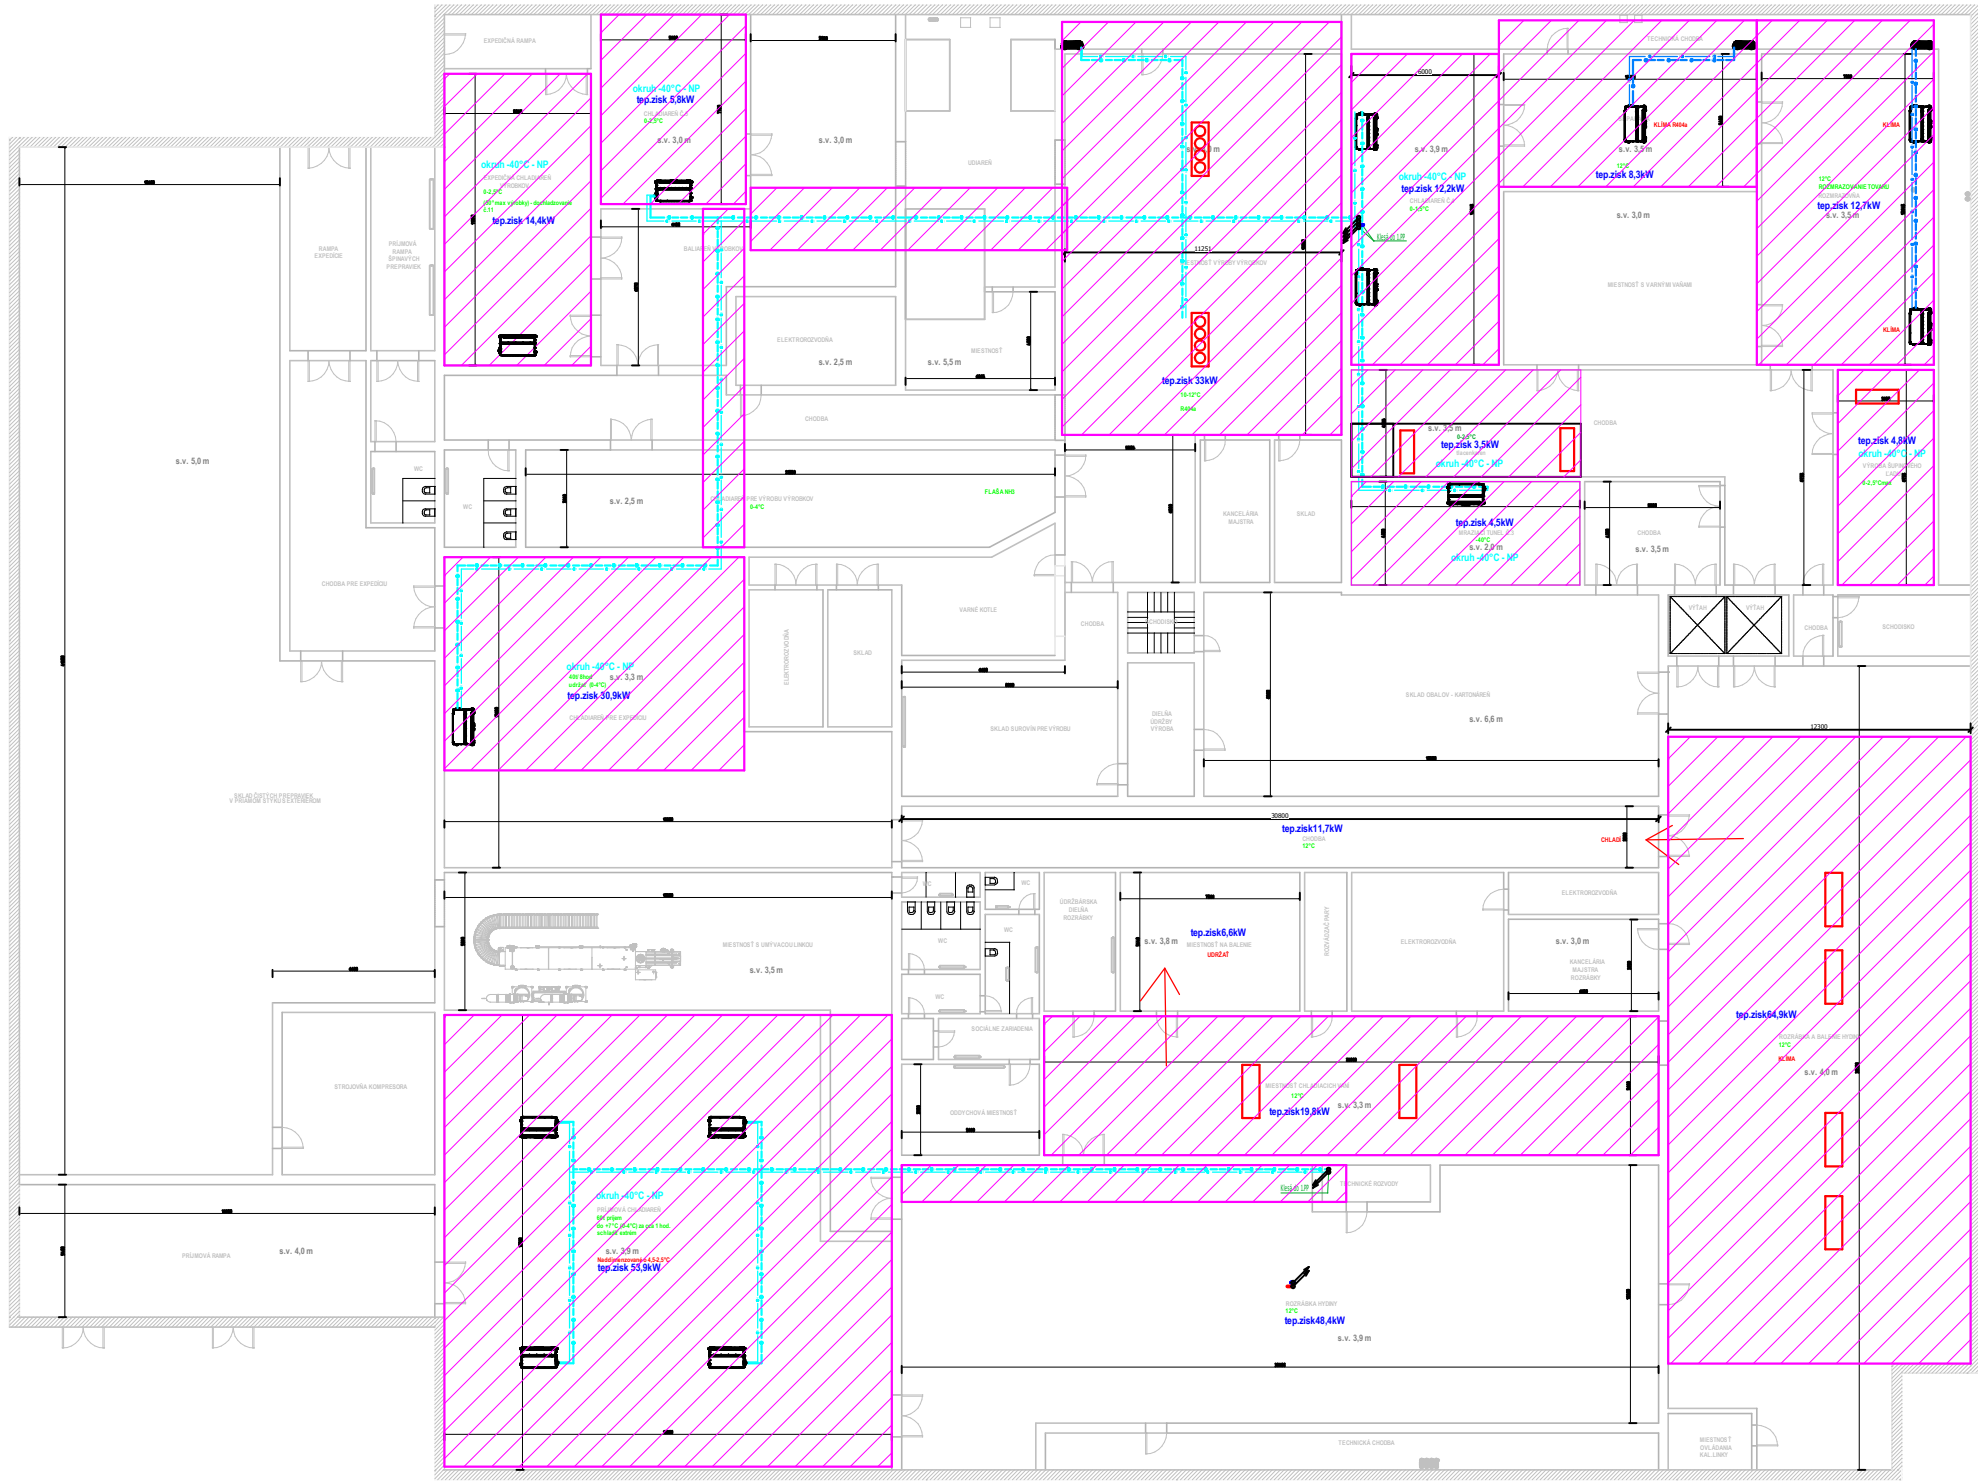

NP OKRUH ČEZ DOSKOVÝ VÝMENNÍK NH3/GLYKOL
ROZMRAZOVÁ 12°C/10,4kW
SEPARÁCIA 12°C/10,3kW
VÝROBA ŠÚPNOVÝCH LADU (12°C) 3,9kW
ROZMRAŽKA A BALENIE HYDINY (12°C) 12,3kW
MIEŠTNOSŤ CHLADIACICH VANI (12°C) 29,5kW
ROZMRAŽKA HYDINY (12°C) 10,3kW
TLACENKÁREN (12°C) 2,2kW
MIEŠTNOSŤ VÝROBY VÝROBKOV (12°C) 11,25kW

PP OKRUH ČEZ DOSKOVÝ VÝMENNÍK NH3/GLYKOL
PRÍPRAVA PRE EXPEDICIU (12°C) 30kW
CHLADIACI BOX (12°C) 10,12kW
CHLADIACI SKLAD VÝROBKOV 1 (12°C) 7,1kW
CHLADIACI SKLAD VÝROBKOV 2 (12°C) 8,8kW

okruh -40°C - PP

MRAZIACI TUNEL Č.1
MRAZIACI TUNEL Č.2
CHLADIACI BOX
CHLADIACI SKLAD VÝROBKOV 1
CHLADIACI SKLAD VÝROBKOV 2

okruh -40°C - NP

CHLADIAREN Č.5
EXPEDICIONÁRIA
MRAZIACI TUNEL Č.3
CHLADIAREN Č.4
TLACENKÁREN
VÝROBA ŠÚPNOVÝCH LADU
MRAZIACI TUNEL Č.2

okruh -30°C - PP

MRAZIACA KOMORA Č.1
MRAZIACA KOMORA Č.2
MRAZIACA KOMORA Č.3
MRAZIACA KOMORA Č.4
MRAZIACA KOMORA Č.5

PRÍPRAVA PRE EXPEDICIU (12°C) 30kW
CHLADIACI BOX (12°C) 10,12kW
CHLADIACI SKLAD VÝROBKOV 1 (12°C) 7,1kW
CHLADIACI SKLAD VÝROBKOV 2 (12°C) 8,8kW

LEGENDA TG ZARIADENÍ:

SAVET CHLADIACA
VÝTLAK CHLADIACA

výparník s chladičom R717

agregáty s chladičom R600a
od 1.2.2025 sa nemôže vykonať žiadny druh práce na chladičoch R600a, ktoré sú v súčasnosti v эксплуатации. Chladiče R600a budú nahradené chladičmi R717, ktoré budú dopravené k novému zariadeniu glykolovým výparníkom.

DEMONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV CHLADU

CHLADIARENSKÁ A MRAZIARENSKÁ TECHNIKA		MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o.	PROJEKČIA	Dátum	október 2023
www.mraztech.sk		082 13 7214 143	DODÁVKA	Formát	ISO A1
Zodp.projektant		Ing. Lubomír MANIK	PORADENSTVO	Stupeň	DSP
Kresil		Ing. Lubomír MANIK	SERVIS	Profesia	CHLADENIE
Prev. súbor		PS.01 - TECHNOLOGICKE CHLADENIE		Zákazkové číslo	
Investor		Domásko, s.r.o., Slavkovská č. 54, 060 01 Kežmarok		Mierka	M 1 :150
Názov stavby		ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VÝROBY SPOLOČNOSTI DOMASKO s.r.o. V KEŽMARKU		Číslo výkresu	
Názov výkresu		CHLADENIE - PÔDORYS 2.NP - DEMONTÁŽE			KK-07-246/PD/2023