| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | Schodisko | 11,3 m² | výška |
| 102 | Chodba | 3,3 m² | 2,5 |
| 103 | Chodba | 58,9 m² | 3,5 |
| 104 | Výroba šup. ?adu | 34,4 m² | 3,5 |
| 105 | Rozmrazovňa | 93,0 m² | 3,4 |
| 106 | Miestnosť s varnými vaňami | 69,0 m² | 3,4 |
| 107 | Separácia | 72,1 m² | 3,4 |
| 108 | Technická chodba | 51,3 m² | 4,1 |
| 109 | Chladiareň č. 4 | 75,3 m² | 3,9 |
| 110 | Sklad | 3,6 m² | 2,5 |
| 111 | Chodba | 33,6 m² | 3,5 |
| 112 | Chladiareň č. 9 | 14,9 m² | 3,0 |
| 113 | Výrobná hala výrobkov | 231,3 m² | 3,9 |
| 114 | Sklad | 2,5 m² | 2,5 |
| 115 | Udiareň | 88,2 m² | 3,0 |
| 116 | Manipulačný priestor | 15,8 m² | 5,4 |
| 117 | Baliareň výrobkov | 97,1 m² | 3,5 |
| 118 | Chladiareň č.5 | 41,6 m² | 3,5 |
| 119 | Expedičná chladiareň výrobkov | 5,8 m² | 3,3 |
| 120 | Chodba | 8,0 m² | 3,0 |
| 121 | Chodba | 67,2 m² | 3,0 |
| 122 | Elektrorozvodňa | 25,5 m² | 3,0 |
| 123 | Chodba | 9,6 m² | 3,0 |
| 124 | Chodba | 26,4 m² | 3,0 |
| 125 | Chodba | 10,4 m² | 3,0 |
| 126 | Chladiareň pre výrobu výrobkov | 82,7 m² | 2,5 |
| 127 | Predsieň | 4,9 m² | 2,5 |
| 128 | Oddychová miestnosť | 15,7 m² | 3,0 |
| 129 | WC | 8,8 m² | 2,5 |
| 130 | WC | 9,3 m² | 2,5 |
| 131 | Kancelária | 17,0 m² | 2,5 |
| 132 | Sklad | 17,0 m² | 2,5 |
| 133 | Varné kotle | 30,2 m² | 3,0 |
| 134 | Sklad surovín pre výrobu | 53,4 m² | 3,6 |
| 135 | Sklad | 19,3 m² | 3,0 |
| 136 | Elektrorozvodňa | 18,3 m² | 3,0 |
| 137 | Manipulačná chodba | 21,9 m² | 3,5 |
| 138 | Chladiareň č. 3 | 37,5 m² | 3,5 |
| 139 | Sklad obalov – kartonáreň | 124,0 m² | 6,9 |
| 140 | Sklad | 18,4 m² | 6,9 |
| 141 | Sklad | 9,0 m² | 6,9 |
| 142 | Miestnosť údržby výroba | 19,2 m² | 3,0 |
| 143 | Rozrábka a balenie hydiny | 370,4 m² | 4,0 |
| 144 | Chodba | 93,8 m² | 3,2 |
| 145 | Chladiareň pre expedíciu | 189,6 m² | 3,9 |
| 146 | Kancelária majstra výroby | 23,0 m² | 2,5 |
| 147 | Elektrorozvodňa | 29,1 m² | 2,5 |
| 148 | Elektrorozvodňa | 9,2 m² | 2,5 |
| 149 | Rozvádzač pary | 5,4 m² | 3,0 |
| 150 | Miestnosť na balenie | 43,3 m² | 3,2 |
| 151 | Dielňa | 21,4 m² | 3,2 |
| 152 | Predsieň | 12,0 m² | 3,2 |
| 153 | WC | 33,9 m² | 3,2 |
| 154 | Oddychová miestnosť | 22,2 m² | 3,2 |
| 155 | Miestnosť chladiacich vaní | 132,8 m² | 3,3 |
| 156 | Rozrábka hydiny | 333,2 m² | 3,8 |
| 157 | Technické rozvody | 6,5 m² | 3,8 |
| 158 | Technická chodba | 14,9 m² | 5,5 |
| 159 | Ovládanie kal. linky | 6,6 m² | 3,8 |
| 160 | Príjmová chladiareň | 290,1 m² | 3,9 |
| 161 | Miestnosť s umývacou linkou | 127,7 m² | 3,9 |
| 162 | Chodba pre expedíciu | 82,1 m² | 2,8 |
| 163 | Sklad čistých prepraviek | 496,9 m² | 5,0 |
| 164 | Strojovňa kompresora | 42,2 m² | 5,0 |

Plechový žlab FeZn 400x100

Plechový žlab FeZn 300x100

Plechový žlab FeZn 125x100

SCHÉMA PRIPOJENIA VÝPARNÍKA

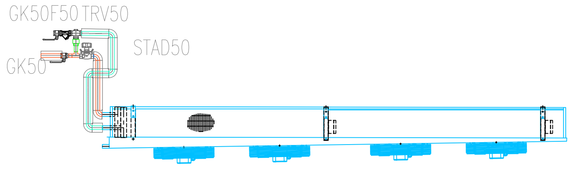


STAD VYVAŽOVACÍ A MERACÍ VENTIL UZATVÁRACÍ ZÁVITOVÝ PN20 S VYPÚŠŤANÍM TA
GK GULOVÝ KOHÚT PN16

OV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PN6
TRV TROJCESTNÝ VENTIL SO SERVOPOHONOM PN16
TROJCESTNÝ VENTIL ESBE VRG 231
SERVOPOHONOM ESBE ARA 661 220V




| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Dátum | 11/2023 |
| | | Formát | ISO A1 |
| Zodp.projektant | Ing. Ján JAKUBOVIE | Vypracoval Ing. Ján JAKUBOVIE | Stupeň DUR |
| Kreslil | Ing. Ján JAKUBOVIE | | Profesia ELEKTRO-CHLADENIE |
| Prev. súbor | PS.01 - TECHNOLOGICKÉ CHLADENIE | | Zákazkové číslo |
| Investor | | | Mierka M 1 :150 |
| Názov stavby | Zníženie energetickej náročnosti výroby spoločnosti Domäsko s.r.o. v Kežmarku – časť chladenie | | Číslo výkresu |
| Názov výkresu | Káblové žlaby pre elektrorozvody chladenia a mrazenia PODORYS 2.NP | | KK-03-ELCH/PD/2023 |