

LEGENDA POTRUBIA

- POTRUBIE ÚK PRÍVODNÉ NAVRHOVANÉ 45°C
- POTRUBIE ÚK VRÁTNÉ NAVRHOVANÉ 35°C
- POTRUBIE TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY
- POTRUBIE STUDENEJ VODY NAVRHOVANÉ
- EXISTUJÚCE POTRUBIE


LEGENDA ARMATÚR

- Č ČERPADLO
- UV UZATVÁRACÍ VENTIL
- SK SPÁTNÝ KLAPKA
- F FILTER
- PV POISŤNÝ VENTIL
- UVM UZATVÁRACÍ VENTIL S EL. POHONOM
- RV VYVAŽOVACÍ VENTIL
- BU BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER

- MT MERAČ TEPLA
- TLAKOMER
- TEPLOMER
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VK VYPŮŠŤACÍ VENTIL
- GK GULOVÝ KOHÚT
- PM PRIETOKOMER

LEGENDA ZARIADENÍ:

- 1a VÝMENNÍK TEPLA 50 kW (dodávka technológie)
- 1b VÝMENNÍK TEPLA 14 kW (dodávka technológie)
- 2 EXPANZNÁ NÁDOBA PRE výmenník tepla 12 litrov/4bary
- 3 Zásobníkový ohrievač TUV 1000 litrov, 9m2 Reflex Storatherm
- 4 OBEHOVÉ ČERPADLO TYP: MAGNA3 25-80 F VÝROBCA: GRUDFOS
- 5 OBEHOVÉ ČERPADLO TYP: MAGNA3 32-80 F VÝROBCA: GRUDFOS
- 6 EXPANZNÁ NÁDOBA PRE OHRIEVAČ TUV 33 litrov/10bor
- 7 ČERPADLO NA ZVYŠOVANIE TLAKU TYP: CM 5-3 VÝROBCA: GRUNDFOS

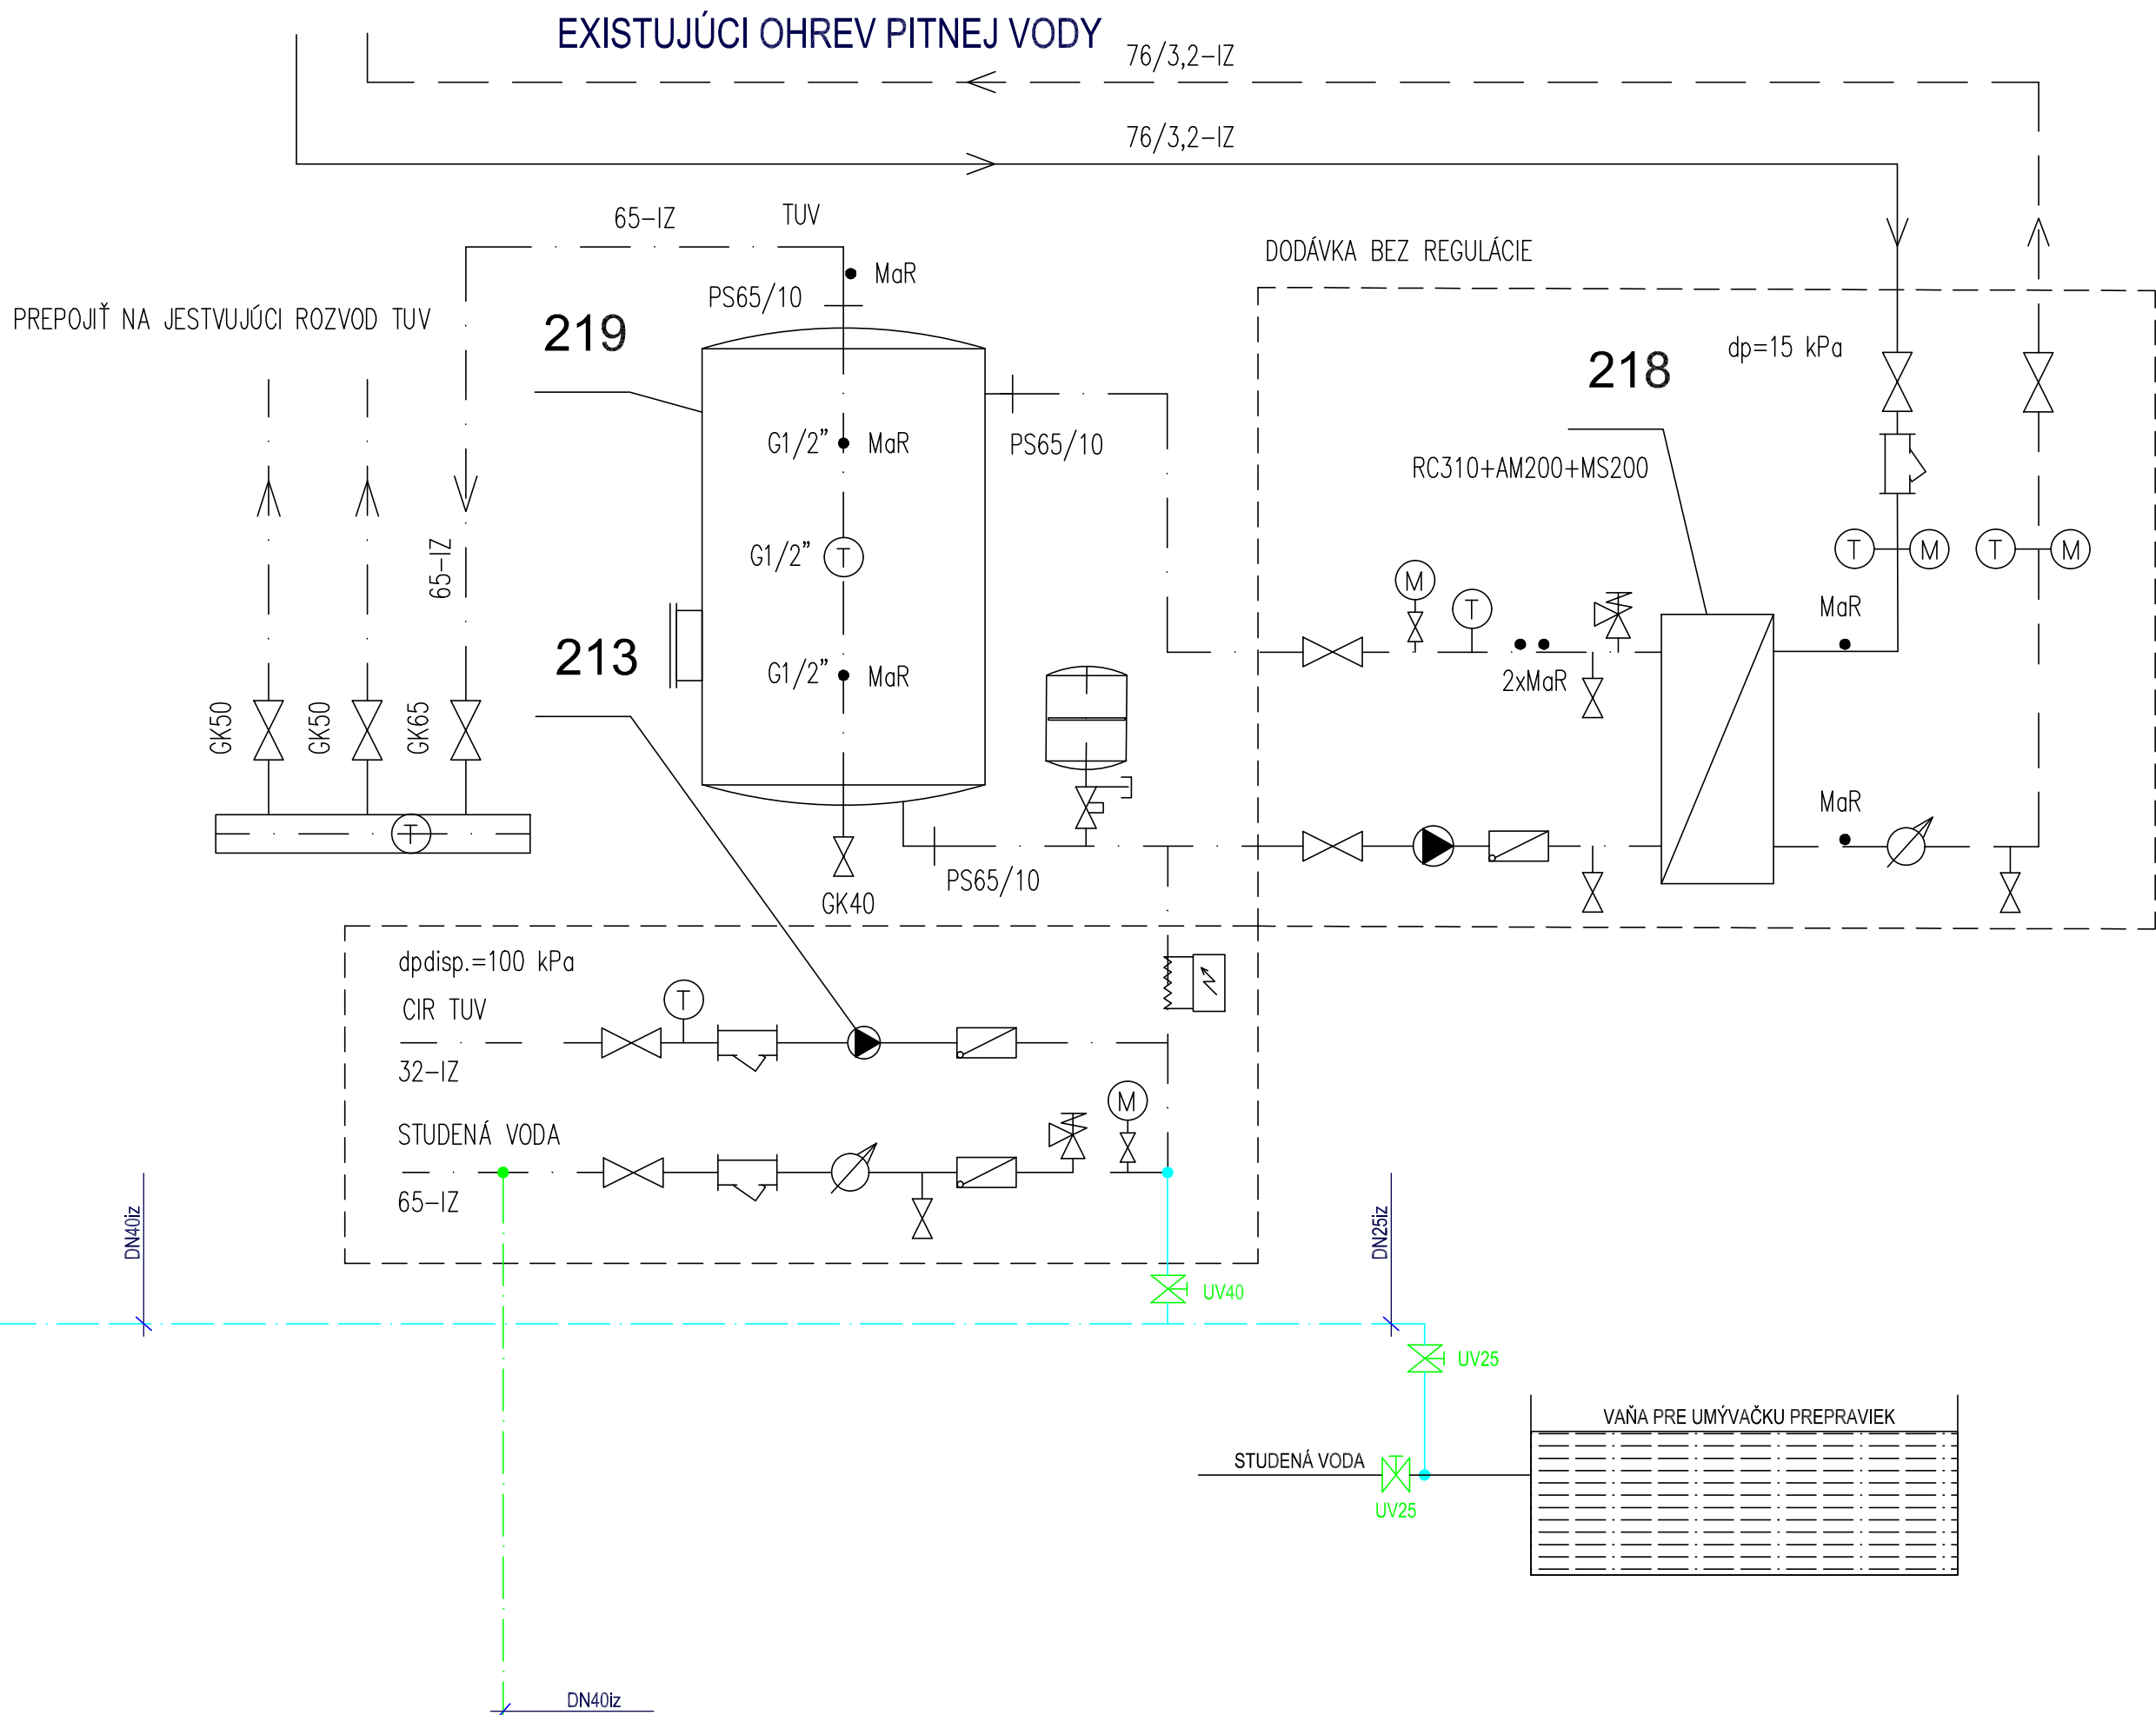

			Dátum	október 2023	
Zodp.projektant	Ing. LUBOMÍR MANIK	Vypracoval	Ing. BRANISLAV BADIČ	Formát	ISO A2
Kreslil	Ing. BRANISLAV BADIČ			Stupeň	DSP
Prev. súbor	PS.02 - VYUŽITIE ODPADOVÉHO TEPLA			Profesia	VYKUROVANIE
Investor	Domásko, s.r.o., Slavkovská č. 54, 060 01 Kežmarok			Zákazkové číslo	
Názov stavby	REKONŠTRUKCIA VÝROBY CHLADU V OBJEKTE DOMÁSKO			Mierka	M 1 : 50
Názov výkresu	VYUŽITIE ODPADOVÉHO TEPLA SCHEMA ZAPOJENIA			Číslo výkresu	1