


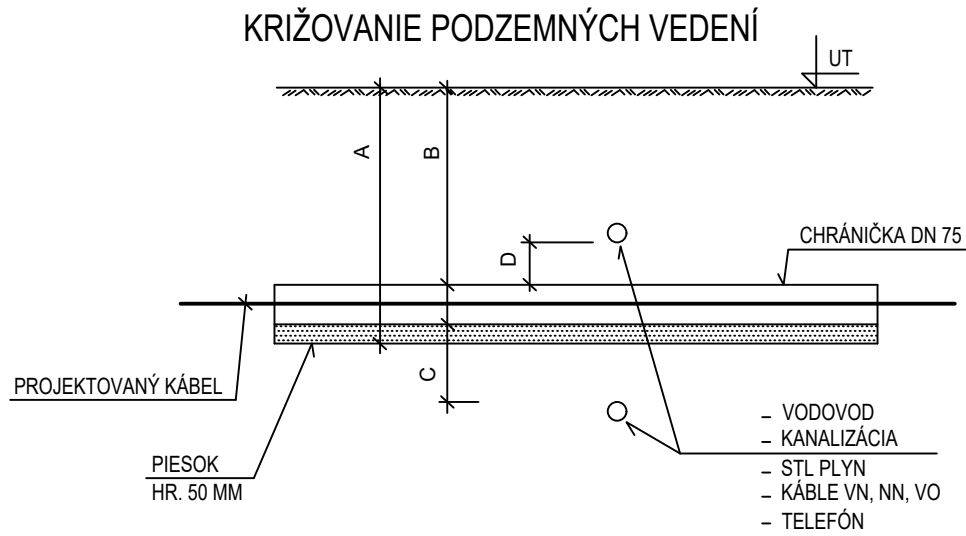

VZOROVÉ HLĚBKY PRI VÝKOPOCH V MIESTE KRÍŽOVANIA  
SPEVNENÝCH PLÔCH A PODZEMNÝCH VEDENÍ




| č. KRÍŽ. | ZNAČKA       | A    | B         | C       | D       |
|----------|--------------|------|-----------|---------|---------|
| 1        | CESTA        | 1150 | min. 1000 |         |         |
| 2        | VODOVOD      | 850  | min. 700  | min.200 |         |
| 3        | KANALIZÁCIA  | 850  | min. 700  | min.300 |         |
| 4        | TELEFÓN      | 850  | min. 700  |         | min.100 |
| 5        | KÁBLE VO, NN | 700  | min. 550  | min.50  |         |
| 6        | KÁBLE VN     | 850  | min. 700  | min.200 |         |
| 7        | STL PLYNOVOD | 850  | min. 700  | min.100 |         |
| 8        |              |      |           |         |         |

PREDPOKLADANÉ KRYTIE JESTVUJÚCICH  
PODZEMNÝCH VEDENÍ

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| - KÁBLE NN, VO     | - 700 až 800 mm |
| - KÁBLE SLABOPRÚDU | - 400 až 600 mm |
| - KÁBLE VN - 22kV  | - 1000 mm       |
| - VODOVOD          | - 1400 mm       |
| - KANALIZÁCIA      | - min. 1300 mm  |

### POZNÁMKY :

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ TREBA PRIZVAŤ ORGANIZÁCIE SPRÁVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA NA ICH VYTÝČENIE !
- VÝKOPOVÉ PRÁČE PRI KRÍŽOVANÍ JE POTREBNÉ ROBIŤ LEN RUČNE !
- PRI KRÍŽOVANÍ INÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, KÁBEL ULOŽIŤ DO CHRÁNIČKY S PRESAHO M 1 m NA OBE STRANY KRÍŽOVANÉHO VEDENIA.
- ULOŽENIE MUSÍ BYŤ UROBENÉ PODĽA STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a TPP 906 01.
- KONKRÉTNE HLĚBKY PRI KRÍŽOVANÍ JESTVUJÚCICH VEDENÍ UPRAVIŤ NA ZÁKLADE SKUTOČNÉHO KRYTIA PODZEMNÝCH VEDENÍ ZISTENÝCH PRI ICH VYTÝČENÍ, ALEBO ODKOPANÍ.
- ZÁSYP VÝKOPOV POD NOVÝM CHODNÍKMI RIEŠIŤ NASLEDOVNE:  
KÁBLE A CHRÁNIČKY ULOŽIŤ DO PIESKOVÉHO LÔŽKA PODĽA VZOROVÝCH REZOV.  
NAD PIESKOVÝM LÔŽKOM ZBYTOK VÝKOPU ZASYPÄŤ ŠTRKOPIESKOM, KTORÝ ZHUTŇOVAŤ PO VRSTVÁCH HRÚBKÝ MAX. 250 mm.

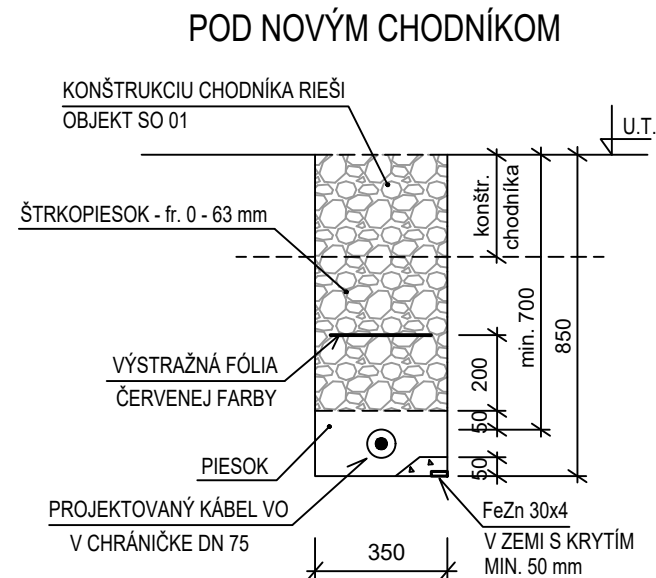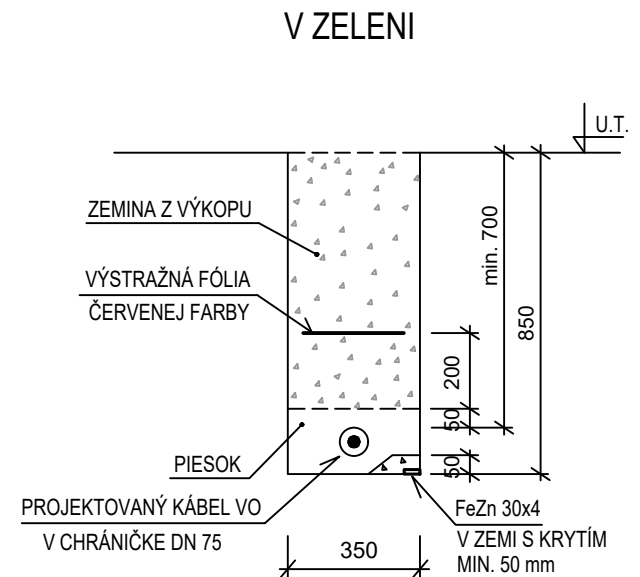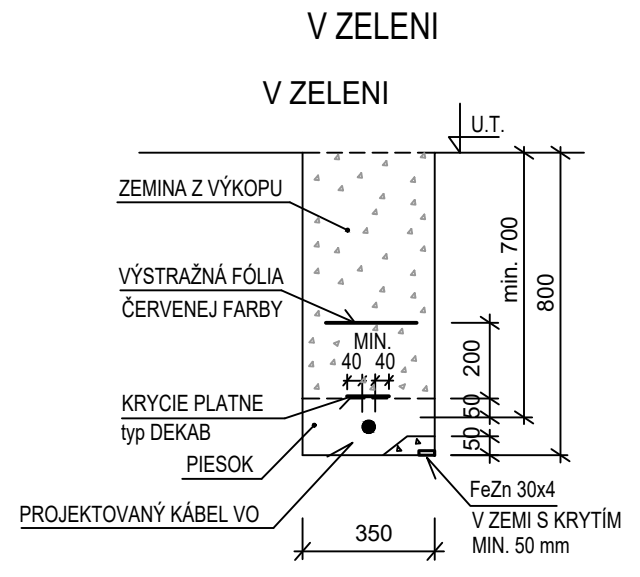

|                                                                                                                                                     |                       |                |                                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| VEDÚCI ÚLOHY                                                                                                                                        | ZODP.PROJEKTANT:      | VYPRACOVAL:    | <b>ELPRON</b><br>Ing. Miroslav Slančík<br>tel.: 0907 739 251 |                     |
| ING. KAROL SLIVKANIČ                                                                                                                                | ING. MIROSLAV SLANČÍK | LÍVIA GRMANOVÁ |                                                              |                     |
|                                                                                                                                                     |                       |                |                                                              |                     |
| OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TOPOLČANY                                                                                                                       |                       |                | STUPEŇ                                                       | PSP                 |
| STAVBA:<br><b>CHODNÍK PRI OC LIDL, TOPOLČANY</b><br><br>MIESTO: TOPOLČANY parc. č. 5127/6, 5127/7, 5220, 5258/1<br>OBJEKT: SO 02 VEREJNÉ OSVETLENIE |                       |                | DÁTUM                                                        | 08 / 2018           |
|                                                                                                                                                     |                       |                | MIERKA                                                       | -                   |
|                                                                                                                                                     |                       |                | FORMÁT                                                       | 1 A4                |
|                                                                                                                                                     |                       |                | ČASŤ PD                                                      |                     |
|                                                                                                                                                     |                       |                |                                                              |                     |
| OBSAH VÝKRESU: VZOROVÉ REZY ULOŽENIA KÁBLOV                                                                                                         |                       |                | PROFESIA: VONK. ELEKTRO                                      | Č.VÝKRESU: <b>3</b> |