



kotviaci plech 1

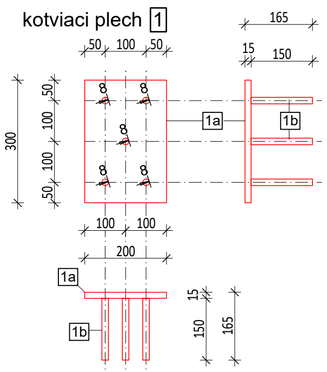

kotviaci plech 2

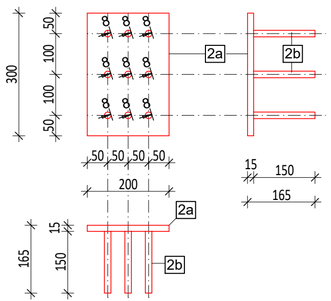

BETONÁRSKA OCEL: 10216 (E), B 500 A, B 500 B (10505 R)
KRYTIE VÝSTUŽE MIN. 50 MM
STYKOVANIE VÝSTUŽNÝCH SIETI MIN. 500 MM

VYSTUŽENÝ BETÓN - VODOSTAVEBNÝ:
BETÓN PODLA STN EN 206-1 : C25/30 - XC2, XF4, XA2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax.16 - S3
- MAX. PRIESAK 50 mm PODLA STN 12 390-8

ZHUTNENÝ NÁSYP ZO ŠTRKODRVY
MUSÍ SPĽŇAŤ PARAMETRE: Edef,2 = MIN 100 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

+0,300 - POJAZDNÁ ROVINA VÁHY

- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuríček
VYPRACOVAL	Bottka Sylvia, Ing. Juraj Ďuríček
INVESTOR	Villem & Forró,s.r.o.
MIESTO STAVBY	Patince časť Potkanovo

Sklad bio strukovín a maku
- prestavba -

PRENOSNÁ CESTNÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA
NADÚROVŇOVÁ TYP SP6018/VT200

GYGY-PROJEKT s.r.o.
946 38 Radvaň nad Dunajom 393.
tel. 0908 736 797

FORMÁT	3xA4
DÁTUM	5/2022
MIERKA	1 : 50
ČÍSLO VÝKRESU	A10

Ing. Juraj ĎURÍČEK
autorizovaný stavebný inžinier
Konštrukcie pozemných stavieb
4908 * 11