NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3+PE+N, ∿50Hz,400/230V, SIEŤ: TN-S
1+PE+N, ∿50Hz, 230V, SIEŤ: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

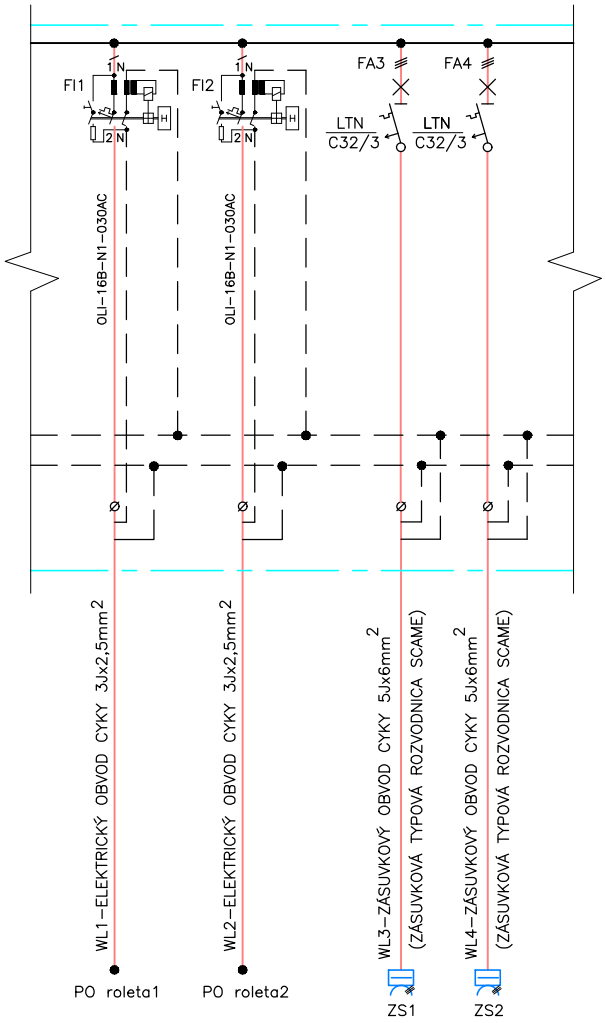

POZNÁMKY:

INŠTALOVANÝ PRÍKON Pi=5,0kW
SÚČASNOSŤ S= 0,5
SÚČASNÝ PRÍKON Ps=2,5kW

- SKRATOVÁ ODOLNOSŤ /VYPÍNACIA SCHOPNOSŤ/ ISTIČOV TYPU LTN – 10,0kA
- ROZMERY (VEĽKOSŤ) SKRINE JE MOŽNÉ ZMENIŤ PODĽA VNÚTORNEJ VÝPLNE

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK

PETER JANEK
HLAVNÁ 170 PODTUREŇ
PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS
044/5222863 0905/552499
peterjanek@centrum.sk

MIESTO : Vinica, parc.č.2011/2, 2011/1, ul.Cesta slobody 771/53 99128 Vinica

INVESTOR : EQUUS a.s., Hviezdna 38 821 06 Bratislava

STAVBA :

Stavebné úpravy haly

PROFESIA : ELEKTROINŠTALÁCIA

OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA DOZBROJENIA ROZVÁDZAČA HR

FORMÁT : 1 x A4
DÁTUM : 03/2022
STUPEŇ: DSP
ZÁKAZKA Č. : 34/03/2022
MERÍTKO :
Č. VÝKRESU: E1.02