



ULOŽENIE NN KÁBLOV

VO VOĽNOM TERÉNE

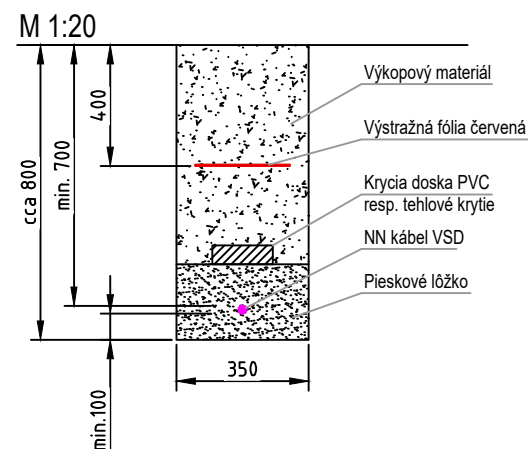

POD SPEVNENOU PLOCHOU

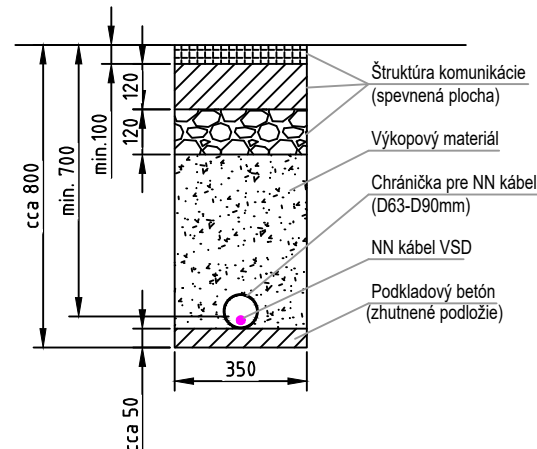

MINIMÁLNE SÚBEHOVÉ-VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH IS:

Kábel 1kV od	- NN kábel do 1kV (iný)	0,05m
	- VN kábel 22kV	0,2m
	- oznamovací kábel	0,3m (nechránený) / 0,1m (v chráničke)
	- plynovod do 0,005MPa	0,4m
	- plynovod do 0,3MPa	0,6m
	- vodovod	0,4m
	- teplovod	0,3m
	- kábelovod	0,1m
	- kanál (stoka)	0,5m
	- objekt	min. 1m

MINIMÁLNE ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH IS:

Kábel 1kV od	- NN kábel do 1kV (iný)	0,05m (doporučuje sa káble uložiť do chráničky pri znížení vzdialenosti)
	- VN kábel 22kV	0,2m (doporučuje sa káble uložiť do chráničky pri znížení vzdialenosti)
	- oznamovací kábel	0,3m (kábel nechránený) / 0,1m (kábel v chráničke)
	- plynovod do 0,005MPa	0,1m (kábel NN v chráničke s presahom min. 1m na každú stranu)
	- plynovod do 0,3MPa	0,1m (kábel NN v chráničke s presahom min. 1m na každú stranu)
	- vodovod	0,4m (kábel nechránený) / 0,2m (kábel v chráničke)
	- teplovod	0,3m (teplovod opatrený izoláciou s presahom min. 1m na každú stranu)
	- kábelovod	0,1m
	- kanál (stoka)	0,3m



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth	<i>Tóth</i>	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko	<i>Balko</i>	
Generálny projektant:	Združenie MET Košice		
Investor - stavebník:		Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	
		Zákazkové číslo:	2016
		Stupeň - účel:	DSP

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Peter Lapár	<i>Lapár</i>	 Žriedlová č. 1, 040 01 KOŠICE Riaditeľ: Ing. Ján Tóth
Navrhol - vypracoval:	Ing. Adam Gedeon Katis	<i>Gedeon Katis</i>	
Kontroloval:	Ing. Peter Lapár	<i>Lapár</i>	
Kraj:	Košický	Okres:	
Stavba:	KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa		Stupeň - účel: DSP Zákazkové číslo: 2015 Dátum: 09/2022 Počet A4: 2 Mierka: 1:20 Časť: E.17 Súprava:
UČS:	UČS 17 Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo) Objekt/súbor: SO 17-23-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy NN vedení		Príloha: 4
Názov prílohy:	Rezy uloženia káblov - preložky NN		