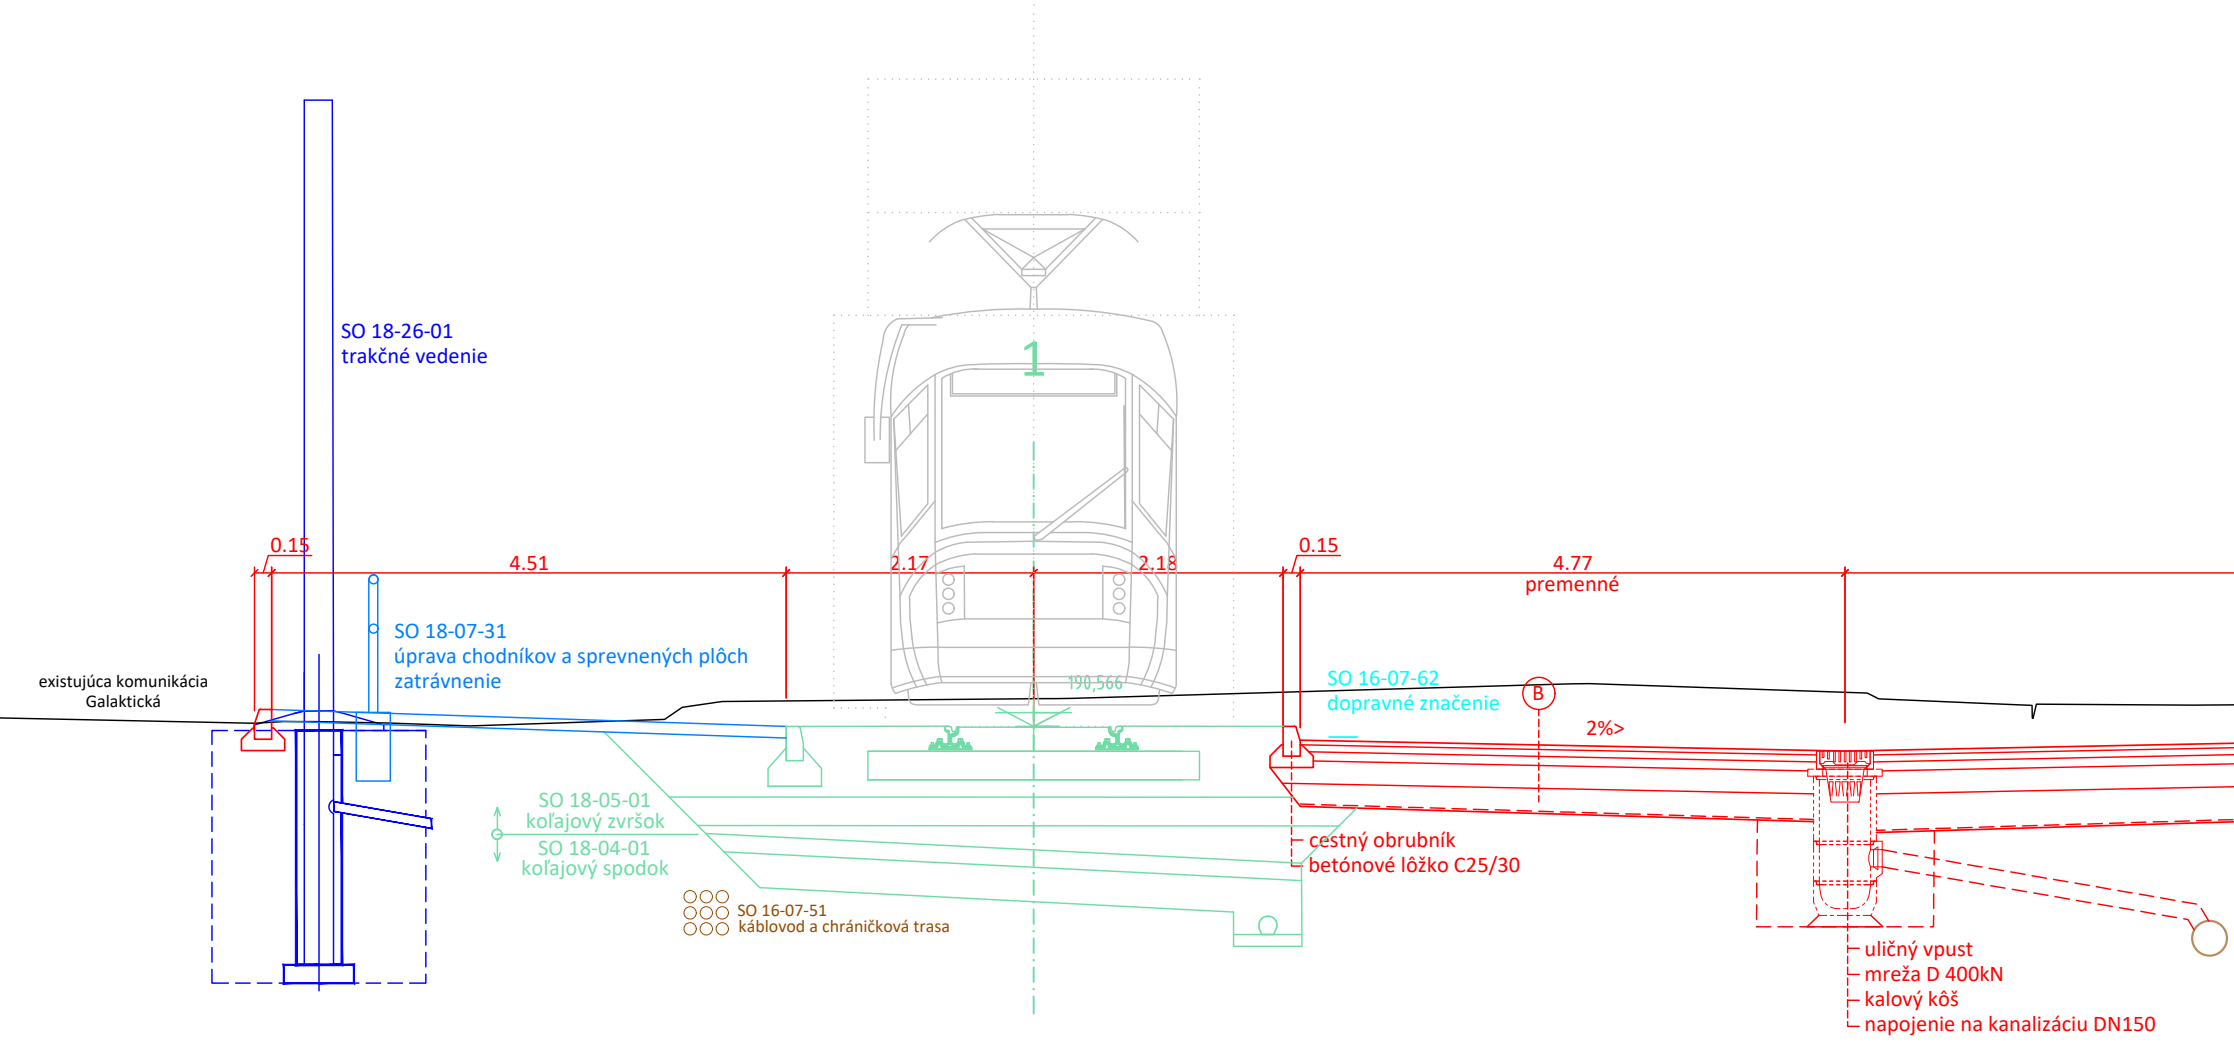
SO 18-26-01
trakčné vedenie
1
0.15
4.51
2.17
2.18
0.15
4.77
premenné
SO 18-07-31
úprava chodníkov a sprevnených plôch
zatrávnenie
existujúca komunikácia
Galaktická
190,566
SO 16-07-62
dopravné značenie
B
2%>
SO 18-05-01
koľajový zvršok
SO 18-04-01
koľajový spodok
SO 16-07-51
káblovod a chráničková trasa
cestný obrubník
betónové lôžko C25/30
uličný vpust
mreža D 400kN
kalový kôš
napojenie na kanalizáciu DN150

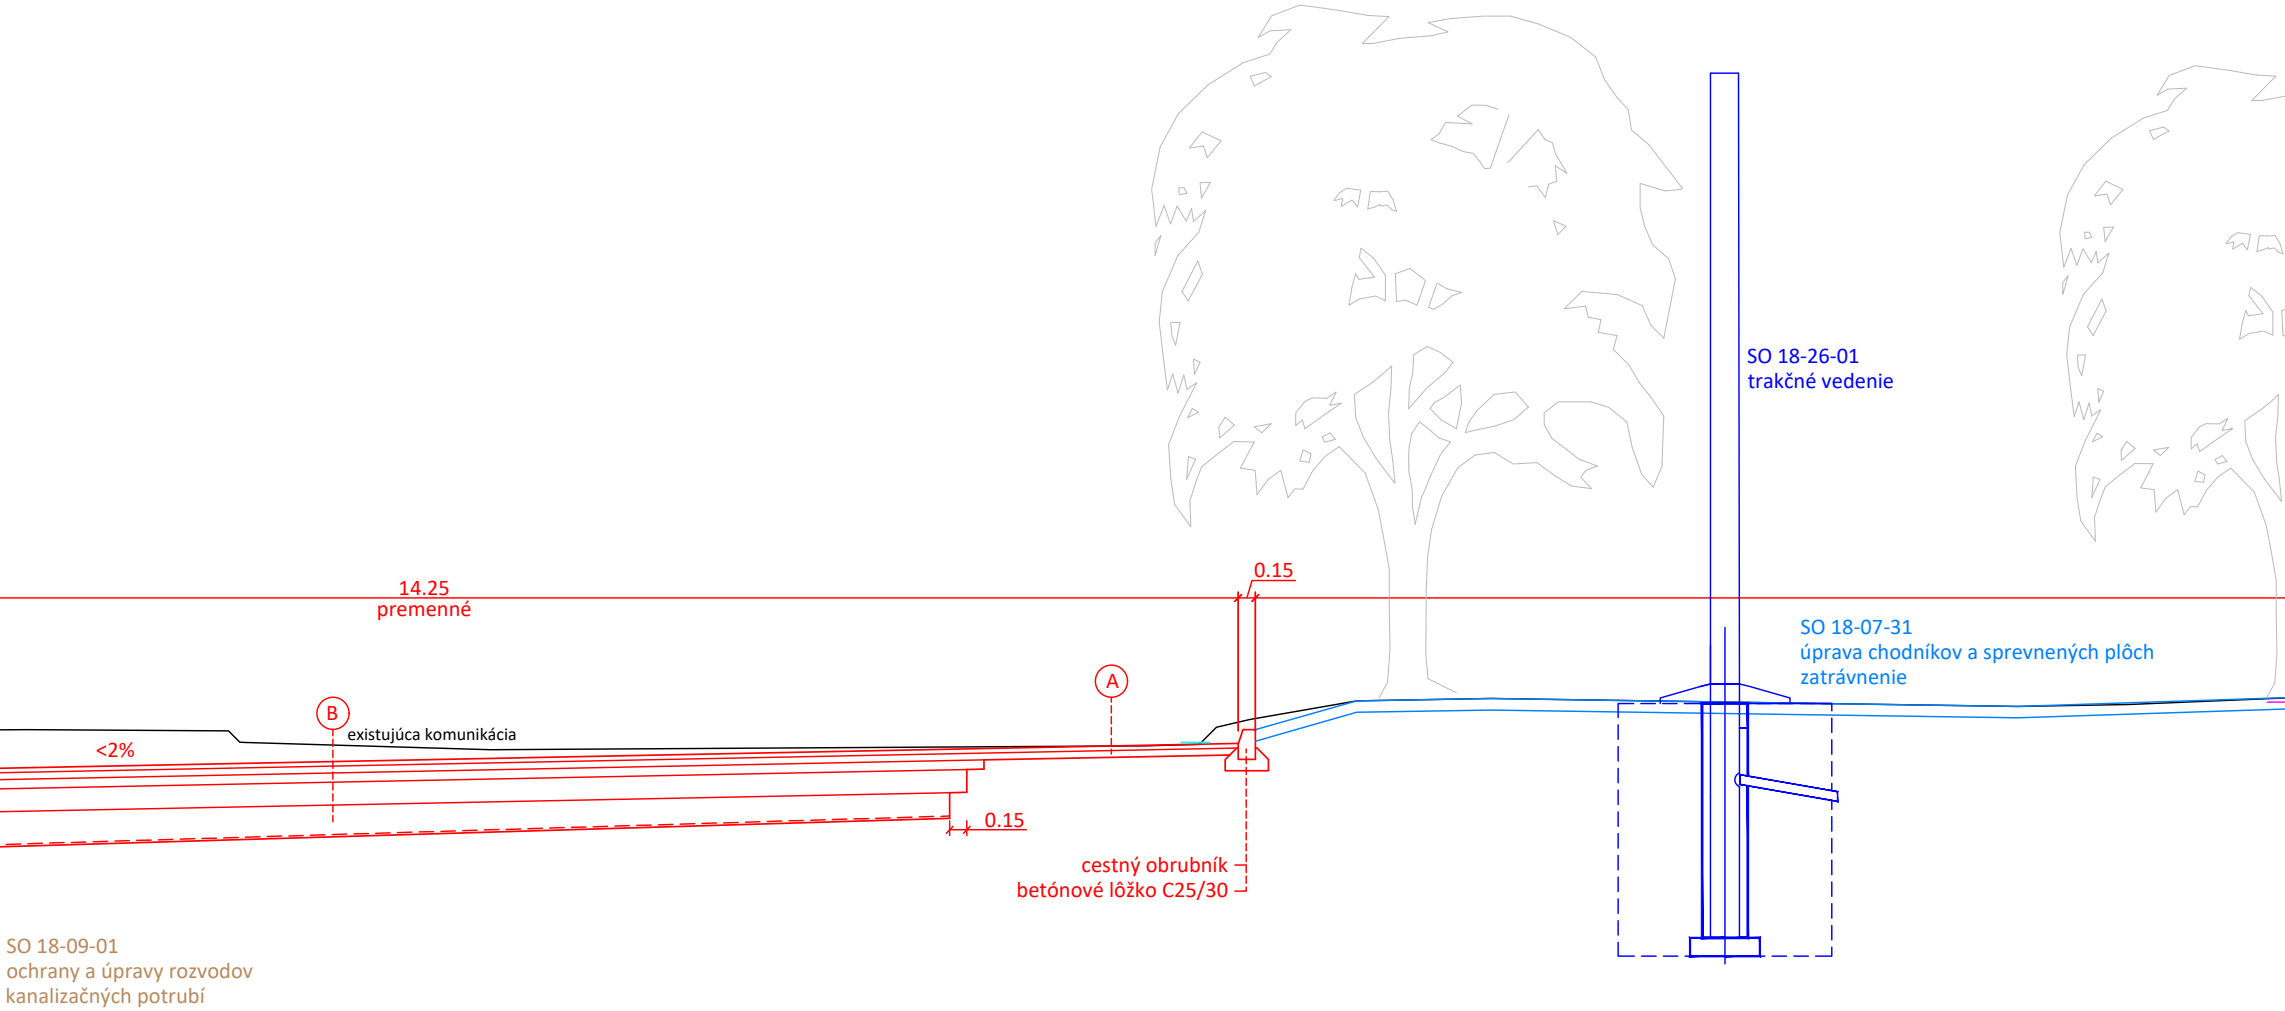
SO 18-26-01
trakčné vedenie
0.15
14.25
premenné
SO 18-07-31
úprava chodníkov a sprevnených plôch
zatrávnenie
A
B
existujúca komunikácia
<2%
0.15
cestný obrubník
betónové lôžko C25/30
SO 18-09-01
ochrany a úpravy rozvodov
kanalizačných potrubí

Ⓐ

asf. koberec mastix.	SMA 11 obrus PMB 45/80-75;	40 mm	STN EN 13108-1
spojovací postrek	PS; PMB	0,50 kg/m²	STN 73 6129:2009
asf. betón modifik.	AC 16 ložná PMB 45/80-75; I;	60 mm	STN EN 13108-1
spojovací postrek	PS; PMB	0,50 kg/m²	STN 73 6129:2009
SPOLU:		100 mm	

Porovnávacia rovina 185,000 m n.m. Bpv

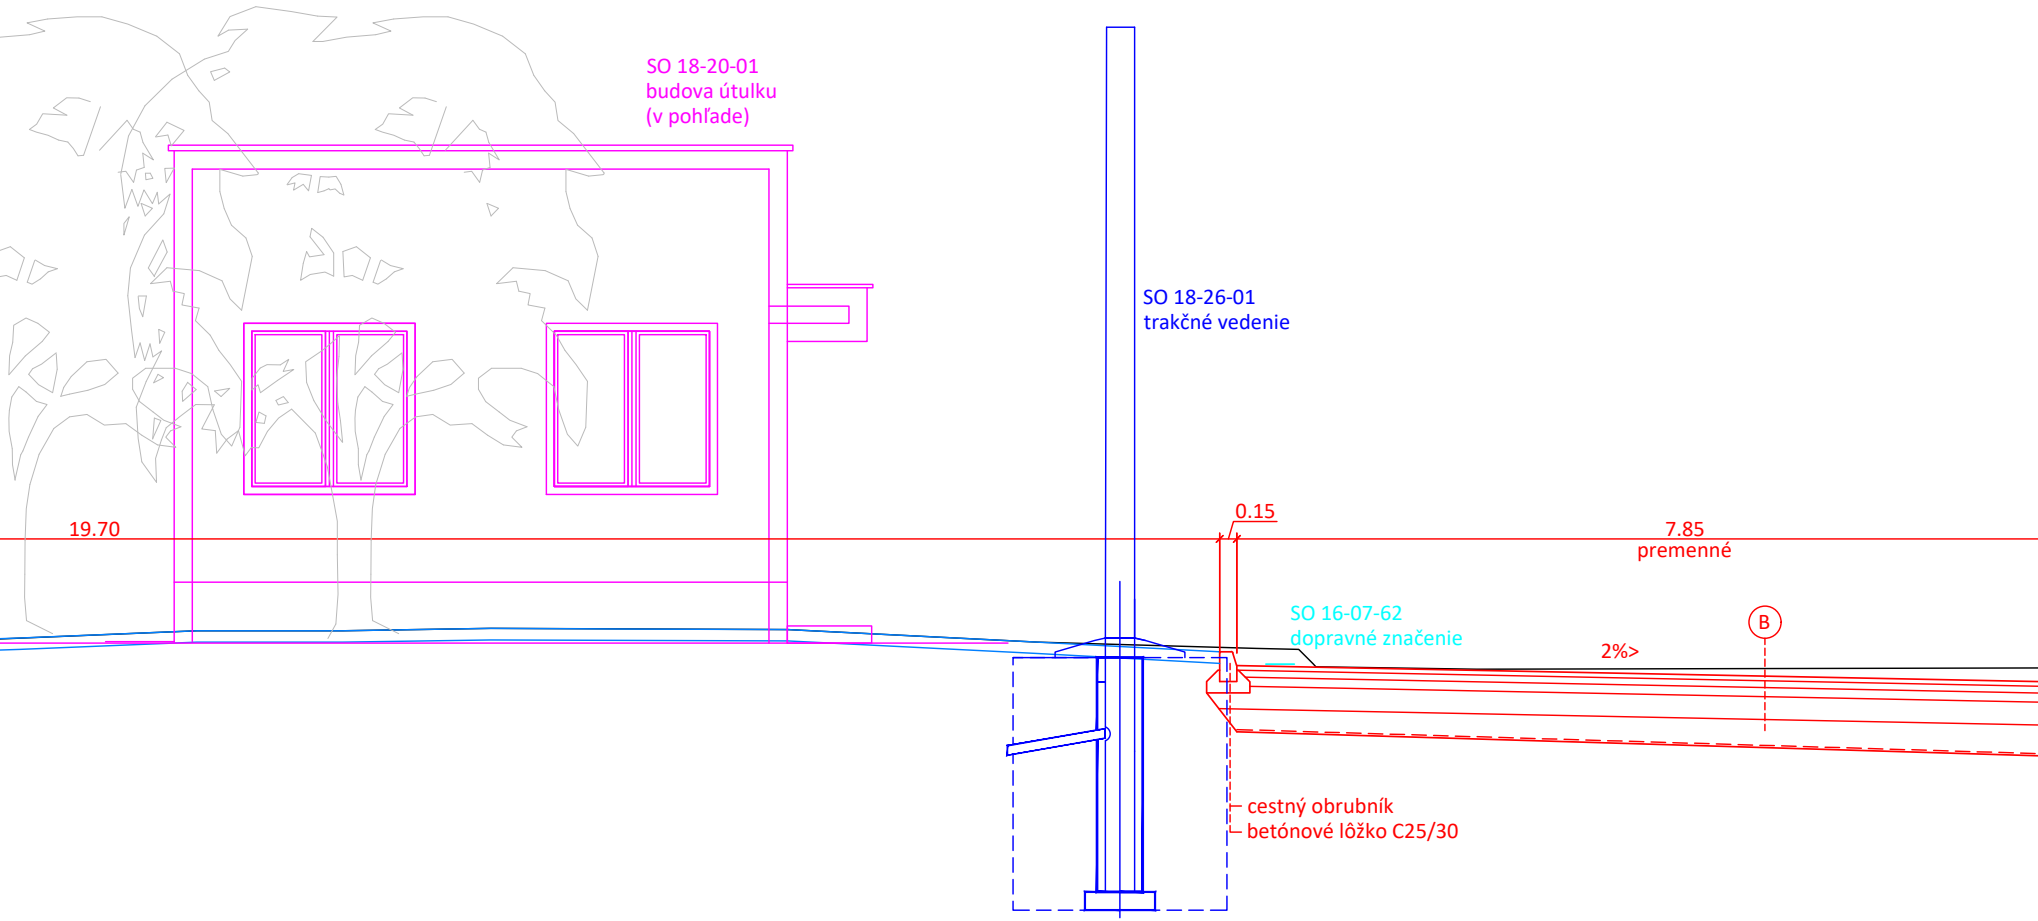
SO 18-20-01
budova útulku
(v pohľade)
SO 18-26-01
trakčné vedenie
0.15
19.70
7.85
premenné
SO 16-07-62
dopravné značenie
2%>
Ⓑ
cestný obrubník
betónové lôžko C25/30

Ⓑ

asf. koberec mastix.	SMA 11 obrus PMB 45/80-75;	40 mm	STN EN 13108-5
spojovací postrek	PS; PMB	0,50 kg/m²	STN 73 6129:2009
asf. betón modifik.	AC 16 ložná PMB 45/80-75; I;	60 mm	STN EN 13108-1
spojovací postrek	PS; PMB	0,50 kg/m²	STN 73 6129:2009
asfaltový betón	AC 22 podklad CA 35/50; I;	80 mm	STN EN 13108-1
spojovací postrek	PS; B	0,50 kg/m²	STN 73 6129:2009
cem. stmelená zmes	CBGM $C_{5/6}$	200 mm	STN EN 14227-1
štrkodrvina	UM ŠD; 0/63; G_C	200 mm	STN EN 13285
netkaná geotextília	oddeľovacia/filtračná funkcia		STN 73 3040
zhutnená zemná pláň	$E_{def,2} \ge 50$ MPa, $E_{def,2}/E_{def,1} \le 2{,}5$		
SPOLU:		580 mm	

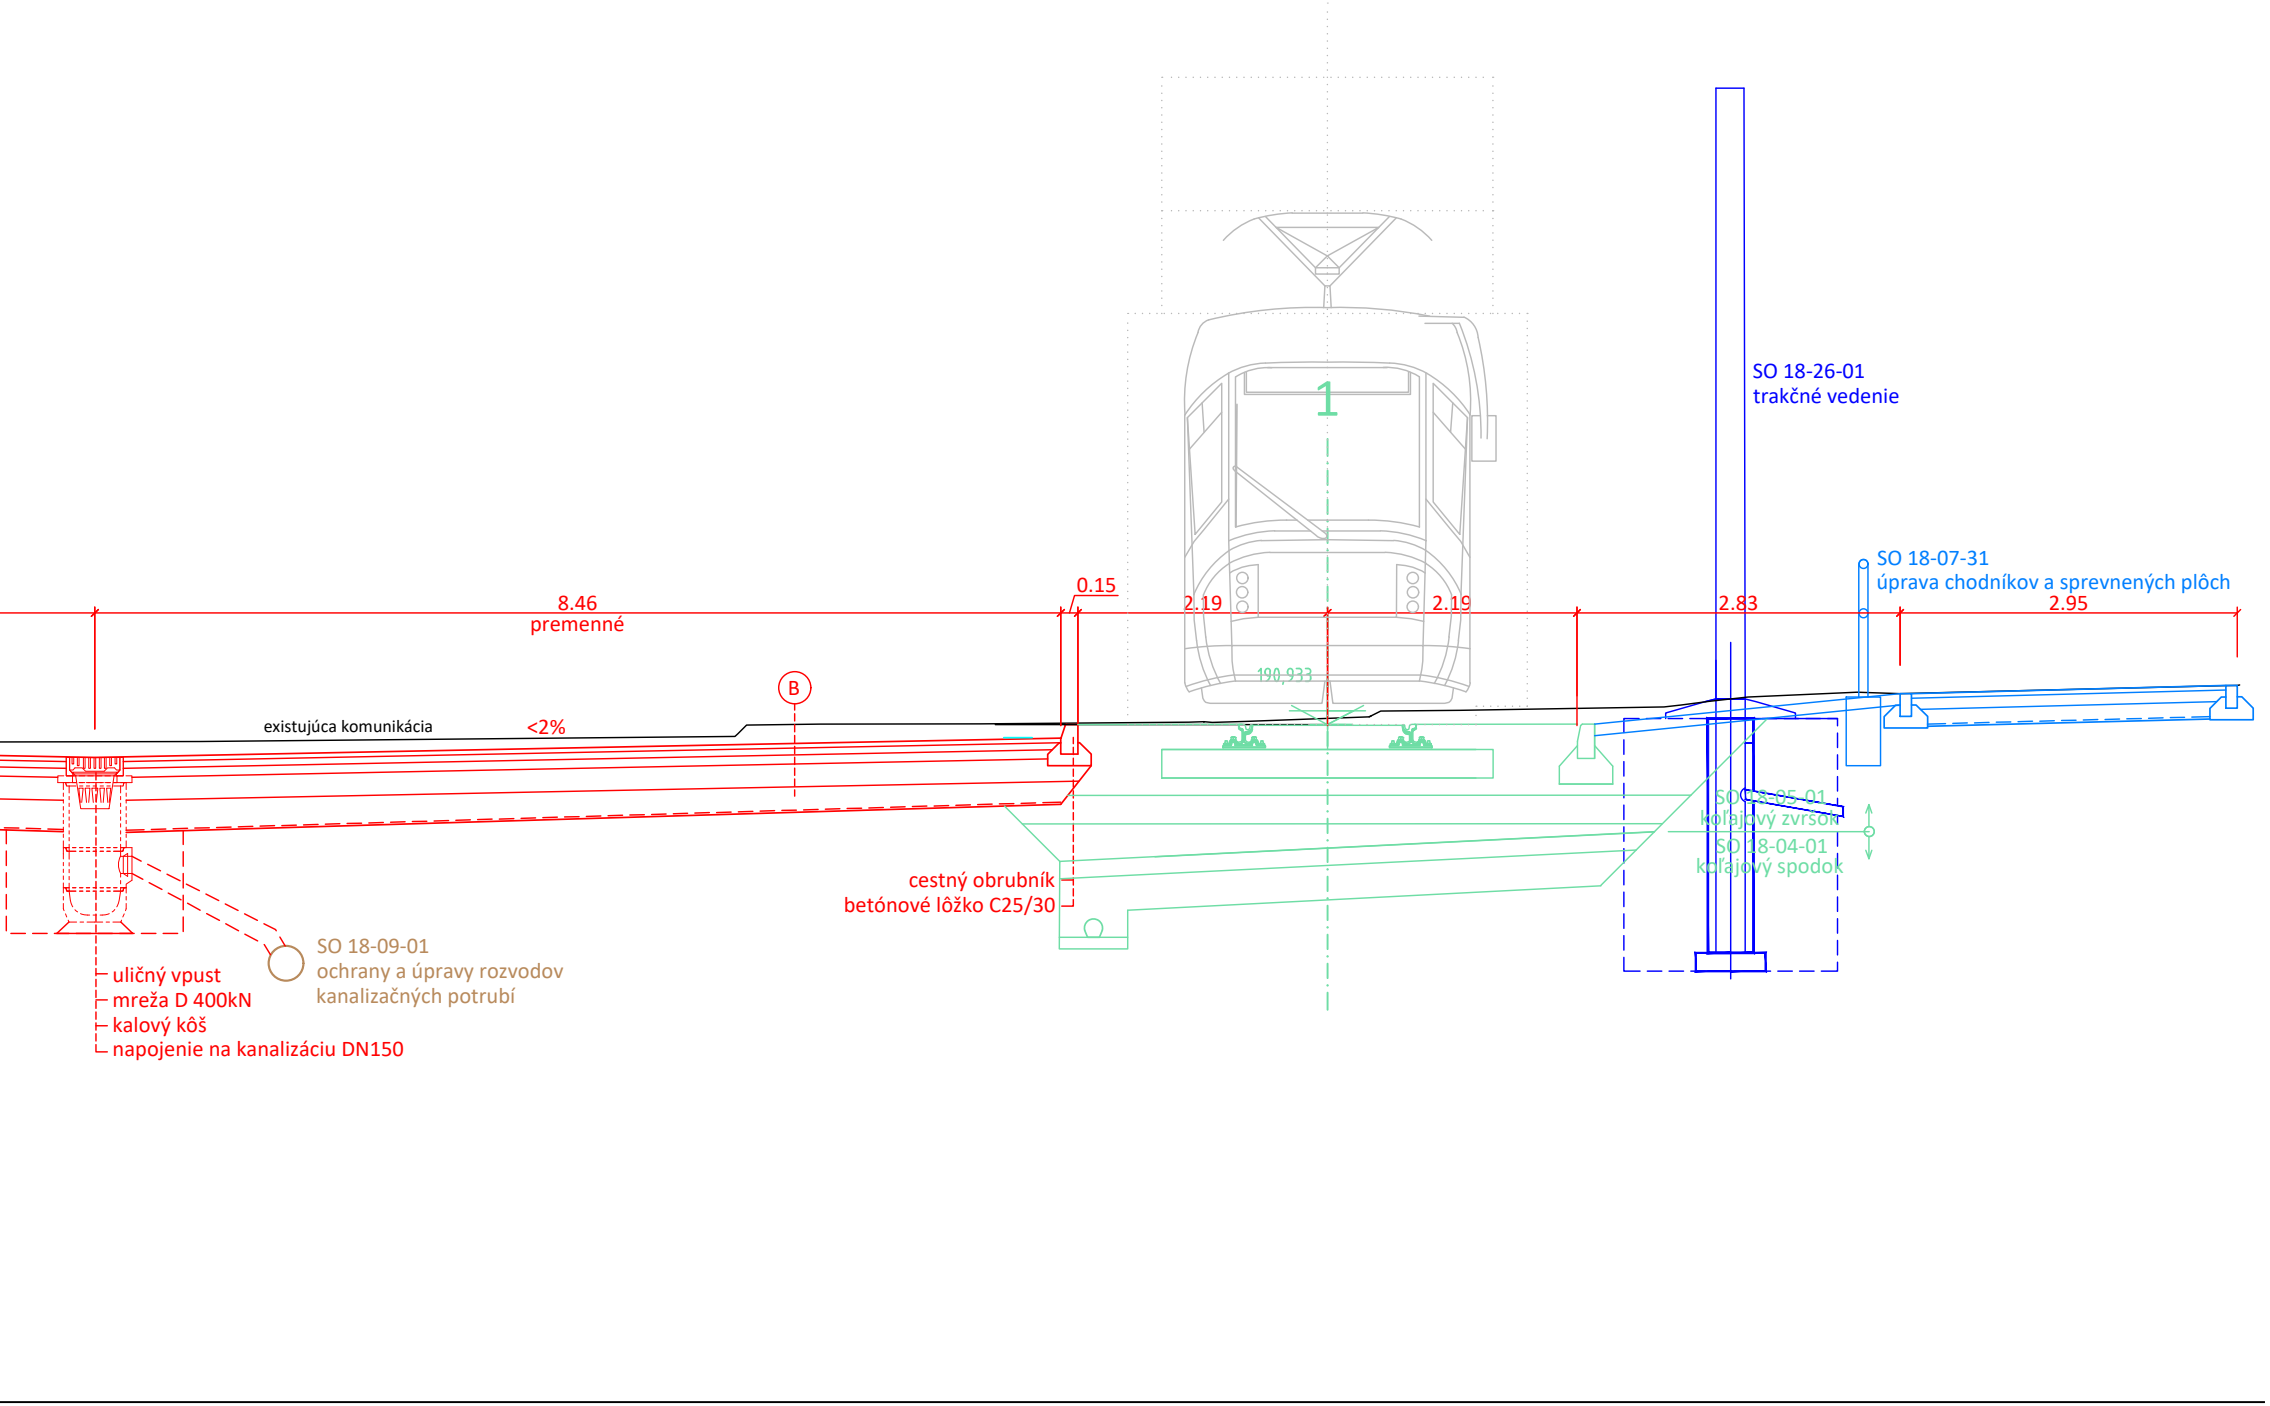
SO 18-26-01
trakčné vedenie
SO 18-07-31
úprava chodníkov a sprevnených plôch
0.15
8.46
premenné
2.19
2.19
2.83
2.95
1
190,933
B
existujúca komunikácia
<2%
SO 18-05-01
koľajový zvršok
SO 18-04-01
koľajový spodok
cestný obrubník
betónové lôžko C25/30
SO 18-09-01
ochrany a úpravy rozvodov
kanalizačných potrubí
uličný vpust
mreža D 400kN
kalový kôš
napojenie na kanalizáciu DN150

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DETAIL ULOŽENIA KANALIZAČNÝCH RÚR

Rúry PVC DN 150
Napojenie vpustov na kanalizáciu

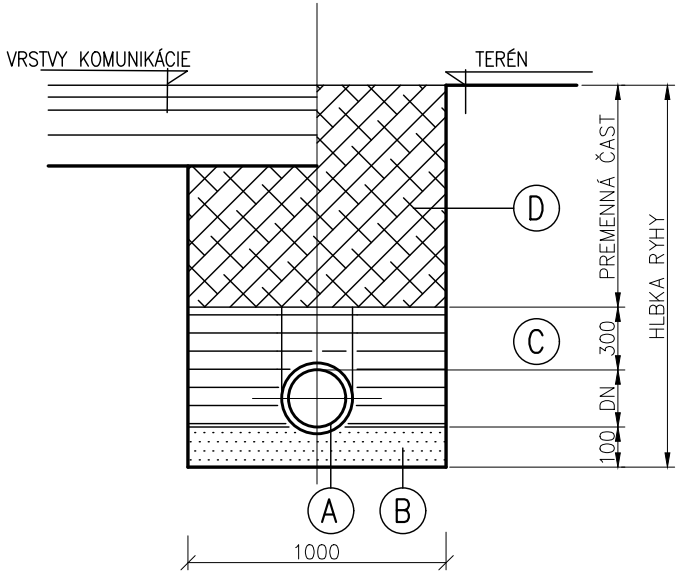
VRSTVY KOMUNIKÁCIE
TERÉN
D
C
A
B
PREMENNÁ ČASŤ
300
DN
100
HLBKA RYHY
1000

Ⓐ	Kanalizačná rúra DN 150-PVC
Ⓑ	Lôžko zo štrkodrviny 8-32 hr. 100 mm
Ⓒ	Obsyp potrubia zo štrkodrviny 8-32
Ⓓ	Zásyp ryhy - výkopovým materiálom - v zeleni - štrkodrvinou fr. 0/32 - pod komunikáciou a chodníkom

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK v realizácii JTSK

Manažér projektu:	Ing. Ján Tóth	Tóth	REMING CONSULT A.S. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Balko	Bal	
Generálny projektant:	Združenie MET Košice		DOPRAVOPROJEKT ® Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
Investor - stavebník:	KOŠICE Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	Zákazkové číslo: 2016 Stupeň - účel: DSP	

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Marek Balko	Bal	SUDOP KOŠICE a.s. Žriedlová 1, 040 01 Košice
Navrhol - vypracoval:	Ing. Marek Balko	Bal	
Kontroloval:	Ing. Marek Balko	Bal	
Kraj: Košický	Okres: Košice		

Stavba:
KE, Modernizácia električkových tratí MET
v meste Košice, 2. etapa

UČS:
UČS 18
Obratisko Važecká

Objekt/súbor:
SO 18-07-01
Obratisko Važecká, úpravy miestnych komunikácií

Názov prílohy:
Vzorový priečny rez - priestor obratiska

Stupeň - účel:	DSP
Zákazkové číslo:	2016
Dátum:	09/2022
Počet A4:	9
Mierka:	1:50
Časť: E.18	Súprava:
Príloha: 3.1	