


AXONOMETRICKÁ SCHÉMA

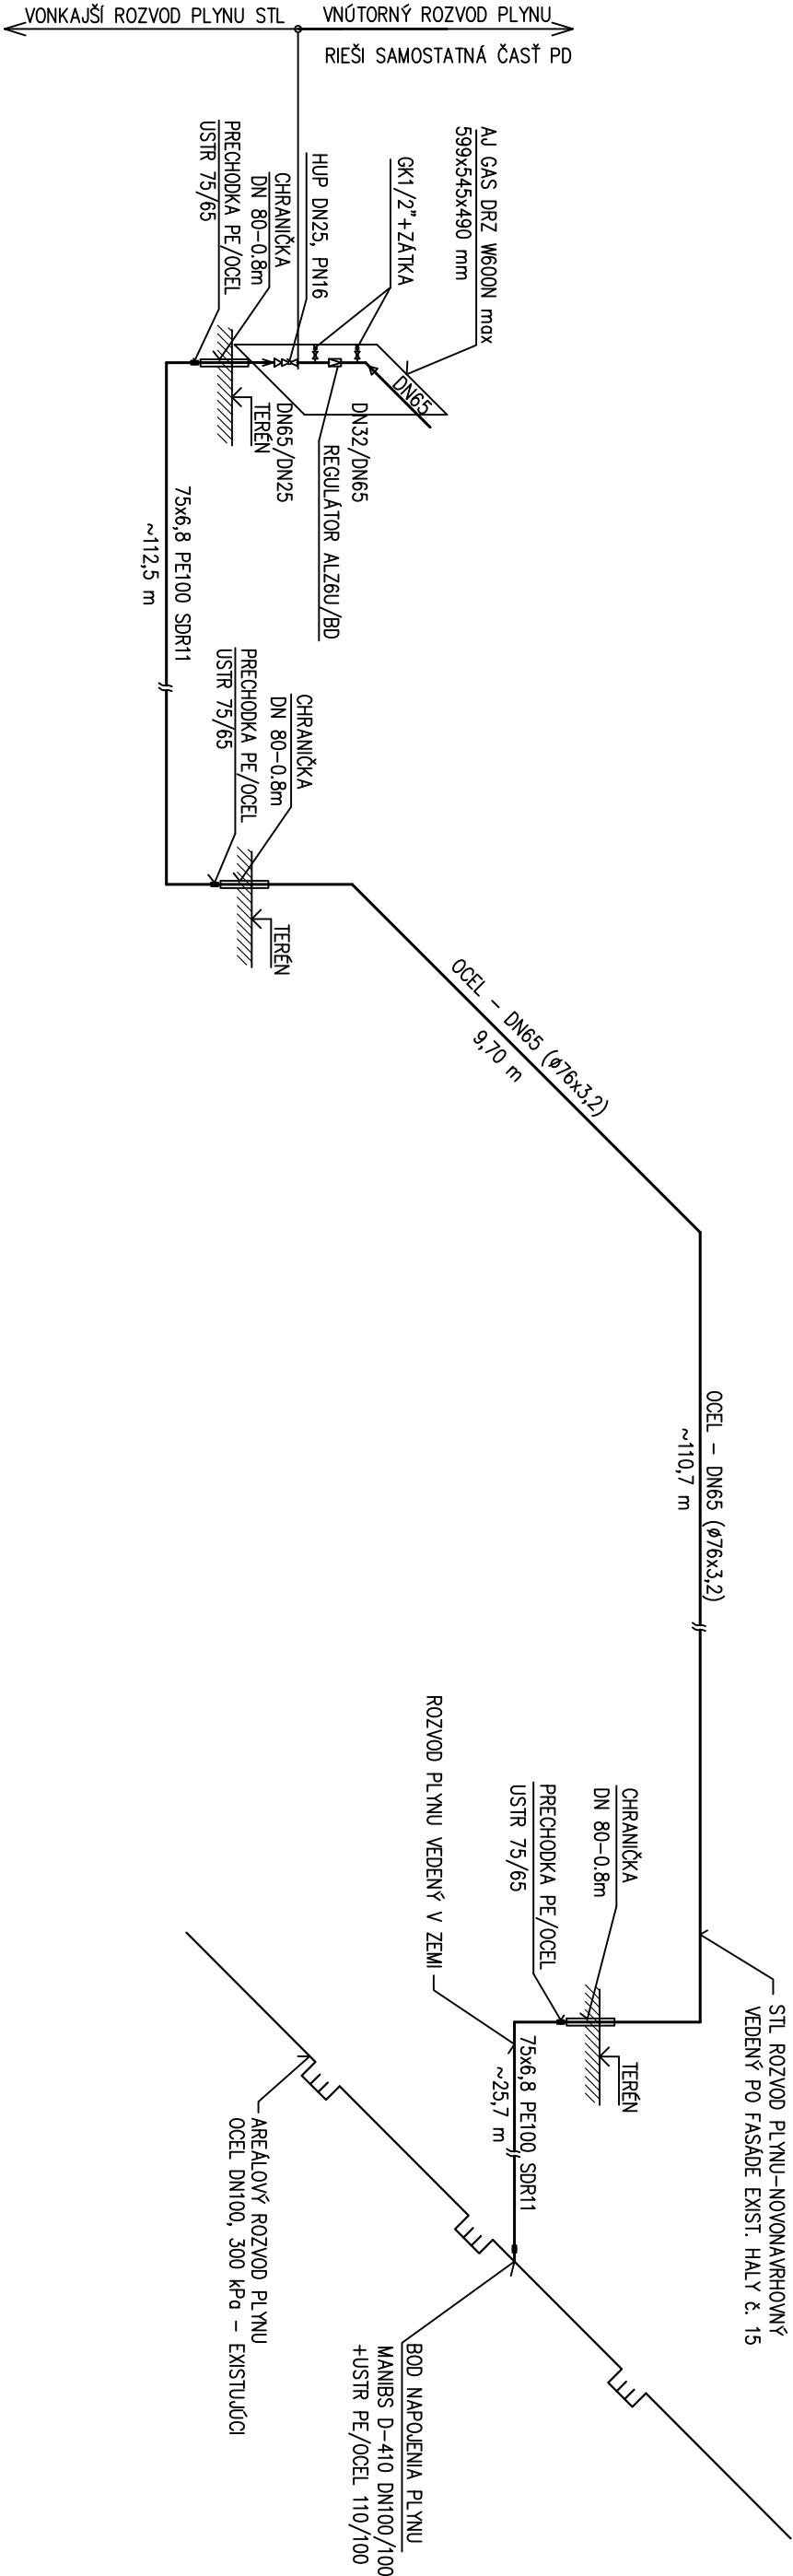

LEGENDA:

- ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU
- TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT ERMAF GP120
TEPELNÝ VÝKON 120 kW, ZP 9,9 m³/hod, PRÍPOJ 3/4"
 - AKUMULAČNÉ POTRUBIE ø159x4,5, 2,2 m – 2,2 kPa

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU

Zodp. proj. zák.	Vypracoval	Kontroloval	Ing. Adolf Kostrian Projektová činnosť Tatranská 6, tel.:0915847375 974 11 Banská Bystrica	
Ing. A. Kostrian	Ing. K. Zajíčková	Ing. A. Kostrian		
Odberaťel	Domáško s.r.o., Lieskovec			
Mesto (Obec)	Čaklov			
Názov stavby a lokalita	Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydínová farma Čaklov			
SO	SO6 - Vonkajší rozvod zemného plynu			
PS	VONKAJŠÍ ROZVOD PLYNU			
Profesia				
Obsah výkresu	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA		Mierka %	Číslo výkresu PL02