


REZ A-A

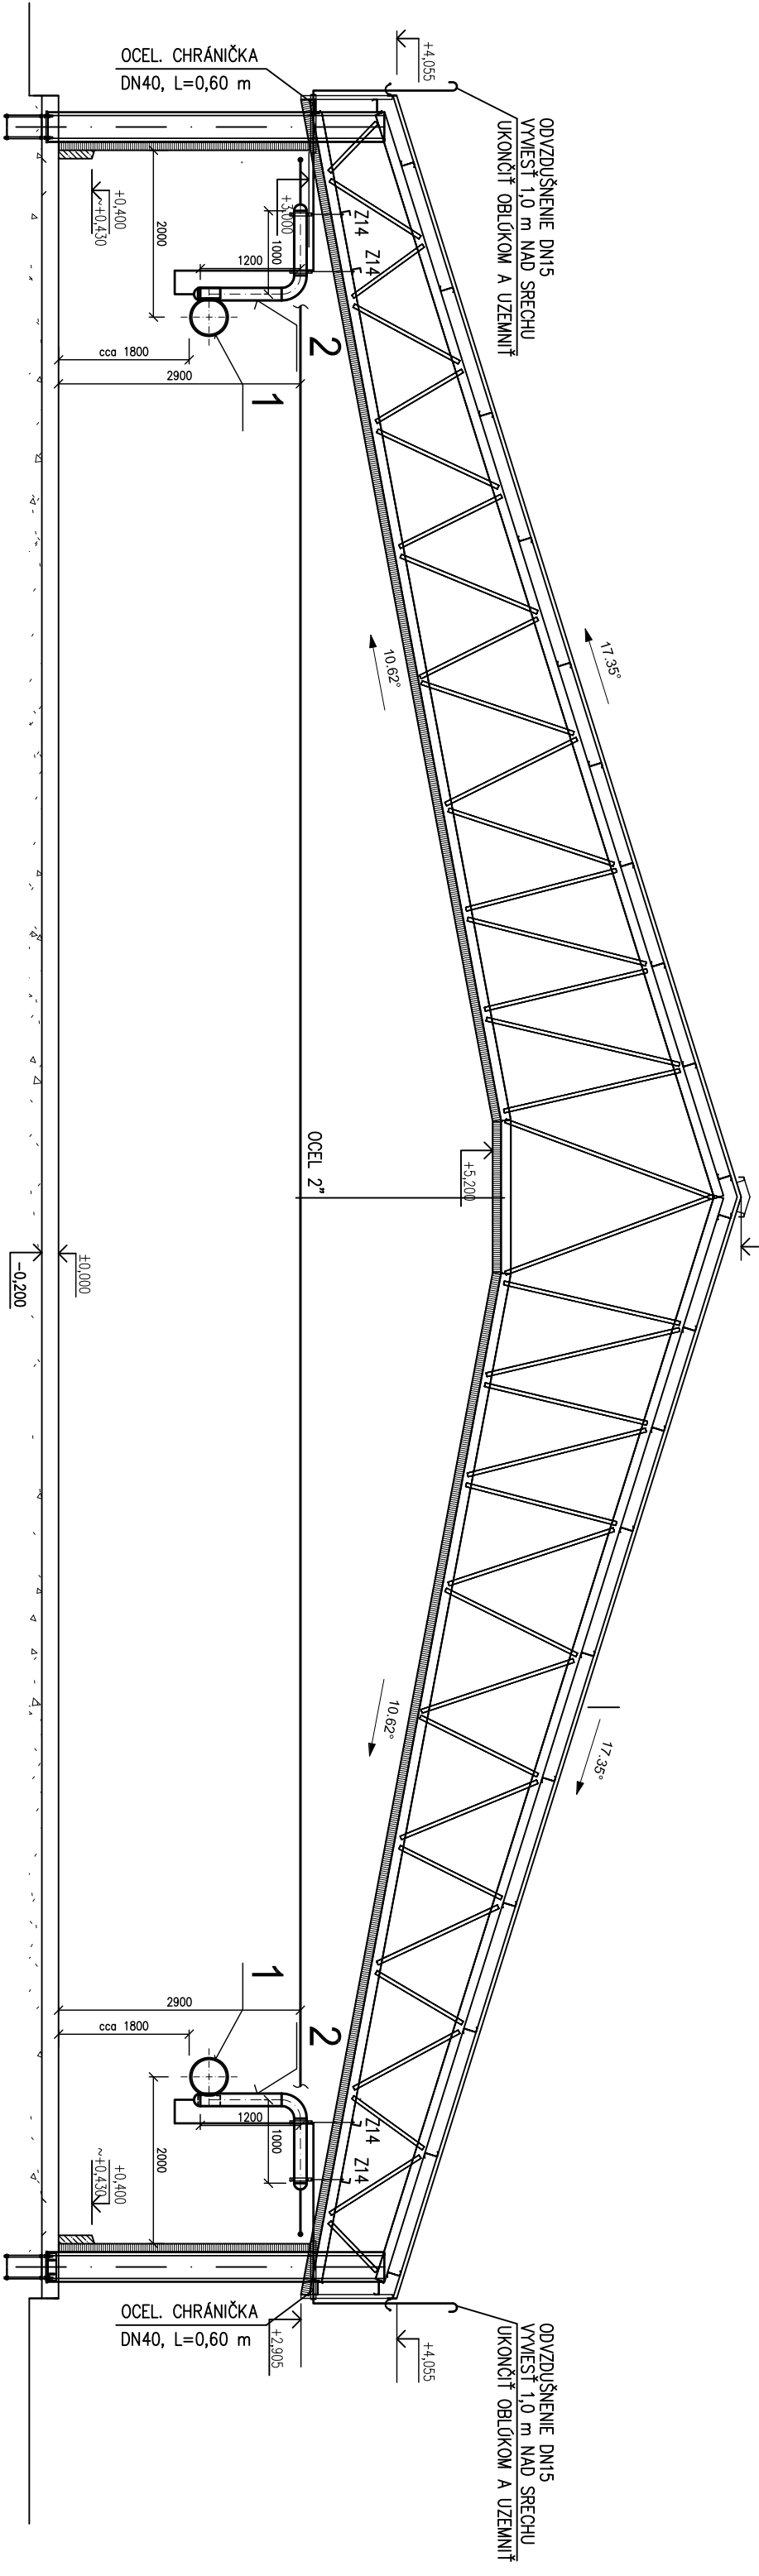

LEGENDA:

- ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU
- 1 TEPELOVZDUŠNÝ AGREGÁT ERMAF GP120
TEPELNÝ VÝKON 120 kW, ZP 9,9 m³/hod, PRIPOUJ 3/4"
- 2 AKUMULAČNÉ POTRUBIE Ø159x4,5, 2,2 m – 2,2 kPa
- Z14 – ZÁVES PODLA NORMY ON 13 0124

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU

Zodp. proj. zák.	Vypracoval	Kontroloval	Ing. Adolf Kostrian Projektová činnosť Tatranská 6, tel.:0915847375 974 11 Banská Bystrica	
Ing. A. Kostrian	Ing. K. Zajacová	Ing. A. Kostrian		
Odberateľ	Domáško s.r.o., Lieskovec			
Mesto (Obec)	Lapša			
Názov stavby a lokality	Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša		Formát	2 A4
SO	SO1 - Hala č. 2 na výkrm brojlerov		Dátum	03/2022
PS	6. PLYNOINŠTALÁCIA		Stupeň PD	PS/SK
Profesia	6. PLYNOINŠTALÁCIA		Číslo zákazky	4B-PS/SK-2021
Obsah výkresu	REZ A-A		Mierka	1:75
				Číslo výkresu PL02