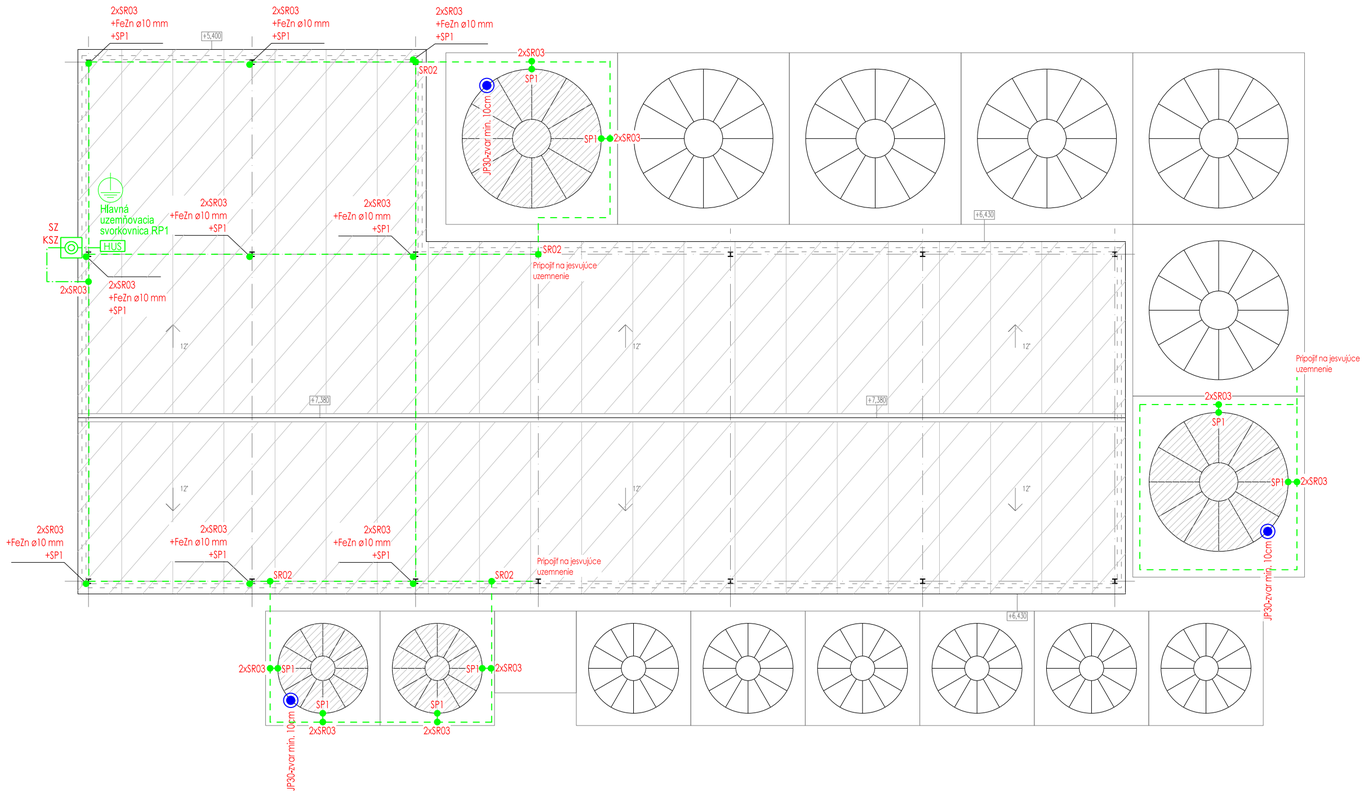

E-04 Uzemnenie a bleskozvod

Montážne poznámky:

1. Uzemňovací vodič FeZn ø10 mm
2. Ekvipotencionálne uzemnenie FeZn 30x4 kruhové v základovej ryhe.
3. Hlavná uzemňovacia svorkovcica EPS inštalovaná vo vnútorných priestoroch

4. Odpor spoločnej uzemňovacej sústavy do 10 ohm!

Charakteristika bleskozvodu:

1. Ekvipotencionálne uzemnenie FeZn 30x4 kruhové v základovej ryhe.

Legenda:

JP30 - zachytávacia tyč
KSZ - krabica skúšobnej svorky
SZ - svorka skúšobná
SR03 - svorka
SP1 - svorka spojovacia

Dominujúce vplyvy prostredia:

AA7 BA4
AB7 BC2
AD2 BE2-N1
AF2 CB1

Oceľové konštrukcie budov - všetky ich konštrukčné prvkymusia byť pripojené na ekvipotencionálne uzemnenie!

Bc. Stanislav VARGA autorizovaný stavebný inžinier Technická, technologická a energetická vybavenie stavieb 5287*T*I4

Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie. Nenahrádza realizačnú, výrobnú a dielenskú dokumentáciu pre realizáciu stavby!
Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGÁLNEHO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o., Vajtická 123, 155 21 PRAHA 5 - Sobín, CZ
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, rč. autorizačného osvedčenia 5287*T*I4

VARGA ELEKTRO s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
+421 908 166 664
vargaelektro@vargaelektro.eu

AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Tomáš PETRIK		
PROJEKTANT PROFESIE	Bc. Stanislav VARGA		
VYPRACOVAL	Lucia BRAČOKOVÁ		
INVESTOR	AGRORIS, s.r.o., Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 607 969		
MIESTO STAVBY	k.ú.: Oždany, p.č.: C-2864/91, C-2864/92, C-2864/89, C-2864/90, C-2864/93, C-2864/94, E-2714/1, E-2716/2, E-2716/3		
OBJEKT	Výrobná hala	FORMÁT	630x297
PARCELA	C-2864/91, C-2864/92, C-2864/89, C-2864/90, C-2864/93, C-2864/94, E-2714/1, E-2716/2, E-2716/3	DÁTUM	04/2022
NÁZOV STAVBY	ROZŠÍRENIE VÝROBY KRMNÝCH ZMESÍ	MIERKA	1:100
		STUPEŇ	SP
OBSAH	E - Elektroinštalácie	ČÍSLO ZÁKAZKY	22.04.04
ČASŤ	E-04 Uzemnenie a bleskozvod	ČÍSLO VÝKRESU	**E-04**