

arehitektúra

MARTINŠKOVIERA

OCELOVÁ ROZVODNICA

In: 100A
Un: 400 V
Ik: 10kA
Ip: 6kA
KRYTIE: IP 54/20
prívod + vývody: dole, hore
KT 208041 2000x1000x400

NAPŤOVÁ SÚSTAVA
3+N+PE AC 50Hz 230/400V TN-S
ZASTIENIE BEZPEČNOSTI - OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2007

AKCIA

Mäsovýroba, spracovanie mäsa a výroba
regionálnych mäsových výrobkov

INVESTOR

Víglaš - Pstruša

AGROSEV spol.s.r.o.
Bottova 1
962 12 Detva

VYPRACOVAL

Ing. Igor Príbelský
tel.: 0905 430 887
mail: pribelsky@montelektro.sk

PODPIS



NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

ROZVODNICA RK
- nový stav

DÁTUM

STUPEŇ PROJEKTU

ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT

01 - 2024

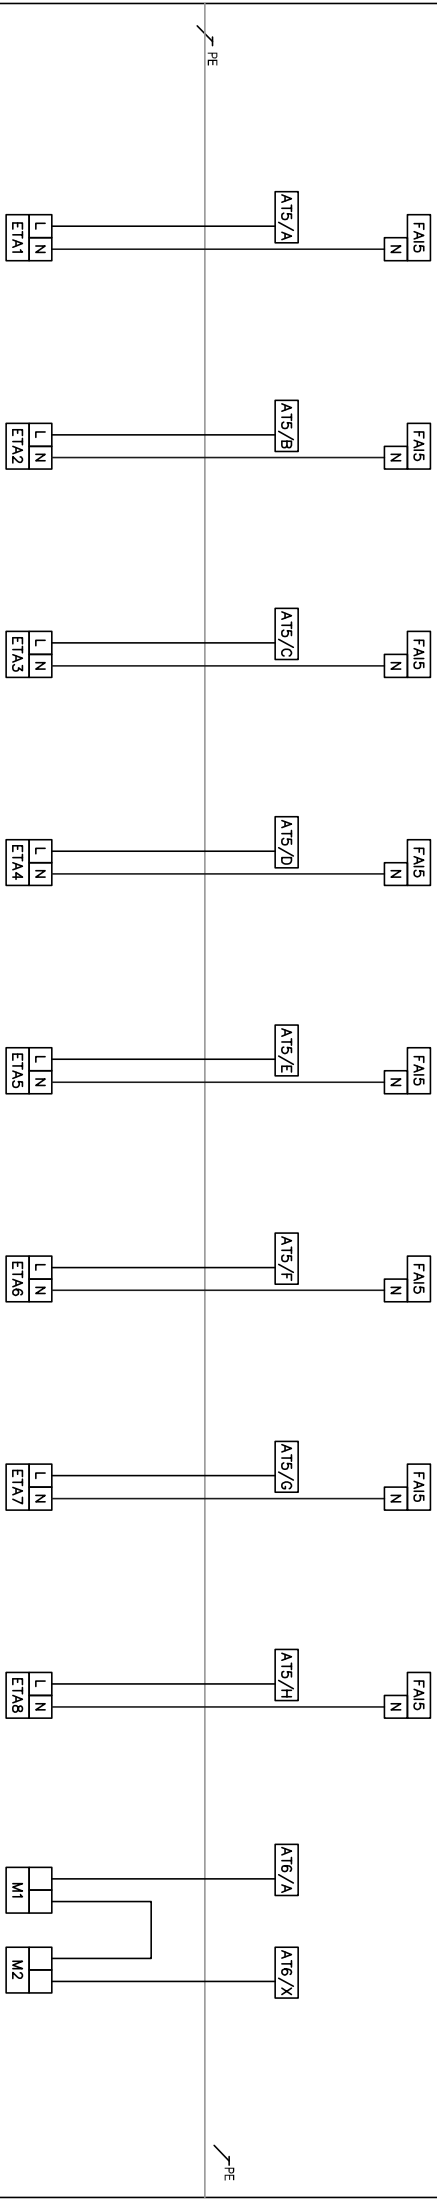
PpSP

E3

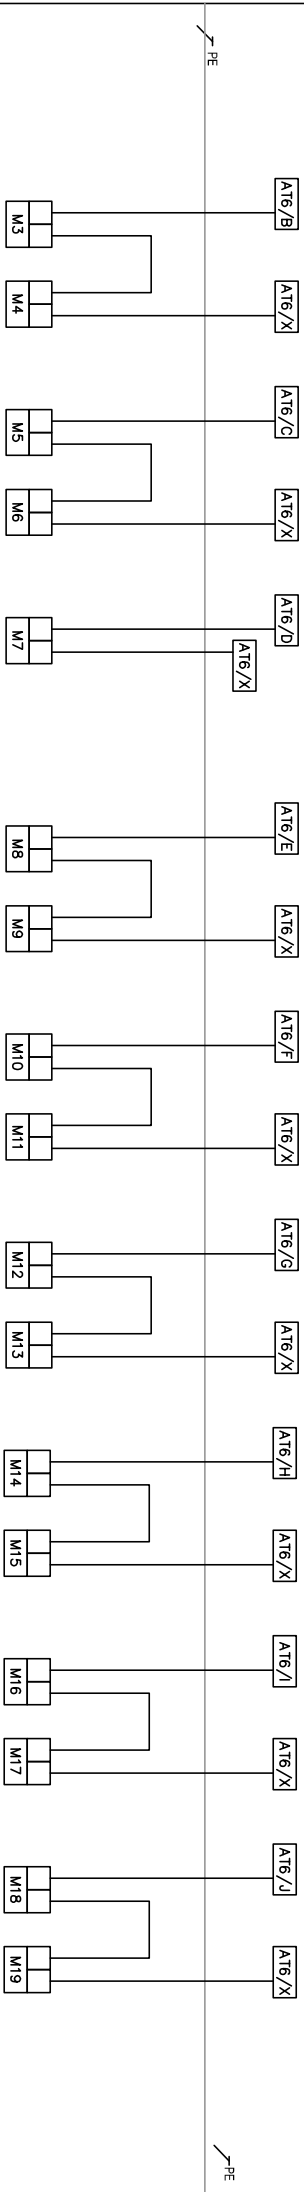
5xA4

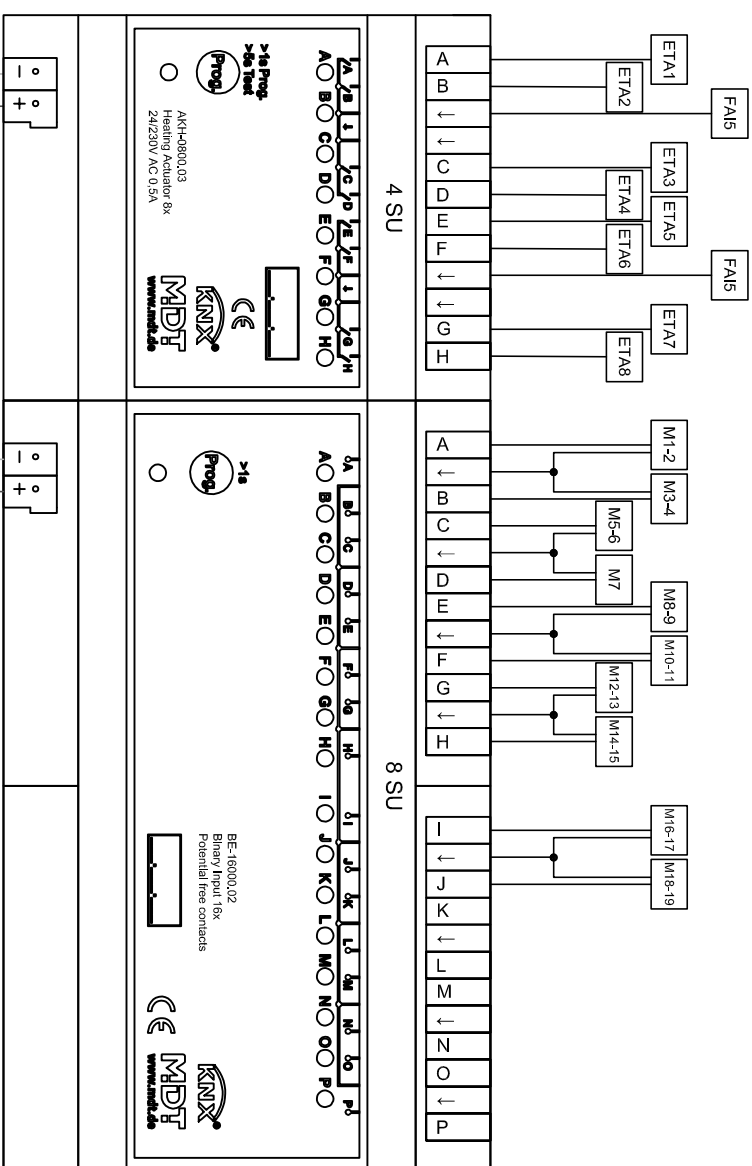
POZNÁMKA

0,000 JE STANOVENÁ NA ÚROVNI HORNEJ HRANY JEŠTVUJÚCEJ PODLAHY NA 1.NP (PÔVODNÝ STAV)

[illegible]

✓	L1,L2,L3
---	----------

[illegible]



AT5

AT6

RH