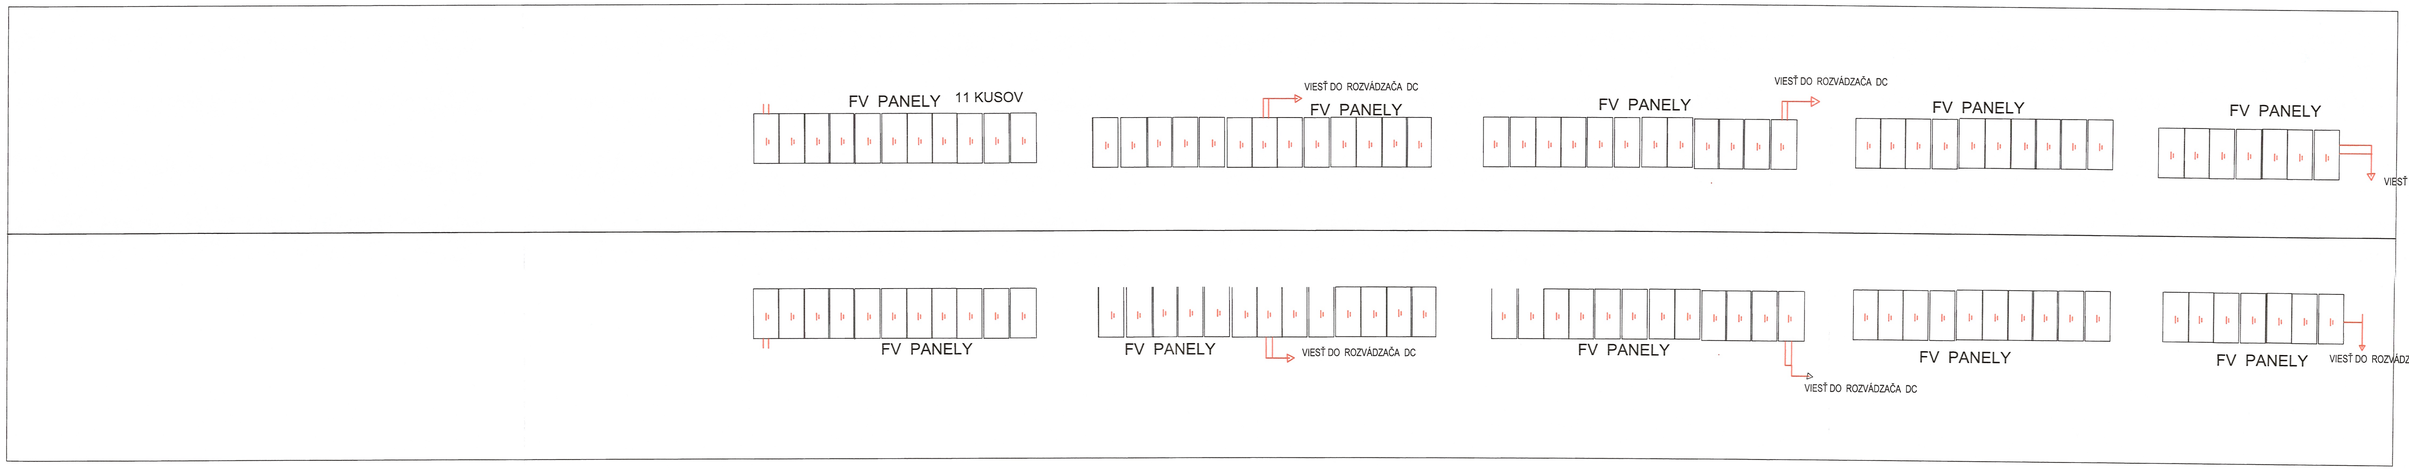

SOLÁRNE PANELY ZAPOJENÉ V SÉRII

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :NA STRANE DC DC jednosmerných 220V

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA NA STRANE AC: 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM El. PRÚDOM PODĽA STN EN 332000-4-41

základná - izoláciou , krytím
Doplnková ochrana - Prúdovým chráničom o Iv-0,03A
Ochrana pri poruche
Samočinným odpojením napájania
Doplnkovým pospájaním
Ochranné pospájanie

HALA č. 1

Zodp. projektant	Projektant	Kontroloval	
D. GODÁL	D. GODÁL	D. GODÁL	
Investor	PPD PRAŠICE sídlo Jacovce		Dátum 04/2022
Miesto stavby	JACOVCE POD HôRKOU č. parc. 1627˝6		Formát
Názov akcie			Účel
HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT			Stupeň
			Klasifikácia stavby
			Kótované v mm
Druh výkresu		Mierka	Výkres číslo
FOTOVOLT. ELEKTRÁREŇ		1:125	E-1