


POZNÁMKA  
KÁBLE BUDÚ ULOŽENÉ V KABELOVÝCH NEHORLAVÝCH  
ŽLABOCH napr. ícel' pozín. žľaby a pod./

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S

Ochrana prd zásahom el.prúdom podľa STN EN 332000 4-41  
základná - izoláciou , krytím  
Doplnková ochrana - Prúdovým chráničom o Iv=0,03A

Ochrana pri poruche  
Samočinným odpojením napájania  
Doplnkovým pospájaním  
Ochranné pospájanie

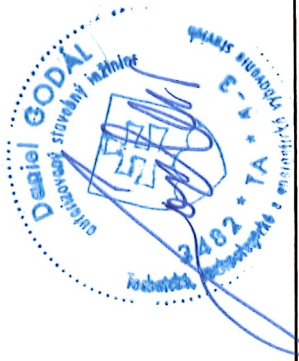

HALA č.2

Zodp. projektant	Projektant	Kontroloval
D. GODÁL	D. GODÁL	D. GODÁL
Investor	PPD PRAŠICE sídlo Jacovce	Dátum
Miesto stavby	JACOVCE POD HÁRKOU č. parc. 1627'6	Formát
Názov akcie	HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT	Účel
Stupeň	Klasifikácia stavby	Kótované v mm
Druh výkresu	ELEKTROINŠTALÁCIA	Mierka
		Výkres číslo
		E-2