

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah:

## ROZVÁDZAČ RMS

HALA č. 2 SO 02

Akce: HALY NA CHOV BROJLOROVÝCH KURČIAT  
JACOVCE POD HORKOU

Elektro

TYP PROVEDENÍ: OCEP

KRYTIE: IP43/ IP20

ROZMERY: 800 x 2000 x 400 mm

DELENIE:


NÁTER: TYPOVÝ


OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI

PRÍVOD (Y): ZDOLA

VÝVODY: ZHORA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: D. GODÁL														Zak.číslo: 392022	A.K.: 392022	Listů: 4			
Kontroloval: D. GODÁL														Změna/Datum:	V.č.:	List:			
Datum : 04.2022														Měřítko: N				1	

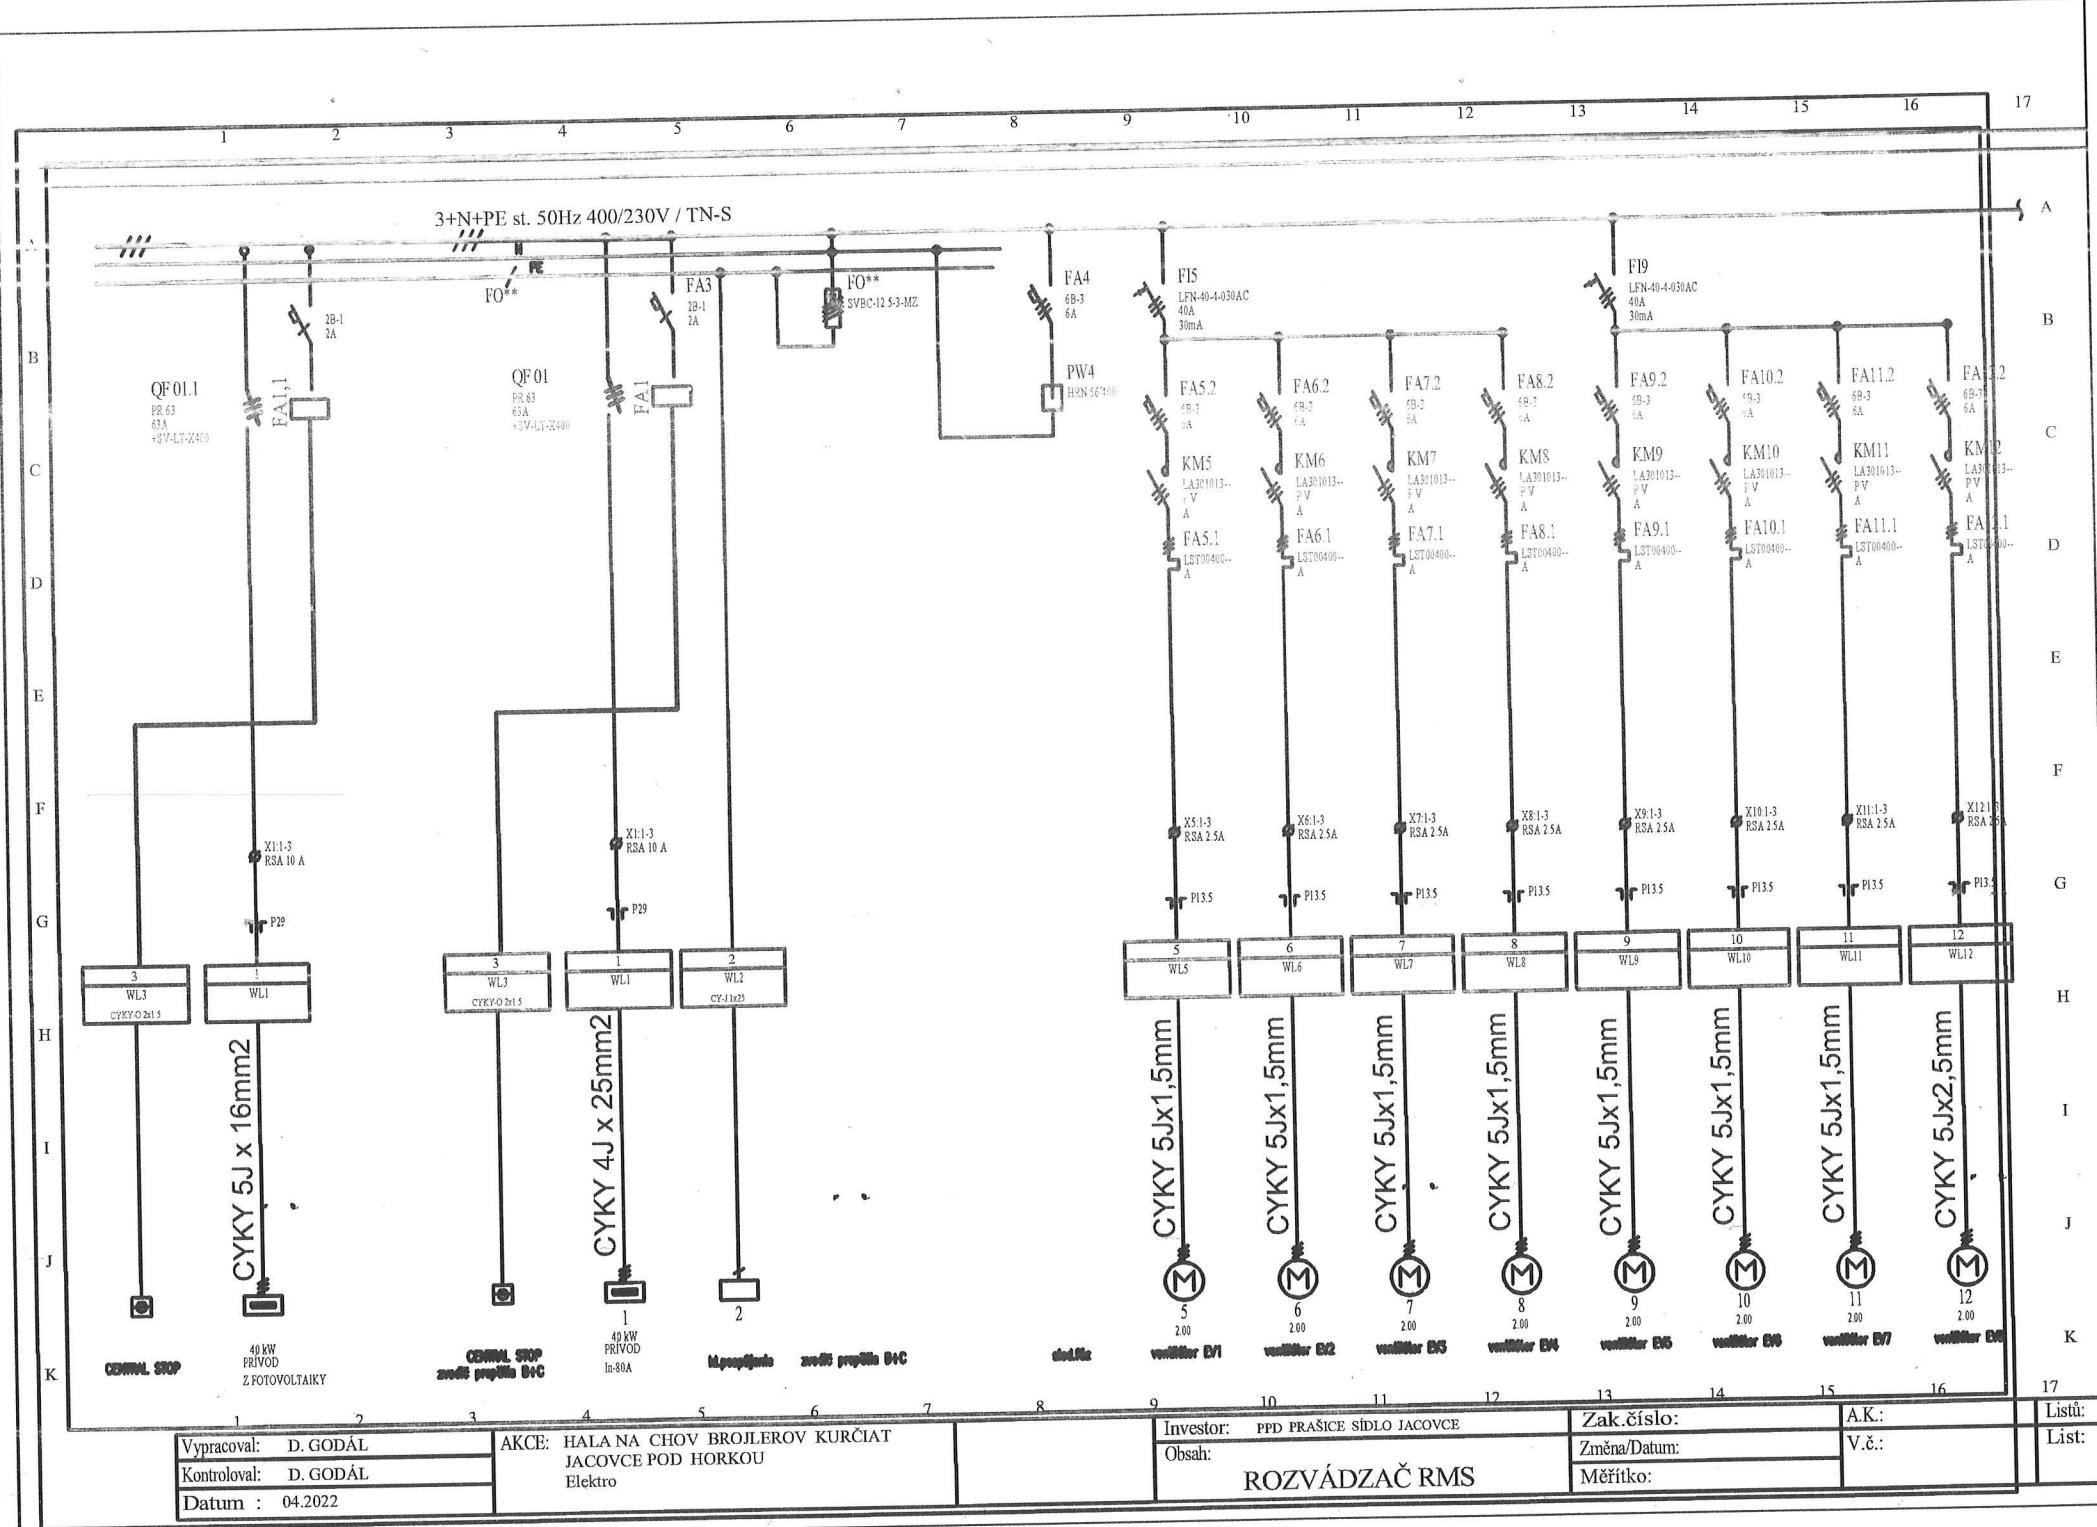

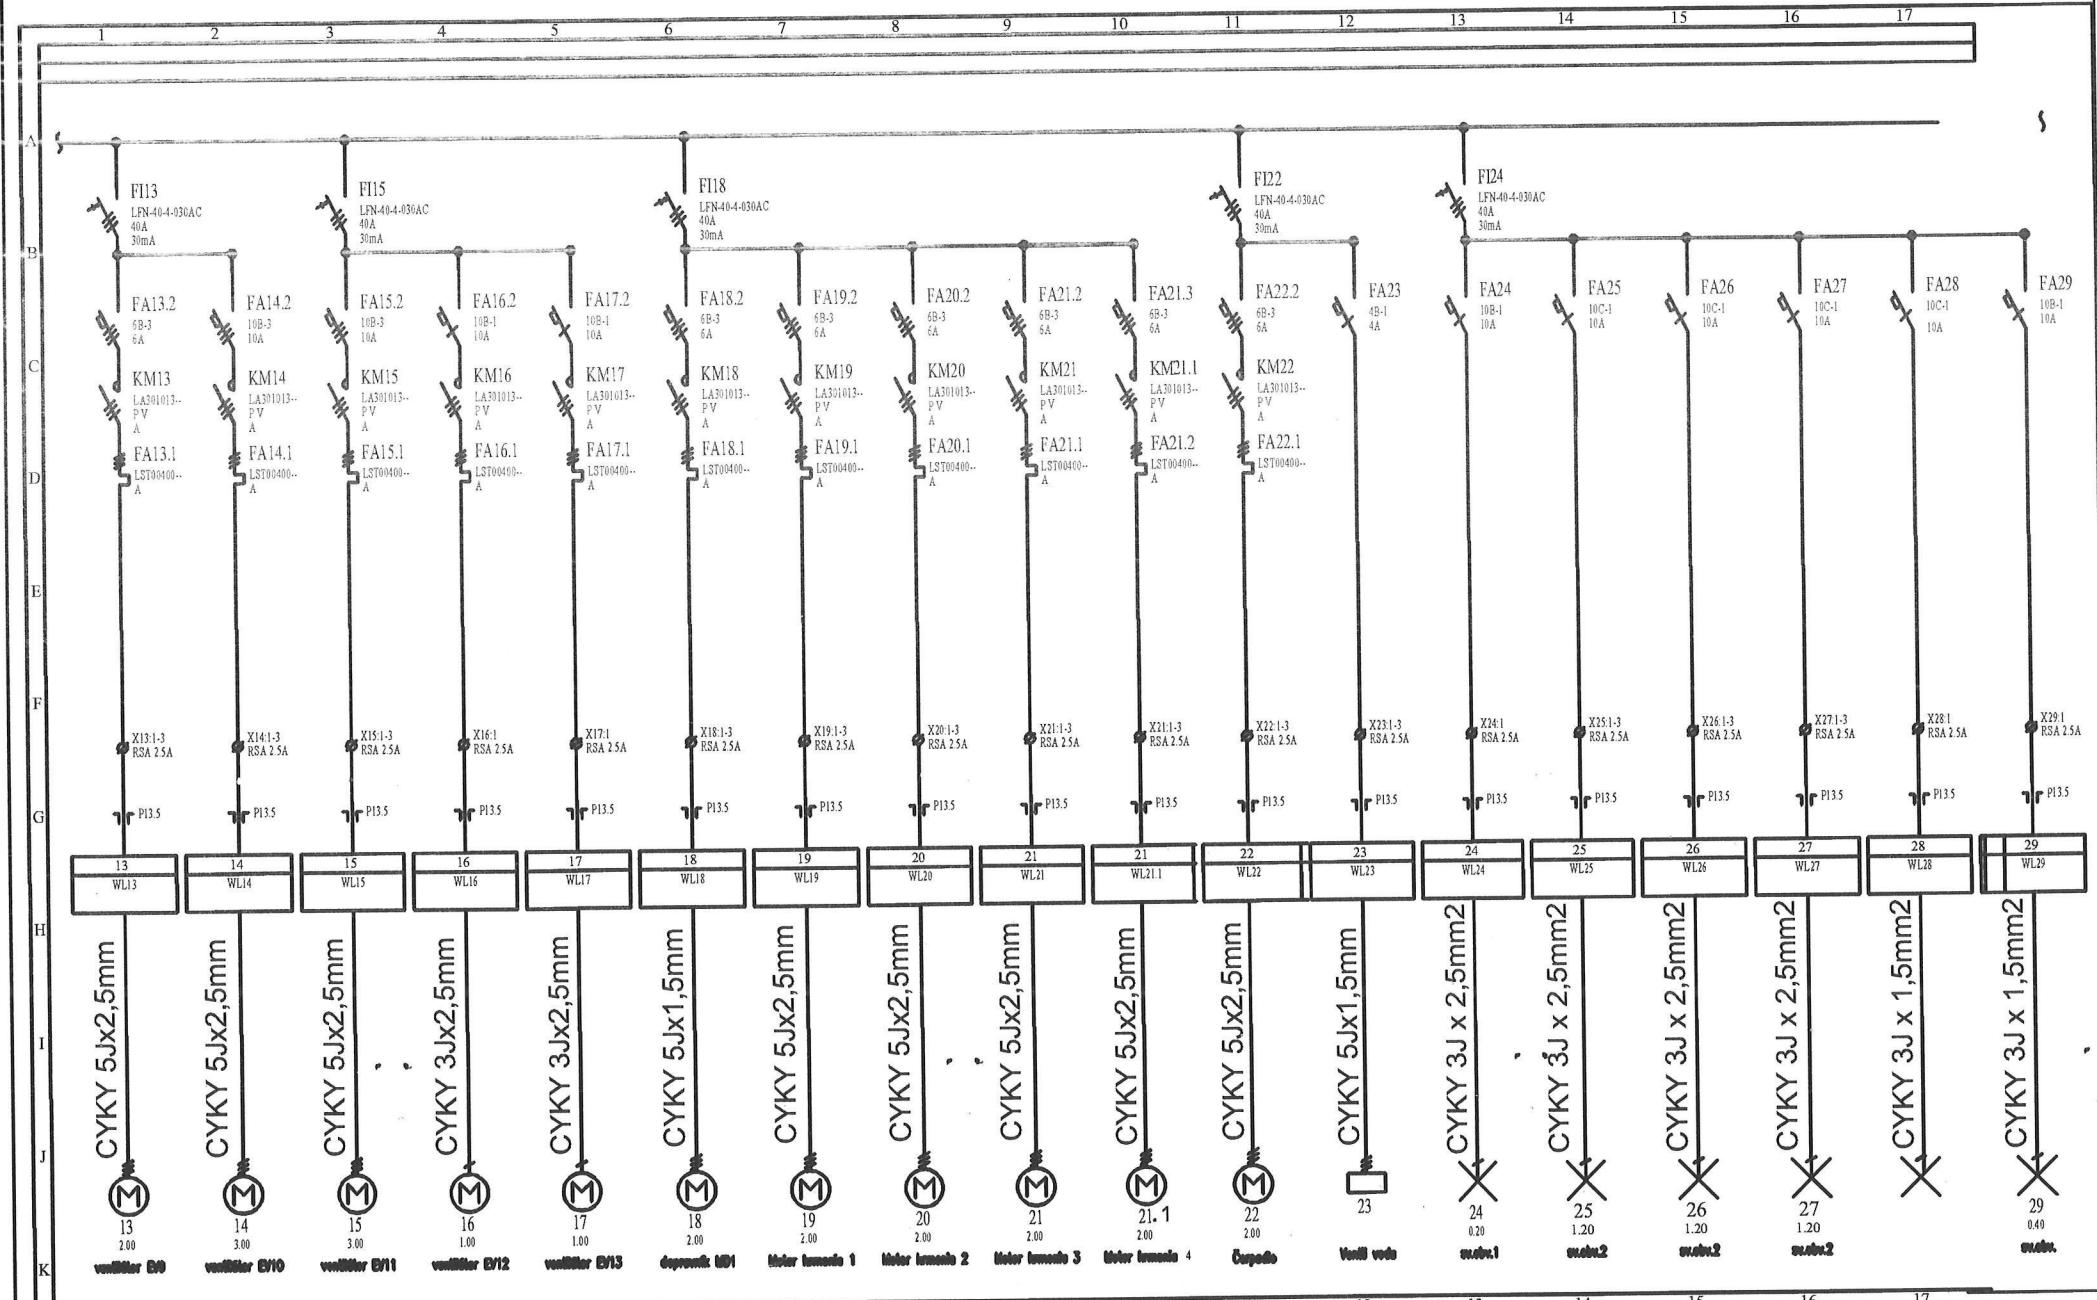

Výpracoval: D. GODÁL

Kontroloval: D. GODÁL

AKCE: HALA NA CHOV BROJLEROV KURČIAT JACOVCE POD HORKOU

Elektro

Investor: PPD PRAŠICE SÍDLO JACOVCE

Obsah:

POZVÁNDZAČ DMS

Zak. číslo: 392022

Mzstv. č.:

E02

A.K.: 392022


N

3


Listů: 4


List:

3

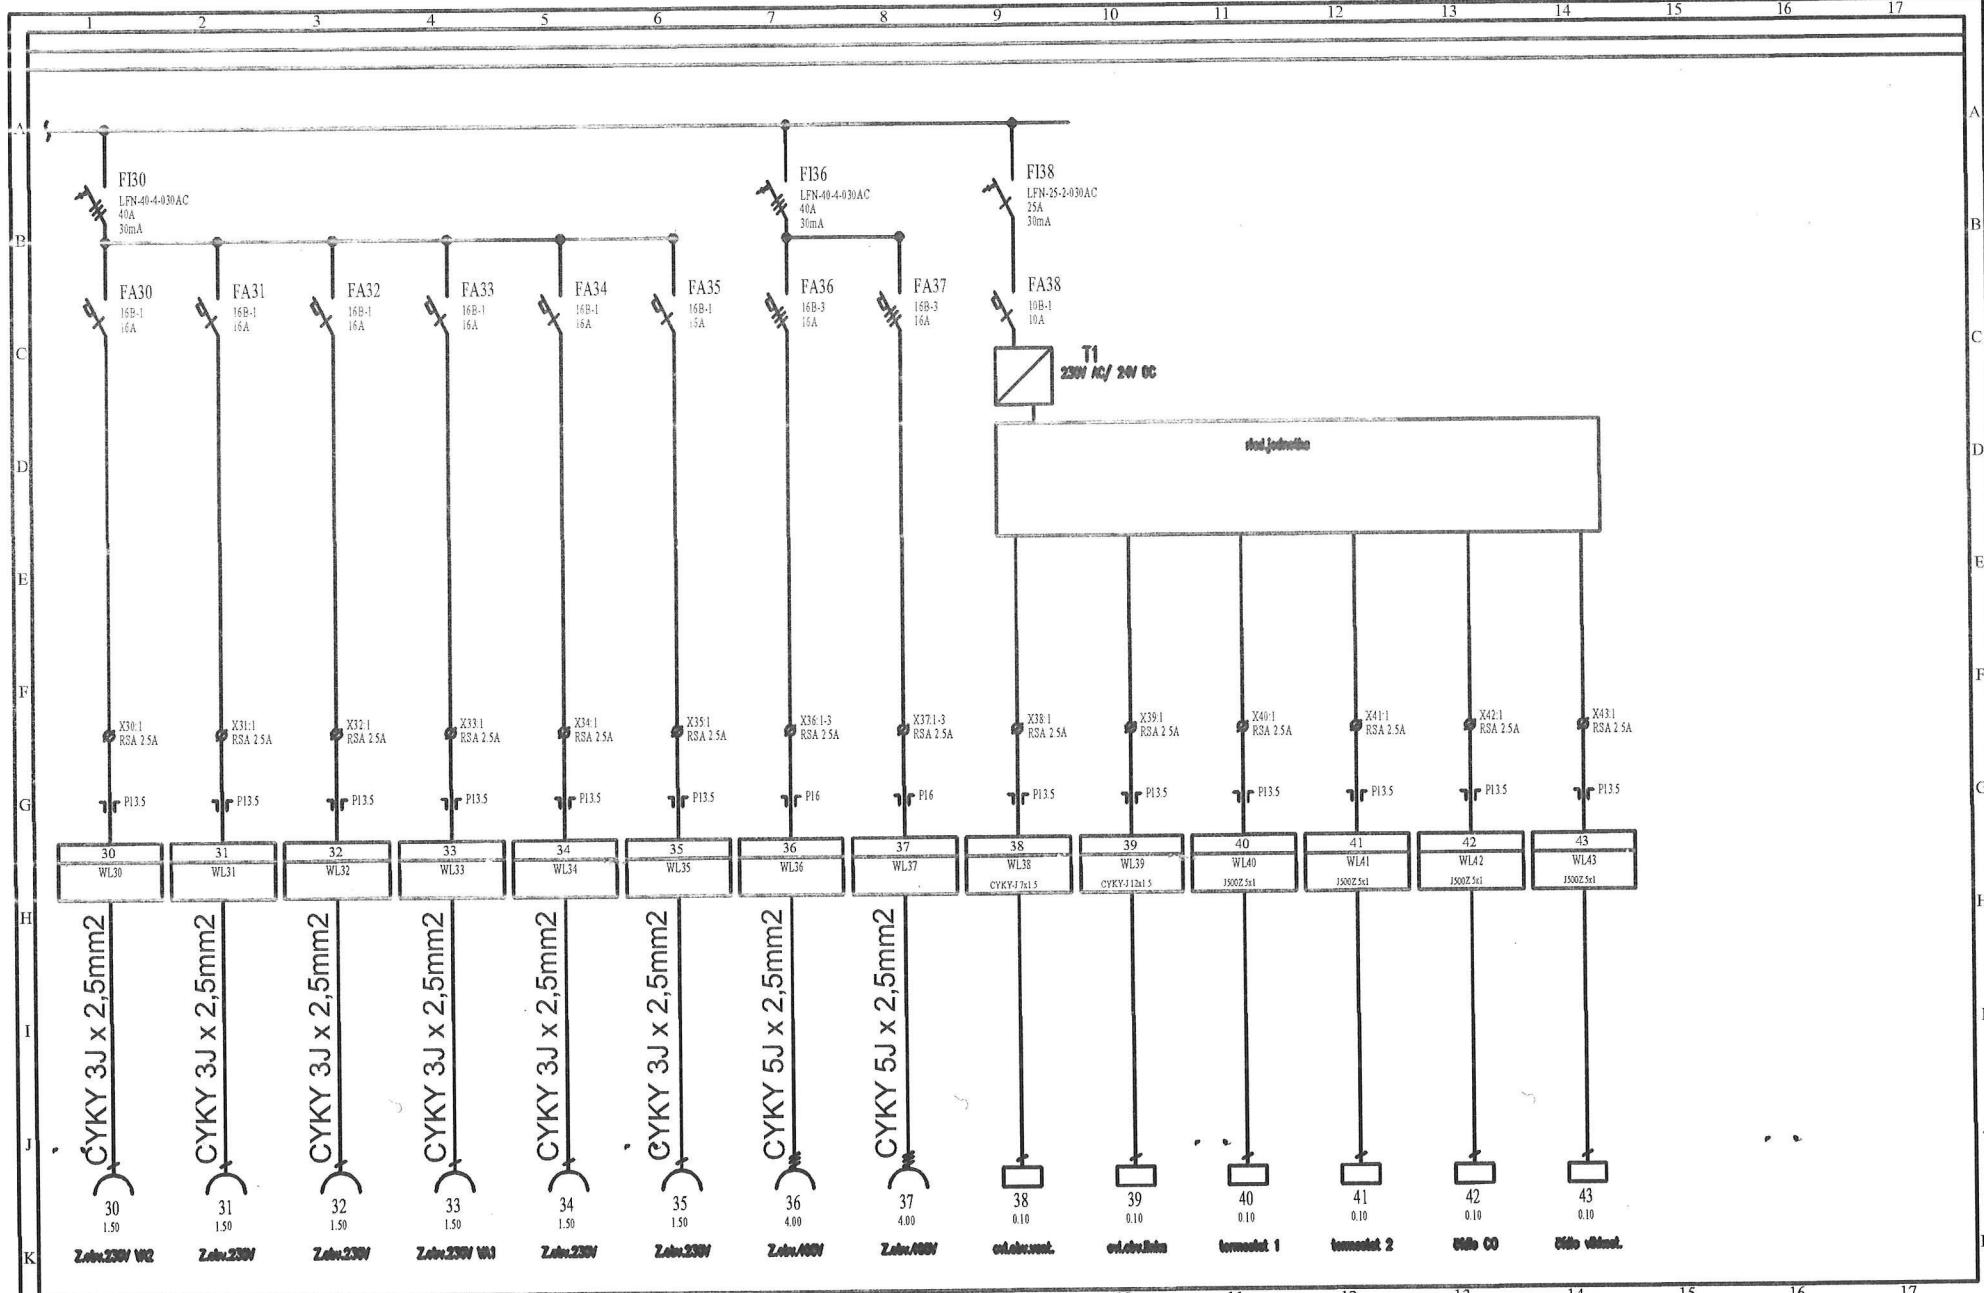

Vypracoval:	D. GODÁL	AKCE: HALA NA CHOV BROJLEROV KURČIAT	Investor: PPD PRAŠICE SÍDLO JACOVCE	Zak.číslo:	A.K.:	Listů: 4
Kontroloval:	D. GODÁL	Elektro	Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum :	04.2022		ROZVÁDZAČ RMS	Měřítko:	N	E02

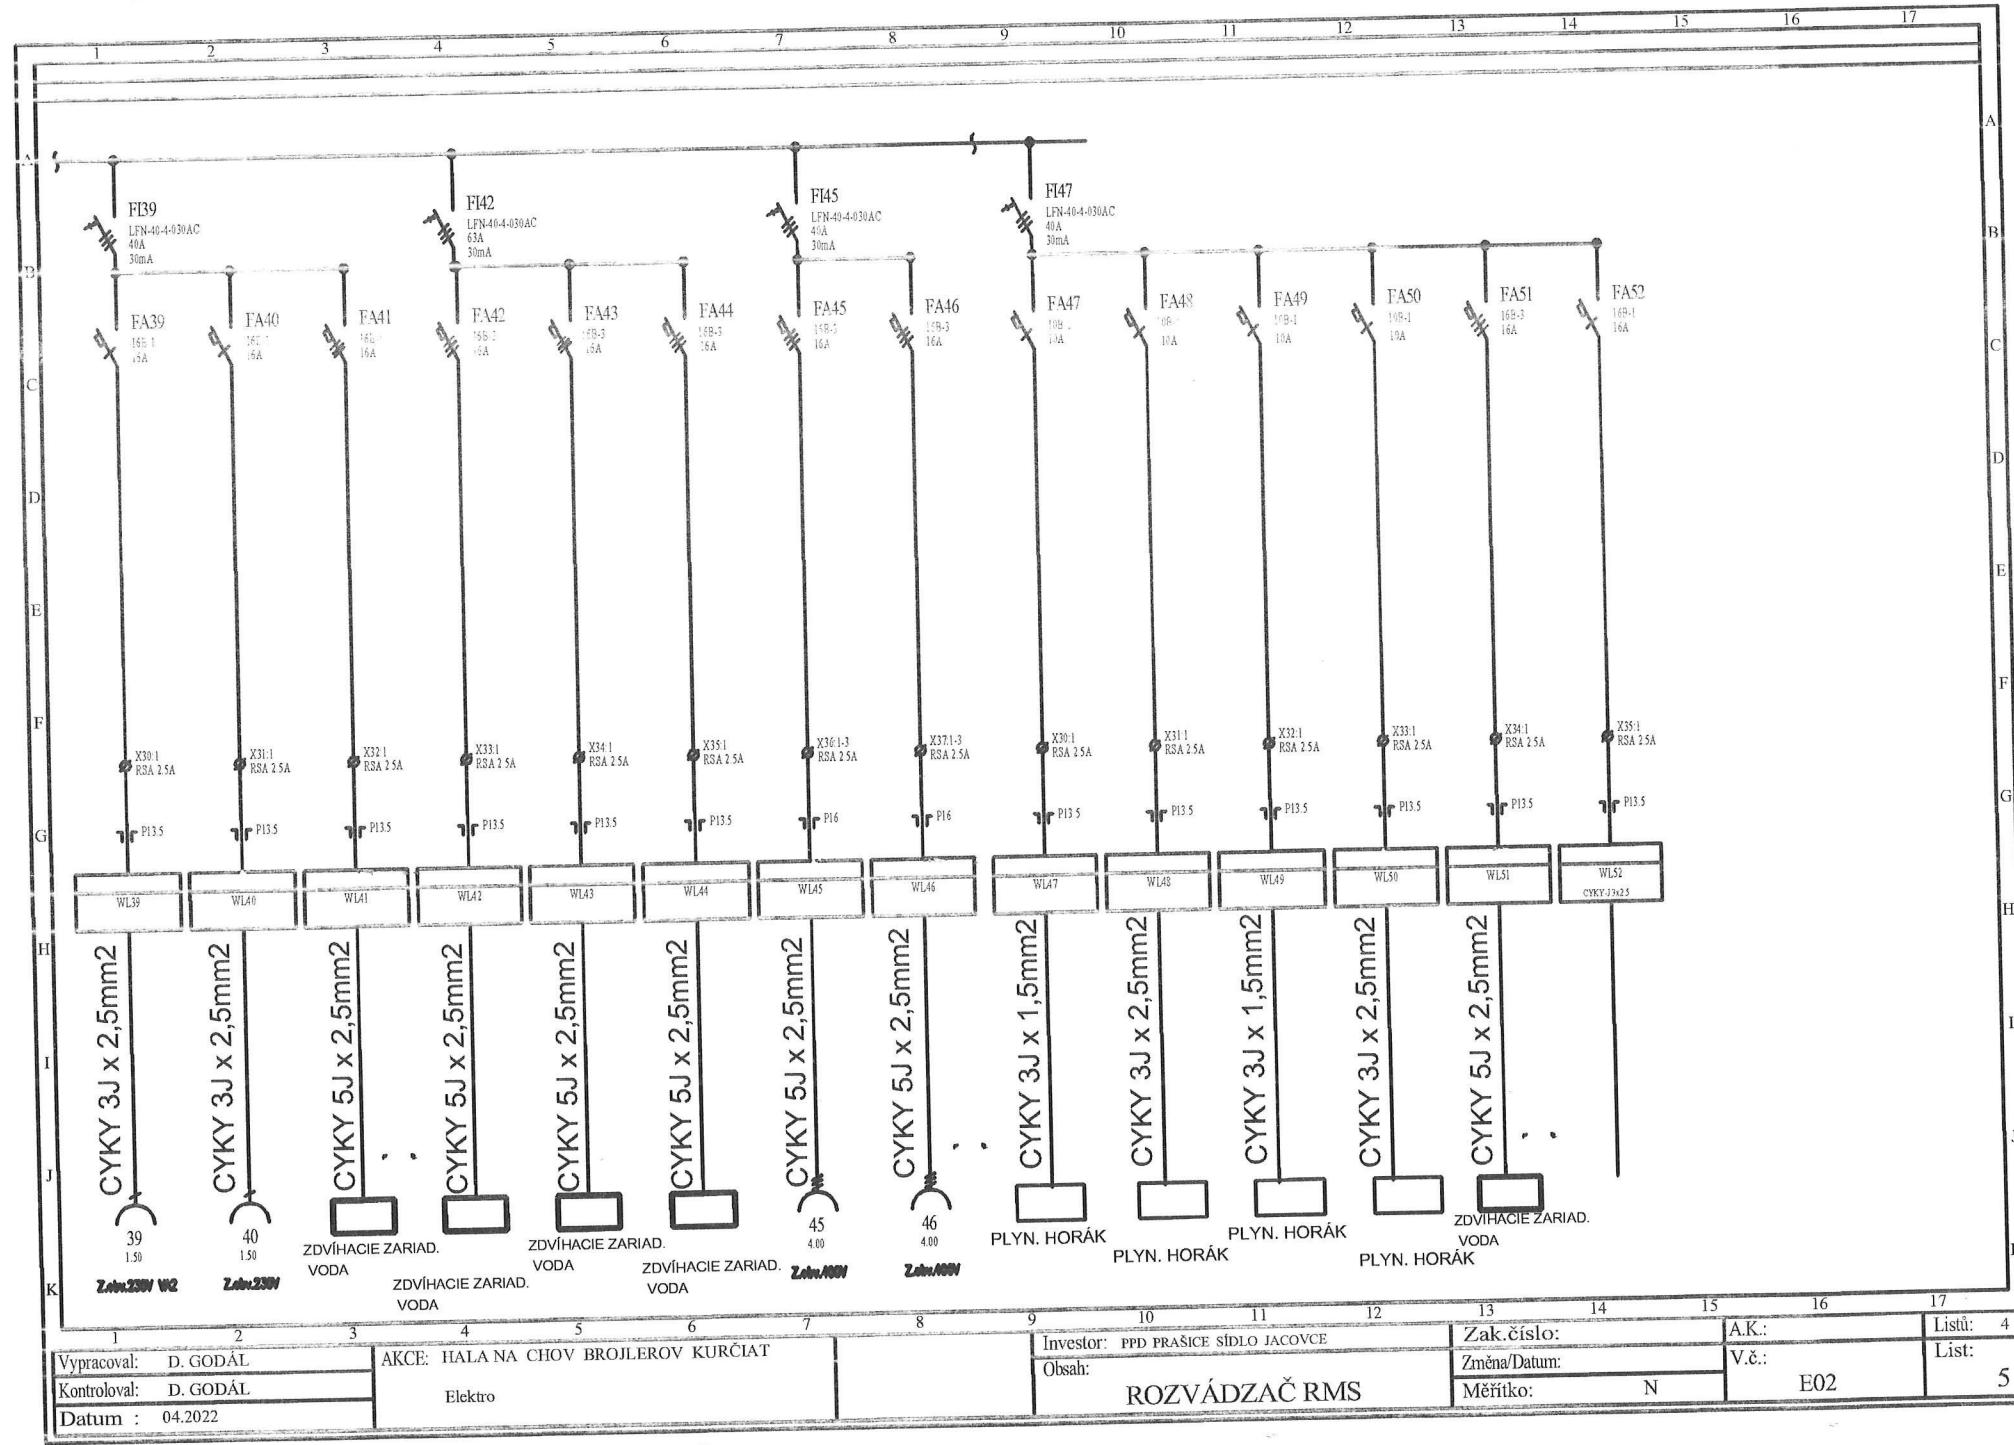

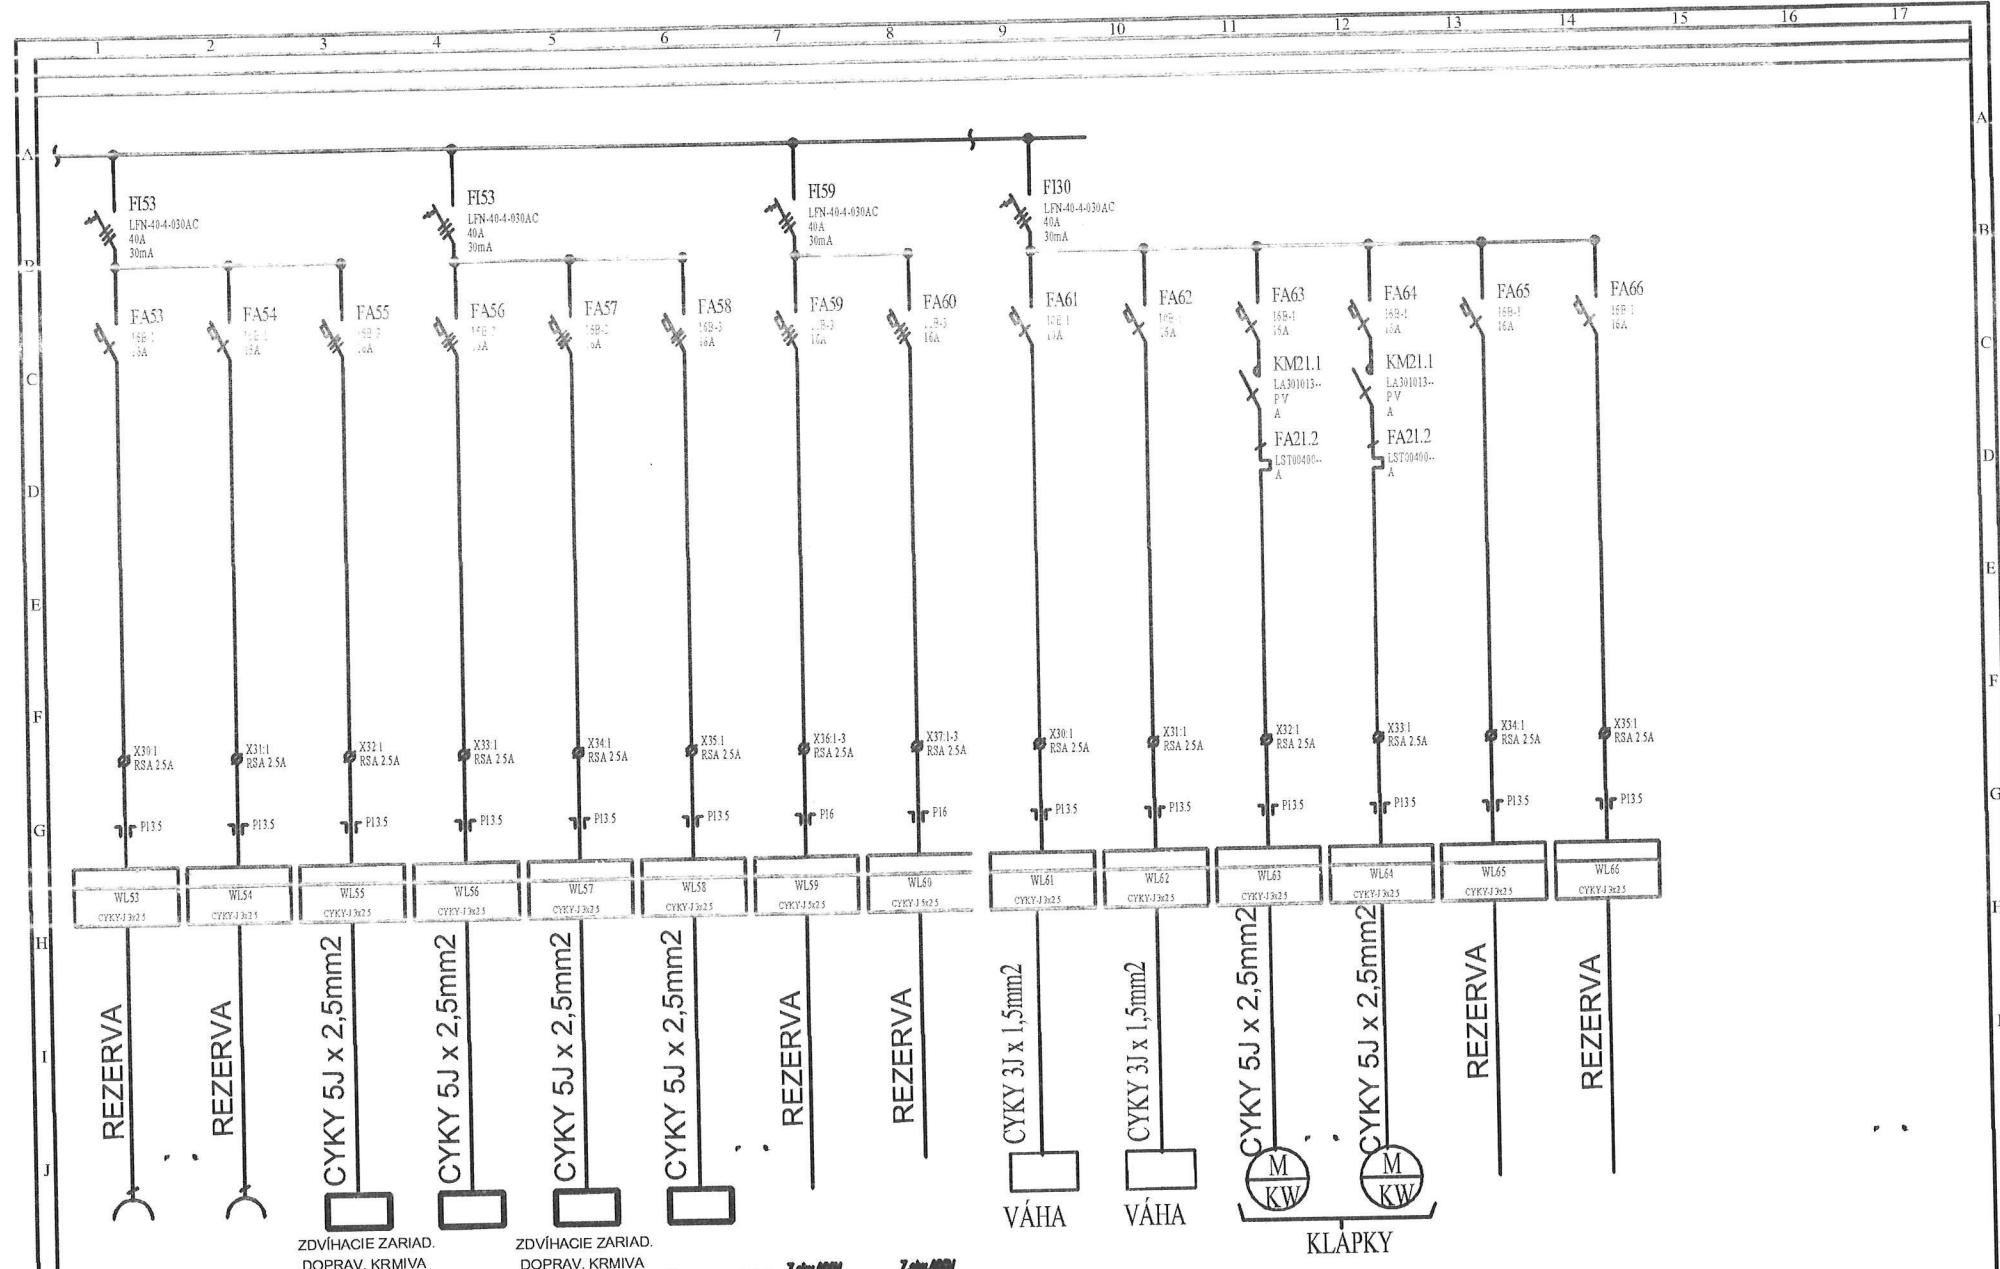

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Výpracoval: D. GODÁL	AKCE: HALA NA CHOV BROJLEROV KURČIAT															
Kontroloval: D. GODÁL																
Datum : 04.2022	Elektro															