



# KRÍŽOVANIE VODOVODU S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM

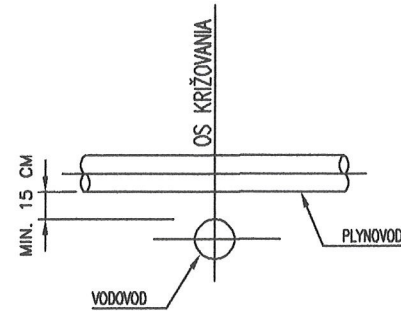


# KRÍŽOVANIE TEPELNÉHO KANÁLU S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM

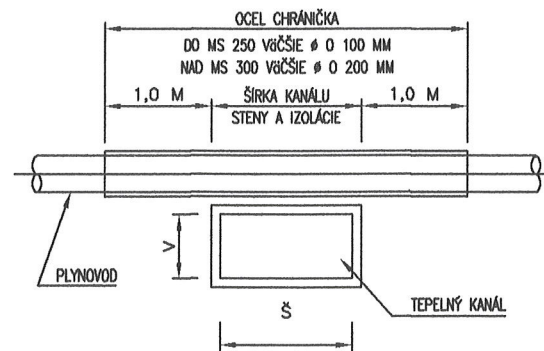


**POZNÁMKA:**  
KRÍŽOVANIE JE NAVRHOVANÉ V SÚLADE S STN 73 60 05,  
STN 38 64 11, STN 38 64 13, KEĎ JE MALÉ KRYTIE  
TEPELNÉHO KANÁLA PLYNOVOD SA NAVRHNIE POD  
TEPELNÝM KANÁLOM S TAKOU ISTOU IZOLÁCIOU AKO NAD  
TEP. KANÁLOM.

KRÍŽOVANIE KANALIZÁCIE  
BEZ ÚPRAVY—NAD 50 CM

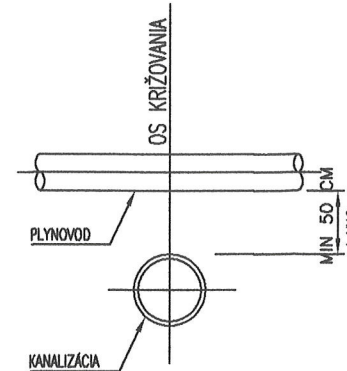


KRÍŽOVANIE KANALIZÁCIE  
S ÚPRAVOU MENEJ AKO 15 CM

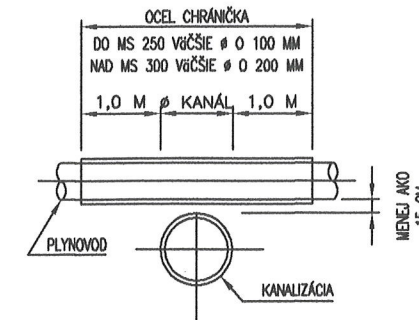

POZNÁMKA:  
KRÍŽOVANIE JE NAVRHOVANÉ V SÚLADE  
S STN 73 60 05, STN 38 54 11, STN 38 64 13.


KRÍŽOVANIE KANALIZÁCIE  
S ÚPRAVOU OD 15 CM DO 50 CM

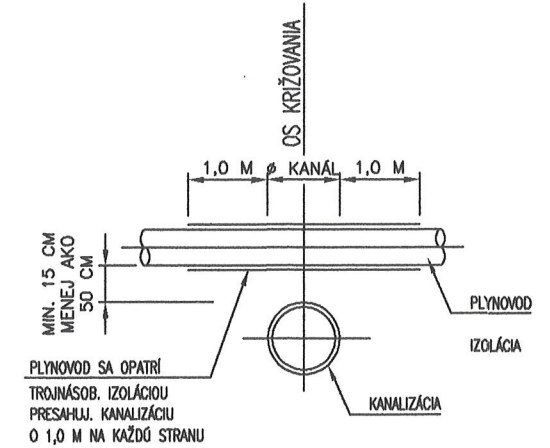


SÚBEH INŽINIERSKÝCH SIETÍ S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM NTL, STL  
SÚBEŽNÉ VEDENIA S PLYNOVODOM

## SILOVÉ KÁBLE


NN, VN DO 10 KV, VN DO 35 KW




## TELEKOMUN. KÁBLE



## VODOVODNÉ POTRUBIE




## TEPELNÉ VEDENIE


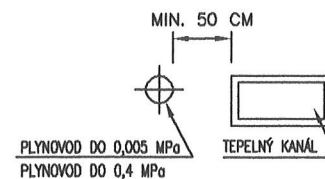



POZNÁMKA:  
KRÍŽOVANIE JE NAVRHOVANÉ V SÚLADE S STN 38 64 11,  
STN 38 54 13, STN 73 60 05, PLATNÁ OD 1.11.1986.

## KANALIZÁCIA

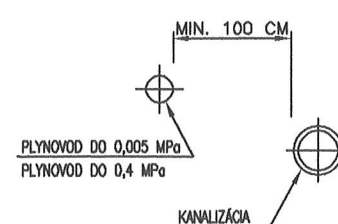

KRÍŽOVANIE PLYNOVODU S KÁBLAMI TLF, NN, VN  
POZDĽŽNÝ REZ                      PRIEČNY REZ

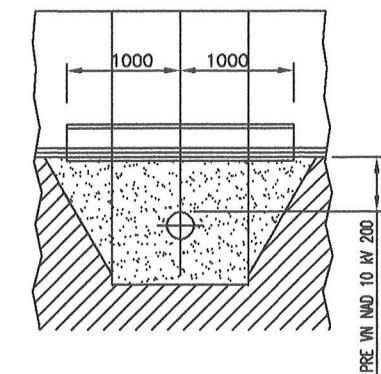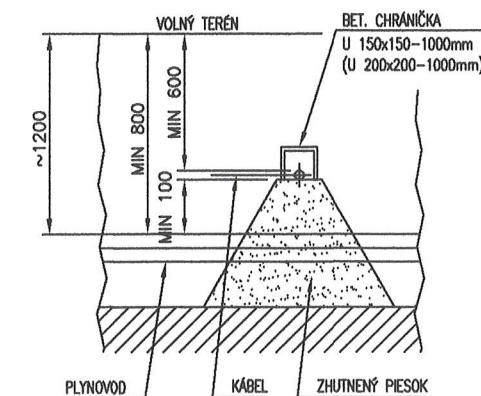

Zod. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. Horňák	Ing. Horňák	Ing. Horňák		
Investor: Poľnohospodársko-podielnícke družstvo Prašice sídlo Jacovce				
Miesto stavby:	Jacovce - Hôrka, par.č. 1618/1;1624;1626/5,6,7;1627/6		Formát:	2A4
Názov stavby:	HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT SO 06.1 - STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD		Dátum:	4/2022
			Mierka:	-
			Stupeň:	DSP
Druh výkresu:			Súbeh a križovanie plynovodu s inžinierskymi sieťami	Číslo výkresu: