

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S

- Ochrana prd zásahom el.prúdom podľa STN EN 332000 4-41
- základná - izoláciou , krytím
- Doplnková ochrana - Prúdovým chráničom o Iv-0,03A
- Ochrana pri poruche
- Samočinným odpojením napájania
- Doplnkovým pospájaním
- Ochranné pospájanie

— ROZVÁDZAČ RS IP 40/20


— SVIETIDLO MODRÉ LED IP min. IP 54, 11W

— VYPÍNAČ SÉRIOVÝ IP 54, NA POVRCH


— Svietidlo LED IP min. 44 18W

— VYPÍNAČ JEDNOPÓL. IP 54 NA POVRCH

— Svietidlo LED IP min. 23, 21W VONKAJŠIE

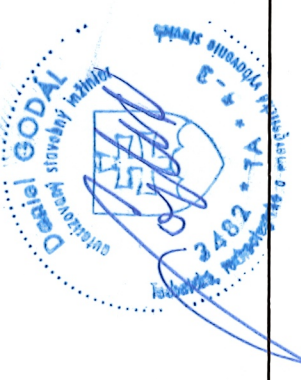

HALA č.2

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval		03/2022
D. GODÁL		D. GODÁL	D. GODÁL		
Investor		PPD PRAŠICE sídlo Jacovce			
Miesto stavby		JACOVCE POD HORKOU č. parc. 1627/6			
Názov akcie					Účel
HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT					Stupeň
					Klasifikácia stavby
					Kótované v mm
Druh výkresu		Mierka	Výkres číslo		
SVETELNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA		1:125			E-1