



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Bratislava

VO2-2024/000730-005

Ing. Roman Novosad

18.04.2024

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „**Bratislava II OO PZ, Mojmírova 20 - rekonštrukcia objektu**“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 62/2024 pod č. 9094-MSP z 27.3.2024 a EÚ 2024- OJS061-00181630 26.3.2024, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1

je výmera v hárku E1.5. 01.1 - Ústredné vykurovanie a chladenie pol. č. 105 „Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m“ 120 t správna? Ak nie, dovoľujeme si požiadať o opravu.

Odpoveď k otázke č.1

Uchádzač si v zmysle bodu 2.9. súťažných podkladov upraví vo výkaze výmer v časti E1.5. 01.1 - Ústredné vykurovanie a chladenie sa položku č. 105 upravuje nasledovne.

Pôvodné znenie položky:

105	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	120,000		0,00
-----	---	-----------	--	---	---------	--	------

Nové znenie položky:

105	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	4,640		0,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--	------

Otázka č. 2










potrebovali by sme komplet špecifikáciu nasledujúcej položky, nakoľko ani dodávateľ systému nám to nevie z tohto naceniť /presné kusy jednotlivých komponentov/.


položka 98 K ds1 Dodávka 1784/1, DVERNÉ TABLO, MIKRA1, 1083/20A, ZDROJ PRE 2VOICE,1083/50, INTERFACE 2 VSTUPY, 4 STUPAČKY,1183/7, DOMOVÝ TELEFÓN HANDS-FREE PRE SYSTÉM 1083, 3 SERVISNÉ TL., (MOD. 1150),FD-125-002, IPASSAN PRE 4 ČÍTAČKY S ETHERNETOM, 12V (OVLÁDANIE CEZ CLOU kpl 1,000.

Odpoveď k otázke č.2

Verejný obstarávateľ pre ocenenie položky č. 98, časti E1.7 01.2 – Elektroinštalácia upresňuje špecifikáciu položky.

LEGENDA:

	PANEL MIKRA2 S 1 TLAČIDLOM A ČÍTAČKOU MIFARE INŠTALAČNÁ VÝŠKA 1600mm
	VIDEO MONITOR VMOD0 INŠTALAČNÁ VÝŠKA 1500mm
	INDUKČNÝ ČLEN 1723/112
	NAMPÁJACÍ ZDORJ 1723/20
	NAMPÁJACÍ ZDORJ PA120 + BATÉRIA 12/7Ah
	RELÉ 788/KVH
	ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMOK, REVERZNÝ, 12VDC/300mA
	KÁBEL UTP CAT.5e, LSOH
	KÁBEL CHKE-R-J 3x1,5

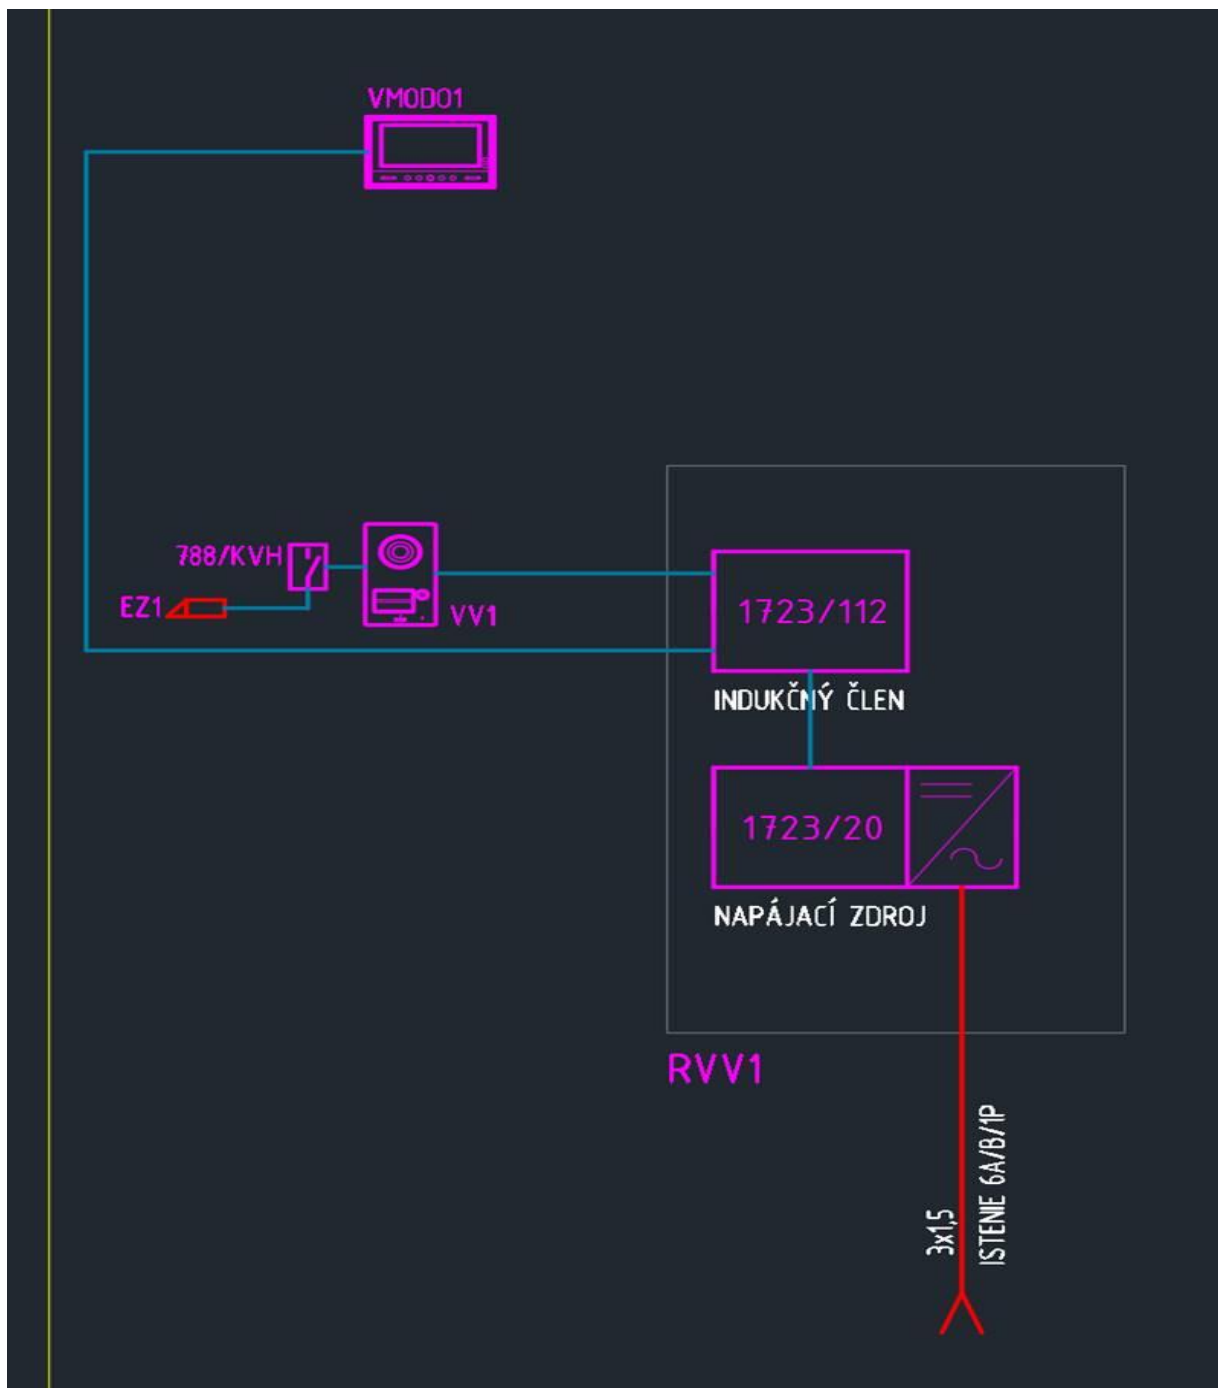

S pozdravom

Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR