




PÔDORYS ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE

M 1:50

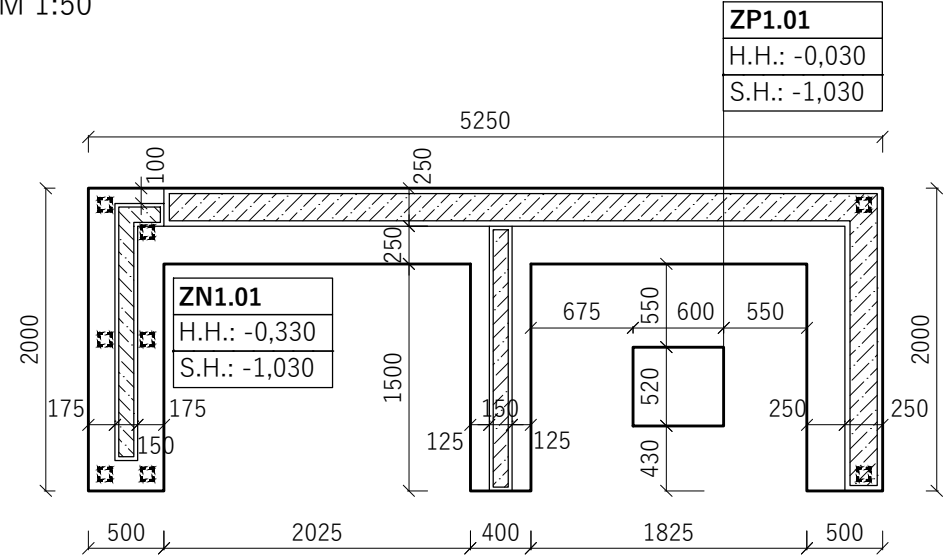


PÔDORYS STREŠNEJ KONŠTRUKCIE

M 1:50

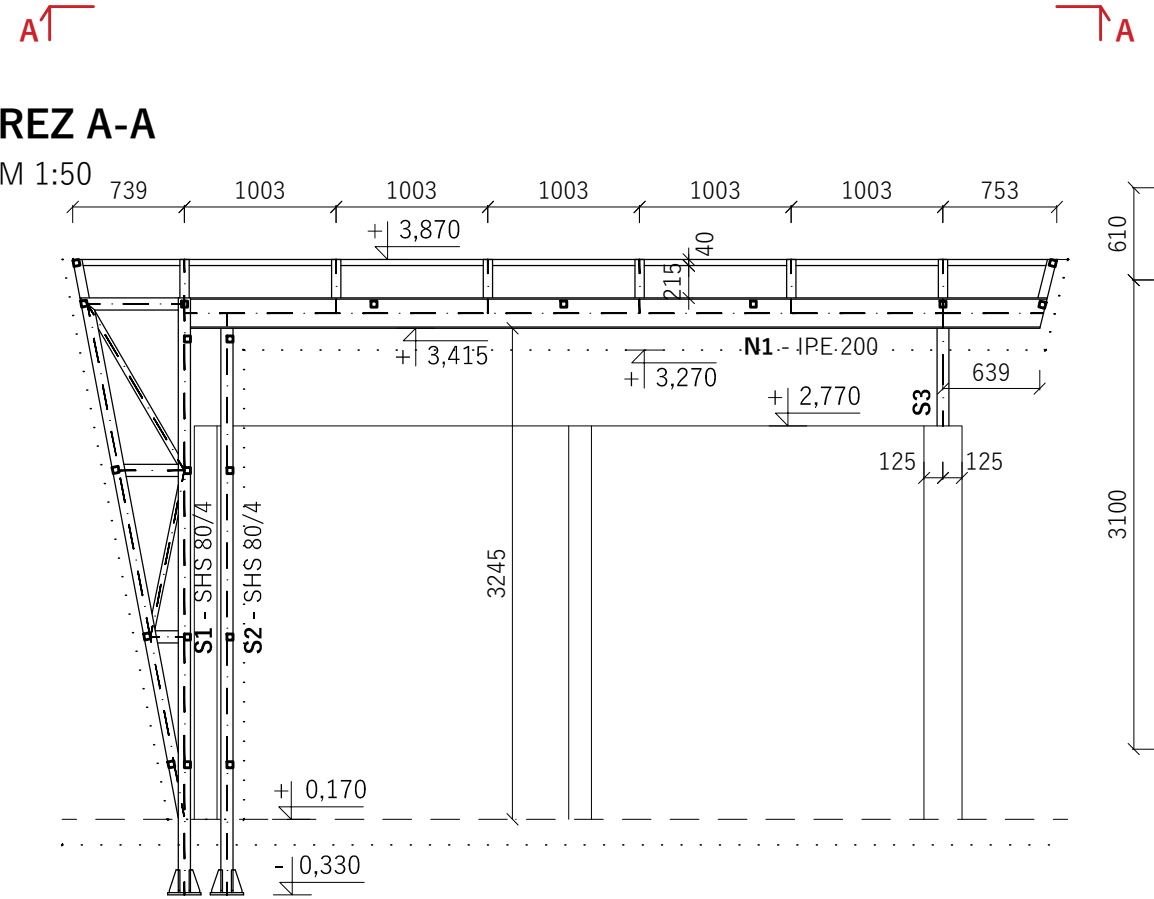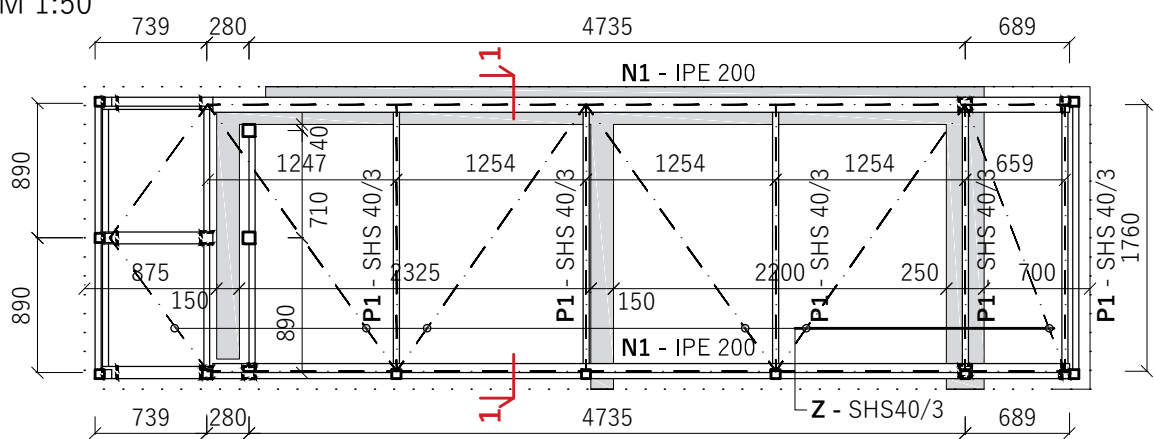

REZ 1-1

M 1:50

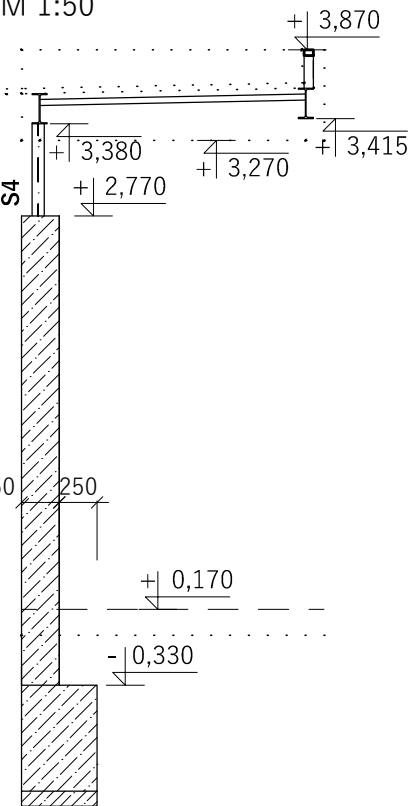

POZNÁMKY PRE BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

Podľa STN EN 1992-1-1

Konštrukčné zásady pre ohýbanie výstuže	Schéma ukladania výstuže v doske
	Minimálna stykacia dĺžka pre výstuž : Ø 8 - 600mm; Ø 10 - 750mm; Ø 12 - 900mm; Ø 16 - 1200mm;
	Minimálne prekrytie sietí : -
Upozornenia :	Krytie výstuže (ak nie je uvedené inak) :
1) Všetky rozmery a orientáciu prvkov na stavbe kontrolovať	V styku s interiérom 25 mm
2) Pri realizácii stavby postupovať v súlade STN	V styku s exteriérom 25 mm
3) Výstuž je kótovaná osovo	V styku so zeminou 50 mm
4) Výstuž na bm. je počítaná s 15% rezervou pre stykovanie	
5) S.H. - Spodná hrana; H.H. - Horná hrana	Materiály :
6) -	Betón C25/30- XC2 (SK)- $\text{CI0,4-D}_{\text{max}}16\text{-S3}$
7) -	Výstuž B500B
	Siete B500B

VÝKAZ BETÓNU

STN EN 206-1 C25/30- XC2 (SK)- $\text{CI0,4-D}_{\text{max}}16\text{-S3}$

Poradové číslo	Názov profilu	Rozmer profilu			Počet [ks]	Objem [m³]	Objem [m³] +5% rezerva
		šírka [mm]	výška [mm]	dĺžka [mm]			
ZN1.01	Základové pásy	500	700	8250	1	2.887	3,0313
	Základové pásy	400	700	1500	1	0.420	0,4410
ZP1.01	Základová päťka	520	1000	600	1	0.312	0,3280
spolu [m³]:						3,6190	3,8000

POZNÁMKY PRE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

PODĽA STN EN 1993-1-1 a 1993-1-8

ÚČINNÁ VÝŠKA KÚTOVÝCH ZVAROV		MINIMÁLNA ÚČINNÁ VÝŠKA ZVARU
KÚTOVÝ ZVAR :		
Obojstranný	0.7 x min (T1,T2)	
Jednostranný	1.4 x min (T1,T2)	
TUPÝ ZVAR :		
Cez celú hrúbku materiálu		
MATERIÁL :		
Všetky oceľové prvky - S235JR0, S235JRH		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA :		
Predajna a prístrešok	1 x Základný náter + 2 x Krycí náter podľa zmluvy	
O.K. ručnej umyvárky	Žiarové pozinkovanie (min. 275 gr/m²)	
POZNÁMKY :		
1.) Konštrukciu realizovať podľa odsúhlasenej dielenskej dokumentácie !		
2.) Výkaz materiálu prvkov viď v prílohe č.2		
3.) V prípade že počas prác sa vyskytne akákoľvek odlišnosť, je nevyhnutné prerušiť práce a ihneď kontaktovať autora PD		
4.) ± 0,000 = Podlaha prízemia S001 hlavnej stavby = 110,05 m n.m.		

LEGENDA MATERIÁLOV

Názov vrstvy	v pohľade	v reze
Betón STN EN 206-1 C25/30- XC2 (SK)- $\text{CI0,4-D}_{\text{max}}16\text{-S3}$		
Betón STN EN 206-1 C12/15- XC0 (SK)- $\text{CI0,4-D}_{\text{max}}16\text{-S3}$		
Tepelná izolácia		
Nosné murivo		
Zhutnený štrkopieskový násyp		
Pôvodná zemina		

POZNÁMKY

- Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu stavby
- Všetky stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií

ČSPHM F.Petrol Marcelová								
PRÍSTREŠOK LPG PRÍSTREŠKA								
Zodpovedný projektant	Ing. Pavel Kraus							
Vypracoval	Ing. Attila Csölle							
Investor	F.PROPERTY s.r.o. K.Nagya 12/2, 945 01 Komárno							
Miesto stavby	okres Komárno, k.ú. Marcelová č.p.: 3803/1, 3795/5, 3795/10, 3809/1, 3809/2, 3820/7							
	Stupeň projektovej dokumentácie	Časť	Dátum	Formát	Mierka	Revízia	Objekt	Číslo výkresu
	Projekt pre stavebné povolenie	statika	10.2021	630x297	1:50	-	-	S01.05

Projektová dokumentácia je súčasťou architektonického diela a podlieha autorskému zákonu č. 383/1997 Z.z. Prezentované technické výkresy a všetky technické súčasti projektu definujú dielo alebo jeho časť. Z tohto titulu je projekt duševným majetkom autora a preto používať, rozmnožovať a publikovať ho možno len so súhlasom autora. Zmeny v projekte je možné vykonať iba súhlasom zodpovedného projektanta!