

Výpočet dostatočnej vzdialenosti

Dátum: 20. 6. 2022

Podľa medzinárodnej normy:
Číslo zákazníka/projektu.: /

Projektant/montážna firma:

Spoločnosť: PD VELKÁ HRADNÁ


Názov: Stavebné úpravy a nadstavba Pozberovej linky

Ulice:

PSC:

Telefón:

Bez mena

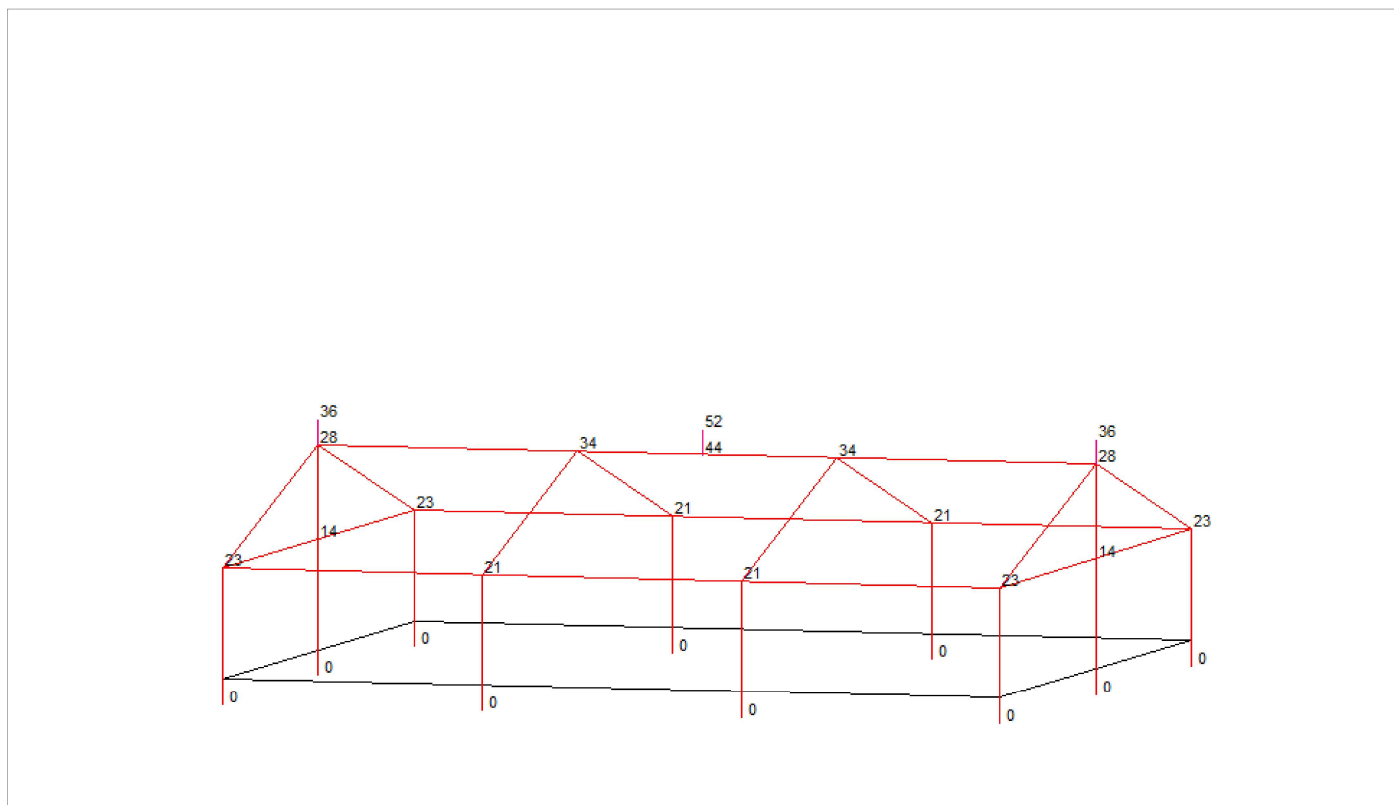

Aktuálne zobrazenie: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatočnej vzdialenosti v cm

Zákazník/objednávateľ:

Číslo zákazníka:

Meno:

Ulica:

PSC: --

Údaje pre výpočet:

Voľba triedy ochrany pred bleskom: III

Prúdové zaťaženie: 100 kA

k_M - Izolačná hodnota km: 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu:

Názov projektu:

Ulice:

PSC: --