


NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVODY EPS : 2 DC 24V
OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV

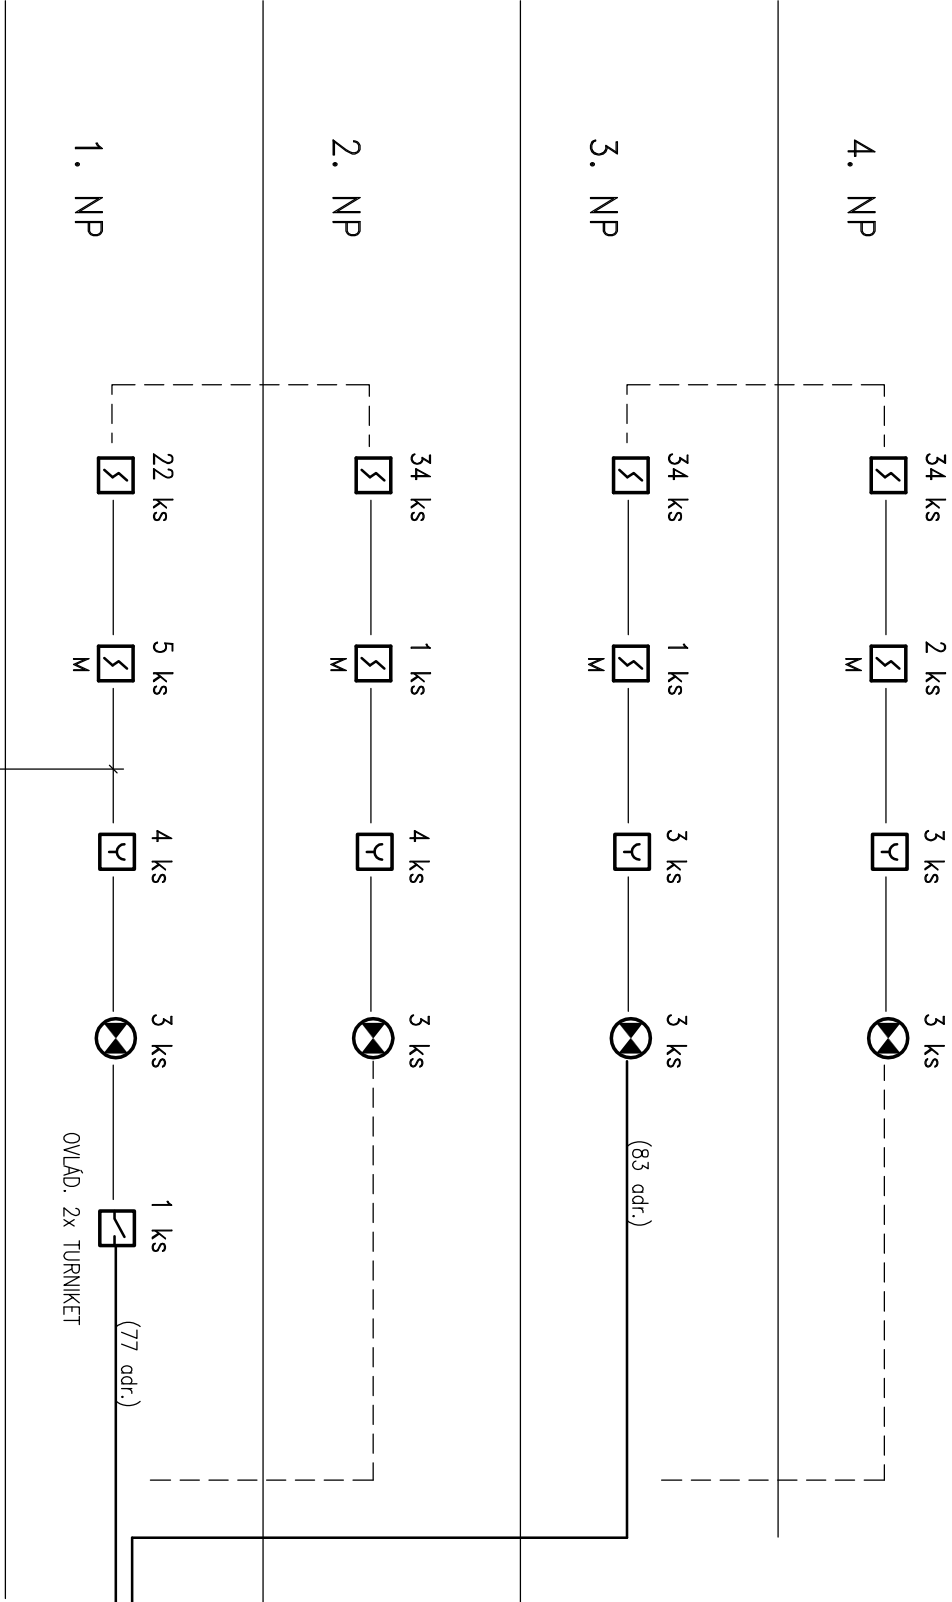

LEGENDA :

- AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43
- AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43
- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43
- OVLÁDACÍ MODUL MHY 925/4, IP54
- MAJÁK MHY 924M, SOL-LX-W/WF/R1/D
- ADRESOVATEĽNÝ MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU-8V4-HR22
- ADRESOVATEĽNÁ ÚSTREDNÁ EPS MHU117
- RIEŠENÁ V RAMCI EPS PRE INTERNÁT –BLOK “C”
- DOPLNĚ LNKOVÝ KARTU (2 KRUHOVÉ LNKY)

JE-H(SI)H 1x2x0,8
FE180/P30, B2ca-s1,d1,α1

SADA:

REVIZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERITKO: –		VYPRACOVAL : Štefan KOČIBÁL	ZODP. PROJEKTANT : Štefan KOČIBÁL	 Štefan KOČIBÁL s.r.o. 034 96 KOMJATNA 351 0915 821520	
STAVBA / NAZOV, Miesto /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZAKAZKY	231003	
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		POČET A4	2	
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENTSKEJ INTERNÁT – BLOK B		DÁTUM	10. 2023	
ČASŤ/PROFESIA	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA		PORADOVÉ ČÍSLO VYKRESU	PSSp,RP 5	
OBSAH VYKRESU	BLOKOVÁ SCHEMA EPS		ARCHIVNE ČÍSLO	231003-EPS-5	REVIZIA