


NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVODY EPS : 2 DC 24V

OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV

Č.M.	NÁZOV A POPIS MIESTNOSTI	VÝMERA [m2]	STROP
2.01	SCHODISKO	15,60	OMIETKA
2.02	SPOJOVACIA CHODBA	102,53	SDK KAZETY
2.03	CHODBA	91,76	
2.04	CHODBA	3,59	SDK ZAVESENÝ
2.05	KOPEŇNA A WC	4,06	
2.06	KUCHYŇA A JEDÁLEŇ	8,38	
2.07	IZBA	18,00	
2.08	ŠTUDOVŇA	40,82	SDK ZAVESENÝ
2.09	INTERNÉTNE ROZHLAS. ŠTODIO – INRO	16,79	
2.10	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
2.11	KOPEŇNA A WC	4,11	
2.12	BUNKA	9,30	
2.13	WC PREDISIEŇ	2,37	SDK ZAVESENÝ
2.14	WC A SPRCHA	6,41	
2.15	UPRÁTOVACIA KOMORA	4,52	OMIETKA
2.16	SKLAD / SERVER	3,95	OMIETKA
2.17	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
2.18	KOPEŇNA A WC	4,21	
2.19	BUNKA	18,72	
2.20	BUNKA	9,74	
2.21	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
2.22	KOPEŇNA A WC	4,51	
2.23	BUNKA	10,60	
2.24	BUNKA	18,00	

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	VÝMERA [m2]	STROP
2.25	KUCHYNKA	18,84	SDK ZAVESENÝ
2.26	ŠTUDOVŇA	18,84	
2.27	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
2.28	KOPEŇNA A WC	4,18	
2.29	BUNKA	10,17	
2.30	BUNKA	18,72	
2.31	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
2.32	KOPEŇNA A WC	4,51	
2.33	BUNKA	17,28	
2.34	BUNKA	10,60	
2.35	CHODBA	2,70	SDK ZAVESENÝ
2.36	KOPEŇNA A WC	4,45	
2.37	BUNKA	9,74	
2.38	BUNKA	18,00	
2.39	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
2.40	KOPEŇNA A WC	4,18	
2.41	BUNKA	17,28	
2.42	BUNKA	10,17	
2.43	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
2.44	KOPEŇNA A WC	4,48	
2.45	BUNKA	10,17	
2.46	BUNKA	17,20	
2.47	BALKÓN	13,00	

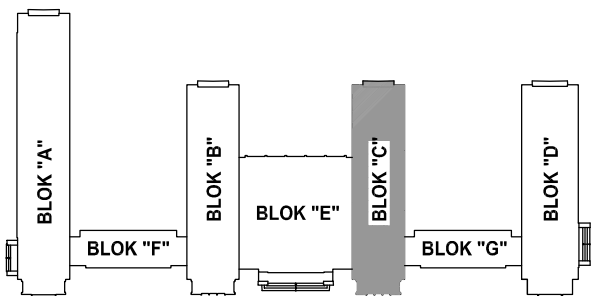

LEGENDA :

- AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43
- AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43
- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43
- MAJÁK MHY 924M, SOL-LX-W/WF/R1/D S ADRESOVATELNÝM MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU-8V4-HR22

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA EPS –KÁBLAMI JE–H(Si)H 1x2x0,8 FE180/PS30, B2ca–s1,d1,a1
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM.

SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:100	VYPRACOVAL : Štefan KOČIBÁL		ZODP. PROJEKTANT : Štefan KOČIBÁL	<div><div><div><div><div><div></div><div>EIKOMP-SK</div><div>Štefan KOČIBÁL</div><div>034 96 KOMJATNA 351</div></div></div><div>0915 821520</div></div></div></div>	
STAVBA / NÁZOV, Miesto /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene			ČÍSLO ZÁKAZKY	230803
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE			POČET A4	4
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENTSKÝ INTERNÁT – BLOK C			DÁTUM	08. 2023
ČASŤ/PROFESIA	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA			STUPEŇ PD	PSsp,RP
OBSAH VÝKRESU	INŠTALÁCIA EPS – 2.NP			PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	2
				ARCHIVNE ČÍSLO 230803–EPS–2	