

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

- ROZVODY HSP : 2 AC 100 V, nf  
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A PREKÁŽKAMI  
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : ELEKTRICKÝM ODDLENÍM


LEGENDA :

- 🔊 - REPRODUKTOROVÁ SKRINKA 1,5–3–6W/100V,  
(WA 06–165/T, EN54, IP54)  
🔊 - STROPNÝ ZAPUSTENÝ REPRODUKTOR DO PODHLADU 1,5–3–6W/100V,  
(LDACH42TNS02, EN54, IP 44)

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA HSP –KÁBLAMI N2XH EFK–0 2x1,5 FE180/PS60, B2ca–s1,d1,a1  
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM PODLA POPISU V TECHN. SPRÁVE.  
VŠETKY REPRODUKTORY ZAPOJIŤ CEZ KRABICOVÉ ROZVODKY  
S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU MIN. 30min.

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	VÝMERA [m2]	STROP
4.01	SCHODISKO	15,60	OMIETKA
4.02	CHODBA	40,37	SDK KAZETY
4.03	CHODBA	75,20	
4.04	CHODBA	3,46	
4.05	KOPEŇNA A WC	4,06	SDK ZAVESENÝ
4.06	KUCHYŇA A JEDÁLEŇ	9,30	
4.07	IZBA	17,28	
4.08	ŠTUDOVŇA	40,82	
4.09	CHODBA	3,46	SDK ZAVESENÝ
4.10	KOPEŇNA A WC	4,06	
4.11	KUCHYŇA A JEDÁLEŇ	9,30	
4.12	IZBA	17,28	
4.13	CHODBA	2,27	SDK ZAVESENÝ
4.14	KOPEŇNA A WC	3,49	
4.15	BUNKA	18,00	
4.16	BUNKA	8,23	
4.17	INŠTALAČNÁ MIESTNOSŤ (VÝLEZ NA STRECHU)	1,82	OMIETKA
4.18	WC PREDSIEN	2,37	SDK ZAVESENÝ
4.19	WC A SPRCHA	6,41	
4.20	UPRATOVACIA KOMORA	4,52	OMIETKA
4.21	SKLAD / SERVER	3,95	OMIETKA
4.22	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
4.23	KOPEŇNA A WC	4,21	
4.24	BUNKA	18,00	
4.25	BUNKA	9,74	
4.26	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
4.27	KOPEŇNA A WC	4,51	
4.28	BUNKA	10,60	
4.29	BUNKA	17,28	
4.30	CHODBA	3,46	SDK ZAVESENÝ
4.31	KOPEŇNA A WC	4,06	
4.32	KUCHYŇA A JEDÁLEŇ	9,30	
4.33	IZBA	17,28	
4.34	CHODBA	2,27	SDK ZAVESENÝ
4.35	KOPEŇNA A WC	3,49	
4.36	BUNKA	18,00	
4.37	BUNKA	8,23	
4.38	INŠTALAČNÁ MIESTNOSŤ (VÝLEZ NA STRECHU)	1,82	OMIETKA
4.39	WC PREDSIEN	2,37	SDK ZAVESENÝ
4.40	WC A SPRCHA	6,41	
4.41	UPRATOVACIA KOMORA	4,52	OMIETKA
4.42	SKLAD / SERVER	3,95	OMIETKA
4.43	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
4.44	KOPEŇNA A WC	4,21	
4.45	BUNKA	18,00	
4.46	BUNKA	9,74	
4.47	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
4.48	KOPEŇNA A WC	4,51	
4.49	BUNKA	10,60	
4.50	BUNKA	17,28	
4.51	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
4.52	KOPEŇNA A WC	4,18	
4.53	BUNKA	17,28	
4.54	BUNKA	10,17	
4.55	CHODBA	2,56	SDK ZAVESENÝ
4.56	KOPEŇNA A WC	4,48	
4.57	BUNKA	10,17	
4.58	BUNKA	17,20	
4.59	BALKÓN	13,00	

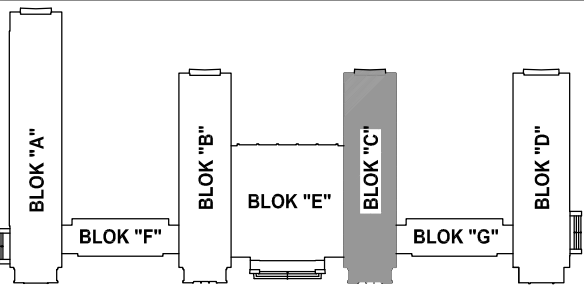

			SADA:		
REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERITKO: 1:100		VYPRACOVAL : Štefan KOČIBÁL	ZODP. PROJEKTANT : Štefan KOČIBÁL	<div>ELKOM-SK s.r.o.</div> <div>Štefan KOČIBÁL</div> <div>034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520</div>	
STAVBA / NÁZOV, MIEŠTO /		REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZAKAZKY	230803
INVESTOR		TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		POČET A4	4
OBJEKT		SO 01 – ŠTUDENSKÝ INTERNÁT – BLOK C		DÁTUM	08. 2023
ČASŤ/PROFESIA		HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		STUPEŇ PD	PSsp,RP
ČASŤ/PROFESIA		HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	4
OBSAH VÝKRESU		INŠTALÁCIA HSP – 4.NP		ARCHIVNÉ ČÍSLO 230803–HSP–4	REVIZIA