


POLE c. 1

POLE c. 2

PARALIZA DOSTAVU: OTTIV, OCELOJOU
OCHRAŇA PŮU DO DŮVĚRY OTTIV, MOLOVĚNIA

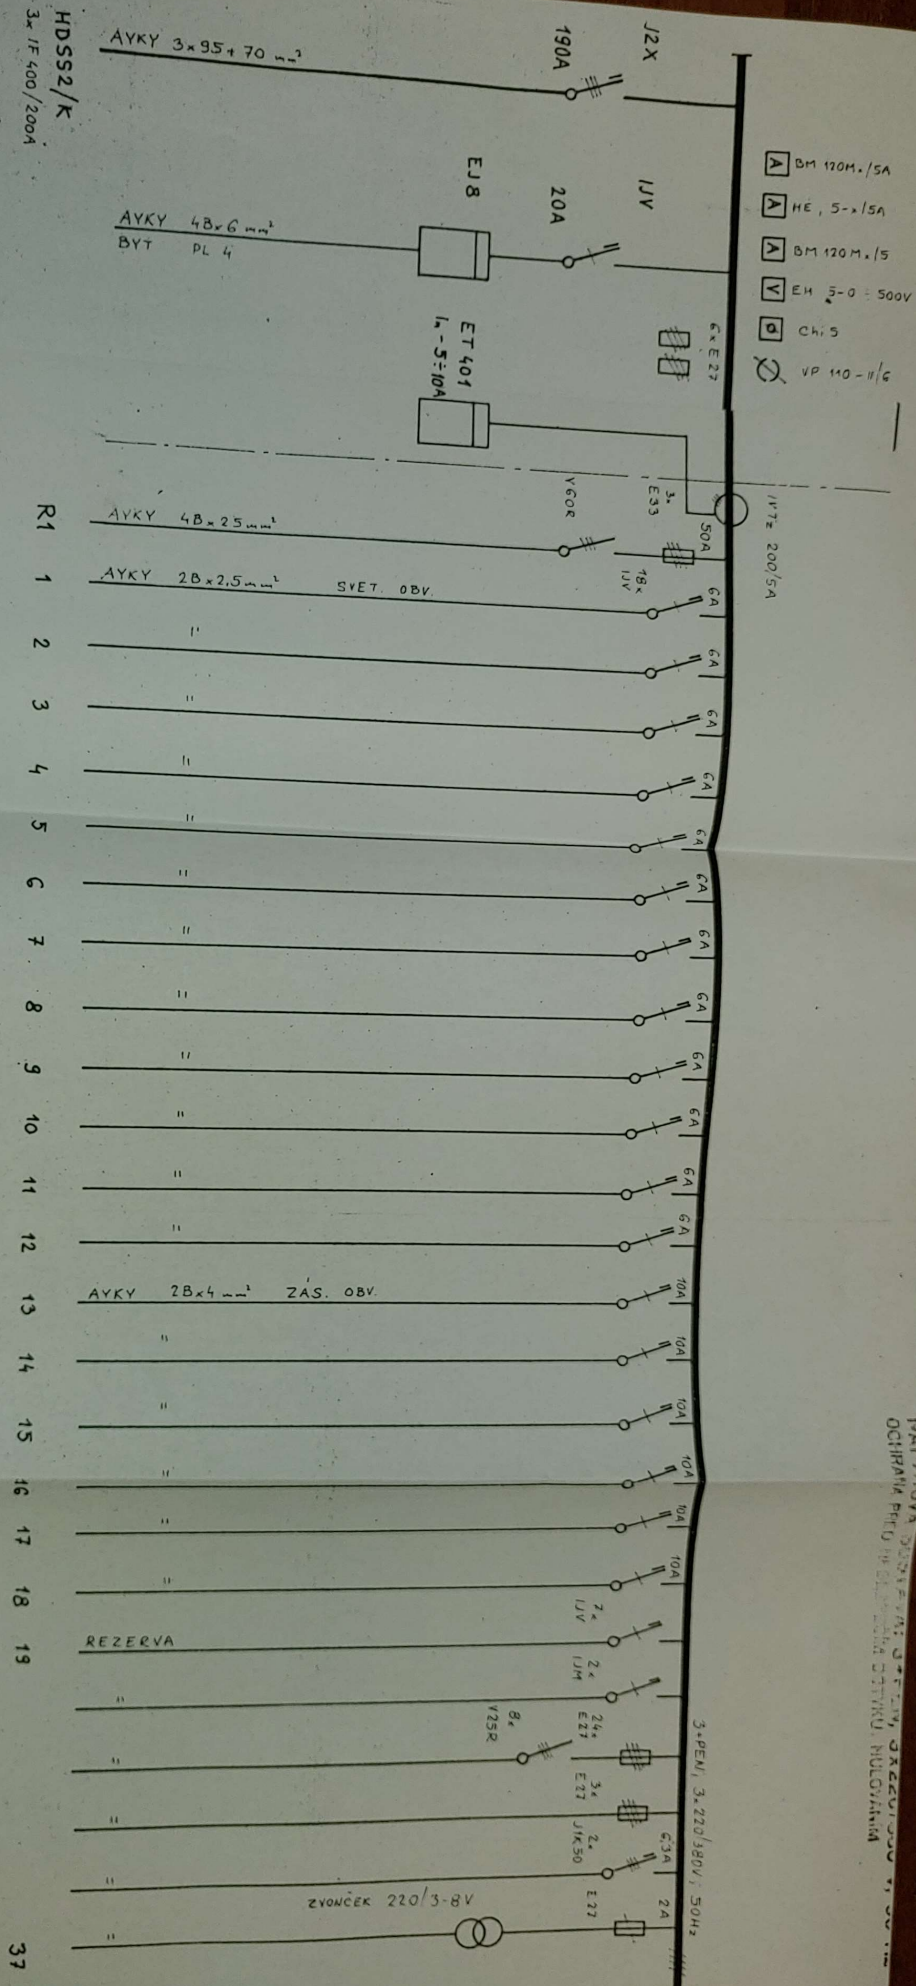

HDSS2/K
3x 1F 400/200A

PO REKONSTRUKCII

$$P_c = 60 \text{ kW}$$

$$\beta = 0.7$$

$$P = 42 \text{ kW}$$
[illegible]