

V OPLETENÍ OBJEKTU
(PŘÍSTUPNÉ Z VEREJNÉHO PŘESTRANSTVÍ)

RE NOVÝ

HDO - REZERVA

ELEKTROMER

FA2
2A

FA1
25A

KA1

PEN

L1

L2

L3

SR 72-0255

NAYY-J 4x25

PŘÍPOJKA NN

EXIST. KÉBEL

63A

CYKY-J 3x1,5
WS RS (HDO)

CYKY-J 4x10
WL RS

RS

HLAVNÝ ROZVÁDZAČ
RODINNÉHO DOMU

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA RE:

TYP: HASMA: RE 1.0 F402 25A P0

KRYTIE: IP44/IP20

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: ZDOLA

EL. PŘÍSTROJE: ELEKTROMER (DODÁVKA ZSE)

ISTIČ PLOMBOVATELNÝ

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

3PEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)

čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábranami alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)

v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)


čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ROZVÁDZAČ MERANIA

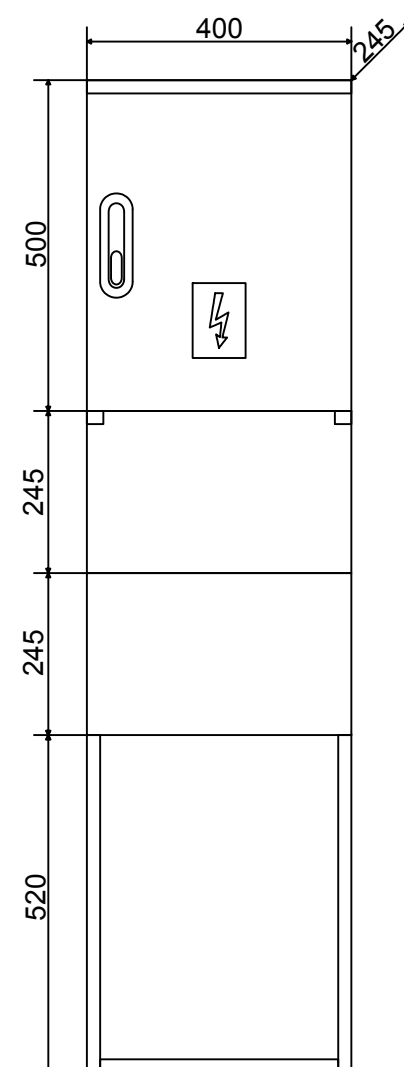

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail:citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk					
±0,000=213,47 m.n.m.							
Autori:	Ing.arch. Pavol Citovický			Vypracoval: Ing. Ľuboš Nekoranec	Spolupráca: Ing. Ľuboš Nekoranec	Kontroloval:	
						Ing. arch. Pavol Citovický	
Zodp. projektant:	Ing. Ľuboš Nekoranec					Mierka:	--
						Obec:	Bratislava - Záhorská Bystrica
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava					Okres:	Bratislava V
Objednávateľ:	REDING s. r. o. ,Legionárska 10, 811 07 Bratislava					Dátum:	10/2023
Názov stavby:	DPB - Osadenie kontajnera - Strmé vršky					Číslo výkresu:	E1
Miesto:	Pri Vápenickom potoku, Bratislava-Záhorská Bystrica , katastrálne územie: Záhorská bystrica parc.reg.C: č. 2660/4, parc.reg.E :7129/200.						
Stavebný objekt:	SO 01						
Časť:	ELEKTROINŠTALÁCIA - PRÍPOJKA NN						
Názov výkresu:	SCHÉMA NAPÁJANIA						

SKUPINA PRIESTOROV	KÓD VONKAJŠÍCH VPLYVOV	MIN. KRYTIE	
Poznámka	Pre priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4 - manipuláciu s elektrickým zariadením vykonávajú aspoň osoby znále podľa STN 34 3100	EL.PŘÍSTROJE	ROZVÁDZAČE
411 (VI) vonkajšie	AA3,AA4,AB3,AB4,AC1,AD,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM-1-2,AM-2-2,AM3-2,AM-4,AM-5,AM-8-1,AM-9-1,AM-22-3,AM-23-2,AM-24-1,AM-25-2,AM-31-1,AN3,AP1,AQ3,AS2,AT2,AU2,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1	IP44 (IP5x)	IP44/IP20