


ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA V ZEMI DN 150-300

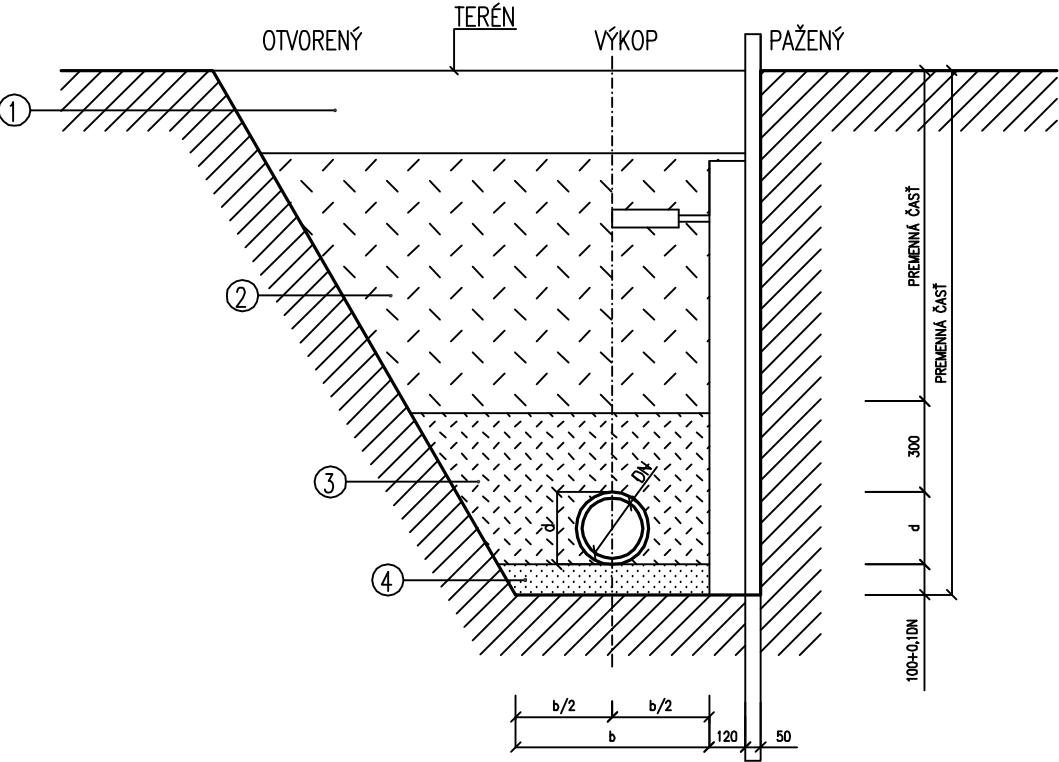

LEGENDA:

- ① – SPATNÁ ÚPRAVA TERÉNU
- ② – ZHUTNENÝ ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU
- ③ – OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR. 4–16 mm
 - do DN 200 max. zrno 22 mm
 - nad DN 200 max. zrno 40 mm
- ④ – ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO FR. 0–8 mm, 100 mm
- d – VONKAJŠÍ PRIEMER RÚRY

POZNÁMKA:

– ŠIRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ VZDIALENOSŤ MEDZI VNÚTORNÝMI LÍCAMI PAŽIACICH PRVKOV

ŠIRKA DNA VÝKOPU PRI KLADENÍ POTRUBIA

OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU (VÝŠKA SVAHU KU JEHO PŌDORYSNEJ DLŽKE)	HLBKA DNA v (m)	ŠIRKA DNA b v (m) – AK d MA ROZMER (m)		
			DO 0,40	0,4 – 1,0	NAD 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	LUBOVOLNÁ	d + 0,7 MIN. 1,0	d + 0,8	d + 0,9
	1:0,60 AŽ 1:0,25		d + 0,7	d + 0,6	d + 0,5
	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,60		d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,60	DO 2,5	d + 0,3 MIN. 0,6	d + 0,3	d + 0,3
		OD 2,5 DO 5,0	d + 0,4 MIN. 0,7	d + 0,4	d + 0,4
		VIAC AKO 5,0	d + 0,5 MIN. 0,8	d + 0,5	d + 0,5

POZNÁMKA

KONŠTRUKCIE KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ A POSTUPOVAŤ PODLA TECHNICKÝCH PREDPISOV.
PRI ZHOTOVovaní POTRUBÍ TREBA DODRŽAŤ ZOHLADNIŤ VŠETKY POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCOU DODÁVANÉHO MATERIÁLU.

- Inžinierske siete sú zakreslené orientačne
Pred zahájením stavebných prác je potrebné inž. siete vytýčiť správcami v teréne
- Stavbu a jestvujúce inžinierske siete vytýčiť oprávneným geodetom pred začatím stavebných prác
 - Prípadné zmeny oproti dokumentácii odsúhlasit s projektantom
 - Projektant nie je zodpovedný za zmeny vykonané bez jeho vedomia a písomného súhlasu
 - Všetky rozmery preverit na stavbe pred jej vykonaním

KAŽDÉ KRIŽOVANE JEDNOTLIVÝCH SIETÍ VYHOTOVIT V ZMYSLE STN 73 6005 !

- * NA PRÍPADNÉ VADY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ALEBO JEJ ČASTI SÚ DODÁVATEL A ZHOTOVITEL POVINNÝ UPOZORNIŤ PROJEKTANTA PRED ZAČIATKOM PRÁC
- * ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- * PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU

Počas realizácie stavebných prác treba zabezpečiť dodržiavanie ustanovení vyhlášky č.379/90zb.súbp a sbú o bezpečnosti práce a technických zariadení. Dodávateľ stavby je povinný dodržiavať ustanovenie STN 73 0421 o príslušných rozmerových odchýlkách realizovaných konštrukcií voči projektovanému stavu. Na všetky zmeny a odlišnosti na stavbe voči projektu je potrebné upovedomiť projektanta pred ich realizáciou

Tento dokument je majetkom projektanta, nesmie byť , publikovaný, reprodukovany, upravený, alebo napodobňovaný bez súhlasu autora.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP :	
ING. JAROSLAV TONHAUSER Reca 728, 92526 Reca	ING. PETER ČASO Dedina 706/31, 02952 Hruštín	ING. PETER ČASO Dedina 706/31, 02952 Hruštín	Alla s.r.o. Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.	
MIESTO STAVBY Dolné Trhovište 224, 920 61 Dolné Trhovište, Slovakia			FORMÁT	2 x A4
INVESTOR FOOD FARM s.r.o., Piešťanská 3, 917 03 Trnava			DÁTUM	03/ 2023
STAVBA			ÚČEL	RP
Chovná hala pre kury s voľným výbehom			PROFESIA	TZB + VH
OBSAH VÝKRESU S0-11, S0-12 DETAIL ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA			MERÍTKO 1 : 50	Č.VÝKRESU 020