REZ A-A'

1:50

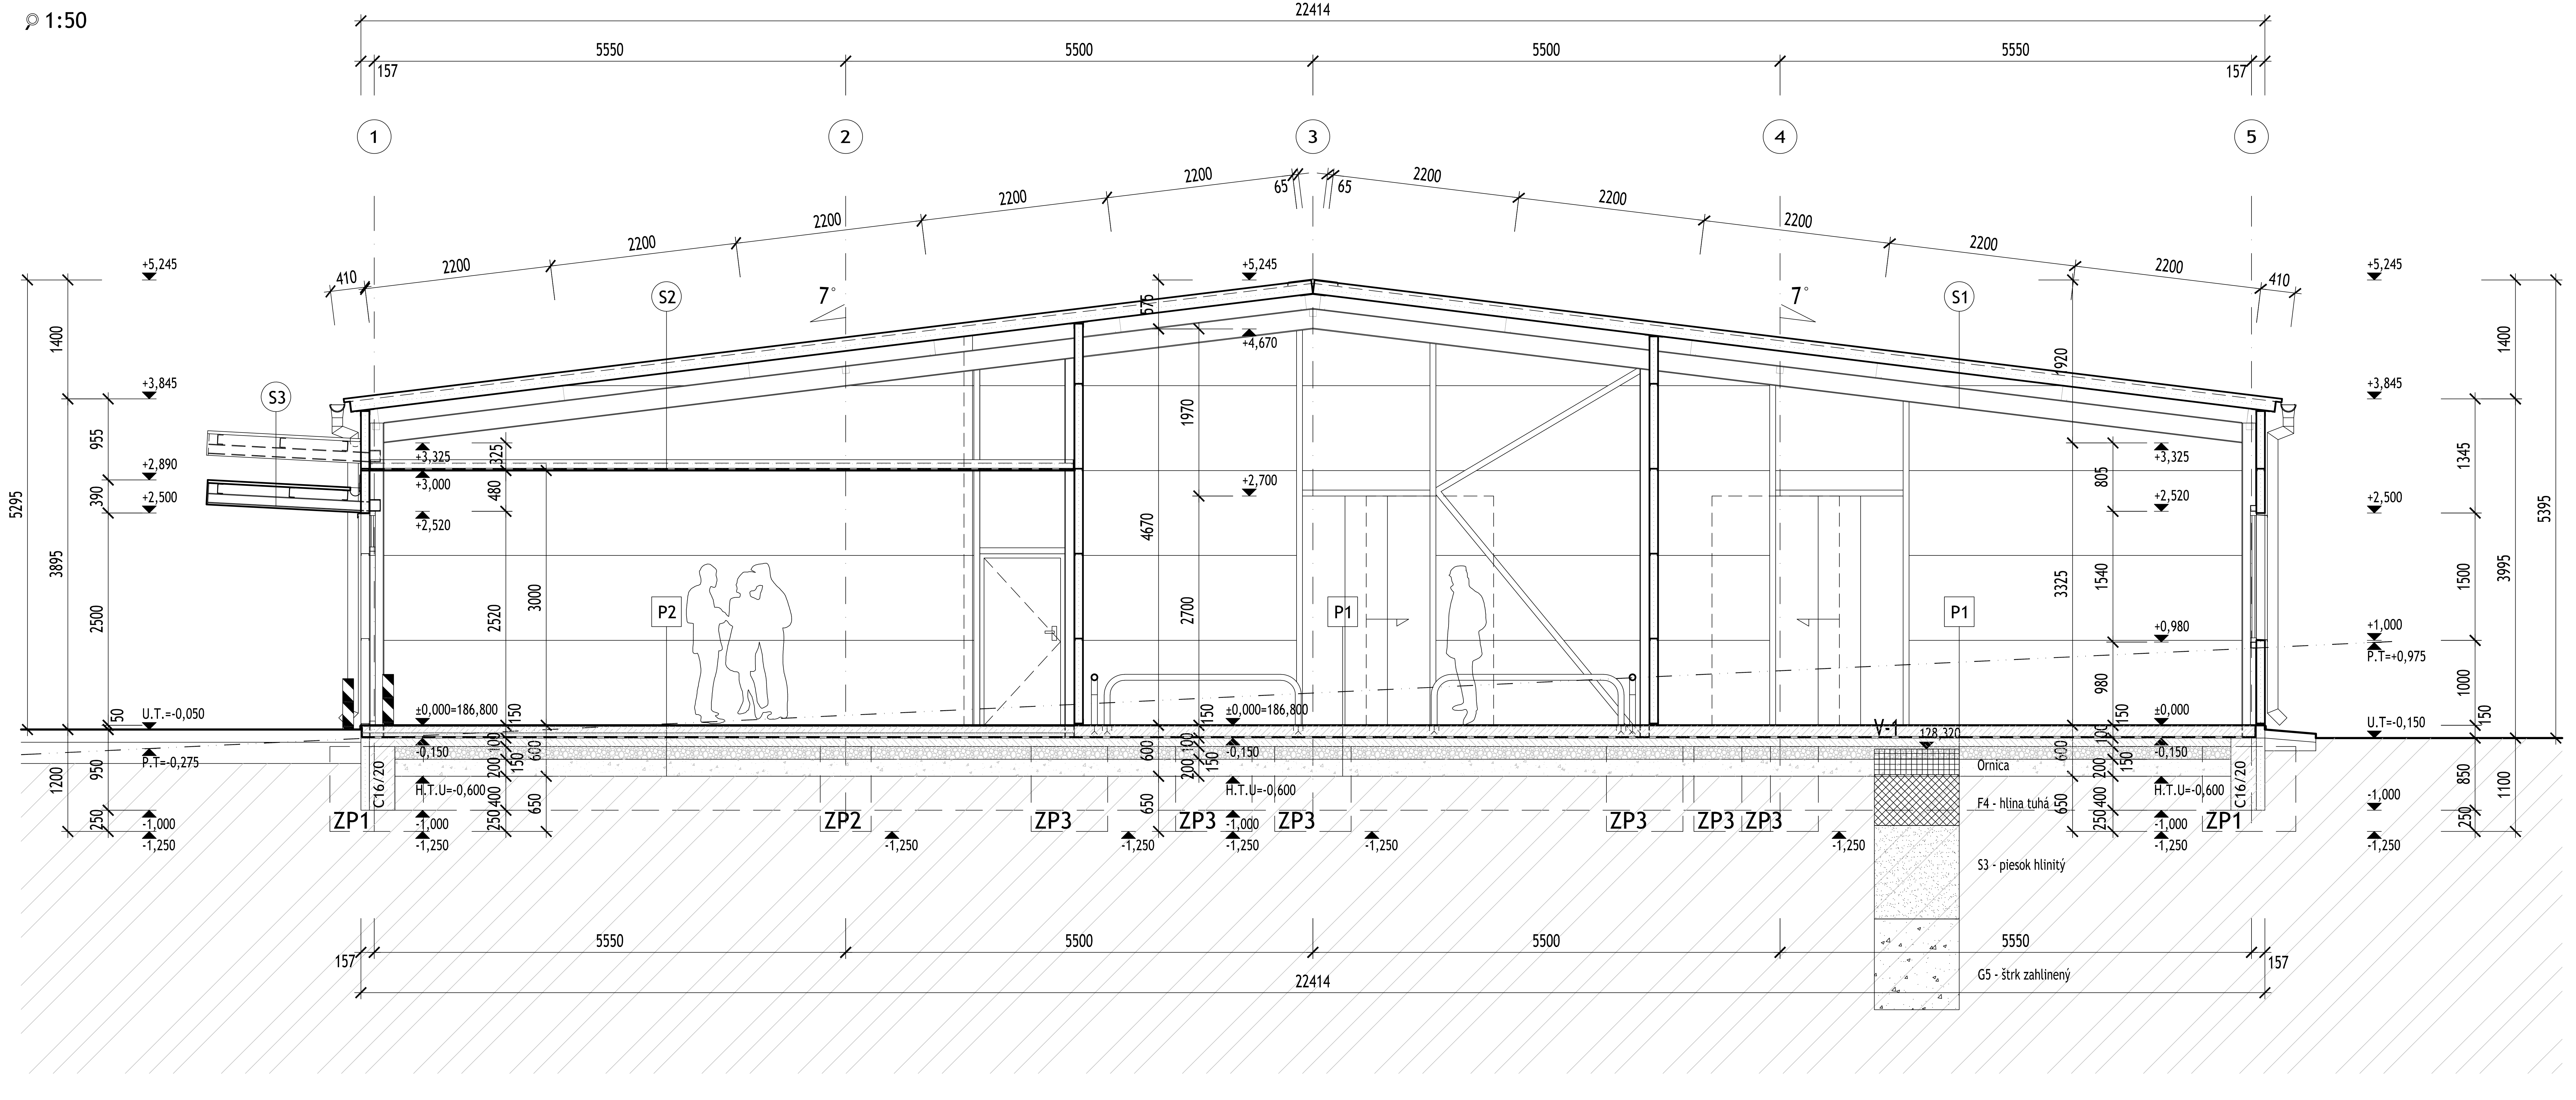

LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY Z POLYURETÁNU, v=1000mm HR. 100mm
- STREŠNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY Z POLYURETÁNU š=1000mm, HR. 100+40mm
- ZÁKLADOVÉ PÄTKY Z BETÓNU PROSTÉHO, BETÓN C 20/25 ,VYSTUŽENÉ SIEŤOVINOU V MIESTE PRACOVNEJ ŠKÁRY
  ZÁKLADOVÉ PÁSY Z BETÓNU PROSTÉHO C 16/20
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 803 S OBOJSTRANNOU OCHRANNOU GEOTEXTÍLIOU
- SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA,EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN HR. 100mm
- ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO
- RASTLÝ TERÉN

-SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA

VÝPIS SKLADBY PODLÁH

P1 MIESTNOTI č.1.07,1.08,1.09,1.10,1.14,1.15,1.16,1.17

-PROTIPRAŠÝ NÁTER, ALT. VSYP PANBEX F2 NATURAL + OŠETRENIE PANBEXIL	
-BETÓNOVÁ MAZANINA HR.150mm,BETÓN C 30/37, DILATOVANÁ, HĹBKA DILATÁCIE 60mm + 2x KARI SIET 150/5 x 150/5mm (PRI SPODNOM , HORNOM OKRAJI), V MIESTE STĹPOV POMOCNÉ VYSTUŽENIE	150 mm
-OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA	
-HYDROIZOLÁČNÁ FÓLIA FATRAFOL 803	2 mm
-OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA	
-PODKLADNÝ BETÓN C16/20 HR.100mm	100 mm
-ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR. 150mm (Id=0,7, Ks=0,05N/mm3, Edef2= 70MPa, Edef2/Edef1<2,5)	150 mm
-ZHUTNENÝ MAKADAM HR. 200mm	200 mm
-RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ VIBRAČNÝM VALCOM	

P2 MIESTNOTI č.1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06

-KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU	8 mm
-LEPIACI TMEL	4 mm
-VYROVNÁVAJÚCA VRSTVA BETÓNOVÁ MAZANINA BETÓN C20/25 SO ZATRETÝM POVRCHOM VYSTUŽENÝ SIEŤOVINOU S150/150 Ø5mm	78 mm
-SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	
-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN STYRODUR HR.2x30mm	2x30 mm
-SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ VRSTSTVA TATRATEX	
-HYDROIZOLÁČNÁ FÓLIA FATRAFOL 803	2 mm
-SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ VRSTSTVA TATRATEX	
-PODKLADNÝ BETÓN C16/20	100 mm
-ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR. 150mm (Id=0,7, Ks=0,05N/mm3, Edef2= 70MPa, Edef2/Edef1<2,5)	150 mm
-ZHUTNENÝ MAKADAM HR. 200mm	200 mm
-RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ VIBRAČNÝM VALCOM	

P3 MIESTNOTI č.1.11,1.12,1.13

-PROTIPRAŠÝ NÁTER, ALT. VSYP PANBEX F2 NATURAL + OŠETRENIE PANBEXIL	
-BETÓNOVÁ MAZANINA HR.150mm,BETÓN C 30/37, DILATOVANÁ, HĹBKA DILATÁCIE 60mm + 2x KARI SIET 150/5 x 150/5mm (PRI SPODNOM ,HORNOM OKRAJI), V MIESTE STĹPOV POMOCNÉ VYSTUŽENIE	150 mm
-SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	
-EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN STYRODUR HR.2x50mm	100 mm
-OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA	
-HYDROIZOLÁČNÁ FÓLIA FATRAFOL 803	2 mm
-OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA	
-PODKLADNÝ BETÓN C16/20 HR.100mm	100 mm
-ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR. 150mm (Id=0,7, Ks=0,05N/mm3, Edef2= 70MPa, Edef2/Edef1<2,5)	150 mm
-ZHUTNENÝ MAKADAM HR. 100mm	100 mm
-RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ VIBRAČNÝM VALCOM	

P4 MIESTNOSŤ č.1.18

-PROTIPRAŠÝ NÁTER, ALT. VSYP PANBEX F2 NATURAL + OŠETRENIE PANBEXIL	
-BETÓNOVÁ MAZANINA HR.150mm,BETÓN C 30/37, DILATOVANÁ, HĹBKA DILATÁCIE 60mm + 2x KARI SIET 150/5 x 150/5mm (PRI SPODNOM , HORNOM OKRAJI), V MIESTE STĹPOV POMOCNÉ VYSTUŽENIE	150 mm
-SEPARAČNÁ POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA	
-ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO HR. 150mm (Id=0,7, Ks=0,05N/mm3, Edef2= 70MPa, Edef2/Edef1<2,5)	150 mm
-ZHUTNENÝ MAKADAM HR. 200mm	300 mm
-RASTLÝ TERÉN ZHUTNENÝ VIBRAČNÝM VALCOM	

SKLADBA STRECHY

S1 STRECHA S1

-STREŠNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY Z POLYURETÁNU HR. 120mm + 40 mm	120 mm
-OCEĽOVÉ TENKOSTENNÉ "Z" VÄZNICE 172 Z 14	
-OCEĽOVÝ PLNOSTENNÝ NOSNÍK	

S2 STRECHA S2

-STREŠNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ SENDVIČOVÉ PANELY Z POLYURETÁNU HR. 120mm + 40 mm	120 mm
-OCEĽOVÉ TENKOSTENNÉ "Z" VÄZNICE 172 Z 14	
-OCEĽOVÝ PLNOSTENNÝ NOSNÍK	
-NOSNÝ ROŠT,CW 50/75 PROFIL SYSTÉM RIGGIPS	75 mm
-TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR.100mm	100 mm
-PAROZÁBRANA	
-PODHĽAD SADROKARTÓNOVÉ DOSKY RIGGIPS	12,5 mm

S3 STRECHA S3

- STREŠNÁ KRYTINA TRAPÉZOVÝ PLECH HAIRONVILLE TR 34/207A, HR. 0,63mm	35 mm
- OCEĽOVÉ VÄZNICE UPE 120	120 mm
- OCEĽOVÝ PLNOSTENNÝ NOSNÍK	
- PODBITIE Z OSB DOSIEK HR. 18mm	18 mm
- FASÁDNY PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU	

S4 STRECHA S4

- STREŠNÁ KRYTINA TRAPÉZOVÝ PLECH VÝŠKA VLNY 40, HR. 1mm	40 mm
-OCEĽOVÉ TENKOSTENNÉ "Z" VÄZNICE 172 Z 14	
-OCEĽOVÝ PLNOSTENNÝ NOSNÍK	

POZNÁMKY

-OPIS KONŠTRUKCIE POZRI TECHNICKÚ SPRÁVU
-VÝKOPY SA ZHOTOVIA OD H.T.Ú. V ZEMINE II. TRIEDY TAŽITEĽNOSTI
-ZÁKLADOVÉ PÄTKY Z BETÓNU PROSTÉHO, BETÓN C 20/25 ,VYSTUŽENÉ SIEŤOVINOU V MIESTE PRACOVNEJ ŠKÁRY
-ZÁKLADOVÉ PÁSY Z BETÓNU PROSTÉHO C 16/20
-OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE POTRI KONŠTRUKČNÁ ČASŤ STATIKA
-PRIERAZY A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZHOTOVIŤ PODĽA DOKUMENTÁCIE PROFESIÍ

±0,000=186,800

Obj.č.1

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	Ing. Ján Bocora - AgB Vinohradnícka 40,90091,Limbach Tel: 00421-33-647 72 79 e-mail: ing.bocora@gmail.com	
Ing. JÁN BOCORA	Ing. JÁN BOCORA		
INVESTOR: Mgr. MICHAL ČERNEK			
NÁZOV STAVBY:	VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU - BOJNIČKY	STUPEŇ DSP	FORMÁT 5xA4
		DÁTUM 06/2022	Č.ZÁKAZKY 03/2022
MIESTO STAVBY: OBJEKT:	BOJNIČKY Obj.č.1: OBJEKT PRE VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU	MIERKA 1:50	Č.ARCH.
PROFESIA: OBSAH VÝKR.:	ARCHITEKTÚRA REZ A-A'	Č.VÝKR. A-5	Č.SÚPRAVY