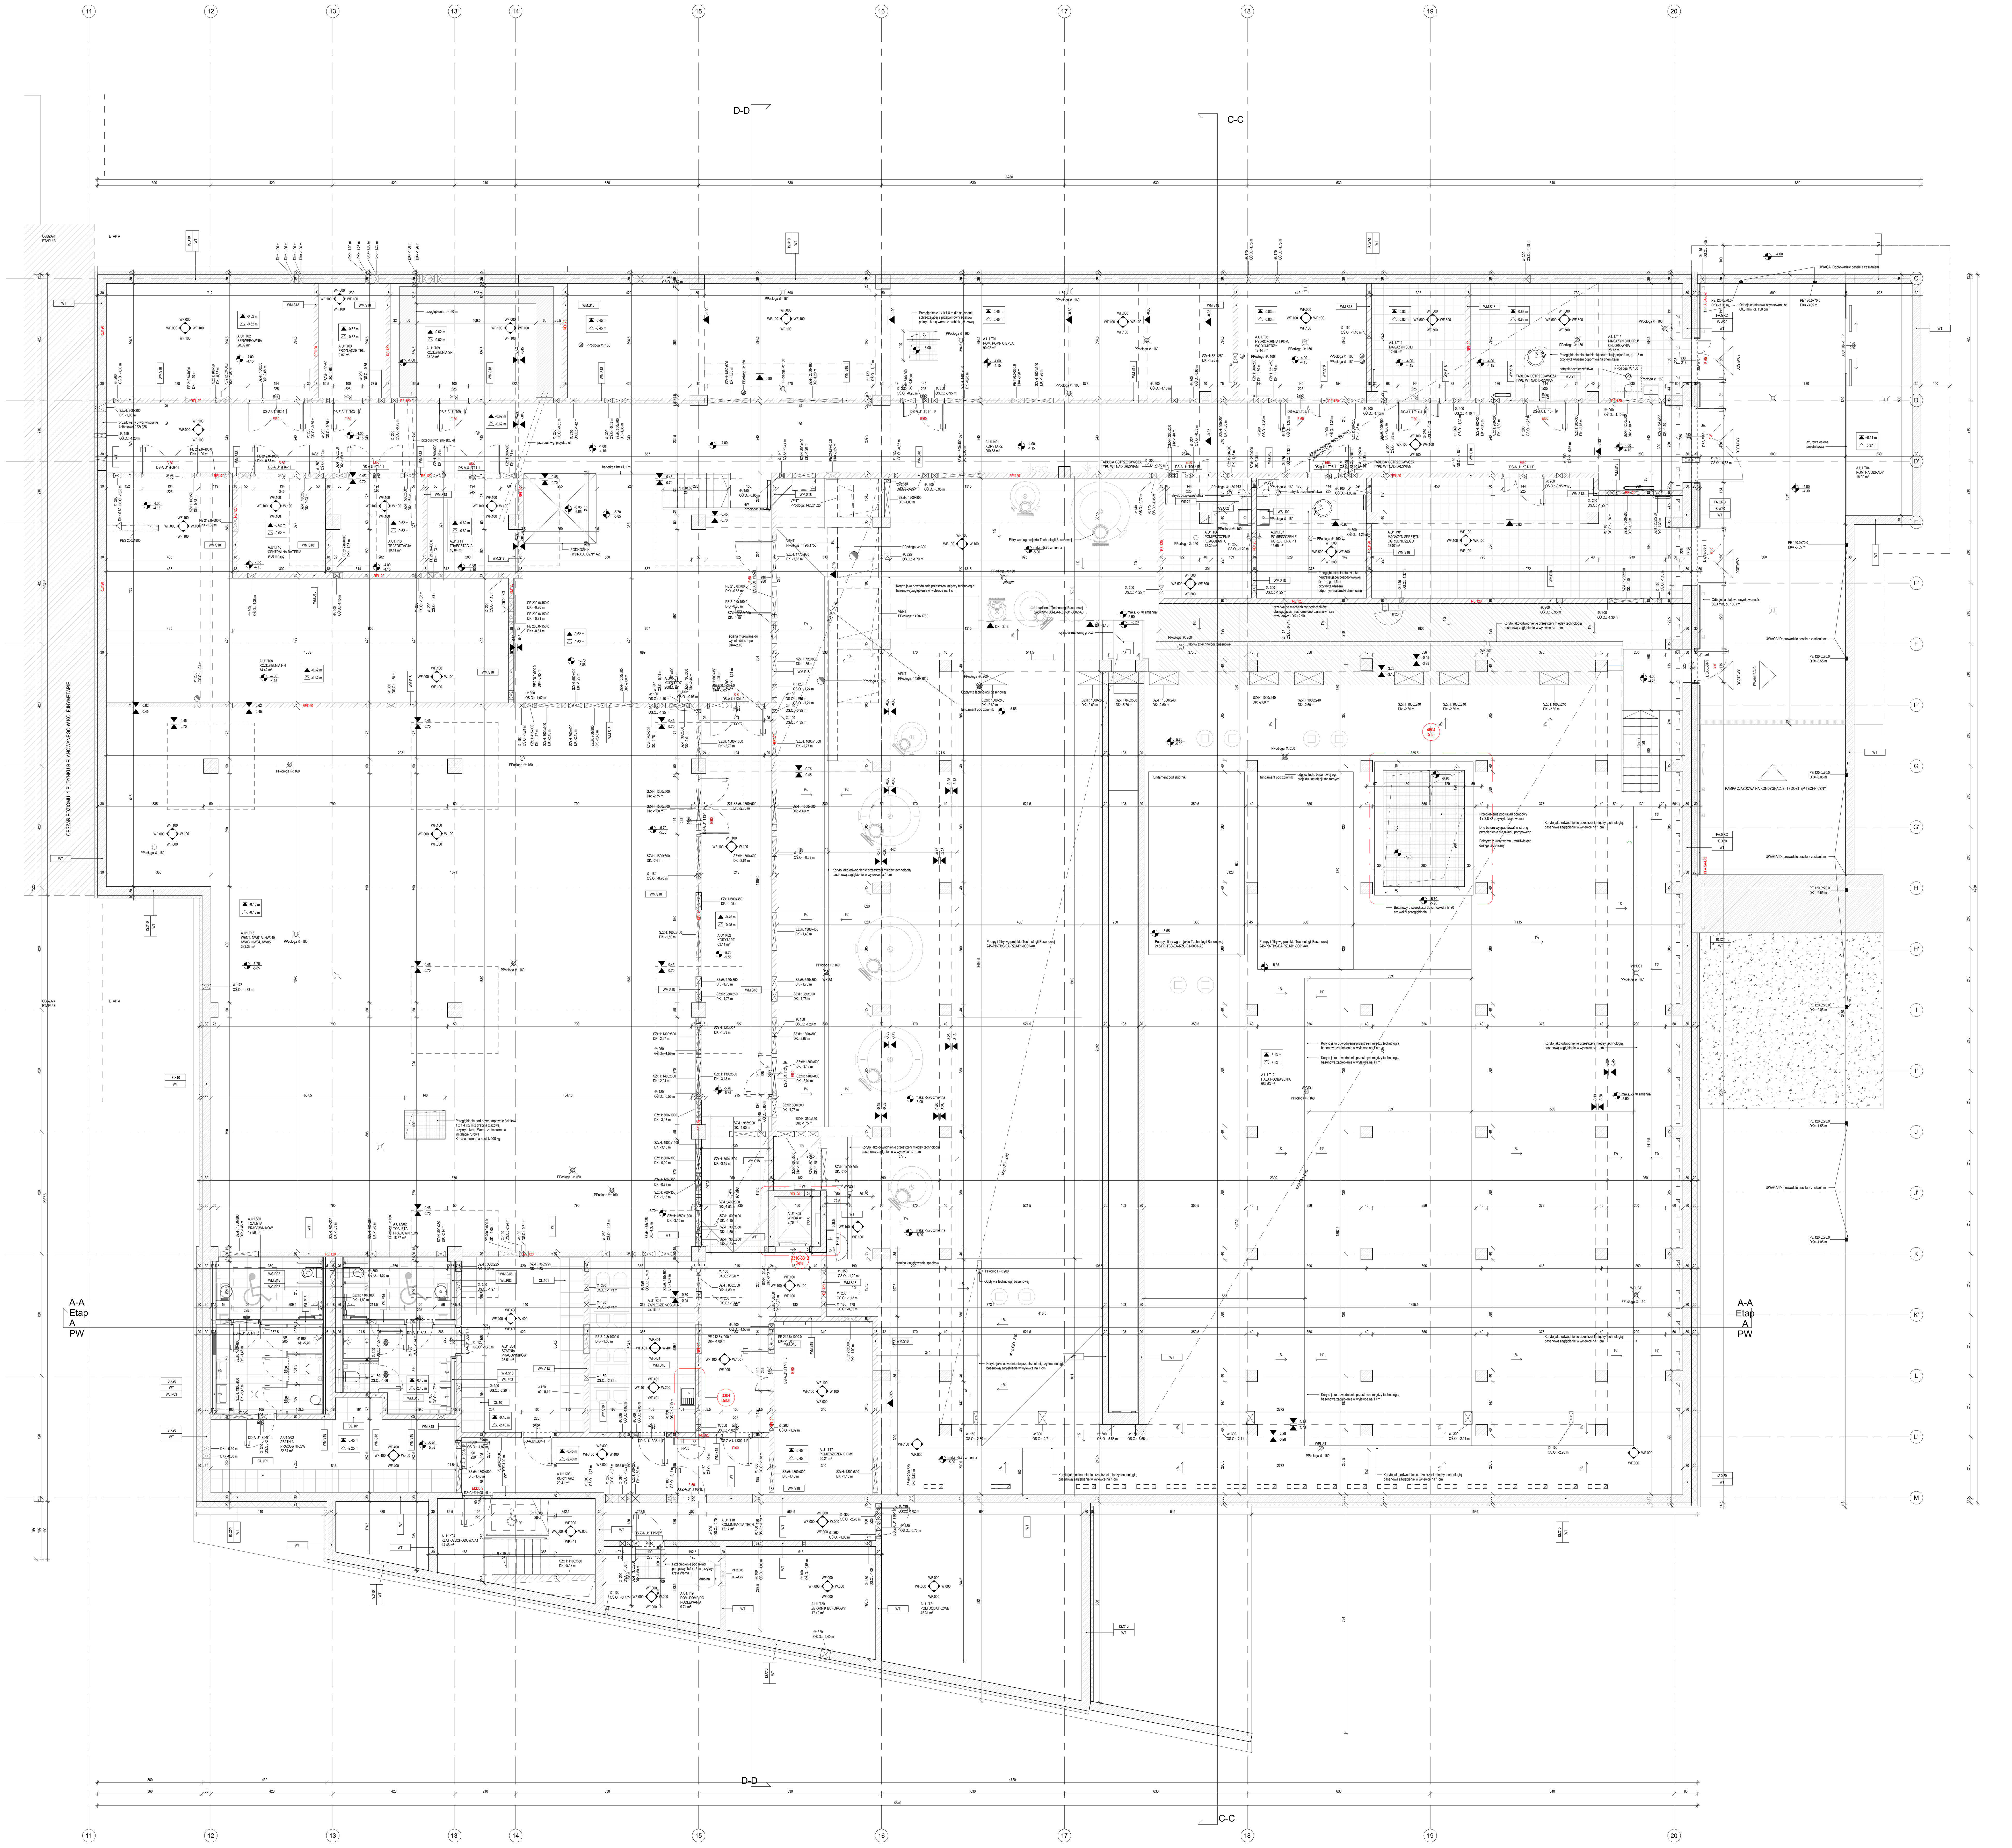

LEGENDA OZNACZE Ń

KOD	OPIS
CL.101	SZAFKA UBRANIOWA PODWÓJNA PRACOWNICZA
FA.GRC	FASADA Z PŁYT GRC NA PODKONSTRUKCJI
HP25	HYDRANT 25
IS.W20	IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 20 cm
IS.X10	IZOLACJA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 10 cm
IS.X20	IZOLACJA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 20 cm
WC.P02	PRZEDŚCIANKA Z PŁYTĄ CEMENTOWĄ WG. SPECYFIKACJI
WL.P03	PRZEDŚCIANKA G-K WEDŁUG SPECYFIKACJI
WL.P15	ŚCIANA Z G-K NA PODKONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY
WM.S18	ŚCIANA MUROWANA Z SILIKATU
WS.21	NATRYSK BEZPIECZE ŃSTWA I OCZOMYJKA
WS.U02	UMYWALKA MONTOWANA DO ŚCIANY
WT	WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

	numer		warstwy	grubość (m)
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	OW.001	FA.GRC	wentylowana elewacja z betonu architektonicznego fasada z płyt GRC na podkonstrkcji	
		IS.W20	wełna mineralna	0,20
		WT/ WM.S18	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji/ ściana murowana z bloczków silikatowych	0,2/0,25/0,3/0,18
	OW.002a	FA.GRC	wentylowana elewacja z betonu architektonicznego fasada z płyt GRC na podkonstrkcji	
		IS.W20	wełna mineralna	0,20
		WT/ WM.S18	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji/ ściana murowana z bloczków silikatowych	0,2/0,25/0,3/0,18
		IS.X15	termoizolacja XPS	0,15
	OW.002b	FA.GRC	wentylowana elewacja z betonu architektonicznego fasada z płyt GRC na podkonstrkcji	
		IS.W20	wełna mineralna	0,20
		WT/ WM.S18	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji/ ściana murowana z bloczków silikatowych	0,2/0,25/0,3/0,18
		IS.W15	wełna mineralna	0,15
	OW.003	IS.X15	termoizolacja XPS	0,15
		WT	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji	0,20
		IS.W15	wełna mineralna	0,15
	OW.004	IS.M20	izolacja z płyt mineralnych z lekkiej odmiany betonu komórkowego	0,20
		WT	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji	0,2/0,25/0,3
	OW.005	IS.X20	folia kubełkowa termoizolacja XPS izolacja przeciwwodna	0,20
		WT	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji	0,2/0,25/0,3
	OW.006	IS.X10	folia kubełkowa termoizolacja XPS izolacja przeciwwodna	0,10
		WT	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji	0,2/0,25/0,3
		FA.G01	fasada szklano-aluminiowa	
ŚCIANY MUROWANE	WM.S15		ściana murowana z bloczków silikatowych	0,150
	WM.S18		ściana murowana z bloczków silikatowych	0,180
ŚCIANY LEKKIE	WL.P15		2 x płyta GK konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta GK	0,025 0,100 0,025
	WL.P01		2 x płyta GK konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan. konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta GK	0,025 0,075 0,075 0,025
	WL.P02		2 x płyta GK konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan.	0,025 0,075
	WL.P03		2 x płyta GK konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan.	0,025 0,100
	WC.P10		2 x płyta cementowa konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta cementowa	0,025 0,050 0,025
	WC.P15		2 x płyta cementowa konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta cementowa	0,025 0,100 0,025
	WC.P01		2 x płyta cementowa woodpodporna konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan. konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta cementowa woodpodporna	0,025 0,075 0,075 0,025
	WC.P02		2 x płyta cementowa woodpodporna konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan.	0,025 0,075
	WC.P45		2 x płyta cementowa woodpodporna konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną wykończenie - płyta drewniana CLT	0,025 0,075 0,075 0,021
	WP.001		ściana Giszetowa	0,025
ŚCIANY SZKLANE	WG.001		ściana wewnętrzna szklana w sytemie aluminiowym	0,070
	WG.002		ściana wewnętrzna szklana w sytemie aluminiowym	0,150

LEGENDA

1. OZNACZENIA GENERALNE
- Linia przekroju
- Oznaczenie przekroju
- Oznaczenie osi
- Wejście do budynku

- OZNACZENIE POZIOMÓW POSADZEK I STROPÓW
- + 0.00 = 276.30m n.p.m. – Rzędna główna = Poziom terenu
- +5,90 / +5,70 – Rzędna wykończenia posadzki / Rzędna konstrukcji
- + 3.90 – Rzędne konstrukcji powyżej
- - 0.70 – Rzędne wykończenia powyżej
- + 3.40 / + 3.80 – Zmiana rzędnej konstrukcji powyżej
- + 2.70 / + 3.00 – Zmiana rzędnej wykończenia powyżej
- 2% – Warstwa wykończenia w spadku
- 1%* – Warstwa konstrukcji w spadku
- HP +5.20 – Najwyższy punkt
- LP +5.20 – Najniższy punkt
- GK=+1.40 – GK=Górna kota wysokościowa
- GK=+1.40 – GK=Górna kota wysokościowa

- OZNACZENIE RODZAJÓW ŚCIAN I STROPÓW
- WF.200 / W.200 – Oznaczenie wykończenia ściany po danej stronie pomieszczenia
- WF – wykończenie ścian wg Specyfikacji nr 5003 – wykończenie ścian sanitarnatów na rysunkach szczegółowych
- WC.P02 – Kod przegrody budowlanej wg tabeli typów przegród budowlanych
- RF - dach
- PG - podłoga na gruncie
- PO - stropy międzykondygnacyjne
- OW - ściany zewnętrzne
- WM - ściany murowane
- WL/WC - ściany lekkie
- WG - ściany szklane

- ZNACZNIK DETALU
- 0000 DETAL – Kod detalu
- PFA FA-W-3 – Oznaczenie fasady wg. Projektu fasad
- Detal 4500 – Wskazanie numeru rysunku dla detalu

- OCHRONA P.POŻ.
- HP 25 – Hydrant 25 wewnętrzny
- HP 33 – Hydrant 33 wewnętrzny
- REI60 – Oznaczenie klasy odporności ogniowej przegrody budowlanej

2. TYPY PRZEGRÓD
- Ściana żelbetowa
- Ściana murowana
- Ściana lekka GK/ płyta cementowa
- Obudowa lekka GK/ płyta cementowa
- Izolacja termiczna XPS
- Izolacja termiczna wełna mineralna
- Ściana giszetowa
- Lamele elewacyjne

3. DRZWI
- EIXX S/- – Klasyfikacja ppoż drzwi i oznaczenie dymoszczelności
- YY-X.XX.XX-02 |L – Numer drzwi-kod typu drzwi (S- Stalowe, D - Drewniane, A- Aluminiowe), kolejno numer wg. pomieszczenia, Numer kolejny / Oznaczenie skrzydła (L=Lewe, P= Prawe)
- 90 / 210 – Wymiary szerokość i wysokość w świetle przejścia
- HMUR – Wymiary wysokości w świetle muru
- S - dymoszczelne
- EI30 - odporność pożarowa
- S w świetle muru / H w świetle muru (mierzona do poziomu wykończonej posadzki)

4. OZNACZENIA POMIESZCZE Ń
- SP.P2.K.03 – Numer pomieszczenia
- KOMUNIKACJA – Nazwa pomieszczenia
- 2.00 m2 – Powierzchnia pomieszczenia
- A1 – Oznaczenia klatek schodowych, dźwigów

5. OZNACZENIA SCHODÓW
- Ilość stopni
- 10 x 17,4 – Wysokość stopnia
- 28 – Głębokość stopnia

6. OTWOROWANIE
- Przebicie w stropie poniżej płaszczyzny rzutu (widoczne)
- Przebicie w stropie poniżej płaszczyzny rzutu (niewidoczne)
- Przebicie w stropie powyżej płaszczyzny rzutu
- SZXH 200x300 DK: +7,13 – Przebicie ścienne Szerokość x Wysokość (cm) DK: +7,13 - Dolna Kota wysokościowa wg. poziomu 0,00 projektu
- Ø : 260 oś. o.: +3,24 – Przebicie ścienne o przekroju okrągłym o średnicy 260 mm oś otworu - kota wysokościowa wg. poziomu 0,00 projektu

6. NAWIERZCHNIE
- Stropodach zielony
- Deski tarasowe
- Nawierzchnia mineralna
- Żwir/ opaska żwirowa

7. POZOSTAŁE
- Grzejnik płytowy
- Rozdzielacz od ogrzewania podłogowego
- Nawiew / Wywiew – Oznaczenie przepływu powietrza czerpni/ wyrzutni
- Wpust
- Złączka
- Odwodnienie liniowe
- Obszar należący do kolejnego etapu

UWAGI:
- wykoczenie posadzek zgodnie z rysunkami wykończenia podłóg nr 2110-2120
- wykończenie sufitów zgodnie z rysunkami wykończenia sufitów nr 2210-2220
- stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki nr 5410
- pomieszczenia sanitarne zgodnie z rysunkami sanitariatów nr 3400-3430

Nr.	Data	Zmiany

245-PW-ARC-EA-RZU-B1-1020-A1

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU: **Projekt Wykonawczy**

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SOLIDARNOŚCI**

INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT
jsk architekci | pszczulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY
jsk architekci | pszczulny & rutz
JSK Architekci Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Piotr Bury	MA/012/05	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: Mariusz Rutz	Z.P. II-7342 /28/TO/98	

RYSOWAŁ: **ASLO, JMAR**

BRANŻA	SKALA	DATA
Architektura	1 : 75	12.08.2024
	ROZMIAR ARKUSZA: 1300 x 870	

TYTUŁ RYSUNKU: **EA Rzut poziomu -1**

245-PW-ARC-EA-RZU-B1-1020-A1

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI